



Legenda potrubí:			
	Potrubí oxidu uhlíkového	M-G CO ₂	- CO ₂ - 4 bar
	Potrubí odfuku pojistných ventilů	M-G Odřuk PV	
			- Cu potrubí - spojované pájením navrdo
			- Cu potrubí - spojované pájením navrdo


Poznámky rozvodů:
Poznámka č.01:
Potrubí bude vedeno v podhledu na konzolkách. Svody potrubí k odběrnému místu bude potrubí vedeno pod omytkou.
Poznámka č.02:
Potrubí bude spojováno pájením navrdo.
Poznámka č.03:
Součástí zdroje a ukončení bude plynová detekce CO₂. Propojení plynové detekce je součástí profese Medicinální plyn.
Propojení provozní signalizace zdroje tlaku je součástí profese Medicinální plyn.
Poznámka č.04:
Zdroj a rozvod CO₂ budou užívány pro účely rehabilitace a nebudou užívány pro operační účely.
Z tohoto důvodu se zdroj a rozvody neřídí podle normy ČSN EN ISO 7396-1 ed.2.

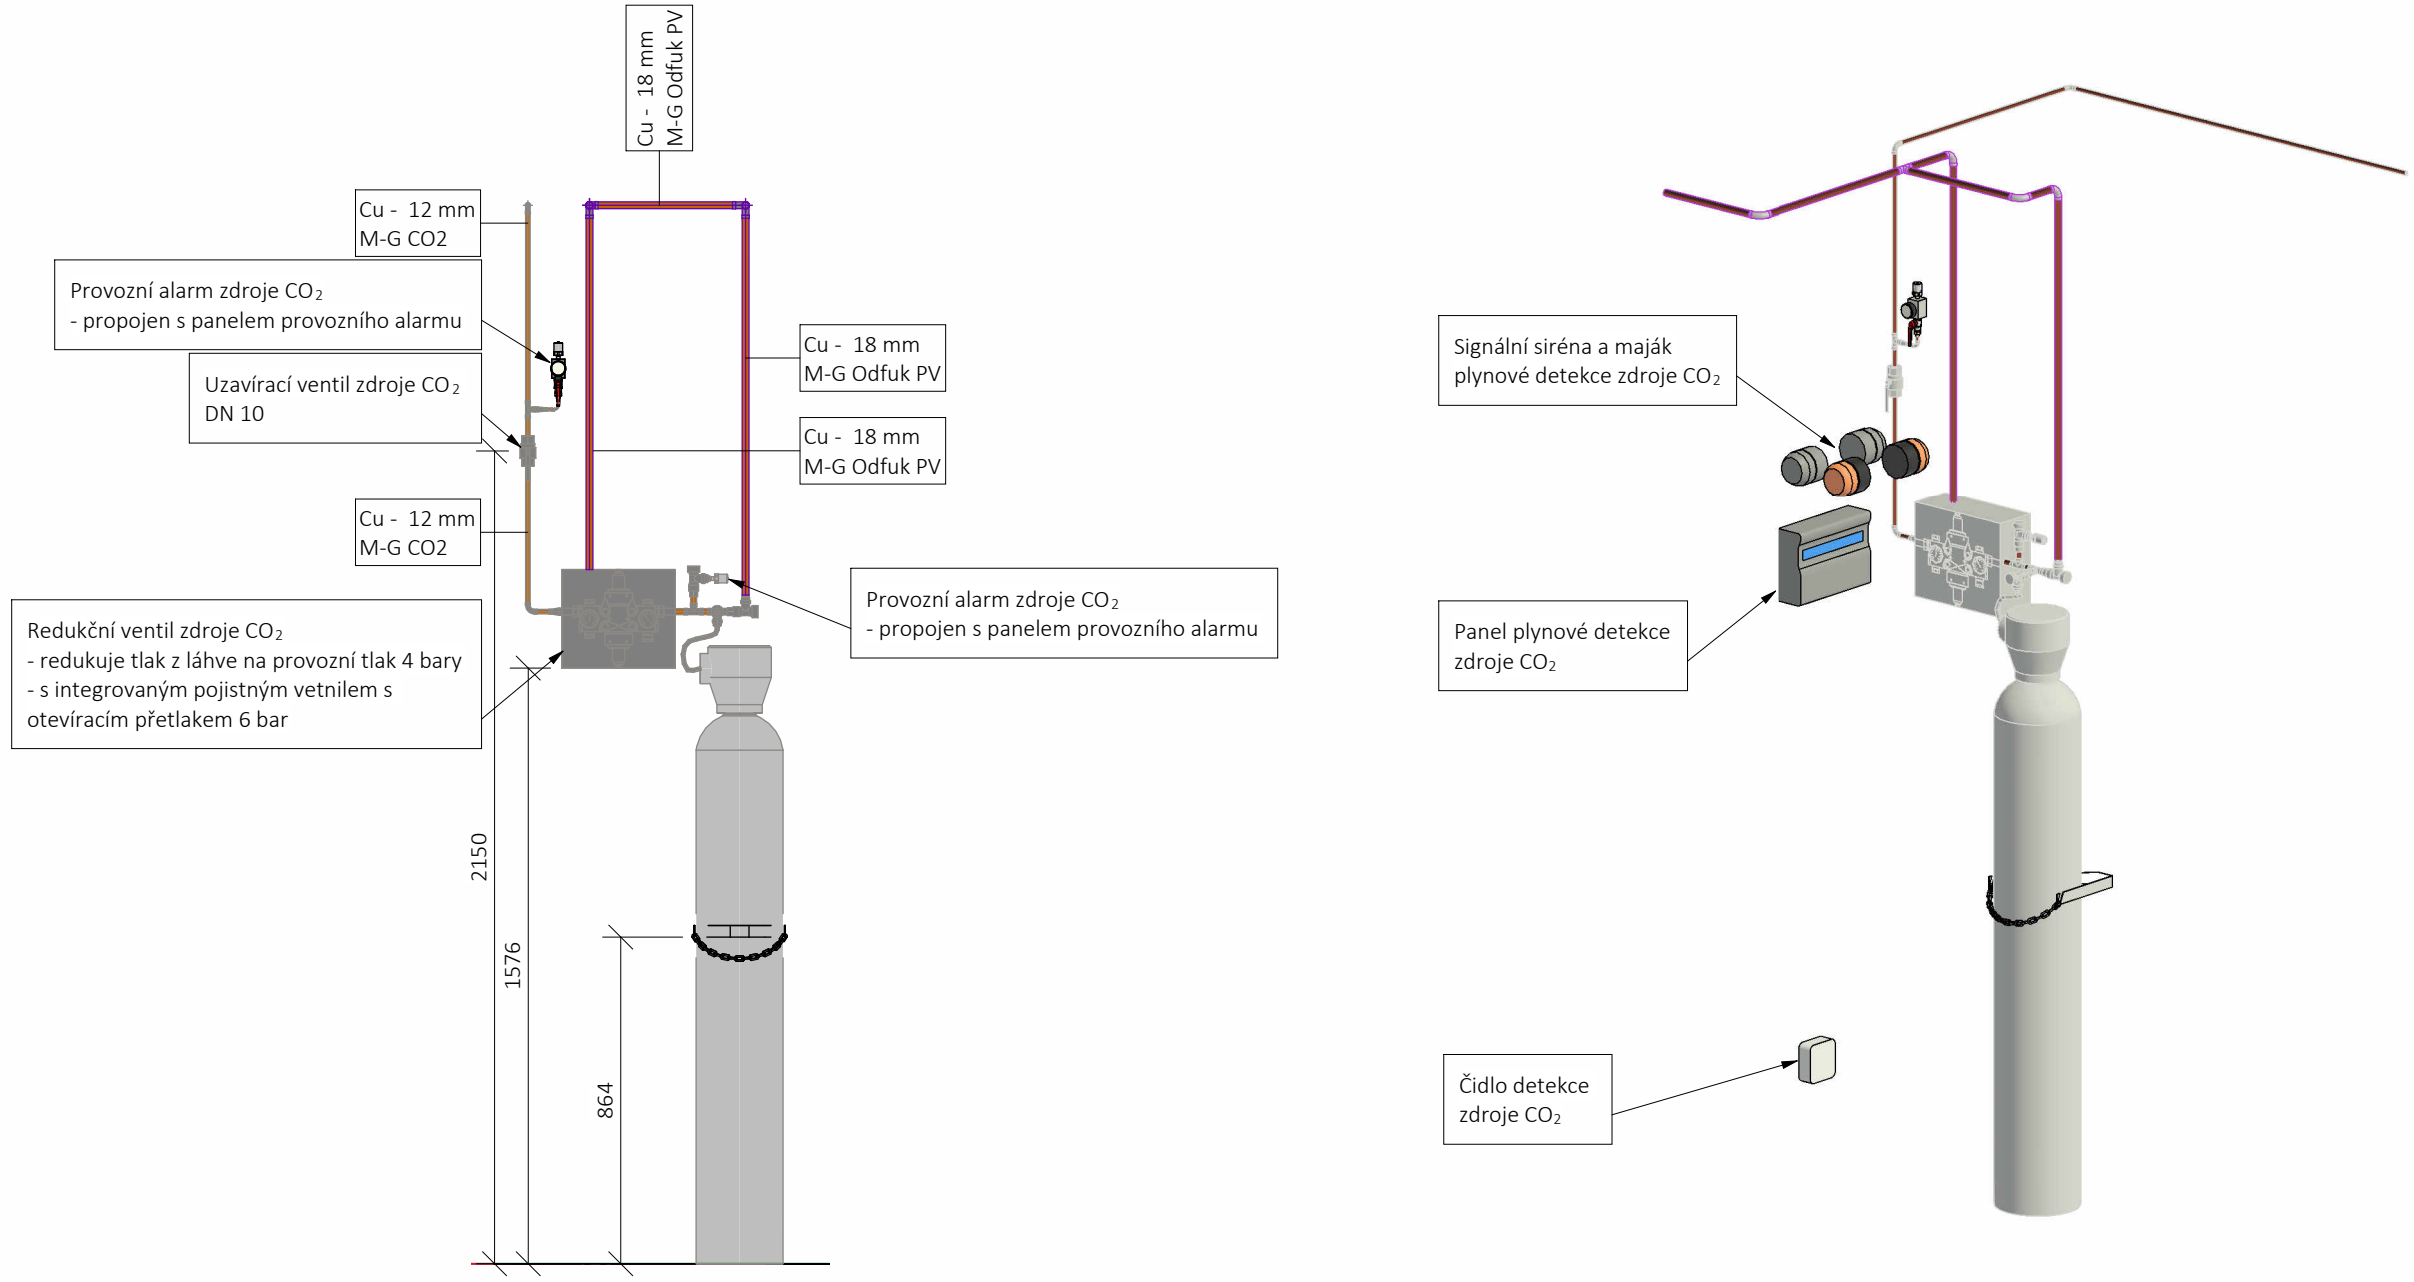


Detail 01
1 : 20

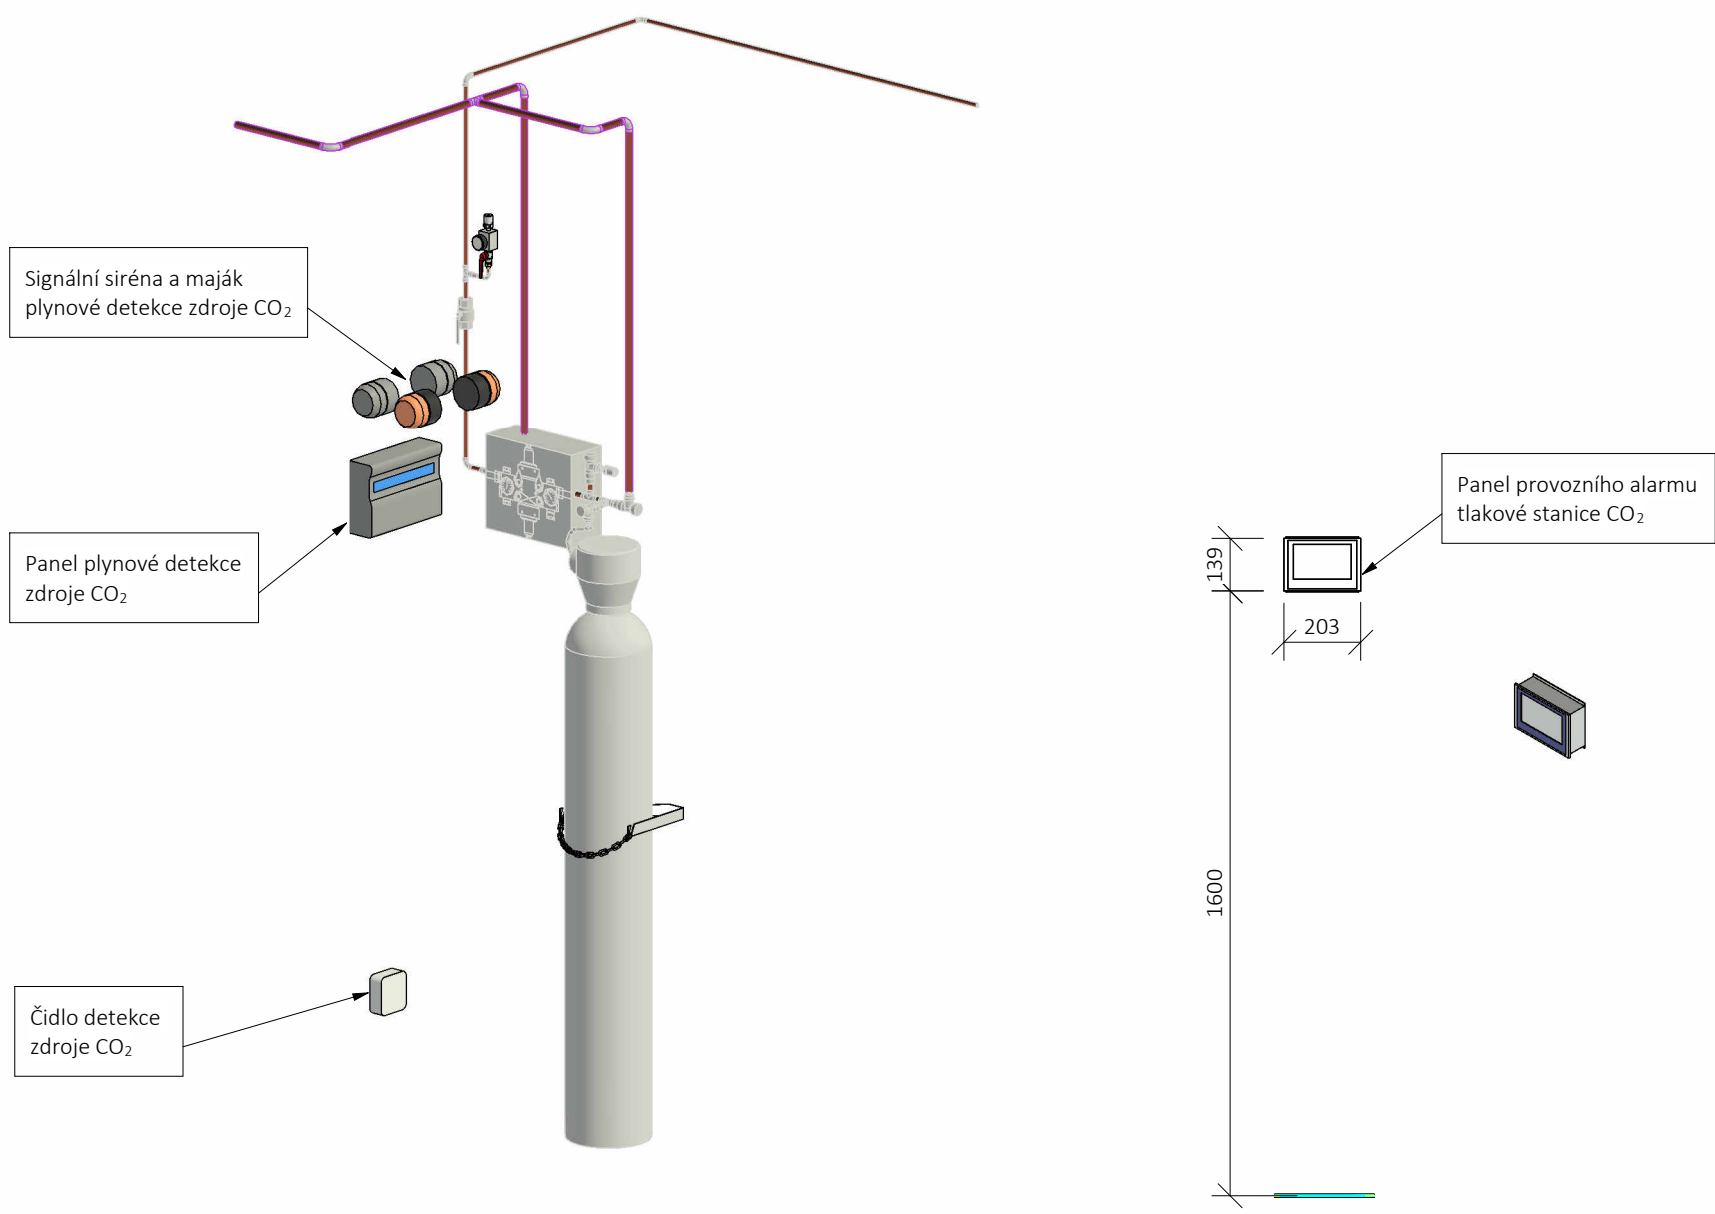

Detail 02
1 : 20

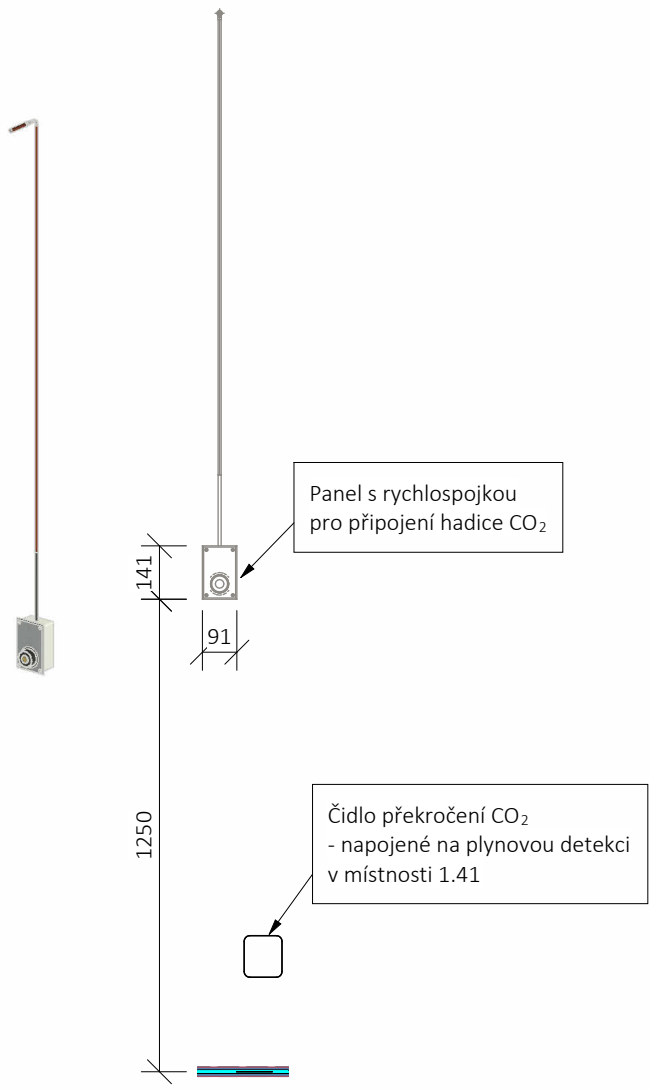

Detail 03
1 : 20

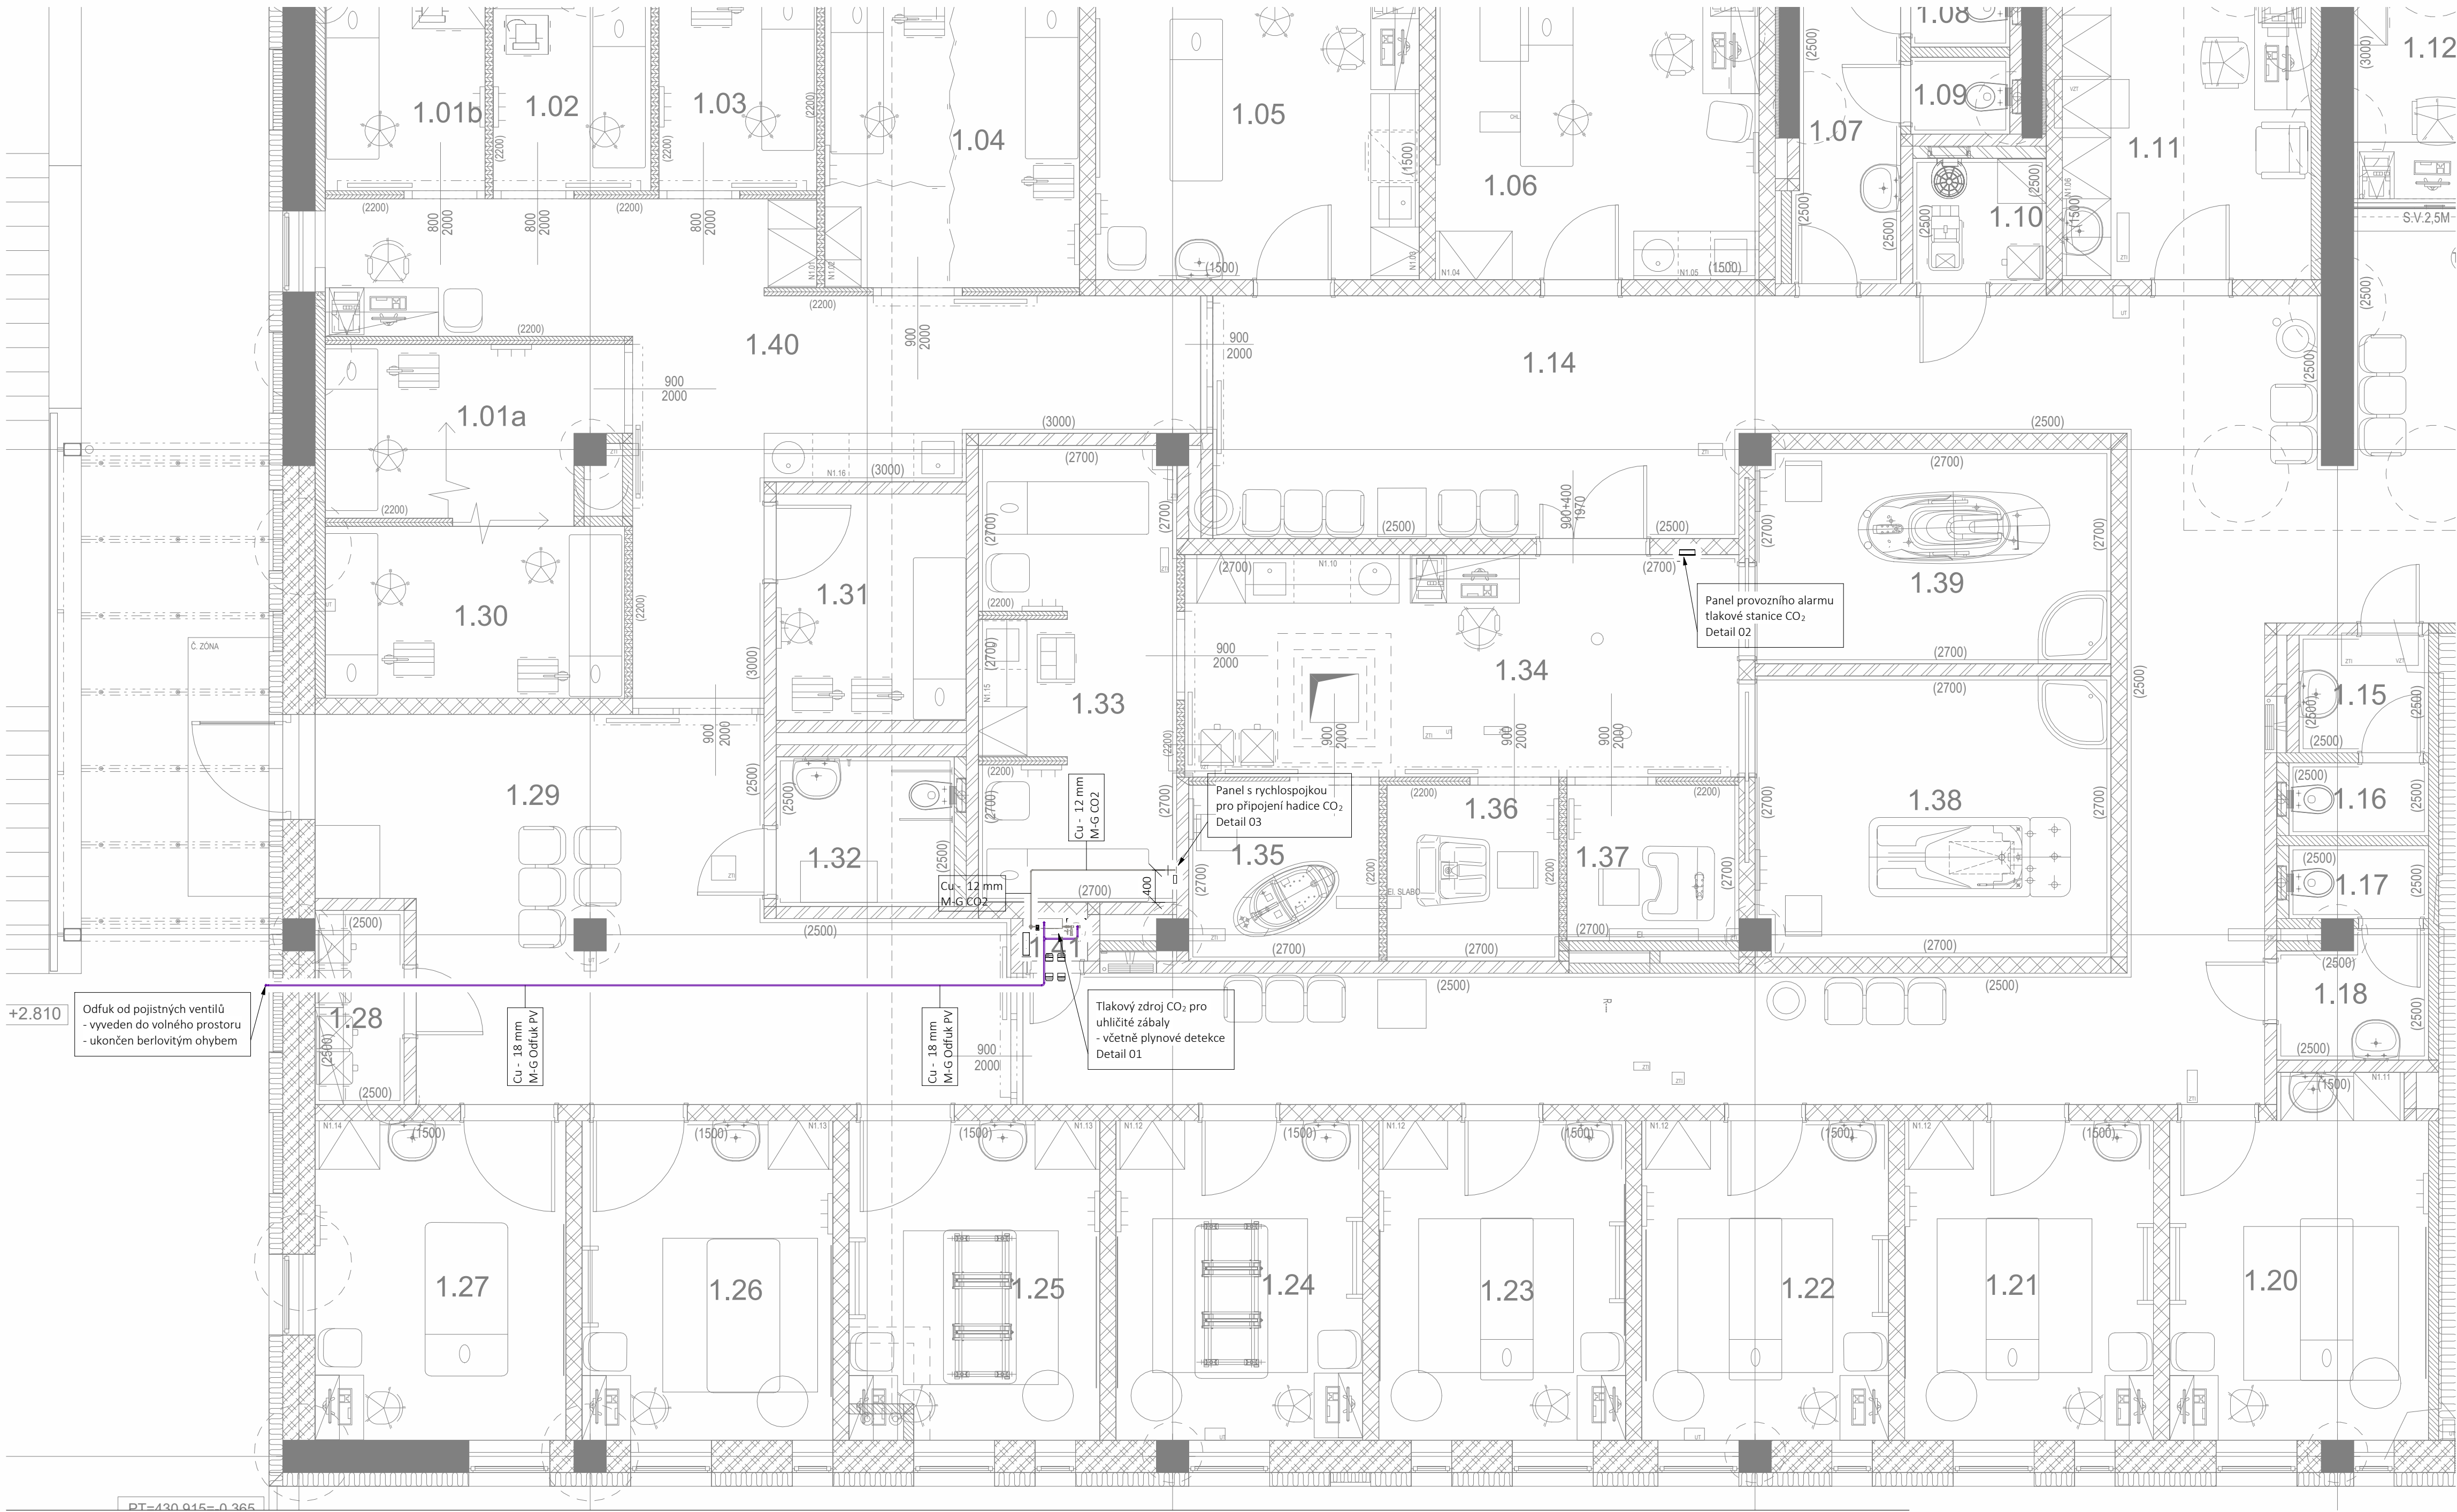

± 0.0 = 000.000

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.4i MEDICINÁLNÍ PLYNY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYT POUŽIT CELY
ANŽI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL: BILCI ČÁSTI: JIŘÍ ŠTAJER, GAGARINOVA 878, 460 07 LIBEREC 6	VEDOUČÍ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: RUDOLF SVORODA JIŘÍ ŠTAJER JIŘÍ ŠTAJER	JIŘÍ ŠTAJER GAGARINOVA 878, 460 07 LIBEREC 6 (ČO: 08706438, DIČ: Z904192562) tel.: +420 601 912 847 e-mail: jiri.stajer@gmail.com
GENÉRALNÍ PROJEKTANT: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	VEDOUČÍ PROJEKTANT: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL	 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 661 912 401 fax: +420 661 912 402
NÁZEV AKCE: OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ	FORMÁT: 18 x A4	
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP	DATUM: 7 / 2023	
	STUPEŇ: DPS	
	ZAK. ČÍSLO: A 20-15-P	
	VERZIKO: Č. VÝKRESU	
	1 : 50	D1.03.4i-02