

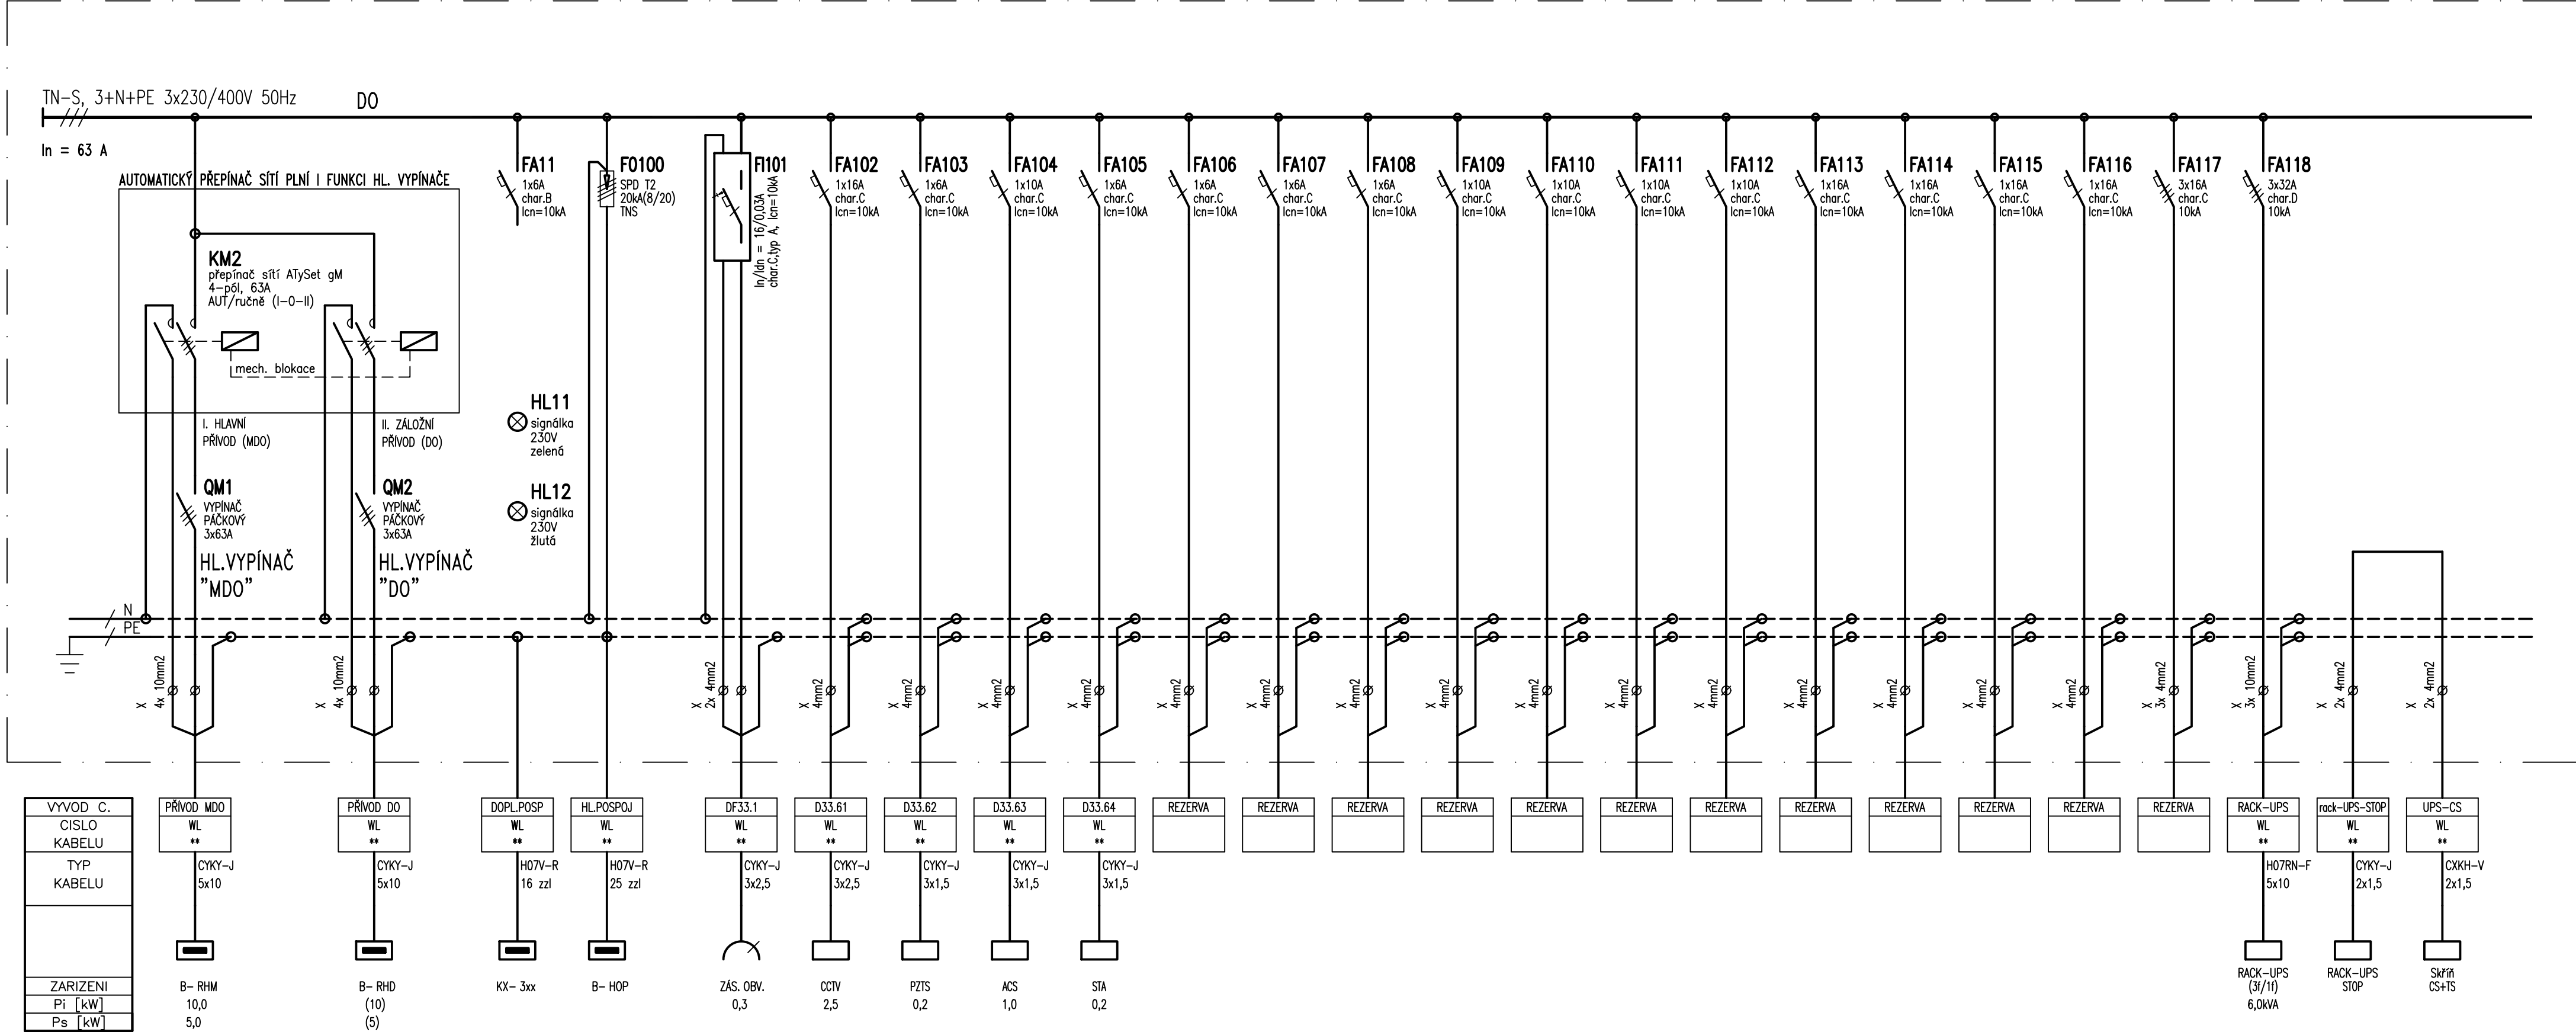


Rozvaděč B-RMD-3.3



ROZVADĚČ:
PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NÁSTĚNNÁ
KRYTÍ: IP43/20
ROZMĚR: 600 x 1200 x 200 mm (š x v x h)
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

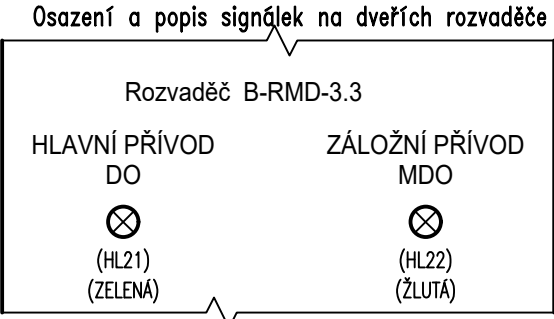


ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.03 Dostavba budovy OKB
D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. ZACHA, ING. ŠKAREK	ING. PETR KREMPÁČEK		
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové			FORMÁT 4x A4	
NÁZEV AKCE:				
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ				
VÝKRES Rozvaděč B-RMD-3.3			DATUM 07 / 2023	
			STUPEŇ DPS	
			ZAK. ČÍSLO A 20-15-P	
			MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU	
			--- D1.03.4g-43	