
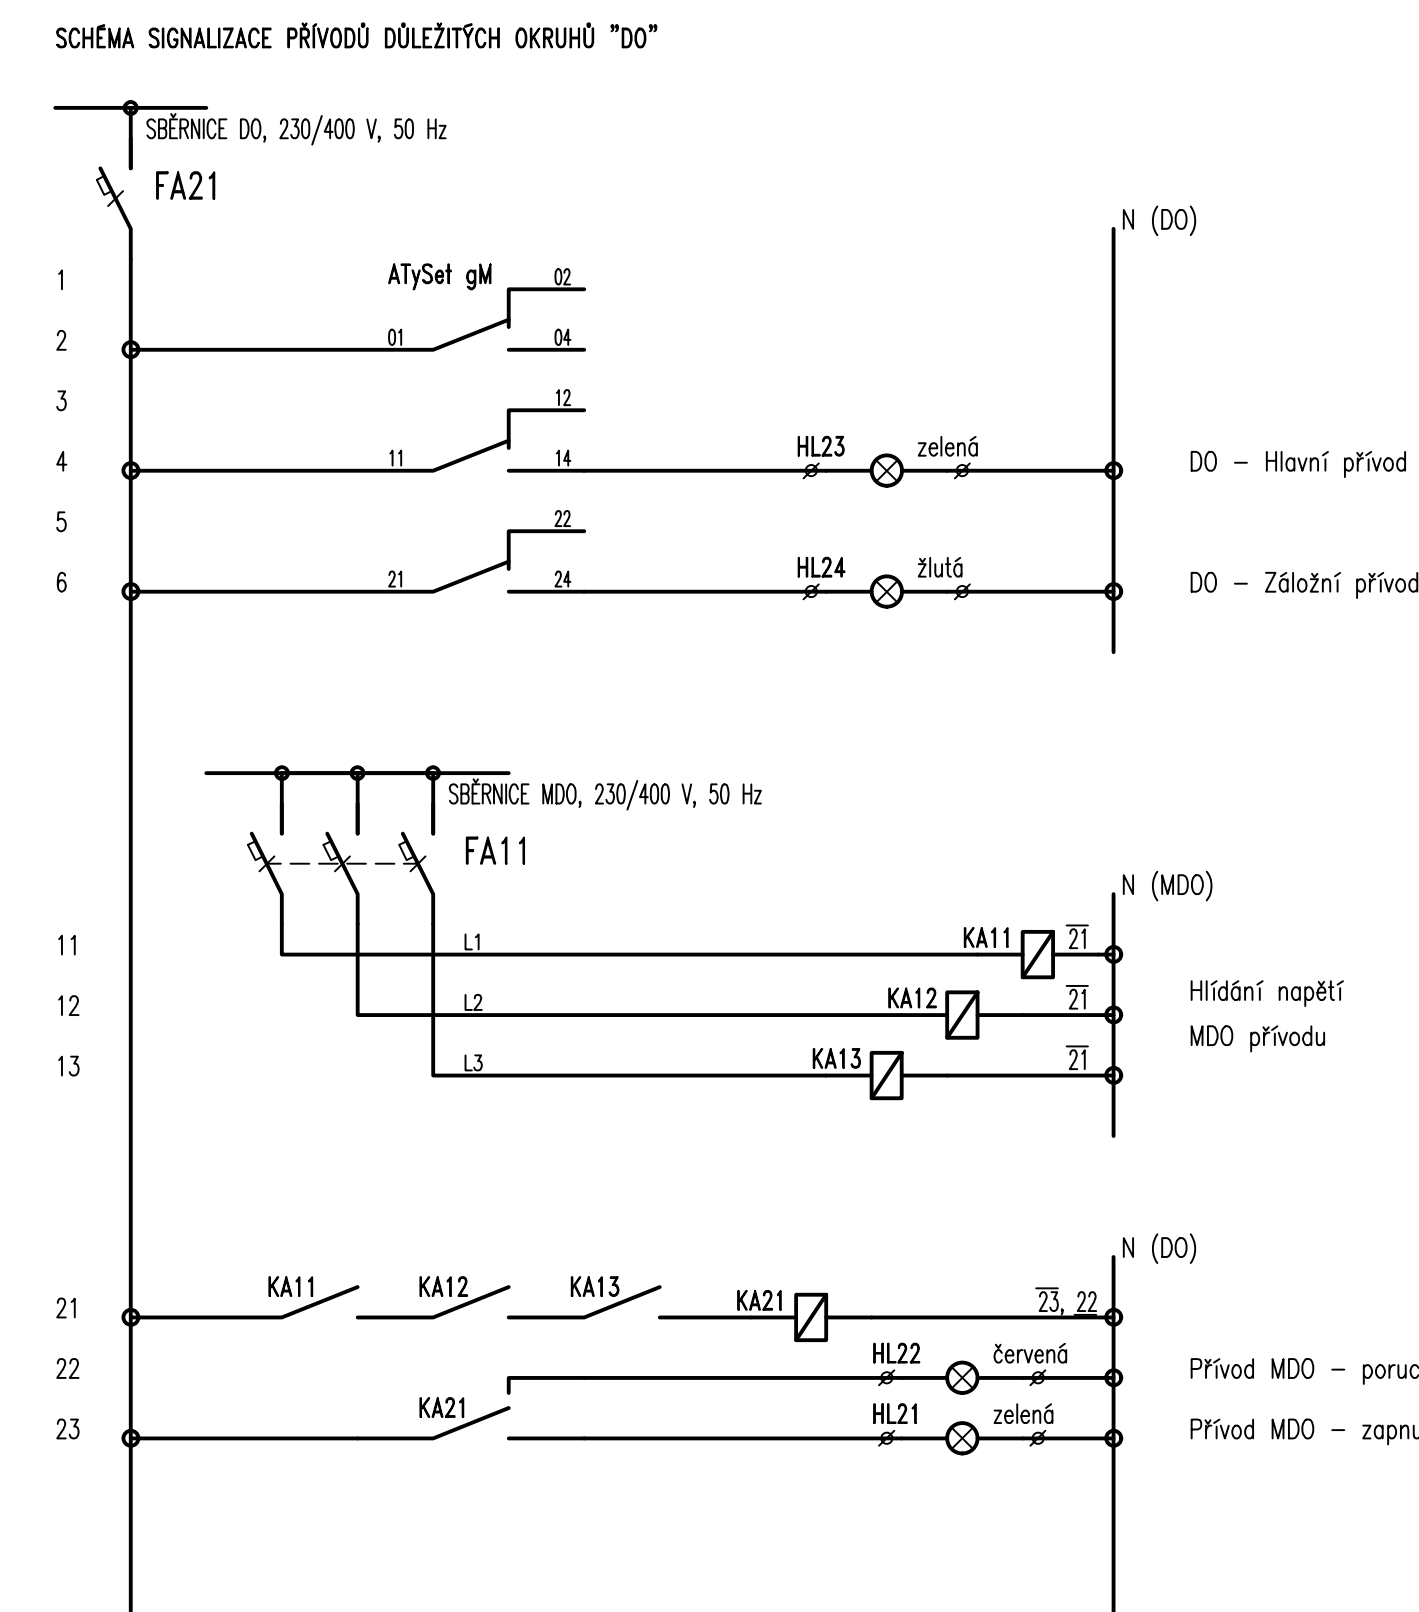


TN-S, 3+N+PE 3x230/400V, 50Hz
 MDO: In = 100 A
 DO: In = 63 A
 UPS: In = 32 A



HL VÝVŮD MDO
 HL VÝVŮD DO
 HL VÝVŮD "DO"
 Vypnutí KM2.1+KM2.2
 (nepojívat)

LEGENDA:
 VÝVOD C. (CABLE)
 KABELU (CABLE)
 ZARÍZENÍ (EQUIPMENT)
 P1 (100)
 P2 (50)
 P3 (25)
 P4 (10)
 P5 (5)
 P6 (2.5)
 P7 (1.5)
 P8 (0.75)
 P9 (0.35)
 P10 (0.18)
 P11 (0.09)
 P12 (0.045)
 P13 (0.0225)
 P14 (0.01125)
 P15 (0.005625)
 P16 (0.0028125)
 P17 (0.00140625)
 P18 (0.000703125)
 P19 (0.0003515625)
 P20 (0.00017578125)
 P21 (0.000087890625)
 P22 (0.0000439453125)
 P23 (0.00002197265625)
 P24 (0.000010986328125)
 P25 (0.0000054931640625)
 P26 (0.00000274658203125)
 P27 (0.000001373291015625)
 P28 (0.0000006866455078125)
 P29 (0.00000034332275390625)
 P30 (0.000000171661376953125)
 P31 (0.0000000858306884765625)
 P32 (0.00000004291534423828125)
 P33 (0.000000021457672119140625)
 P34 (0.0000000107288360595703125)
 P35 (0.00000000536441802978515625)
 P36 (0.000000002682209014892578125)
 P37 (0.0000000013411045074462890625)
 P38 (0.00000000067055225372314453125)
 P39 (0.000000000335276126861572265625)
 P40 (0.0000000001676380634307861328125)
 P41 (0.00000000008381903171539306640625)
 P42 (0.000000000041909515857696533203125)
 P43 (0.0000000000209547579288482666015625)
 P44 (0.00000000001047737896442413330078125)
 P45 (0.000000000005238689482212066650390625)
 P46 (0.0000000000026193447411060333251953125)
 P47 (0.00000000000130967237055301666259765625)
 P48 (0.000000000000654836185276508331298828125)
 P49 (0.0000000000003274180926382541656494140625)
 P50 (0.00000000000016370904631912708282470703125)
 P51 (0.000000000000081854523159563541412353515625)
 P52 (0.00000000000004092726157978177070617678125)
 P53 (0.000000000000020463630789890885353088390625)
 P54 (0.0000000000000102318153949454426765441953125)
 P55 (0.00000000000000511590769747272133827209765625)
 P56 (0.000000000000002557953848736360669136048828125)
 P57 (0.0000000000000012789769243681803345680244140625)
 P58 (0.0000000000000006394884621840901672840122203125)
 P59 (0.00000000000000031974423109204508364200611015625)
 P60 (0.000000000000000159872115546022541821003055078125)
 P61 (0.0000000000000000799360577730112709105015275390625)
 P62 (0.00000000000000003996802888650563545525076376953125)
 P63 (0.000000000000000019984014443252817727625381884765625)
 P64 (0.0000000000000000099920072216264088638126909423828125)
 P65 (0.00000000000000000499600361081320443190634547119140625)
 P66 (0.000000000000000002498001805406602215953172735595703125)
 P67 (0.0000000000000000012490009027033011079765863677978515625)
 P68 (0.000000000000000000624500451351650553988293183898928125)
 P69 (0.0000000000000000003122502256758252769941465919494640625)
 P70 (0.00000000000000000015612511283791263849707329597473203125)
 P71 (0.000000000000000000078062556418956319248536647987366015625)
 P72 (0.0000000000000000000390312782094781596242683239936830078125)
 P73 (0.00000000000000000001951563910473907981213416199684150390625)
 P74 (0.000000000000000000009757819552369539906067080998420751953125)
 P75 (0.0000000000000000000048789097761847699530335404992103759765625)
 P76 (0.0000000000000000000024394548880923849765167702496051878828125)
 P77 (0.00000000000000000000121972744404619248825838512480259394140625)
 P78 (0.000000000000000000000609863722023096244129169256240126970703125)
 P79 (0.0000000000000000000003049318610115481220645846281200634853515625)
 P80 (0.000000000000000000000152465930505774061032292314050031742678125)
 P81 (0.0000000000000000000000762329652528870305161146170250015713390625)
 P82 (0.000000000000000000000038116482626443515258057308512500078566953125)
 P83 (0.0000000000000000000000190582413132217576290286542562500039282265625)
 P84 (0.000000000000000000000009529120656610878814514327128125000196411328125)
 P85 (0.0000000000000000000000047645603283054394072571635640

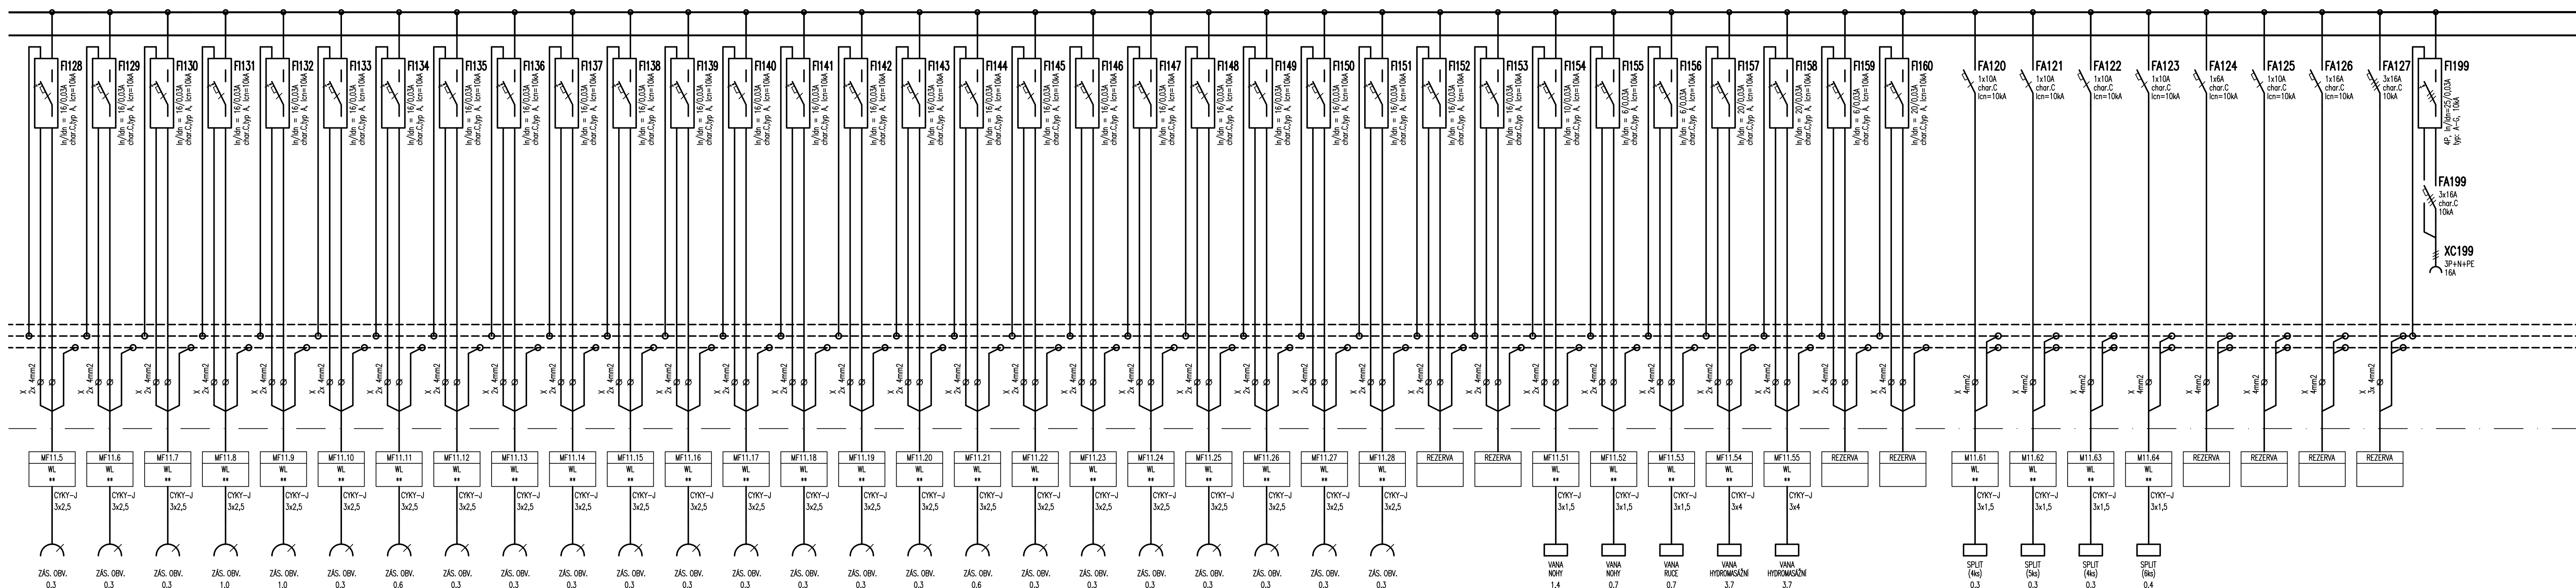

ROZVADĚČ:
 PŘEVODNÝ: OCELOPLATEČOVÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ DO NIKY
 KRYTÍ: IP43/20
 ROZMĚR NIKY: 1000 x 2000 x 250 mm (š x v x h)
 PARAPET NIKY: 50 mm
 PŘÍVODY: HOREM
 VÝVODY: HOREM
 BARVA: DLE PO INTERIÉRU A POŽADAVKU ARCHITEKTA


Signálky osazené na dveřích skříně rozvaděče

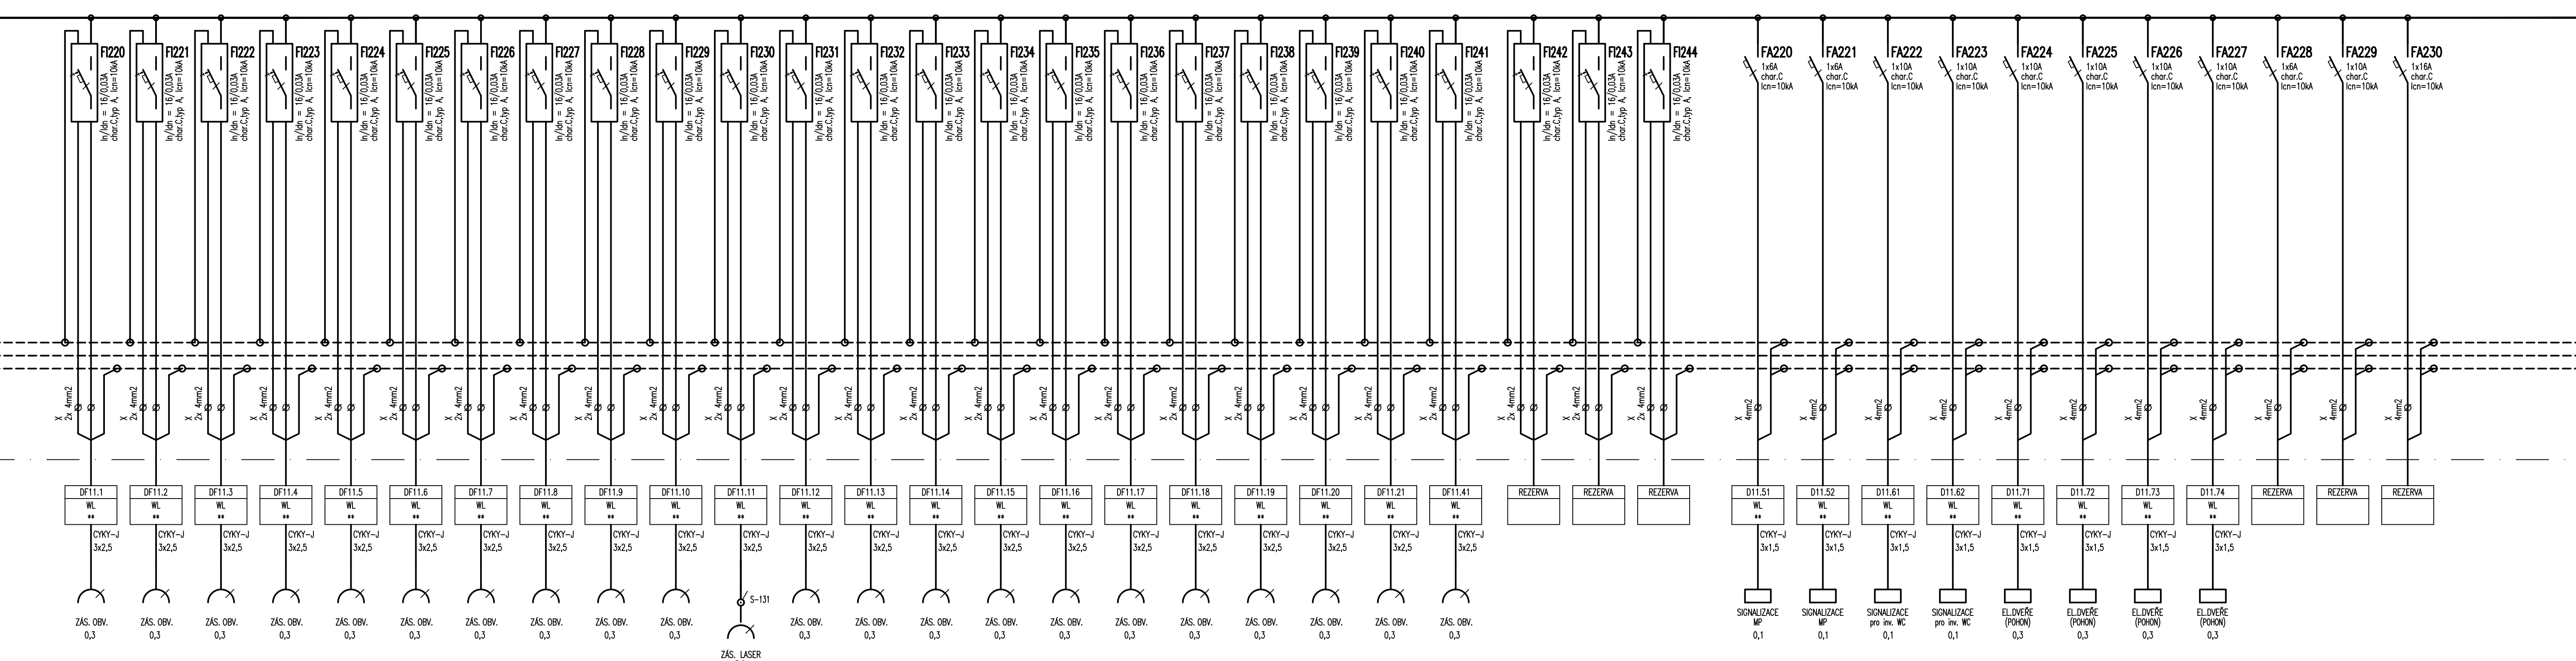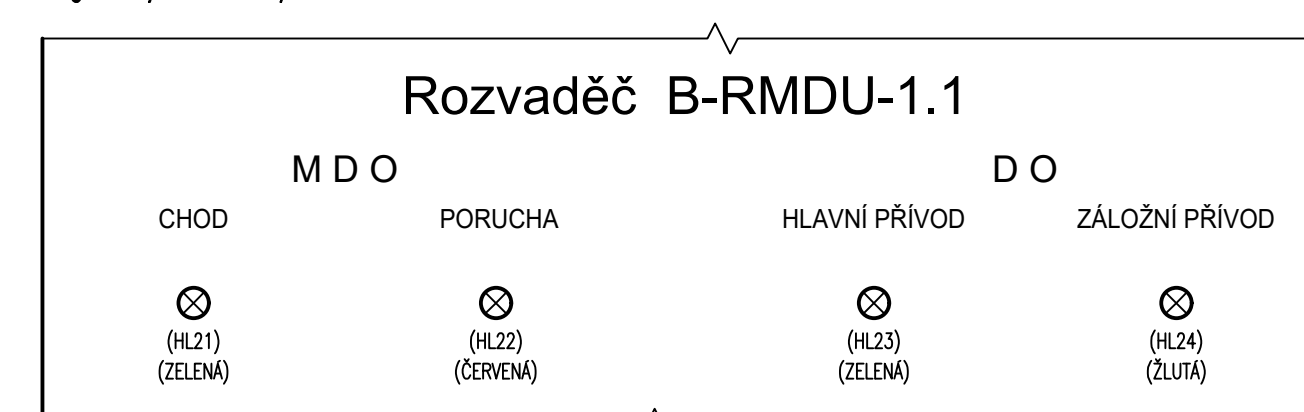


ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEN: AUTOMATICKÉ ODPOJE

D1.03 Dostavba budovy OKB
D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLCI ČASTE: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. J. OMOLKA, DSc.	ING. JACIK, ING. SKAREK	ING. PETR KREMLÍČEK	

tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 455 GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava VEDOUČÍ PROJEKTANT: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL		
--	--	---

INVESTOR: Oblastní nemocnice, a.s.	Adresa: Mlýnská 12, 566 06, Jihlava
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
NÁZEV AKCE:	FORMÁT: 16x A4
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.	DATUM: 07 / 2023
KONSOLIDOVANÉ LABORATORNÍ A TRANSCUZNÍ ODDĚLENÍ	

KONSOLIDOVANÉ LABORATORÉ A TRANSFUZNÍ ODDELENÍ		STUPĚŇ	DPS
Změna využití z nukleární medicíny na rehabilitační oddělení		ZAK. ČÍSLO	A 20-15-P
VÝKRES	Bozvaděš B-RMDII-1 1	MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU D1 03 4a-38

RO2VQdec B-RMDO-1.1	---	01.03.49-36
---------------------	-----	-------------