


SPECIFIKACE SKŘÍNĚ:

ústředna: V05-mini KOMBI-06V05-mini KOMBI-06
typ: NZBVE-Z/mK 230 / 2 / 12 / 6 / 1 / KC
rozměry: 1520 x 650 x 400mm (VxŠxHL)
Osazení:
1x G32893-SL Nabíječ LT 230/6
1x K02-BPCTL012-12 baterie (18ks) 12V/12Ah (1100W/1h), životnost baterií min 5let
2x G32824-SL-P Napájecí modul výstupních okruhů NO typ AK 4x32 EU
1x G31207 Podmíněně přepínací modul LSSA 24
1x G31019 Dohledový modul DS3-IM

Příslušenství instalované do podružných rozvaděčů
(B-R.TN, B-RMDU-1.1, B-RMDU-2.1, B-RMDU-2.2, B-RMD-3.1, B-RMD-3.2 a B-RMD-4.1):
7x G31026 Monitor sítě DS 3 UV

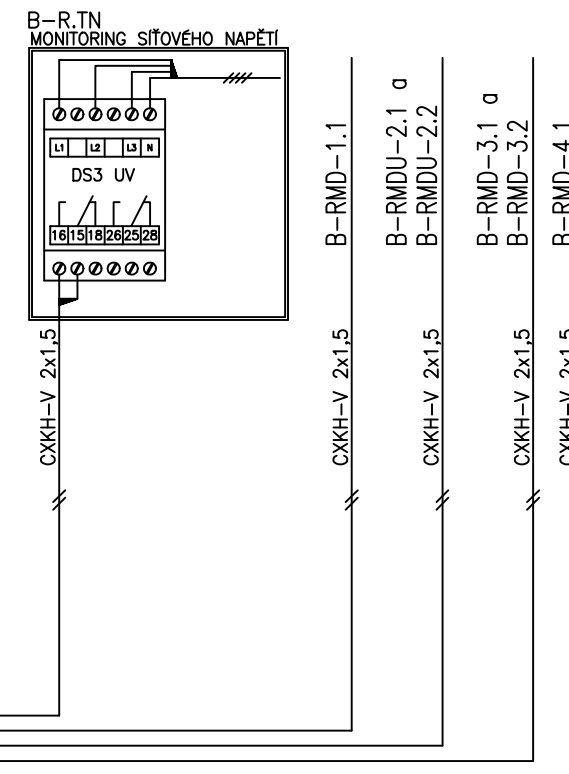



ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.03 Dostavba budovy OKB

D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55			
VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.		ING. ZACH, ING. ŠKAREK	ING. PETR KREMAČEK			
						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava						
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. VIKTOR ŠLAPAL				
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové						
NÁZEV AKCE: OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ Změna využití z nukleární medicíny na rehabilitační oddělení			FORMÁT		2x A4	
			DATUM		07 / 2023	
			STUPEŇ		DPS	
			ZAK. ČÍSLO		A 20-15-P	
			MĚŘITKO		Č. VÝKRESU	
VÝKRES			---		D1.03.4g-36	
Rozvaděč B-R.NO						