PODÉLNÝ PROFIL JEDNOTNÉ AREÁLOVÉ KANALIZACE

VĚTEV A

1:500/100

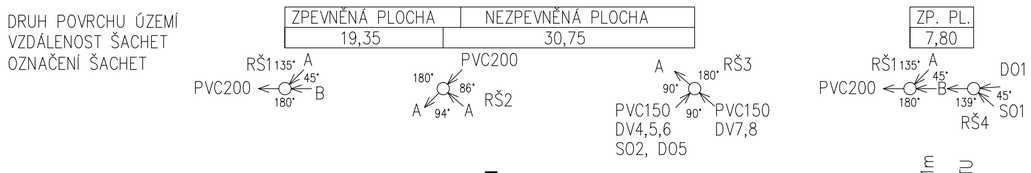

km 0,000 REKONSTRUKCE REVIZNÍ ŠACHTY DN1000
NAPOJENÍ VĚTVE B
km 0,00290 KŘÍŽENÍ NOVÉ TRASY MEDIPLYNŮ
km 0,00415 NAPOJENÍ ODPADU PVC150 OD DV1
km 0,01730 KŘÍŽENÍ RUŠENÉ TRASY MEDIPLYNŮ
km 0,01935 REVIZNÍ ŠACHTA DN1000
NAPOJENÍ STÁV. PVC200
NIVELETU V TÉTO RŠ NUTNO PŘIZPŮSIBIT SKUTEČNOSTI DLE NIVELETY PŘERUŠ. NAPOJ. POTRUBÍ
km 0,026 KŘÍŽENÍ NOVÉ TRASY NN
km 0,03350 NAPOJENÍ ODPADU PVC150 OD ŠV1
km 0,04210 NAPOJENÍ ODPADU PVC150 OD DO4
km 0,05010 REVIZNÍ ŠACHTA DN1000
NAPOJENÍ 2xPVC150 OD DV4 AŽ DV8, SO2, DO5

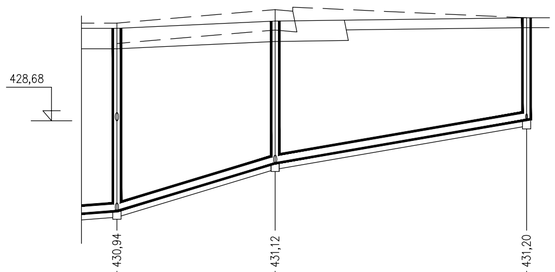

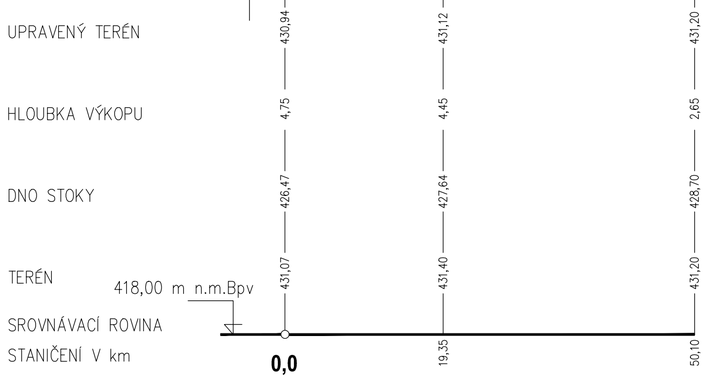

SKLON ‰ – DÉLKA m
PROFIL mm–MATERIÁL–DÉLKA
KAPACITA l/s–RYCHLOSTm/s

60‰ – 19,35m	35‰ – 30,75m
POTRUBÍ PVC200/5,9mm KG SN8 kN/m2 – 50,10m	
75,76 l/s – 2,40m/s	57,63 l/s – 1,84m/s

VĚTEV B

km 0,000 REKONSTRUKCE REVIZNÍ ŠACHTY DN1000
NAPOJENÍ NA VĚTEV A SPÁDIŠTĚM DN200 VÝŠKY 2,21m
km 0,00435 KŘÍŽENÍ NOVÉ TRASY MEDIPLYNŮ
km 0,00641 AŽ 0,00780 KŘÍŽENÍ BOURANÉHO OBJEKTU
km 0,00780 REVIZNÍ ŠACHTA DN1000
NAPOJENÍ PVC150 OD SO1 A PVC200 OD DO1

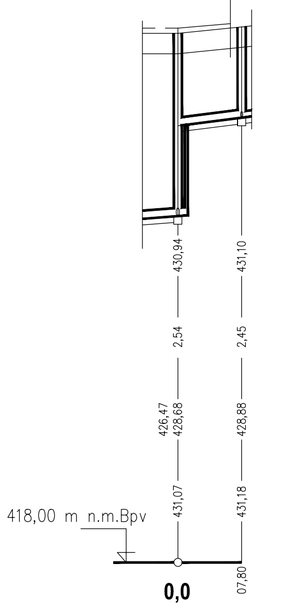

26‰ – 7,80m	
POTRUBÍ PVC200/5,9mm KG SN8 kN/m2 – 7,80m	
49,67 l/s – 1,58m/s	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

1:20

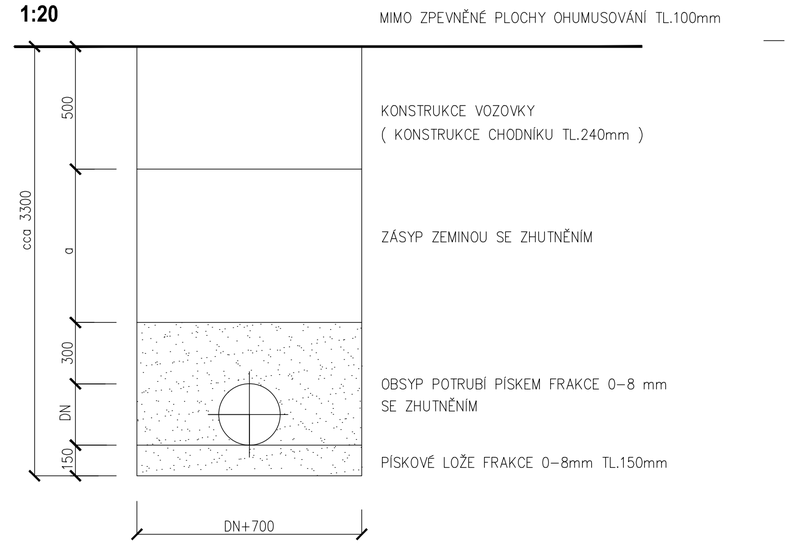

POTRUBÍ PVC200/5,9mm, 150/4,7mm KG SN8 kN/m2 DLE ČSN EN 1401–1
PŘI MANIPULACI A POKLÁDCE POTRUBÍ NUTNO POSTUPOVAT
DLE PODMÍNEK VÝROBCE POTRUBÍ

NIVELETU V RŠ2 NUTNO PŘIZPŮSIBIT SKUTEČNOSTI (SKUTEČNÉ VÝŠCE NAPOJOVANÉHO PVC200)

ČÍSLO PARÉ

D2.02 Kanalizace

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ	JAROSLAV KREJČÍ

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

NÁZEV AKCE:

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

FORMÁT	6x A4
DATUM	1 / 2017
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 20–15–P

VÝKRES: **Podélný profil kanalizace větev A, B**

MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:500/100	D2.02–04