

Rozváděč R3

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE
3PEN, AC, 50Hz, 230/400V/ TN-C-S

$I_n = 63A$

VÝVODY VRCHEM

PŘÍVOD SPODEM

KRYTÍ IP40/20


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZMĚR – VIZ DISPOZICE



**SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ
ELEKTROTECHNIKŮ**

Jižní 870
500 72 Hradec Králové 3

Investor:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú. Trutnov [769029] parc. č. st. 1716	Datum:	12/2022	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS	
Zodp. projektant:	Petr Vodička	Část:	D.1.4.G elektroinstalace	
Vypracoval:	Petr Vodička	Aké:	Paré:	Formát: A4
Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov			Měřítka:	-
			Číslo výkresu	D.1.4.G10
Obsah:	Rozváděč R3			

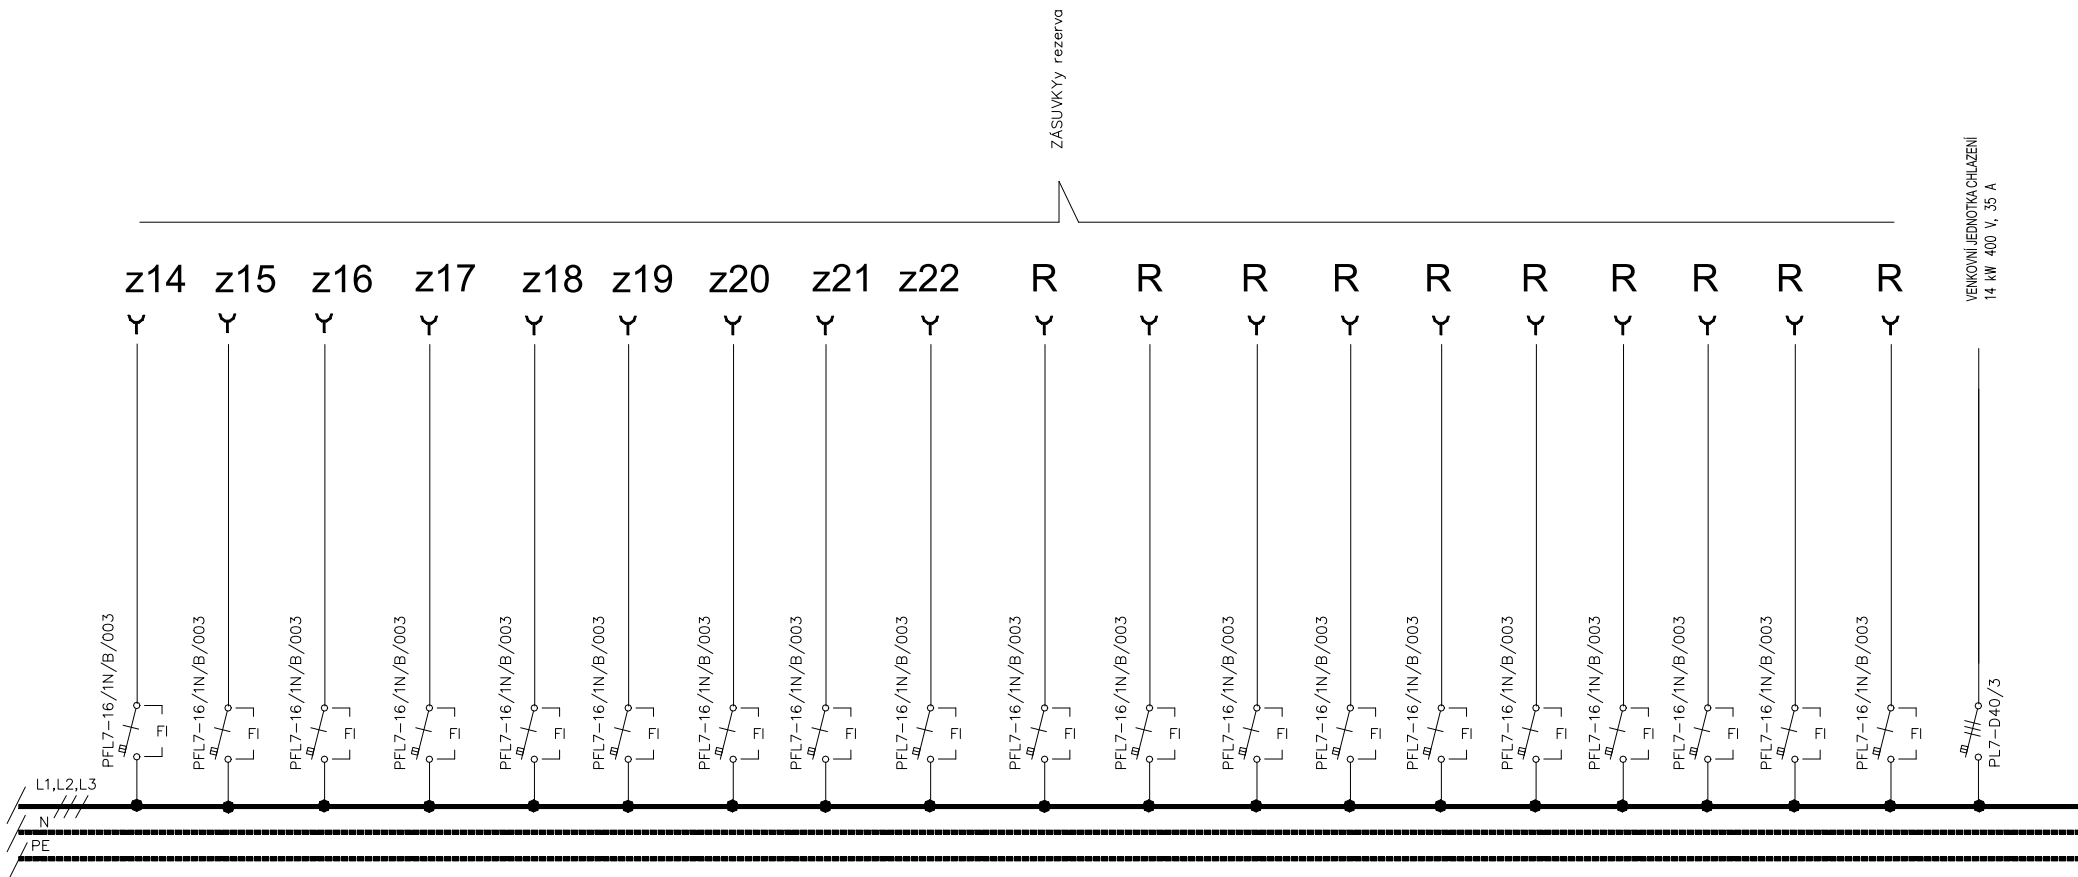

LIST Č.: 3 LISTŮ: 4	Rozváděč R3		VÝKRES ČÍSLO:
S P E HRADEC KRÁLOVÉ		AKCE:	
	DATUM: 12.2022	Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov	

