


Rozváděč HR

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE
 3PEN, AC, 50Hz, 230/400V/ TN-C-S
 $I_n = 80A$
 VÝVODY VRCHEM
 PŘÍVOD SPODEM
 KRYTÍ IP40/20
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZMĚR – VIZ DISPOZICE


SPE SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ
 ELEKTROTECHNIKŮ
 Jižní 870
 500 72 Hradec Králové 3

Investor:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz			
Místo stavby:	Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú. Trutnov [769029] parc. č. st. 1716				
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga				
Zodp. projektant:	Petr Vodička	Datum:	12/2022		
Vypracoval:	Petr Vodička	Stupeň PD:	DPS		
		Část:	D.1.4.G elektroinstalace		
Akce:	Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov		Paré:	Formát:	A4
				Měřítko:	-
Obsah:	Rozváděč HR			Číslo výkresu	D.1.4.G9


Nová část hlavního rozváděče

Zálohované vývody DO budou napojeny ze stávajícího vývodu.

Stávající Hlavní rozváděč

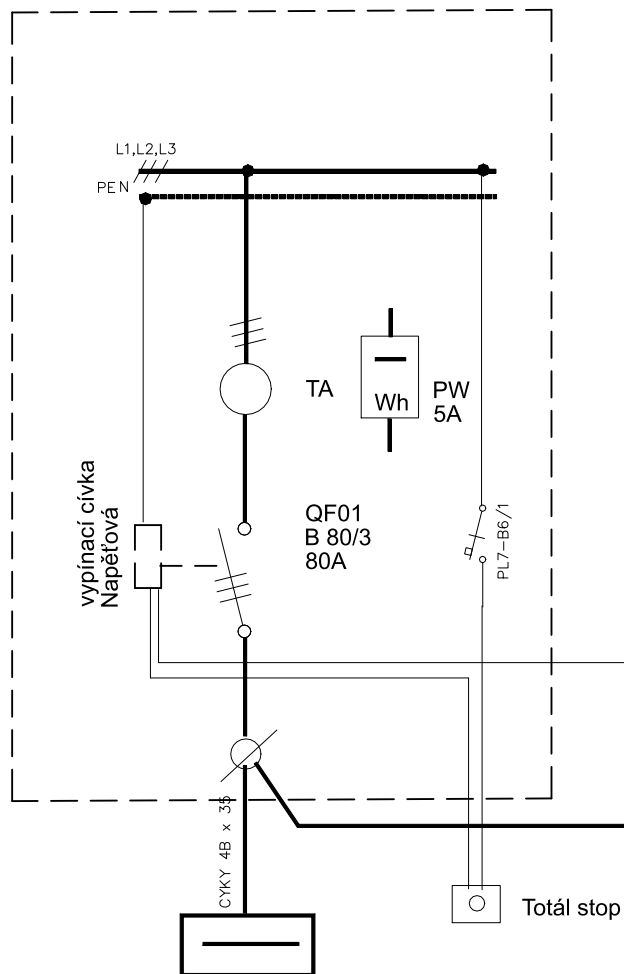

R1
Trafostanice TS
Do rozváděče osadit pojistky 125A

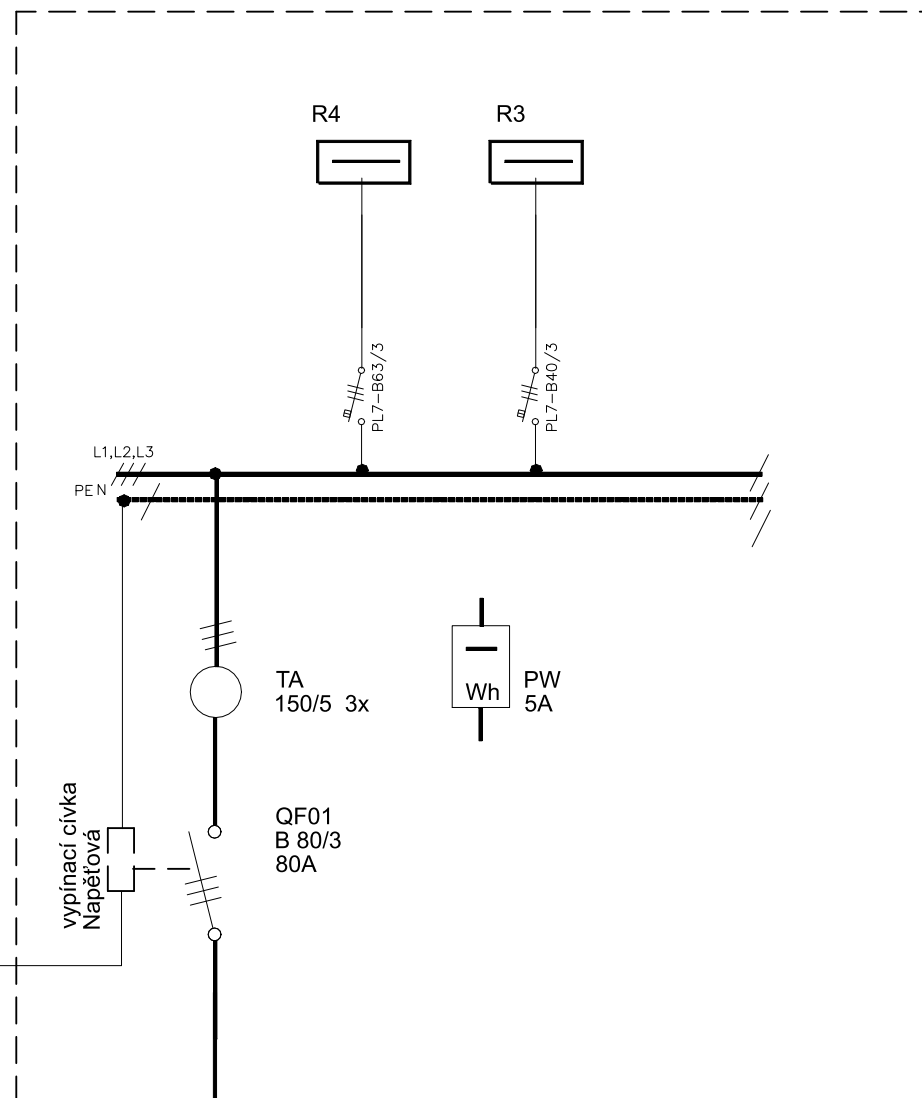

POKRAČOVÁNÍ LIST.č.3

LIST č.: 2	Rozváděč HR		VÝKRES ČÍSLO:
LISTŮ: 4			
S P E HRADEC KRÁLOVÉ		AKCE:	
	DATUM: 12.2022	Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov	