


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU
OTEVŘENÁ PÁŽENÁ RÝHA

a) VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE b) VE VOLNÉM TERÉNU

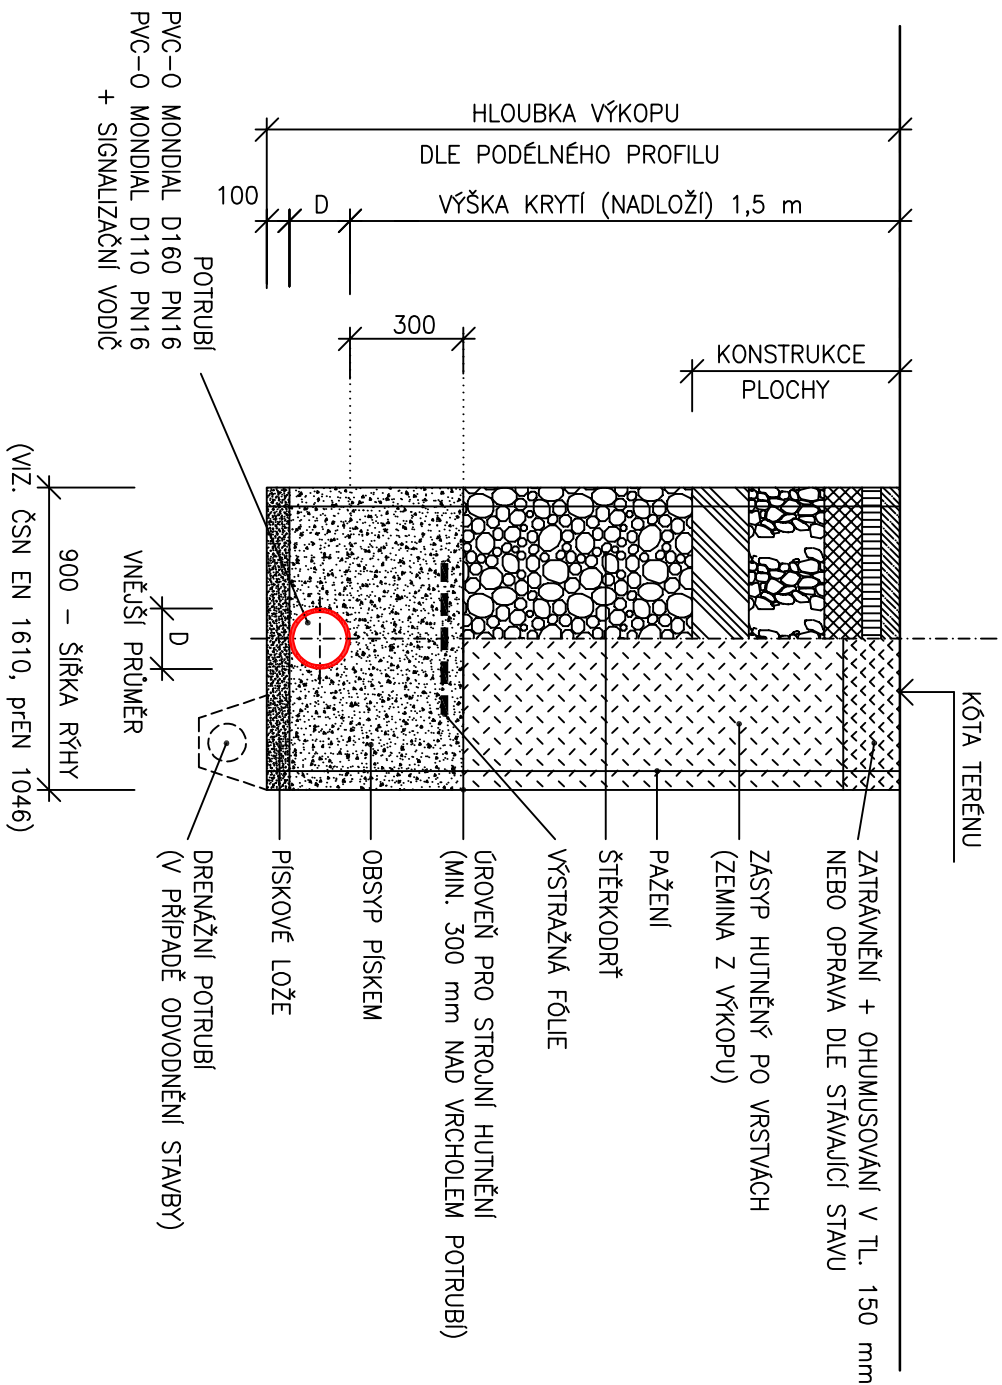

DN mm	zapořazené rýho m	nezapočtené rýho $\beta > 60^\circ$	$\beta \leq 60^\circ$
< 226	OD + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40
> 226 až ≤ 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40
> 1200	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40

hlodinka rňhy m	nejmėnší šířka m
< 1,00	nevyžaduje se
≥ 1,00 až ≤1,75	0,90
> 1,75 až ≤4,00	1,00
> 4,00	1,00

U úhlopříčce $OD + x$ odpovídá $x/2$ minimálnímu pracovnímu prostoru mezi potrubím a stěnou rýhy resp. pažením, kde OD je vnější průměr v m. B je úhel sklonu stěny nezapočítané rýhy, měřené k vodorovné ose.

Poznámka :

Uvnitř bezpečnostního pásma, 0,3 m nad horní hranu potrubí, smí být použita lehká hutnicí technika. Těžká hutnicí technika bude použita až od 1,0 m nad potrubí. Od hloubky výkopu 1,2 m bude rýha požena.

Požadavky na míru hutnění :

Lože hutnit na hodnotu 85% PS (Proctor Standard). Obsyp a zázsy v nepevněném terénu hutnit na hodnotu 90% PS a ve zpevněné ploše komunikace na hodnotu 98% PS.

<div>LUCIE BRANDOVÁ, DIŠ.</div> <div>ZABRODI 161</div> <div>549 41 ZABRODI</div>				<div>Projektová činnost ve výstavbě</div> <div>tel.: + 420 777 306 986</div> <div>e-mail: brandovalucide@seznam.cz</div>	
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		AUTORIZACE	
LUCIE BRANDOVÁ, DIŠ.		LUCIE BRANDOVÁ, DIŠ.		LUKAŠ BRANDA, DIŠ.	
INVESTOR		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ			
AKCE					
Urgentní příjem - přístavba a stavební úpravy části pavilonu "A" a pavilonu "B"					
IO 01 PŘELOŽKY VODOVODŮ					
VÝKRES				AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO A PODPIS	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				Č. VÝKRESU	
ZAK. ČÍSLO	STUPEŇ	DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO	
435/23	DPS	06/2023	2 x A4	1 : 20	
				1.4	