

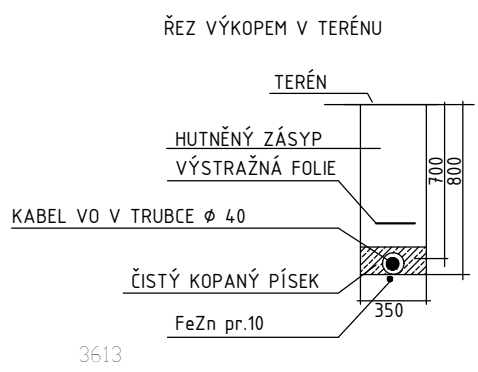


ZNÁZORNĚNÍ ULOŽENÍ SVÍTIDLA - BEZ MĚŘÍTKA

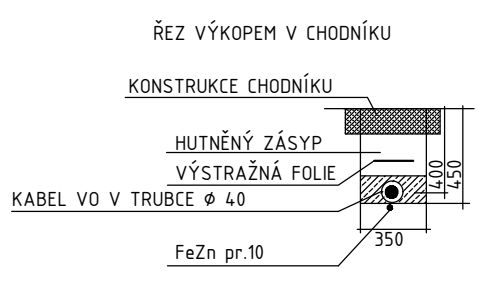

ŘEZ VÝKOPEM POD KOMUNIKACÍ

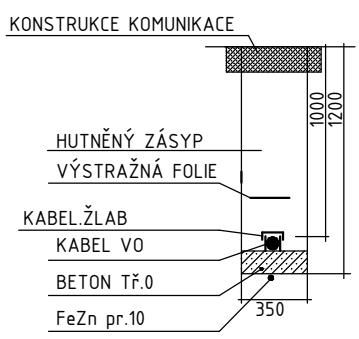

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V  
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud. chráničem

KREJLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HP	KONTROLOVAL
R. KASPAR	R. KASPAR	V. VLACH	ING. R. HIRKA	ING. R. HIRKA
STAVEBNÍK	Královhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY	Oblast nemocnice Náchod			
AKCE	URGENTNÍ PŘÍJEM			
OBJEKT	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"			
DÍL	IO-06 Venkovní osvětlení a přeložka VO			
OBSAH	SITUACE ELEKTRO			
STUPEŇ	DPS			
DATUM	VIII/2023			
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	70-34			
ARCHIVNÍ ČÍSLO	5 x A4			
FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU			
MĚŘÍTKO	1:200			
ČÍSLO VÝKRESU	E-2			