



chránička 2x trubka 110/94 mm
(použití ohebné trubky není žádoucí)

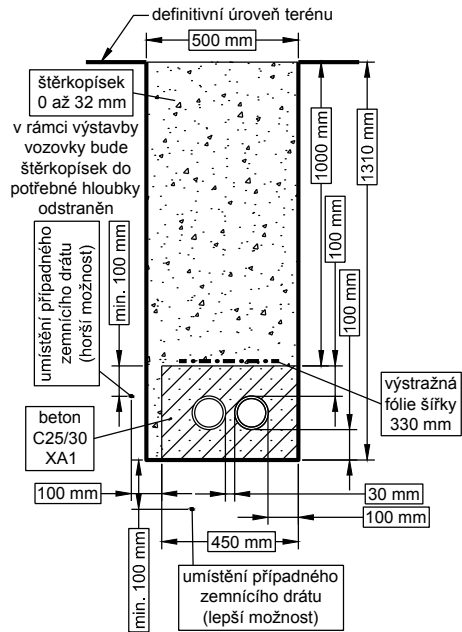

chránička pod příkopem


(snížení hloubky uložení pod příkopem)

Pokud je příkop mělčí, než je hloubka 700 mm pod úrovní okolního terénu, ulož chráničku tak hluboko, aby byla 1000 mm pod úrovní okolního terénu.

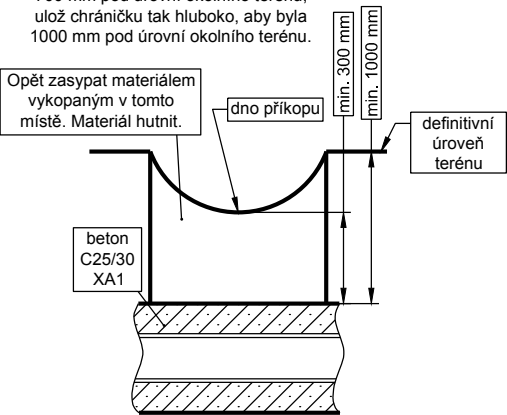


základ sloupu osvětlovacího

do výšky 12 m a výložníkem (výložníky) 3 m nebo kratšími

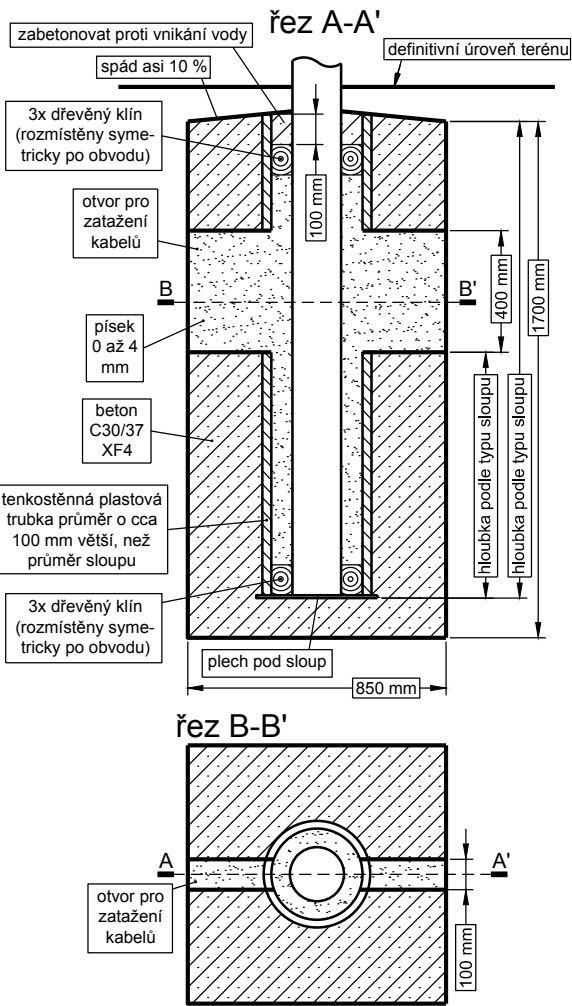


základ sloupu osvětlovacího


do výšky 14 m a výložníkem (výložníky) 3 m nebo kratšími

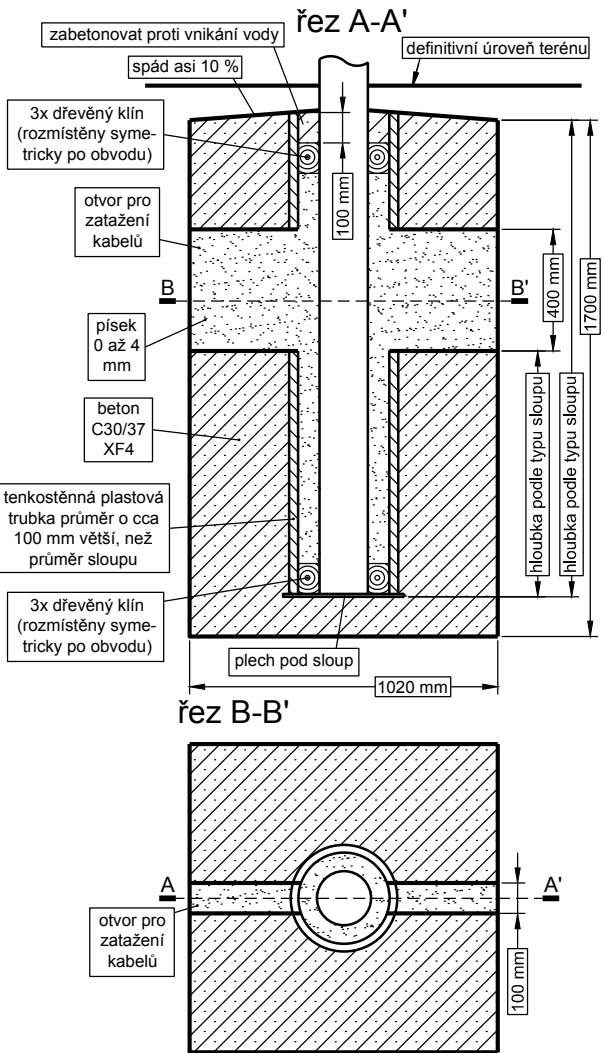

1x kabel nn ve volném terénu

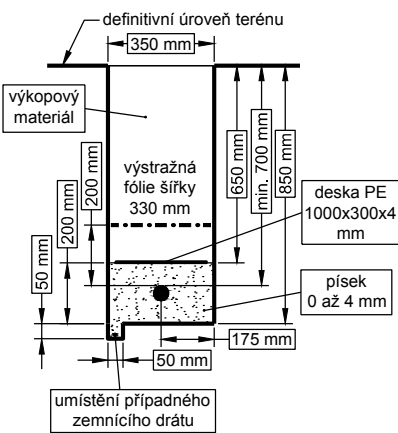

2x kabel nn ve volném terénu

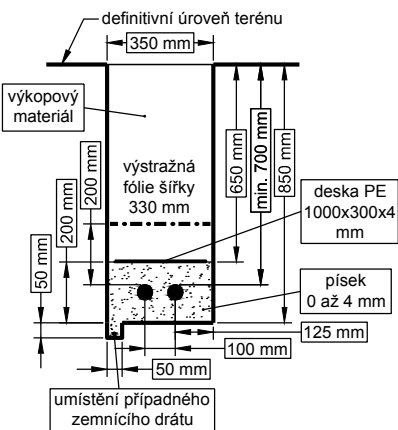

uvedené rozměry jsou minimální

	Zhotovitel:	objekt: 430	
	Příloha:	VZOROVÉ ŘEZY	
		Měřítko:	1:25
		Číslo přílohy:	2