


Příloha č. 16.1

ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT (vodovod)

A. V komunikaci

B. Ve volném terénu

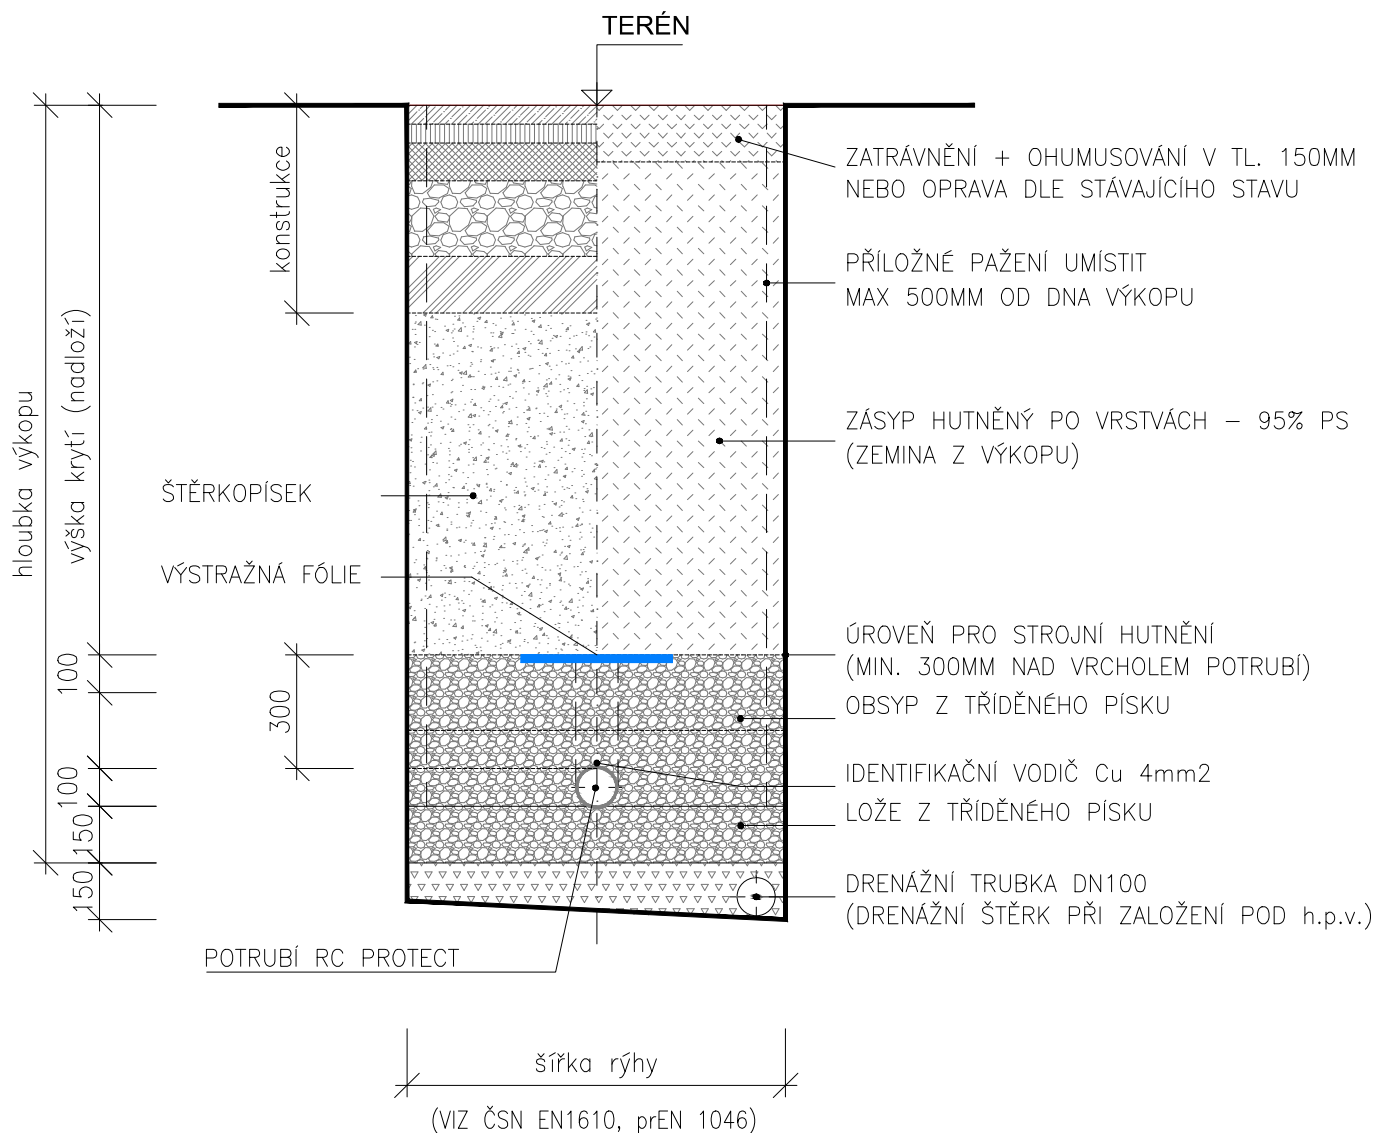

Poznámka:
Od hloubky výkopu 1,20 m bude rýha pažena.