



ŘEZ B-B













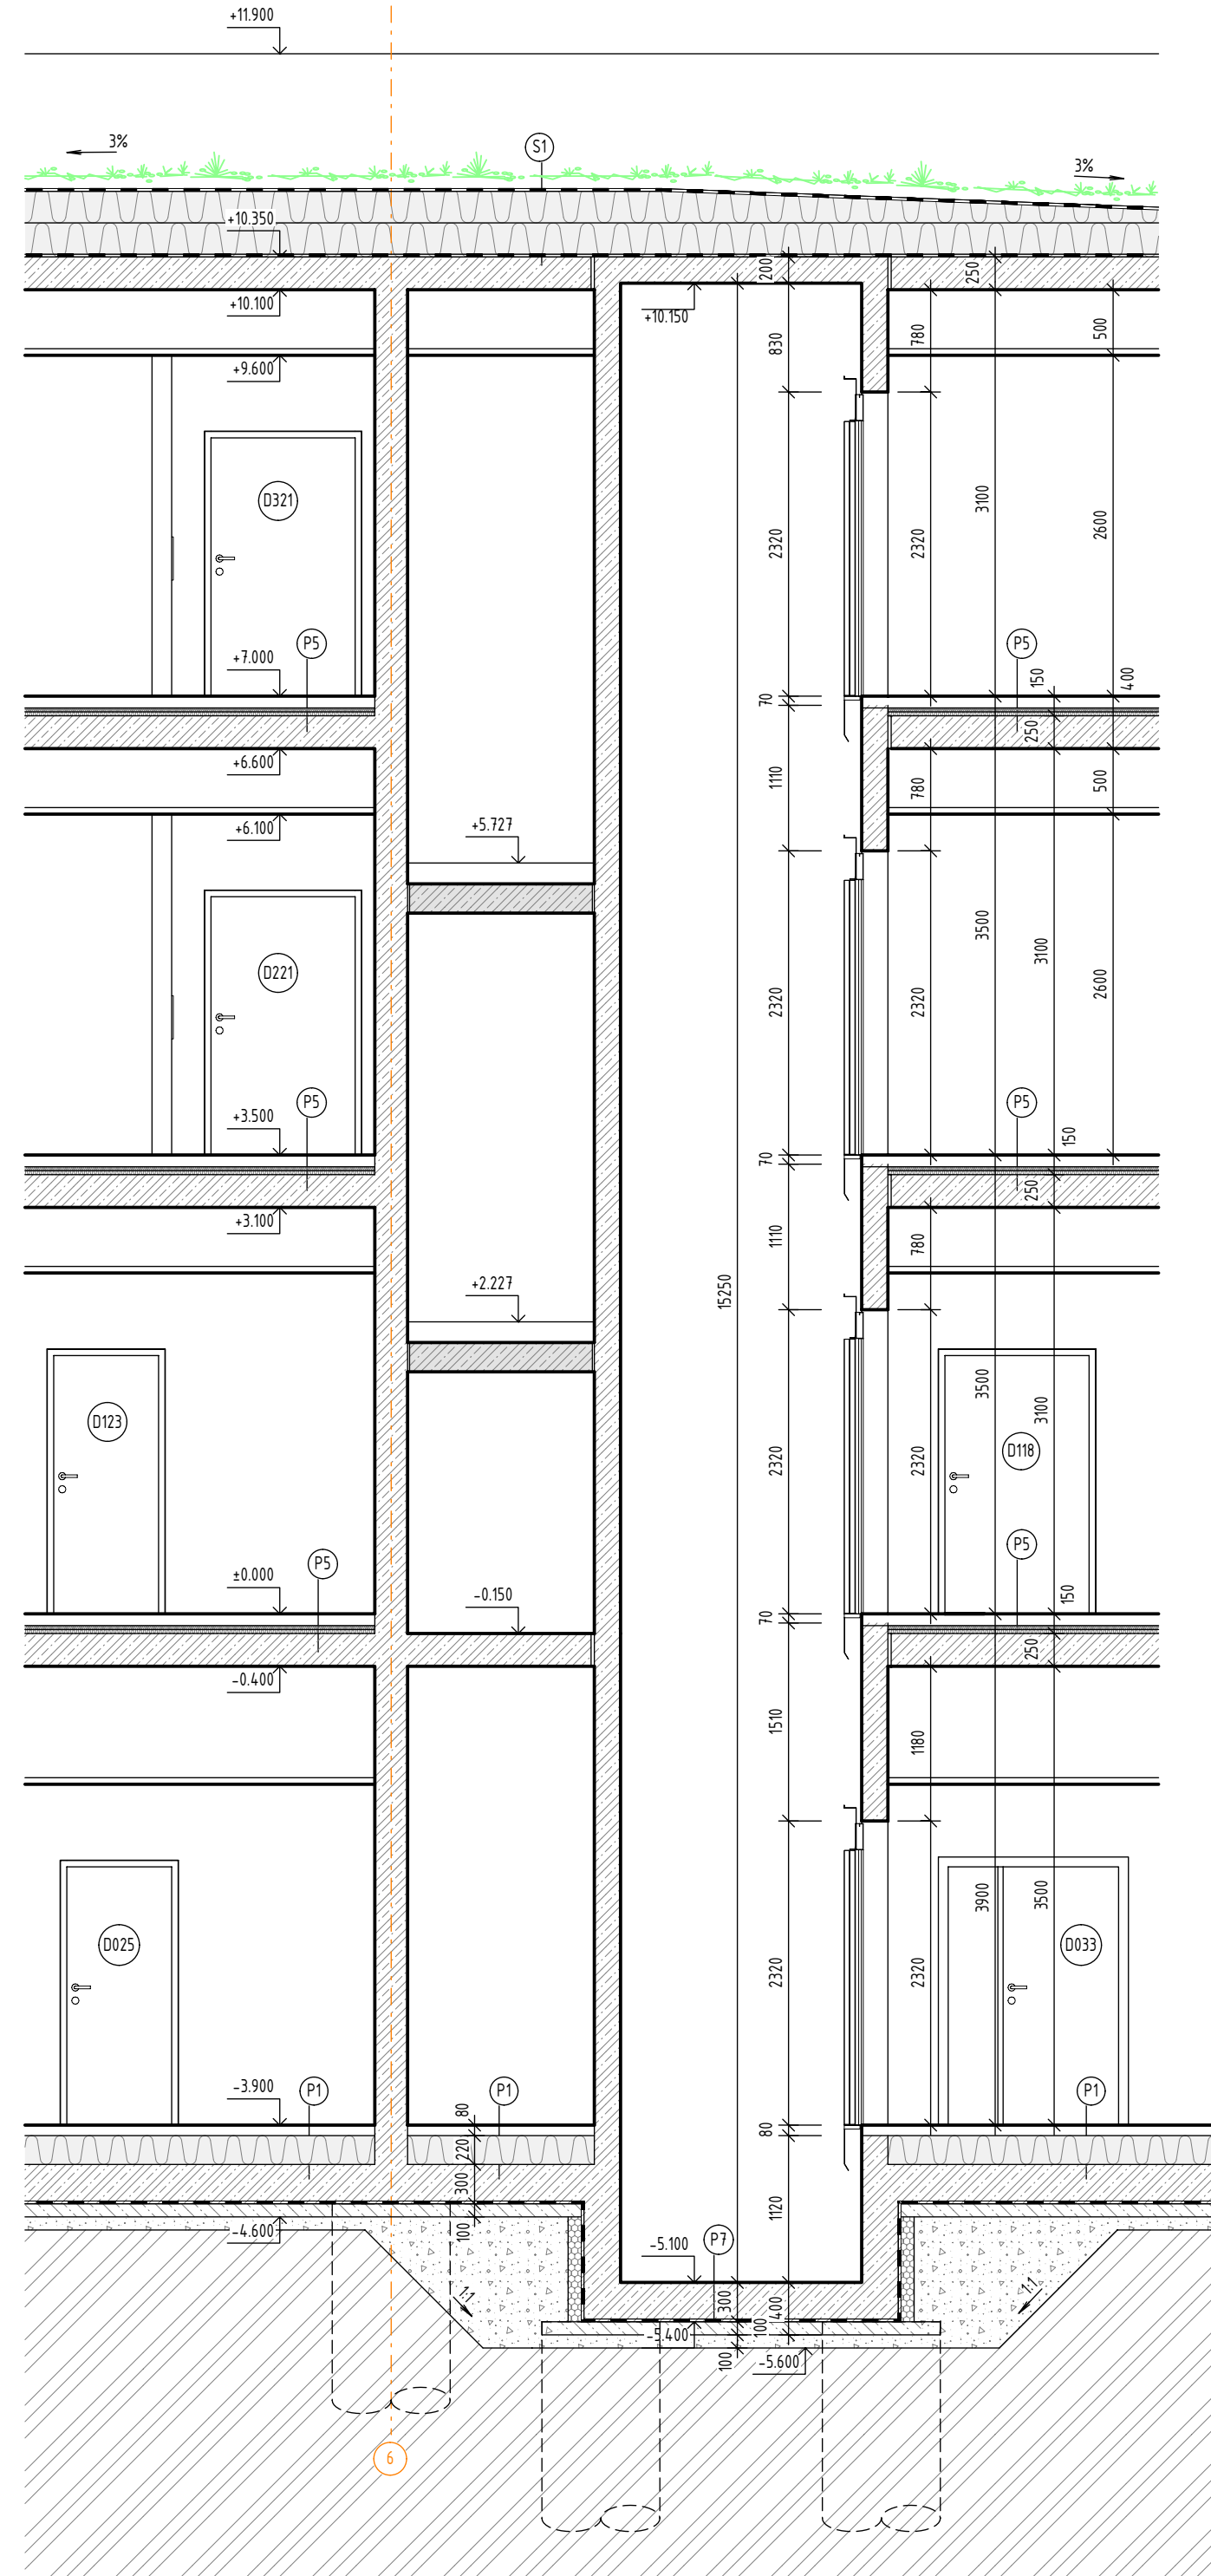

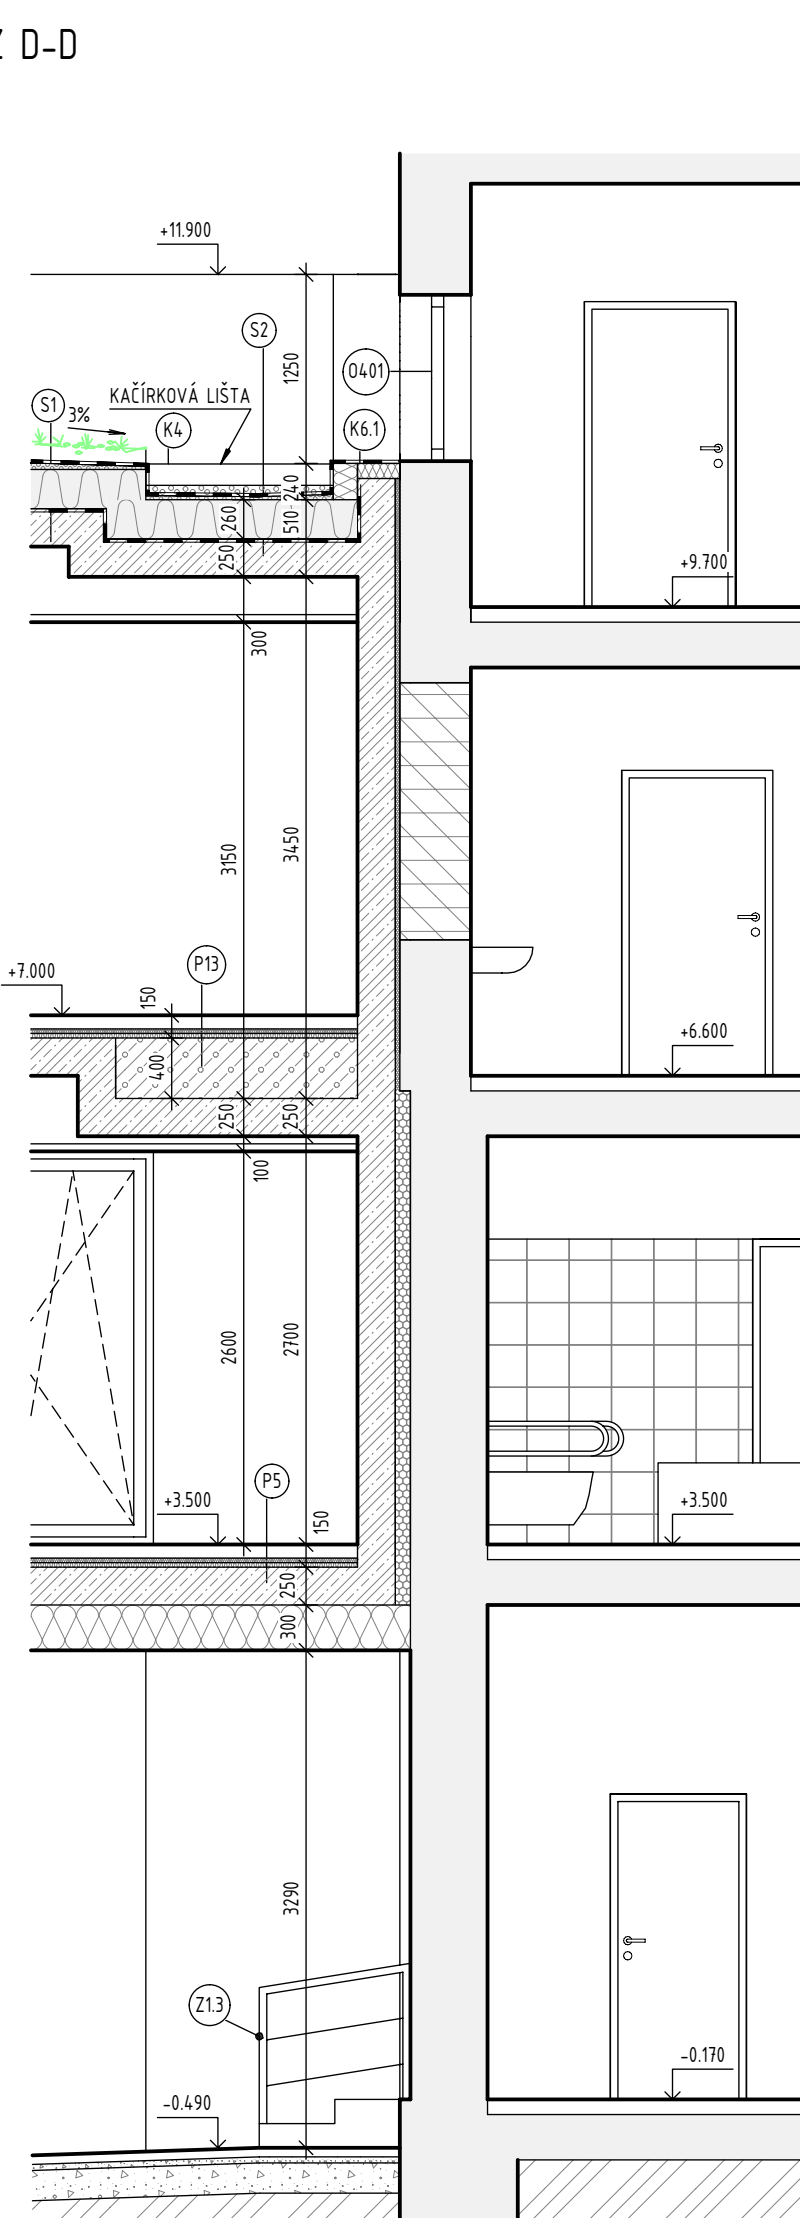









ŘEZ C-C



ŘEZ D-D



LEGENDA ZNAČENÍ

-  STAVĚNÉ KONSTRUKCE
-  NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
-  NOVÁ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
-  KONSTRUKCE Z POZLOŽKOVÉHO BETONU
-  PŘECHY Z DOBROVEDENÉHO TĚKAVÉ TI. DŮM
-  SKL PŘECHY - JEDNOKROVÉ KOL. DOVÁŘE SKLAPÁVÁNÍ
-  SKL PŘECHY - DOVÁŘE KOL. DOVÁŘE SKLAPÁVÁNÍ
-  SKL METALINÁ PŘECHODA
-  SKL METALINÁ PŘECHODA NA CÍLU VÝŠI MÍSTNOSTI
-  SKL OPLÁŠTĚNÍ PROSTĚJ Z SKL OPLÁŠTĚNÍ S PÁŽEM DOVÁŘE
-  KAMENÍ PŘECHY
-  PROSTĚJNÁ PŘECHY JEDNOKROVÉ
-  PRŮSNÁ OBLÍČI STĚNY
-  VENTILÁČNÍ VÝSTUPY
-  GAROVANÁ STĚNA
-  PŘÍSTAVKOVÉ HLAVY
-  TEPLOTNÁ CÍLA - MĚKČENÁ VATA
-  OPLÁŠTĚNÍ CÍLA - POKROV
-  TEPLOTNÁ CÍLA - PR
-  ŽELEZNÁ MŮČENÍ
-  MĚKČÍ PRŮSNÝCH 0,32, 0,50, 1,00, 1,50 MPa $\rho_{D,1000}=25$
-  ŽELEZNÝ MŮČENÍ 0,32, 0,50, 1,00, 1,50 MPa $\rho_{D,1000}=25$

[illegible]