



VSAKOVACÍ NÁDRŽ

6,0 m x 4,2 m x 1,39 m
CELKOVÝ OBJEM – 35,03 m³
UŽITEČNÝ OBJEM – 33,3 m³

PŮDORYSNÉ SCHÉMA:

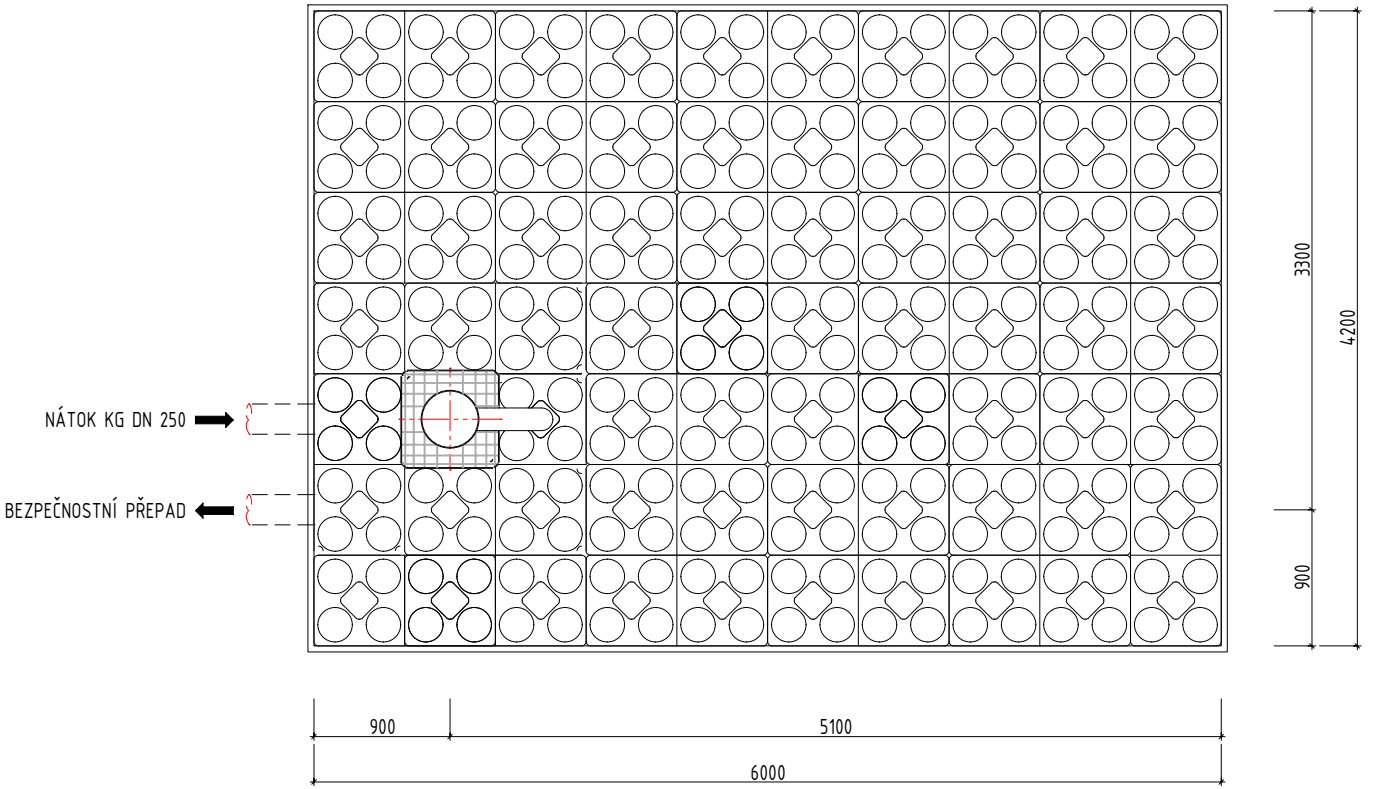

ŘEZ A-A:

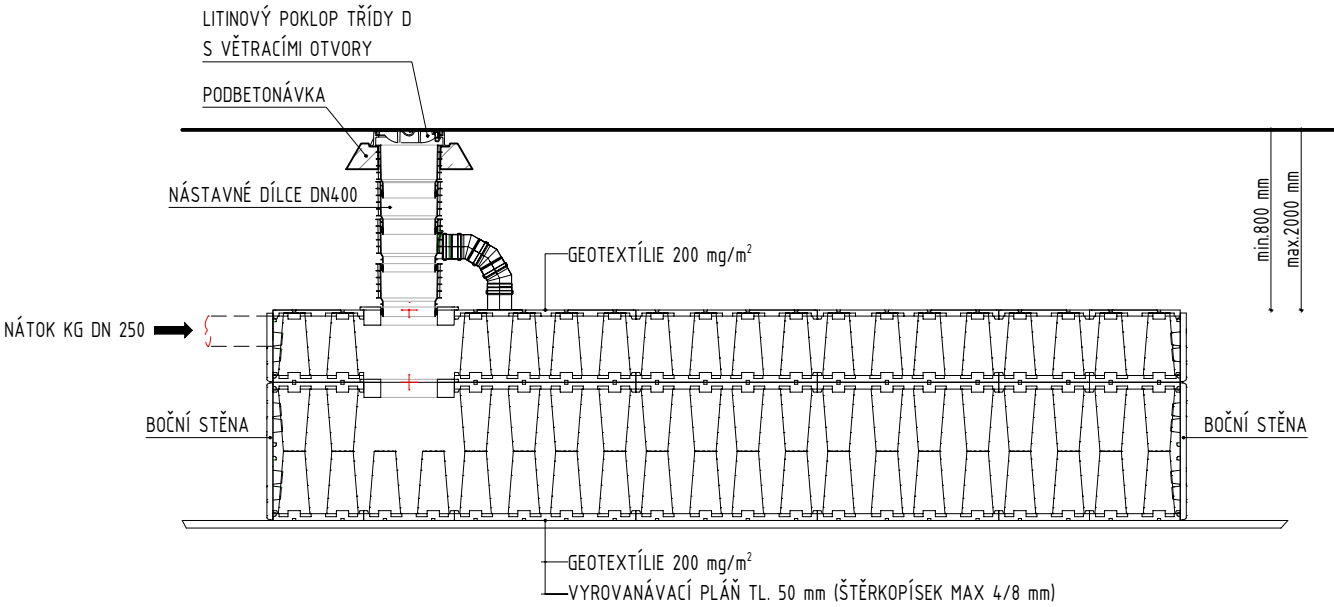

POZNÁMKA

STAVEBNÍ PODKLAD JE NUTNÉ UROVNAT VHODNÝM ZAŘÍZENÍM. PODLOŽÍ SESTÁVÁ Z ODOLNÉHO STAVEBNÍHO ZÁKLADU A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNÉHO DNA S MINIMÁLNÍ NOSNOSTÍ EV 2÷45 MN/m² A MINIMÁLNÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVY SILNĚ CCA 5 CM (DRŤ/ŠTĚRK) FRAKCE 4/8.
BLOKY SE ZCELA OBALÍ DO FILTRAČNÍ NETKANÉ TEXTÍLIE, ABY SE ZAMEZILO PRONIKÁNÍ JEMNÝCH PŮDNÍCH ČÁSTIC. POLOŽENÍ FILTRAČNÍ TEXTÍLIE NAPŘÍČ K PODÉLNÉ OSE STAVEBNÍHO VÝKOPU. PRO VÝMĚRU TEXTÍLIE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ: DÉLKA TEXTILNÍCH PÁSŮ ≈ VELIKOST OBJEKTU + MINIMAUNĚ 50 CM PŘESAHI. PŘESAHI NA ČELNÍCH STRANÁCH BY MĚL ROVNĚŽ BÝT MINIMÁLNĚ 50 CM. OBA KONCE GEOTEXTÍLIE SE PROVIZORNĚ DOSTATEČNĚ PŘIPEVNÍ K NÁSPŮM/OKRAJŮM VÝKOPU. JE NUTNO DBÁT NA TO, ABY KANALIZAČNÍ KANALIZAČNÍ PRŮŘEZ KE STĚNÁM SYSTÉMU.
BOČNÍ VYPLNĚNÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE ČSN EN 1610, VE VRSTVÁCH NÁSYPU NE VYŠŠÍCH NEŽ <30 CM KAŽDÉ VRSTVY, AŽ PO HORNÍ HRANU VÝKOPU. VÝPLNOVÝ MATERIÁL SE ZHUTNÍ POMOCÍ LEHKÉHO ZHUTNOVACÍHO ZAŘÍZENÍ. AŽ NA HUSTOTU DLE PROSTOROVY METODY CCA. 97%. JE NUTNÉ ZAMEZIT PŘÍMÉMU KONTAKTU ZHUTNOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S UMĚLOHMOTNÝMI DÍLY. PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKY VÝROBCE.


±0,000 = 461,740 m n. m. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:		Královohradecký kraj	
Královohradecký kraj		Královohradecký kraj	
		Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	
		tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336	
		e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz	

PROJEKTANT:		TECHNICO Opava s.r.o.	
Královohradecký kraj		TECHNICO	
		architects & engineers	
		TECHNICO Opava s.r.o.	
		Hradecká 1578/51	
		746 01 Opava	
		tel: 563 760 970	
		info@technico.cz	

PROJEKTANT:		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Dominik ČERNOCH	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

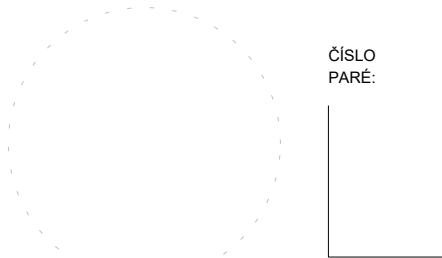

ČÁST DOKUMENTACE:	D.2.3. AREÁLOVÁ KANALIZACE
-------------------	----------------------------

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD	FORMÁT	8×A4
	DATUM	03/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DPS
K.ú. Vrchlabí, parc.č. : st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - VSAK		D.2.3.b.04.