


PŮDORYS 3.NP:

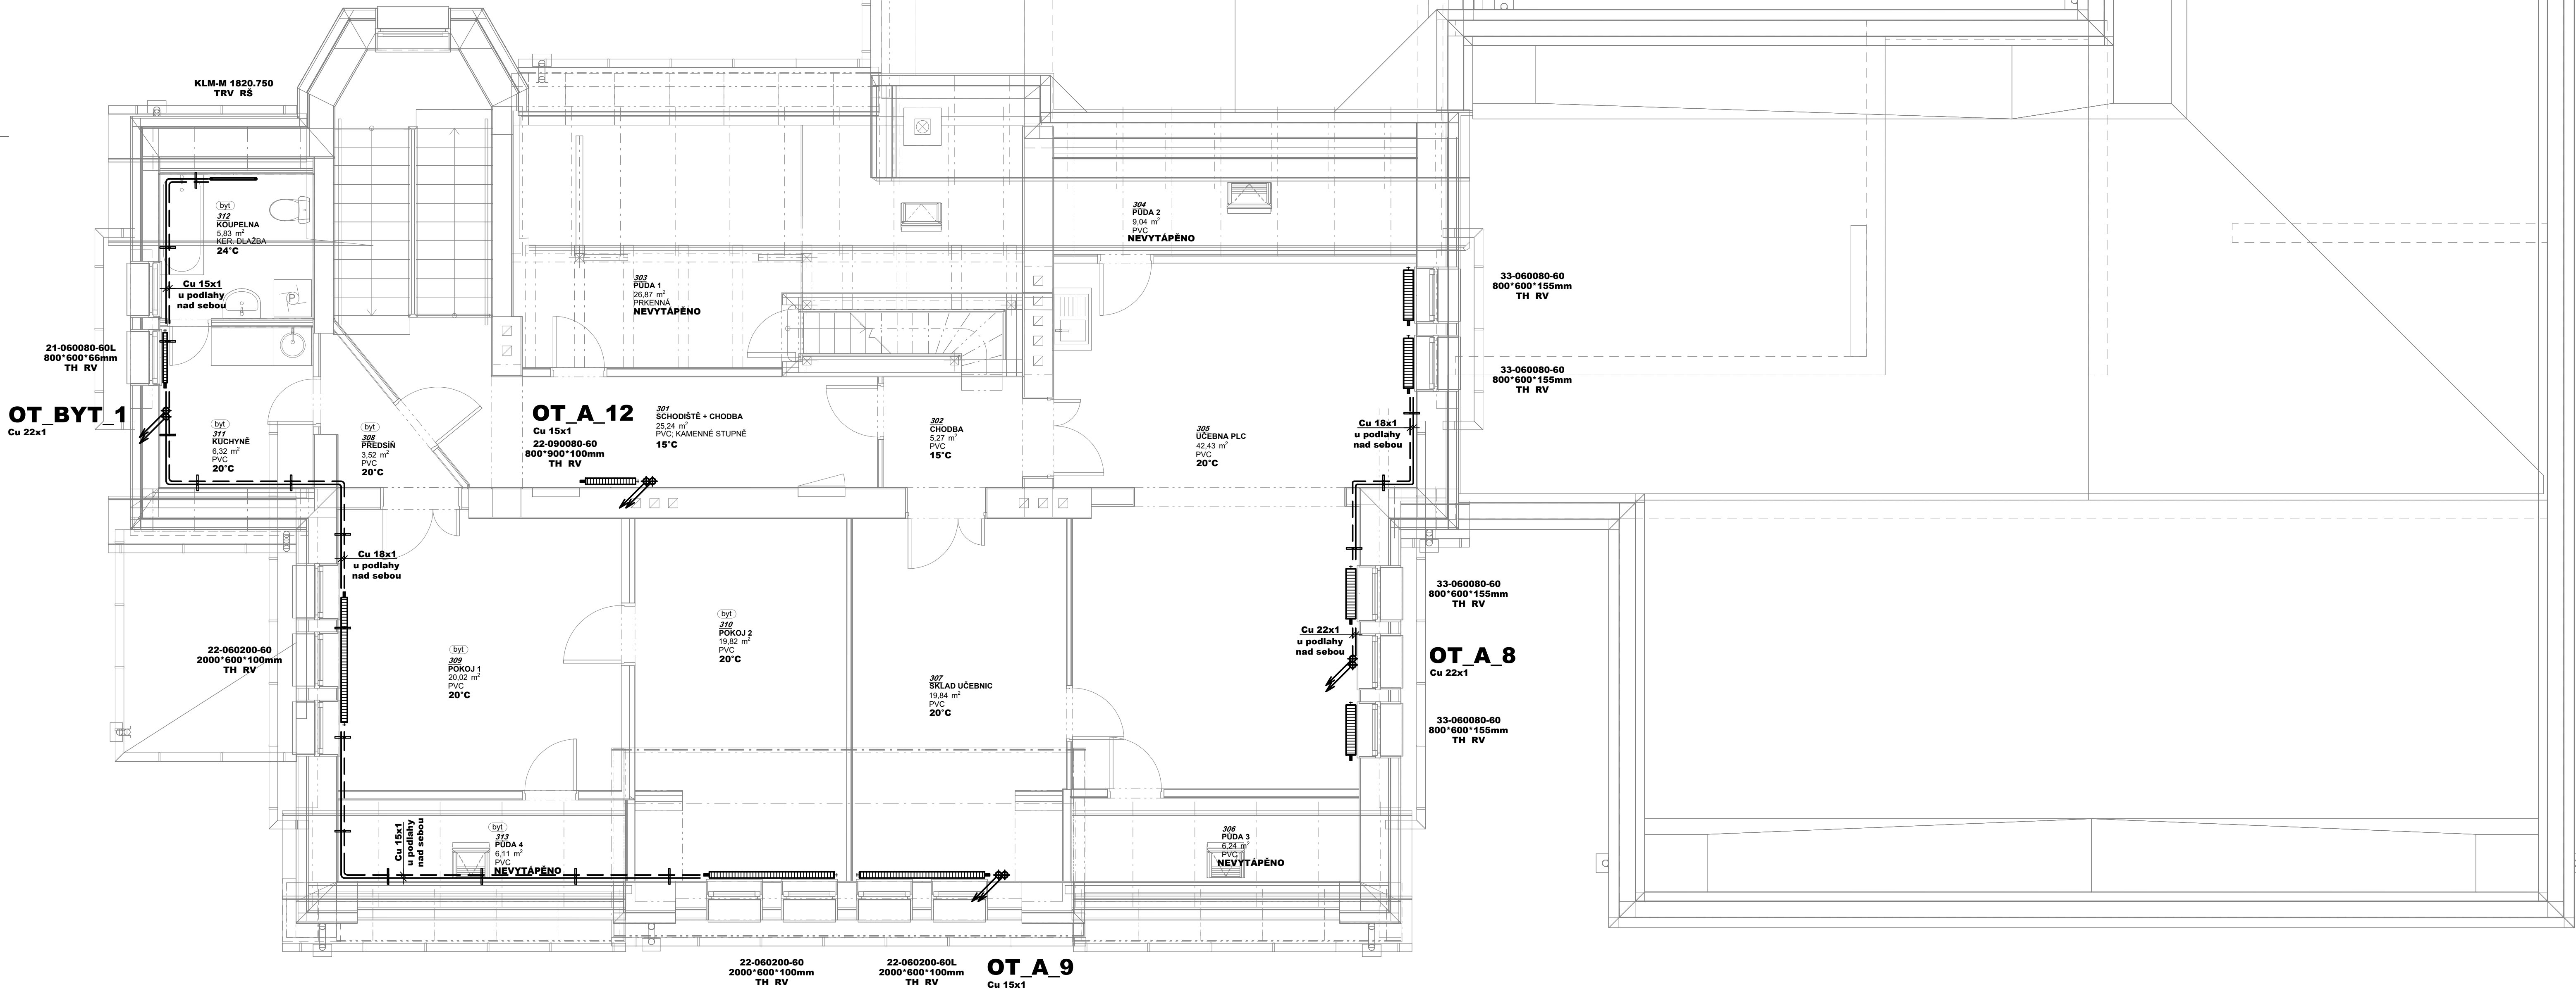

LEGENDA:		
ZNAČKA	POPIS	TYP
	POTRUBÍ TOPNÉ VODY - přívod	potrubí ocelové závitové bezešvé potrubí měděné spojované pájením RAU-VPE - lisovaný spoj - PE-Xa
	POTRUBÍ TOPNÉ VODY - zpátečka	potrubí ocelové závitové bezešvé potrubí měděné spojované pájením RAU-VPE - lisovaný spoj - PE-Xa
	OT↑	STOUPACÍ POTRUBÍ - topná voda
	NTL SPOTŘEBNÍ PLYNOVOD - VNITŘNÍ	potrubí měděné spojované pájením RAU-VPE - lisovaný spoj - PE-Xa potrubí ocelové bezešvé
SYSTÉM VYTÁPĚNÍ: - NÍZKOTEPLTNÍ, DVOUTRUBKOVÝ S NUCENÝM OBĚHEM TOPNÉ VODY POMOCÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA - TEPLOTNÍ SPÁD 60°C / 45°C - PŘI VÝPOČTOVÝCH PARAMETRECH T _e =18°C - NÍZKOTEPLTNÍ OTOPNÁ PLOCHA - OTOPNÁ TĚLESA		
POZNÁMKA: iz - POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE OPATŘENO TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU NEBO POTRUBNÍMI POUZDRY DLE ZÁSAD UVEDENÝCH VE VÝHLÁŠCE MPO 193/2007		

LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY:		
ZNAČKA	POPIS	TYP
	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM, ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM PROPOJOVACÍM ROZVODEM, VENTILOVOU VLOŽKOU, PROFILOVANOU ČELNÍ PLOCHOU	PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT
	TRUBKOVÉ KOUPELNOVÉ TĚLESO	PROVEDENÍ SE ZVĚTŠENOU VÝHŘEVNOU PLOCHOU

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	Generální projektant:	IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kontaktní adresa www.irbos.cz
Zodpovědný projektant :	Ondřej Zikán	Projektant profesePipeTech Project s.r.o.	Bystrý 313 533 22 Bystrý IČ: 026 30 908 DIČ: CZ 02630908
Projektant :	Ing. Jan Vosáhlo	Číslo zakázky :	20/06/0622
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. :	Vrchlabí
Stavebník :	Střední škola strojnická a elektrotechnická, Kumburská 846, 50901 Nová Paka Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	Stupeň PD :	DPS
Stavba :	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN HORSKÁ 258, VRCHLABÍ st.p.č. 292, p.p.č. 482/4 a 482/5 (p.p.č. 2130/13 - přípojka kanalizace) katastrální území Hořejší Vrchlabí [786349]	Datum :	4/2021
	VYTÁPĚNÍ	Měřítko :	1:50
Název výkresu :	PŮDORYS 3.NP	Formát :	10 xA4
		Číslo paré :	
		Číslo výkresu :	D.1.4.b.5