



Půdorys 2.np

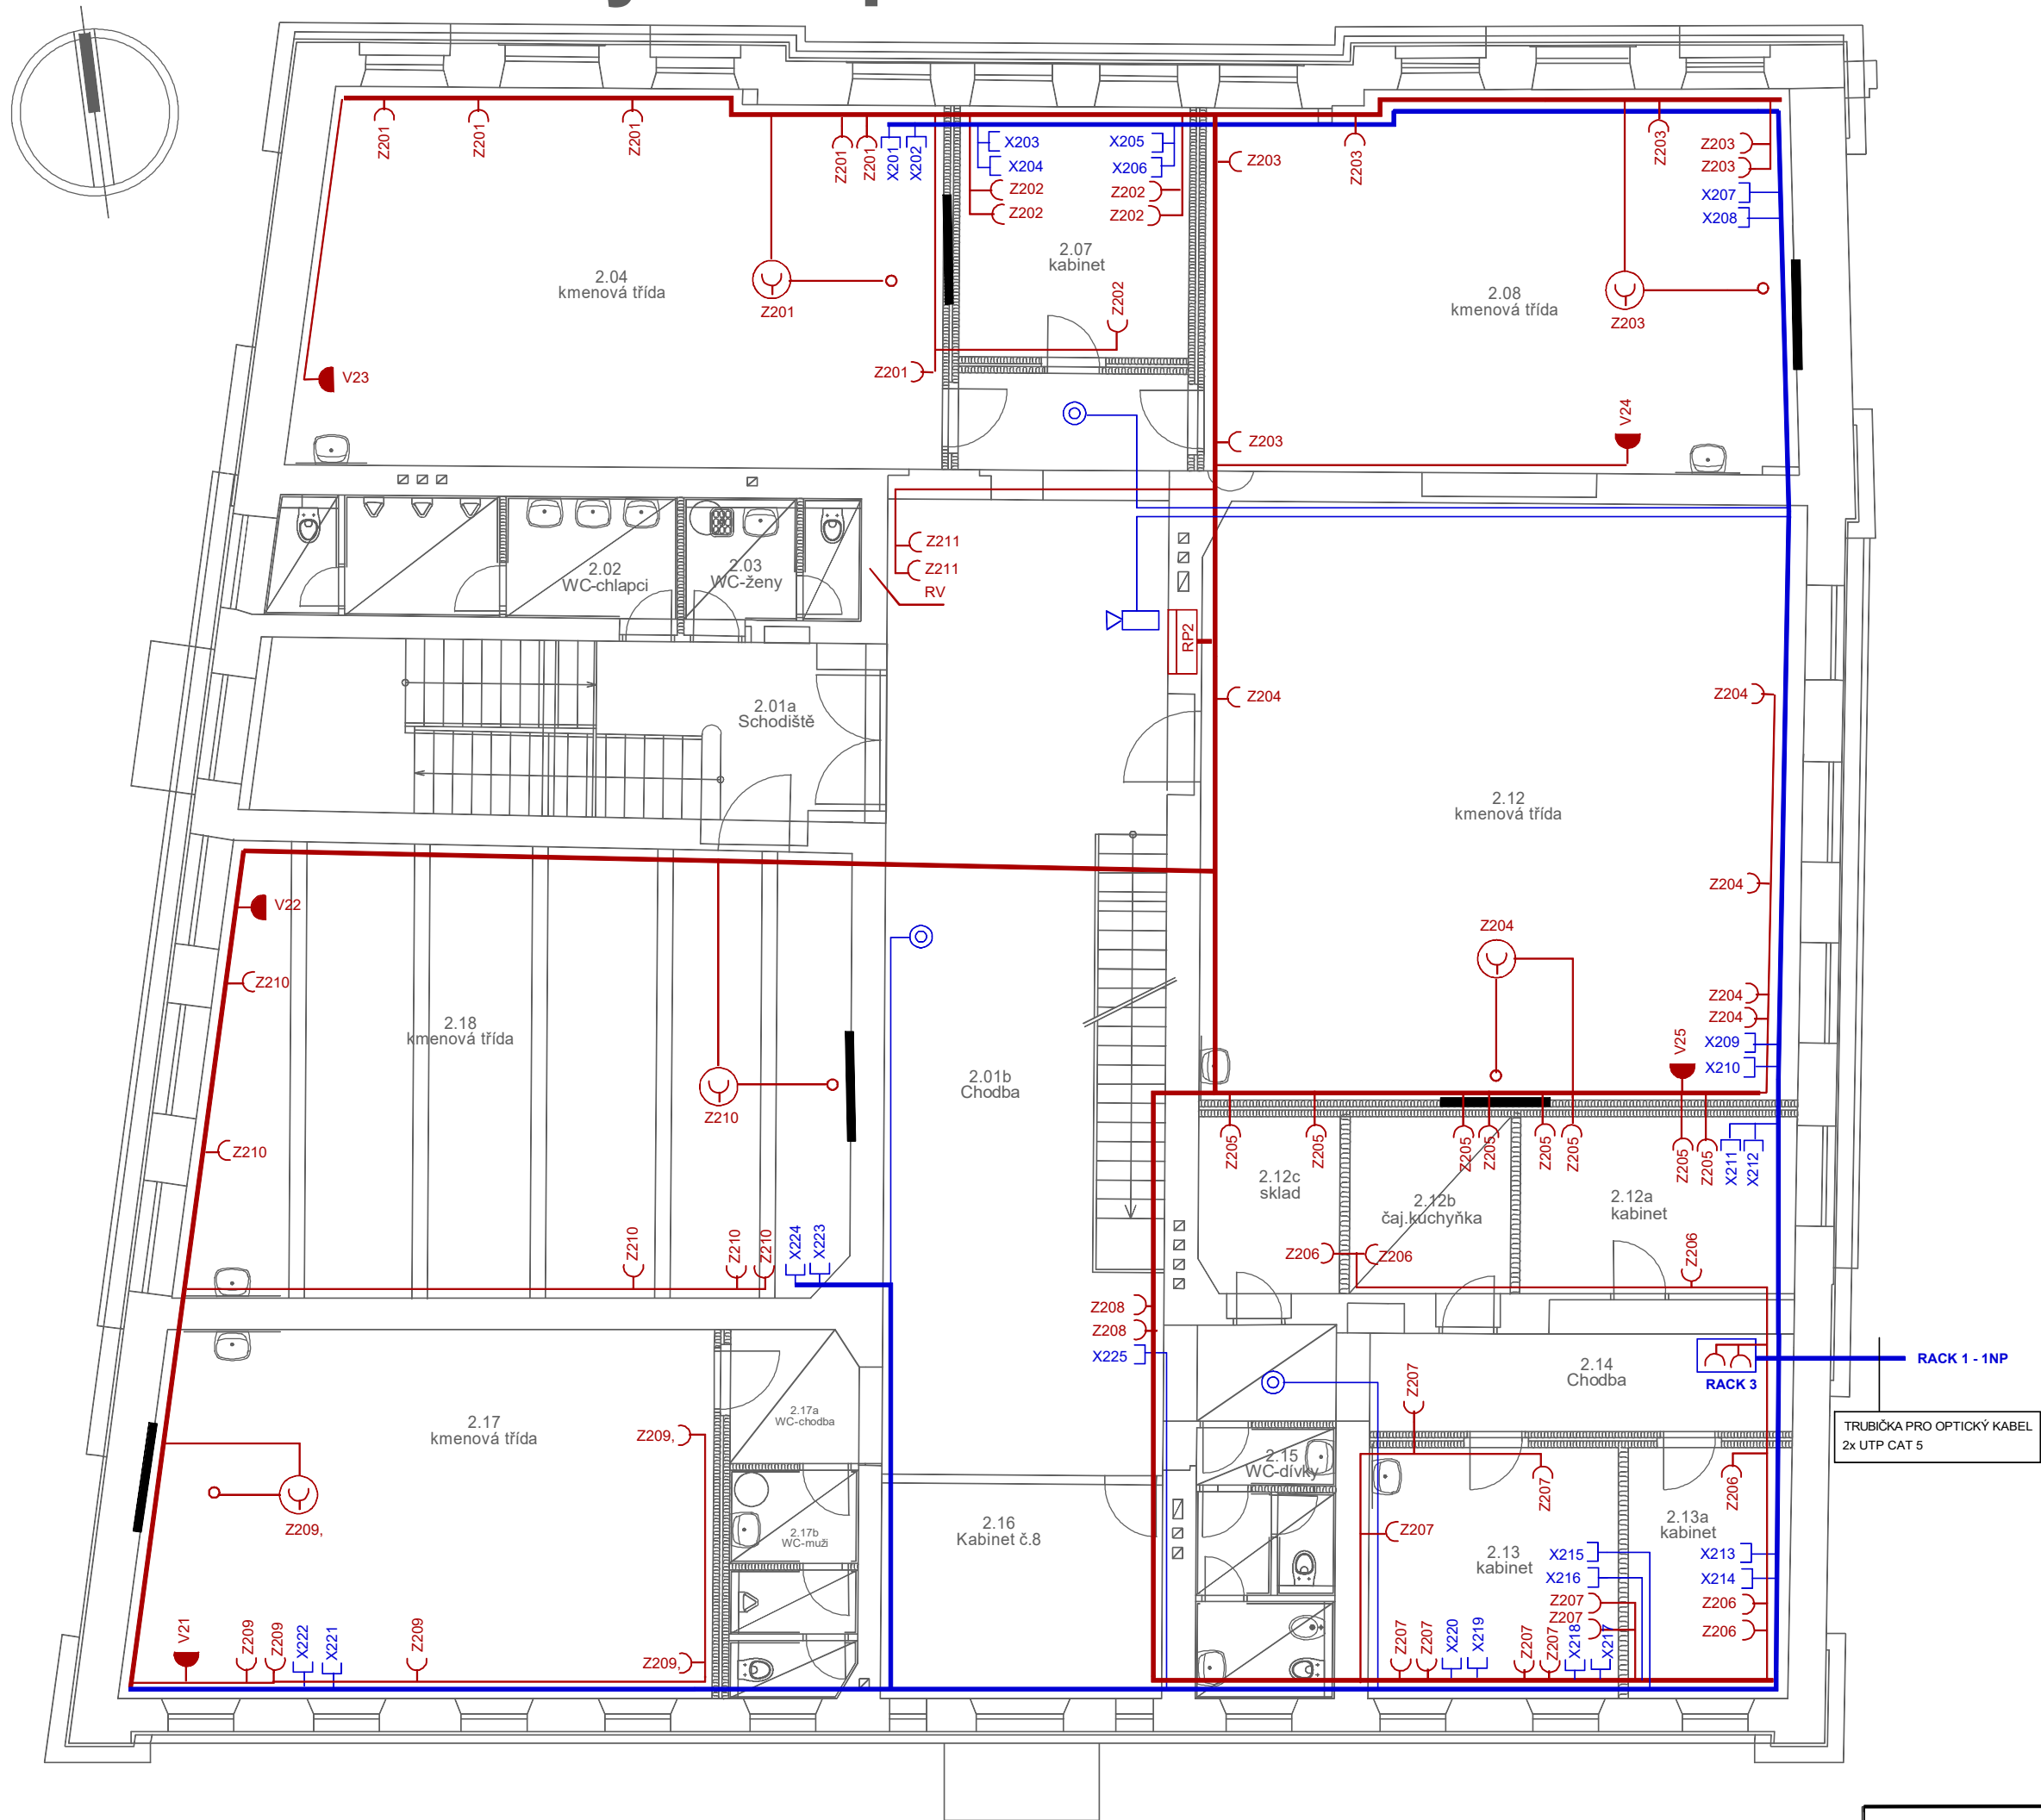

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.	Účel místnosti
2.01a	Schodiště
2.01b	Chodba
2.02	WC-chlapci
	Předsíň
	Pisoár
	WC
2.03	WC-ženy
	Předsíň
	WC
2.04	
2.05	
2.06	
2.07	Kabinet
2.08	Kabinet
2.09	
2.10	
2.11	
2.12	Kmenová třída
2.12a	Kabinet
2.12b	Čaj,kuchyňka
2.12c	Sklad
2.13	Kabinet
2.13a	Kabinet
2.14	Chodba
2.15	WC-dívky
	Předsíň
	Předsíň
	WC
	Hyg.kabina
2.16	Kabinet
2.17	Kmenová třída
2.17a	Chodba
2.17b	WC-muži
	Předsíň
	Pisoár
	WC
2.18	Kmenová třída



ZÁSUVKY VE TRÍDÁCH UMÍSTIT DÁLE NEŽ 1,5m OD UMYVADLA

ZÁSUVKA 230V IP20 PRO VĚTRACÍ JEDNOTKY 230V 1100W BAREVNĚ ODLIŠENÁ

ZÁSUVKA 230V IP20 V PODHLEDU CYKY-J 3x2,5 REZERVA 3m , ODBOČKA PRO NAPOJENÍ PLÁTNĚ

ZÁSUVKA 230V IP20 CYKY-J 3x2,5 , MAX. 10 ZÁSUVEK NA JEDEN OBVOD

ZÁSUVKA DATOVÁ 2x RJ45 UTP CAT 5 HVĚZDICOVĚ KAŽDÁ ZÁSUVKA SAMOSTATNĚ

KAMERA UTP CAT DO RACK 1

ROUTER WIFI UTP CAT DO RACK 1

V PODHLEDU SE TRASY KABELŮ ULOŽÍ DO DRÁTĚNNÝCH ŽLABŮ 100x50

DATOVÉ KABELY SE OD SILOVÝCH ODDĚLÍ PŘEPÁŽKOU

SÍŤ TNS AC 50Hz 230/400V

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - OCHRANNÝM POSPOJENÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n.L.
ZDENĚK MIKEŠ	ZDENĚK MIKEŠ	
VEDOUCÍ PROJEKTU :	ING.PAVLA PRAŽÁKOVÁ	ZAKÁZKA: 5/23
INVESTOR:	SPOŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DATUM: 02/2023
AKCE:	SPOŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM BUDOVA H-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 1.ETAPA, ČÁST 3 - 2NP	DRUH: DPS
		FORMÁT:
		MĚŘITKO 1:75
		ČÍS PŘÍLOHY D1.4.g - 4
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH: ZÁSUVKY 2NP		