


ULOŽENÍ PLYNOVODU Z PE VE VOZOVCE

REKONSTRUKCE-ASFALTOVÁ STÁTNÍ SILNICE

REKONSTRUKCE-ASFALTOVÉ VJEZDY, ZÁLIV

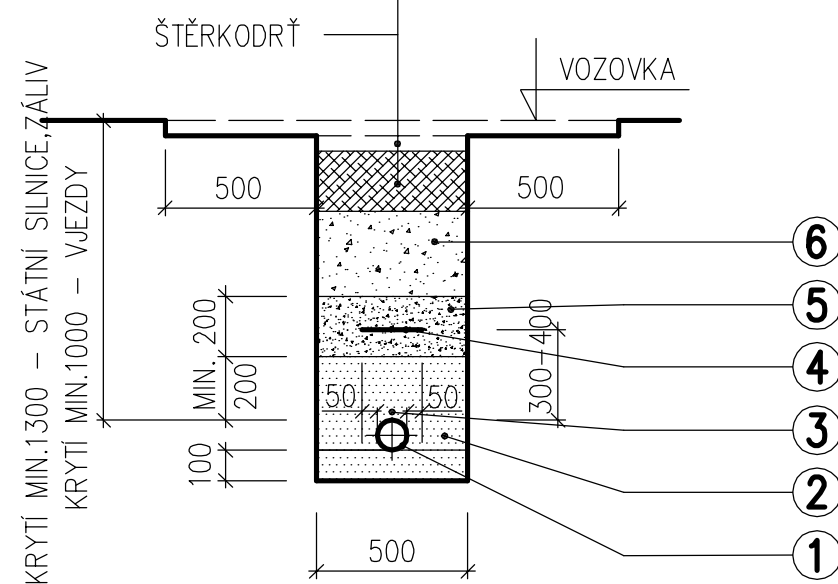


Č.	POPIS
1	POTRUBÍ Z LINEÁRNÍHO POLYETYLENU PE 160, PE 63, PE 50
2	PODSYP A OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM
3	SIGNALIZAČNÍ VODIČ PLNÝ CYY 2,5 – UPEVNIT NA POTRUBÍ
4	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÁ PERFOROVANÁ TL. 0,4 MM
5	ZHUTNĚNÝ NÁSYP š 20 CM Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU
6	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU

ULOŽENÍ PLYNOVODU Z PE V TERÉNU, CHODNÍKU


CHODNÍK-ASFALT

REKONSTRUKCE-CHODNÍK-ZÁMK.DL.

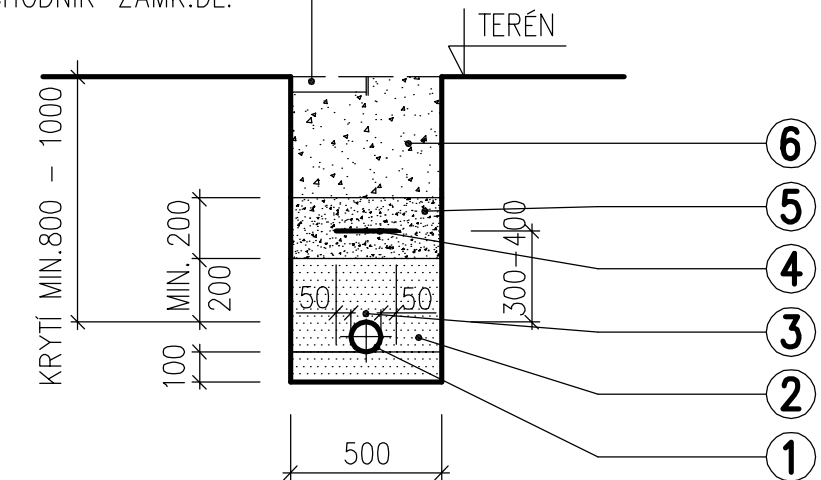

Č.	POPIS
1	POTRUBÍ Z LINEÁRNÍHO POLYETYLENU PE 160, PE 50
2	PODSYP A OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM
3	SIGNALIZAČNÍ VODIČ PLNÝ CYY 2,5 – UPEVNIT NA POTRUBÍ
4	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÁ PERFOROVANÁ TL. 0,4 MM
5	ZHUTNĚNÝ NÁSYP s 20 CM Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU
6	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU

S0.501

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>T-FESTING</div><div>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</div></div>	
ING.STANISLAV JANÁK	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ			SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01	
OÚ:	HOSTINNÉ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	2x A4
STAVBA:	REKONSTRUKCE SILNICE II/325 HOSTINNÉ - KRPA			ÚČEL	PDPS
OBJEKT:				SO.501 PŘELOŽKA PLYNOVODU	
ČÁST:	PLYNOVOD			ČÍSLO ZAKÁZKY	
OBSAH:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			210034.30	
				DATUM	11/2014
				MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
				1 : 25	C.4.4