



A.2\_2

STAVBA - detail výztuží v SDK stěnách

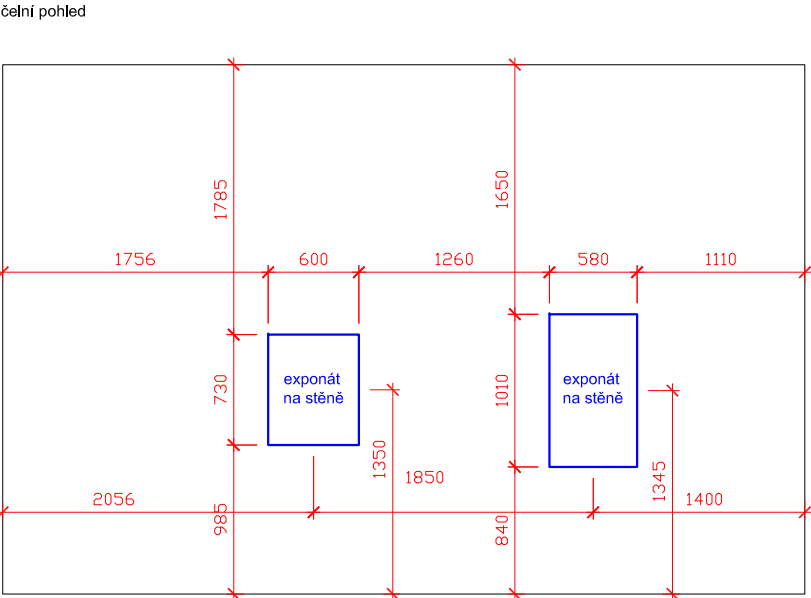


A.2\_2a

Ex.7.5

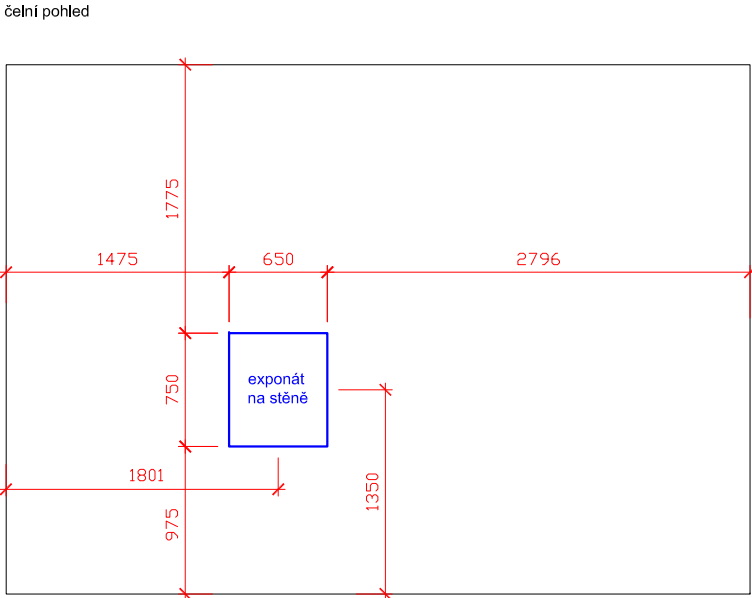


A.2\_2c

Ex.7.8

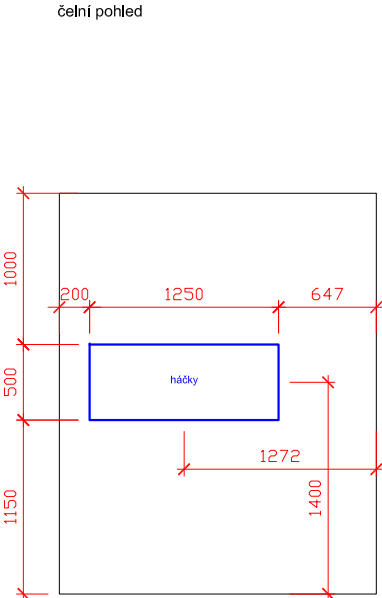

A.2\_2d

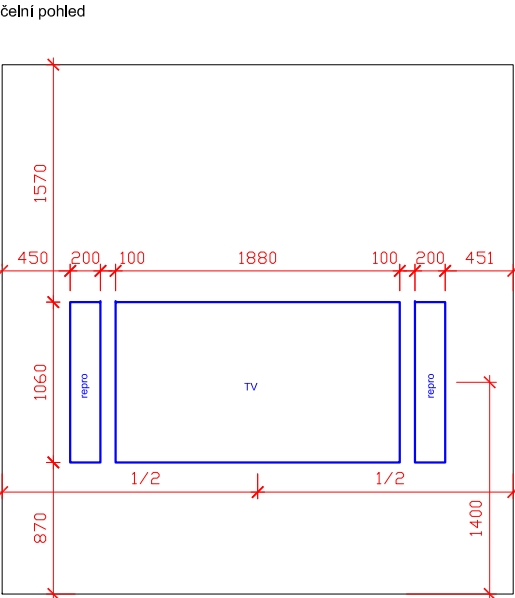

A.2\_2e

POZNÁMKA

Nutno zaručit nosnost s ohledem k exponátu, který bude ke stěně kotven.  
Exponát **Ex.7.5** hmotnost 100 kg.  
Exponát **Ex.7.3** hmotnost 500 kg.  
Exponát **Ex.7.8** hmotnost 300 kg.

POZNÁMKA: Toto není výrobní dokumentace. Výrobní dokumentaci předložit architektovi k odsouhlasení. Vzorok povrchových úprav vnějších, viditelných konstrukcí a opláštění předložit architektovi k odsouhlasení. Barevnosti RAL jsou jen orientační. Všechny rozměry nutno před zahájením prací ověřit na místě se skutečností a případné odchylky nebo rozpory s dokumentací konzultovat s architektem. Detailní řešení konzultovat s architektem. Požární odolnost konstrukcí a výplní je určena požárně bezpečnostním řešením. Doklad o požární odolnosti konstrukcí a výplní bude předložen dodavatelem.

PROJEKT	Expozice "Muzeum války 1866"		
INVESTOR	Muzeum východních Čech	STUPEŇ	Zadávací dokumentace
VYPRACOVAL	st.dio s.r.o.  Ing. arch. Jiří Mašek	VÝKRES	A.2_2
		DATUM	26 / 04 / 2022
		A3	1:50