


VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

M -:-

SCHÉMA AREÁLU

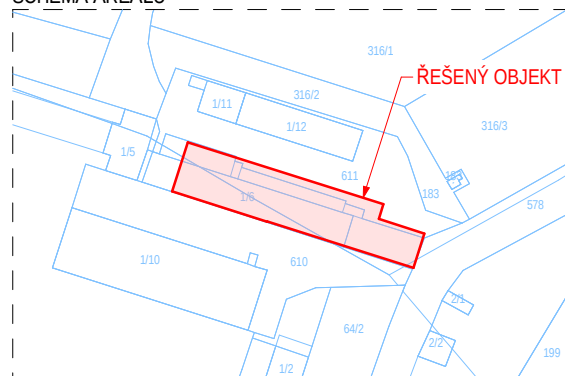

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		HIP		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		ERPLAN PROJEKČNÍ KANCELÁŘ U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU				
Bc. Luděk Nedělka		Ing. Dušan Lošonský		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplíštil							
STAVEBNÍK		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové						DATUM		10/2022			
NÁZEV AKCE		Modernizace dílenského areálu SŠŤR Nový Bydžov - Hlušice				MÍSTO AKCE SŠŤR Nový Bydžov, výukový areál Hlušice				REVIZE		-	
NÁZEV ČÁSTI		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č. POPISNÉ -				MĚŘÍTKO		FORMÁT	
						Č. POZEMKU s.t. 1/6, 578, 610, 611							
						KAT. ÚZEMÍ Hlušice [639923]				KÓTY V		mm	
OBSAH VÝKRESU		VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ						INT. ČÍSLO		POŘ. ČÍSLO			
								23002219		D.1.1.19			

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Název	Podlaží	Orien. umístění v objektu	Technická specifikace	povrchová úprava	M.J.	Množství	Tonáž	Poznámka
KI/OX		XNP/XNP						(t)	
Ov/01	Venkovní čisticí rohož	1NP	-	- Vnější čisticí zóna z vysoce odolných pružných gumových vlnovek přínýťovaných k AL páskům, zapuštěná do hliníkového rámu z L-úhleníků 15x30x3mm - Rozměr zóny: 2,00 x 0,75 m - Horní líc v úrovni zpevněné plochy - Uprostřed otvoru pro osazení rohože umístěna vpust' pro napojení do dešťové kanalizace nebo do štrkové lože, obaleného textilií, pro rám bude provedena podkladní deska tl.100 mm z betonu C16/20 vyztužená KARI sítí pr.6mm s oky 100/100. Zajistí stavební připravenost.	-	ks	1	-	- bude dodvan jako komplet včt. všechmontážních prvků
Ov/02	Venkovní čisticí rohož	1NP	-	- Vnější čisticí zóna z vysoce odolných pružných gumových vlnovek přínýťovaných k AL páskům, zapuštěná do hliníkového rámu z L-úhleníků 15x30x3mm - Rozměr zóny: 1,8x0,75 m - líc v úrovni zpevněné plochy - Uprostřed otvoru pro osazení rohože umístěna vpust' pro napojení do dešťové kanalizace nebo do štrkové lože, obaleného textilií, pro rám bude provedena podkladní deska tl.100 mm z betonu C16/20 vyztužená KARI sítí pr.6mm s oky 100/100. Zajistí stavební připravenost.	-Horní	ks	1	-	- bude dodvan jako komplet včt. všechmontážních prvků
Ov/03	Venkovní čisticí rohož	1NP	-	- Vnější čisticí zóna z vysoce odolných pružných gumových vlnovek přínýťovaných k AL páskům, zapuštěná do hliníkového rámu z L-úhleníků 15x30x3mm - Rozměr zóny: 0,8x0,40 m - líc v úrovni zpevněné plochy - Uprostřed otvoru pro osazení rohože umístěna vpust' pro napojení do dešťové kanalizace nebo do štrkové lože, obaleného textilií, pro rám bude provedena podkladní deska tl.100 mm z betonu C16/20 vyztužená KARI sítí pr.6mm s oky 100/100. Zajistí stavební připravenost.	-Horní	ks	1	-	- bude dodvan jako komplet včt. všechmontážních prvků
Ov/04	Vnitřní čisticí zóna	1NP	-	- Vnitřní čisticí zóna z polypropylenového vlasu na měkčeném PVC, výška vlasu 18 mm, požární odolností Bfl-s1. Zóna zapuštěná do hliníkového rámu z L-úhleníků 15x30x3mm - Rozměr zóny: 2,00x0,80 m - Horní líc v úrovni čisté podlahy - Materiál: 100% polypropylen zatavený do měkčeného PVC	-	ks	1	-	- bude dodvan jako komplet včt. všechmontážních prvků
Ov/05	Vnitřní čisticí zóna	1NP	-	- Vnitřní čisticí zóna z polypropylenového vlasu na měkčeném PVC, výška vlasu 18 mm, požární odolností Bfl-s1. Zóna zapuštěná do hliníkového rámu z L-úhleníků 15x30x3mm - Rozměr zóny: 1,80x0,80 m - Horní líc v úrovni čisté podlahy - Materiál: 100% polypropylen zatavený do měkčeného PVC	-	ks	1	-	- bude dodvan jako komplet včt. všechmontážních prvků
Ov/06	Venkovní žaluzie	1	102, 103, 105	- Zastínění oken venkovními žaluziemi, ovládané radiovým elektromotorem s bezdrátovým napojením na větrné čidlo. Žaluzie budou umístěny do podomítkového purenitového boxu, který bude překryt stěrkou s armovací tkaninou vytaženou min. 100 mm nad úroveň kastlíku a následně opatřen finální venkovní omítkou. Žaluzie budou hliníkové lamely typu Z90 s postranními vodicími listami kotvenými do okenních profilů, rádiový elektromotor ovládaný dálkovým ovládáním (jeden ovladač pro všechny žaluzie v místnosti). - Místnost č.102 Venkovní žaluzie_OV/06a - pro okno o rozměrech 3,00x1,00 m - 2 ks - Místnost č.102 Venkovní žaluzie_OV/06b - pro okno o rozměrech 5,00x1,00 m - 1 ks - Místnost č.102 Venkovní žaluzie_OV/06c - pro okno o rozměrech 7,50x2,75 m - 2 ks - Místnost č.103 Venkovní žaluzie_OV/06d - pro okno o rozměrech 6,00x2,35 m - 1 ks - Místnost č.105 Venkovní žaluzie_OV/06e - pro okno o rozměrech 4,00x2,35 m - 1 ks - Bude dodvan jako komplet včt. všechmontážních prvků, podomítkových boxů, vodicích listů, ovládání, dálkového ovládání, motorů, přijmačů atd... - Všechny rozměry je nutno před zahájením do výroby přeměřit na stavbě dle skutečného provedení.	- lamely - vyzorkovány na - stavbě	soubor	1	-	- bude dodvan jako komplet včt. všechmontážních prvků, podomítkových boxů, vodicích listů, ovládání, dálkového ovládání, motorů, přijmačů atd...
Ov/07	Venkovní žaluzie	1	119, 120, 124	- Zastínění oken dílen venkovními žaluziemi, ovládané radiovým elektromotorem s bezdrátovým napojením na větrné čidlo. Žaluzie budou umístěny do viditelné krycí galerie na lehkém obvodovém plášt. Krycí galerie, řešena jako samonosná, viditelná s povrchovou úpravou PES. Box galerie z ALZn plechu min. tl.1 mm. Žaluzie budou hliníkové lamely typu Z90 s postranními vodicími listami kotvenými do okenních profilů, rádiový elektromotor ovládaný dálkovým ovládáním (jeden ovladač pro všechny žaluzie v místnosti). - Místnost č.119 Venkovní žaluzie_OV/07a - pro okno o rozměrech 1,90x4,00 m - 2 ks - Místnost č.120 Venkovní žaluzie_OV/07b - pro okno o rozměrech 4,00x4,25 m - 1 ks - Místnost č.124 Venkovní žaluzie_OV/07c - pro okno o rozměrech 4,00x4,75 m - 3 ks - Místnost č.124 Venkovní žaluzie_OV/07d - pro okno o rozměrech 4,00x4,00 m - 1 ks - Místnost č.124 Venkovní žaluzie_OV/07e - pro okno o rozměrech 3,00x4,75 m - 1 ks - Bude dodvan jako komplet včt. všechmontážních prvků, podomítkových boxů, vodicích listů, ovládání, dálkového ovládání, motorů, přijmačů atd... - Všechny rozměry je nutno před zahájením do výroby přeměřit na stavbě dle skutečného provedení.	- lamely a krycí - galerie - vyzorkovány na - stavbě	soubor	1	-	-

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ov/08	Větrné čidlo žaluzií	1	-	- Pro ochranu vnější žaluzií před větrem bude na fasádu objektu umístěno větrné čidlo pro vnější žaluzie. Čidlo řešeno jako s bezdrátovým přenosem povelů pro venkovní žaluzie a kompatibilní s jejich motorem. Čidlo napájeno ze sítě 230V. Informace k žaluziím jsou přenášeny bezdrátově. Při překročení nsatavené rychlosti větru budou venovní žaluzie vytaženy do bezpečné polohy a po celou dobu trvání větru je zablokováno lokální ovládání dálkovými ovladači. Čidlo musí být kompatibilní s motorem venkovních žaluzií. - Umístění čidla min. 3,0 m nad upraveným terém v koordinaci s dodvatelem žaluzií.	dle výběru investora	ks	2	-	-	
Schéma:										
Ov/09	Ochranný kryt hasičiho přístroje	1	-	- Kryt na 6 kg hasicí přístroj - Rozměry: 560x260x210 mm - Materiál kovový, přední dvířka skleněná, uzamykatelná - Typ: závěsné provedení - Povrchová úprava komaxit, barva bílá	dle výběru investora	ks	3			
Schéma:										
Ov/10	Hydrantová skříň	Podkroví	102, 119, 124	- Nástěnný hydrant typu D25, s tvarové stálou hadicí DN19, dl. 30 m - Umístěn na stěně, výška umístění 1,30 m nad úrovní podlahy (měřeno na střed skříně) - dodávka bude včt. všech montážních prvků	barva červená	ks	3	-	-	
Schéma:										
OV/11	Hasicí přístroje	1NP	-	- Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg, druh "8A" - Rozmístění uvnitř každého požárního úseku s držadlem ve výšce 1,50 m ± 50 mm (na svislých stavebních konstrukcích) nad podlahou na dobře viditelných a přístupných místech - Přenosný hasicí přístroj musí být umístěny do 2m od nouzového osvětlení Dodávka bude včt. všech montážních prvků.	-	ks	11	-	-	
Schéma:										
OV/12	Kabelová chránička	1NP/základy	-	- Betonová kabelová chránička pro vedení stlačeného vzduchu a elektro typ KZ1 s vnitřními rozměry 100x100 mm, dl. 1000 mm, chránička uložena pod konstrukcí podlahy	-	b.m.	10,8	-	-	
OV/13	Kabelová chránička	1NP/základy	-	- Korugovaná dvouvrstvá ohebná chránička DN40 pro vedení elektro, krytí IP40, mechanická odolnost 450N, materiál HDPE/LDPE	-	b.m.	16	-	-	
OV/14	Prostup izolací základové desky	1NP/základy	-	- Řešen jako systémový prvek = prostup potrubí do spodní stavby s integrovaným lmcem pro napojení na hydroizolaci - Potrubí je z hladkého polypropylenu (PP) o celkové délce 500 mm. Délku si může zákazník zkrátit na požadovaný rozměr řezáním. Po zabudování do stavby je potrubí zakončené ve stejné výšce jako hydroizolace. Prostup je možné kombinovat s odpadním potrubím KG nebo HT systému. - Pro potrubí DN125 = Prostup podkladní deskou DN200 s vloženou systémovou tvarovkou DN125 - 6 ks - Pro potrubí DN75 = Prostup podkladní deskou DN125 s vloženou systémovou tvarovkou DN75 - 3 ks - Pro potrubí DN200 = Prostup podkladní deskou DN250 s vloženou systémovou tvarovkou DN200 - 1 ks	- Potrubí je z - Pro potrubí DN110 = Prostup DN160 s	-	soubor	1	-	-
										

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV/15	Půdní schody	1NP	-	Schéma:  - Protipožární půdní schody umožňující přístup do půdního prostoru, min. požární odolnosti EW15/DP3 - Rozměr půdního otvoru: 700x1400 mm, světlá výška místnosti 3,30 mm, - Max. zatížení 200 kg, koef. prostupu tepla U=0,64 W/m2K, požární odolnost EI60, tloušťka termoizolace poklopu 79 mm, vnitřní kovový žebřík s protiskluzovými stupni, konce žebříku opatřeny patkami - Umístěn půdních schodů mezi kleštiny krovu pomocí montážních rohových rektifikačních úhelníků. V rovině stropu schody opatřeny krycími lištami pro zakrytí spár kolem skříně. Uměštění schodů patrné z výkresu podkroví. Poklop bude dále opatřen horním krytem zabraňujícím navátí a nahromadění prachu v. krytu 200 mm. Kryt se skládá z rámu s obvodovým těsněním a zatepleným poklopem tl. 3,6 cm a je vybaven plynovým pístem a klikou. - Dodávka bude včt. všech montážních prvků jako ucelený celek	barva bílá	ks	3	-	-
OV/16	Větrací turbína	Střecha	-	Schéma: - Rotační ventilační turbína DN300 pro odvětrání střešního pláště - bude mít osazeny kuličková ložiska, materiál galvanizovaný plech - montážních prvků jako ucelený celek - Turbína - Dodávka bude včt. všech	dle výběru investora	ks	8	-	-
OV/17	Záchytný systém střešního pláště	Střecha	-	Schéma: - Systémový záchytný systém střechy skládající se z pevných kotvicích bodů do sendvičového panelu a tenké dřevěné konstrukce doplněné o nerezové lano viz výkres střechy - Dodáváno jako komplet včt. všech montážních prvků	matný nerez	soubor	1	-	-
OV/18	Oznění prvků TZB na podhledech	1NP	-	Schéma: - Označení jednotlivých druhů médií na kazatých rastrového pohledu. Značení složeno z textového popisu a kruhové barevné značky. - Polepy s popisy jednotlivých druhů profesí v místech revizních otvorů, el. ventilátorů, požárních klapek, uzavíracích armatur, odvodňovacích a vypouštěcích ventilů atd... - Výška písma popisu 20 mm, Polepy kruhového průřezu pr.20 mm v barvách dle profesí - Polepy budou přilepeny na nosný rastr podhledu v místě uzávěru jednotlivých profesí - Systém značení nutno před realizací odsouhlasit uživatelem dle místních zvyklostí - Předpokládaný počet dle PD: 75/75 (bude upřesněno dle skutečnosti)	-	kpl	1	-	-
OV/19	Systém generálního klíče	1NP	-	Schéma: - Systém generálního klíče včetně cylindrických vložek - Systém SGHK bude navržen a proveden jako rozšíření stávajícího systému případně navržen jako nový. Součástí dodávky SGHK bude podrobný projekt (dílenská dokumentace), která bude vytvořena dodavatelem ve spolupráci s investorem a uživatelem. Dělení do skupin (uzamykací plán) bude řešeno a upřesněno uživatelem. - Prvky: Cylindrická vložka: umožňuje odemčení dveří klíčem, hlavním klíčem, vlastním klíčem; Generální klíč: má přístupová práva do všech cylindrických vložek; Hlavní klíč: má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek; Vlastní klíč: má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky; Ostatní prvky: nábytkový zámek, přídavný zámek, visací zámek - Vlastnosti: certifikace dle ČSN EN 1627, bezpečnostní třída RC4, vložky i klíče jsou chráněny patentem nebo užitným vzorem, 5-ti stavitkový uzamykací systém, zvýšená ochrana proti odvrtání - Počty: celkem dveří 45 ks, počet řešených vložek - 45 ks, počet klíčů 10 ks/ 1 vložka = 450 klíčů	-	soubor	1	-	-
OV/20	Vybavení WC	1NP	113,112,109,123,126	Schéma:  - Zásobník hygienického sáčku - Zásobník hygienických sáčků určený k montáži na stěnu. Výměnné náplně na 25 sáčků HS2. Uzamykatelný na klíč. Hrany svařované a zabrušované. - Materiál: Broušený nerez. - Dodávka bude včt. všech montážních prvků	-	ks	6	-	-
OV/21	Vybavení WC	1NP	113,112,115,109,123,126	Schéma:  - Zásobník toaletního papíru - Zásobník toaletního papíru. Barva broušený nerez - matný. Kryt z ušlechtilé oceli. Kapacita 1 role do pr. 190 mm, se zamykáním tvarovým klíčem - Rozměry: 370x105x370 mm - Materiál: Broušený nerez - Dodávka bude včt. všech montážních prvků	-	ks	7	-	-

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV/22	Vybavení WC, hygienického zázemí	1NP	107, 110, 112, 113, 115, 118, 123, 126, 119, 120,124	Dávkovač pěnového mýdla nástěnný - Kovový nerezový, připevněný na stěnu, objem cca 1 l - Rozměry zásobníku - 290x100x120 mm (včetně páčky). - Uzamykatelný na klíč a sprůzorem na kontrolu množství - Dodávka bude včt. všech montážních prvků	-	ks	15	-	-	
Schéma: 										
OV/23	Vybavení WC, hygienického zázemí	1NP	107, 110, 112, 113, 115, 118, 123, 126, 119, 120,124	Závěsný odpadkový koš - Závěsný nerezový koš nástěnný, kapacita 25l. Rozměry 155x355x460 mm. - Materiál: Broušený nerez. - Dodávka bude včt. všech montážních prvků	-	ks	11	-	-	
Schéma: 										
OV/24	Vybavení WC, hygienického zázemí	1NP	107, 110, 112, 113, 115, 118, 123, 126, 119, 120,124	Zásobník papírových ručníků - Závěsný nerezový zásobník papírových ručníků, uzamykatelný, max. rozměry náplně 260x100 mm, kapacita zásobníků cca 600/800 papírových utěrek. Rozměry 340x110x265 mm. - Materiál: Broušený nerez. - Dodávka bude včt. všech montážních prvků	-	ks	11	-	-	
Schéma: 										
OV/25	Vybavení WC, hygienického zázemí	1NP	107, 110, 113, 115, 123, 126,	Zrcadlo lepené - Zrcadlo s bezpečnostní fólií bude osazeno a vlepeno mezi obklady. - Nutno vynechat místo v obkladu stěny - Rozměry 1200x900 mm (rozměry nutno přizpůsobit rozměrům obkladů) - Dodávka bude včt. všech montážních prvků	-	ks	9	-	-	
Schéma:										
OV/26	Vybavení WC	1NP	112	Zrcadlo na WC OTP - Zrcadlo na WC s úpravou umožňující jeho naklopení (dle vyhl. č. 398/2009 Sb.). Ovládání nesmí vystupovat do prostoru. - Rozměr zrcadla: š.0,40 x v.0,60 m - Dodávka bude včt. všech montážních prvků	-	ks	1	-	-	
Schéma:										
OV/27	Revizní dvířka ZTI	1NP	-	Revizní dvířka pro potřeby TZB 300x300 mm - rám vyráběn ze speciálních hliníkových profilů, vnitřní rám vyplněn SDK deskou - 27.a) Revizní dvířka do SDK vyndávací prachotěsná pod obklad; rozměr:300x300 mm; otevírání: tlačný zacvakávací zámek US; podkladní deska GKBi - zelená deska = 10 ks - 27.b) Revizní dvířka do ZDIVA pod obklad; rozměr:300x300 mm; otevírání: Speciální zacvakávací zámek US; podkladní deska GKBi - zelená deska = 6 ks - 27.c) Revizní dvířka do ZDIVA; rozměr:300x300 mm; otevírání: tlačný zámek US; podkadlní deska GKB - deska běžného prostředí = 3 ks	-	ks	18	-	-	
Schéma:										
OV/28	Značení únikových cest	1NP	-	Značení únikových cest - bude umístěno dle PBR všech montážních prvků	-	ks	35	-	-	
Schéma:										
OV/29	Těsnění prostupů	1NP	-	Těsnění prostupů PÚ provedeno dle v souladu s ČSN 730802, ČSN 73084, ČSN 730810, v případě VZT v souladu s ČSN 730872 -Dodávka bude včt. všech montážních prvků. části - EI 45 ve III.SPB v 1.NP	- Bude - Specifikace na výkresové	-	kpl	50	-	-
Schéma:										

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV/30	Orientační systém	1NP	-	Orientační systém Fotoluminiscenční tabulka s rozměry 200x100mm.Svítilivost tabulek: 1200 mcd/m2 (ihned po osvětlení tabulky standardním zdrojem D2 1000lx pro dobu 15 min., 90 mcd/m2 po 10 minutách, dosvit tabulky 900 minut (při 0,2 mcd/m2). inverzní piktogram proveden barvou odolnou proti UV-záření i povětrnostním vlivům.upřesněny během přípravy stavby, typové štítky s varováním - dodávka bude včt. všech montážních prvků.	-	ks	50	-	-
Schéma:									
OV/31	Rámečky na inforamce	1NP	-	Rámečky na informace Hliníkový rámeček s krycím sklem pro vložení papíru (rozvrhy, jmenovky atd...) - Bude umístěn na viditelných místech, formát A4 dodávka bude včt. všech montážních prvků.	-	ks	15	-	-
Schéma:									

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV/32	Rámečky na informace	1NP	-	Rámečky na informace Hliníkový rámeček s krycím sklem pro vložení papíru (evakuační plány, atd...) - Bude umístěn na viditelných místech, formát A3 - dodávka bude včt. všech montážních prvků.	-	-	ks	15	-	-
Schéma:										
OV/33	Označení dveří	1NP	-	Označení vstupních dveří jednotlivých prostor vzhled a obsah popisů je nutno upřesnit v rámci přípravy stavby během AD - Číslo dveří - hliníkový štítek, číslo vypáleno) hliníkové 120x80 mm, grafika vypálena montážních prvků.	- Konkrétní - štítky (WC, sklad, úklid - dodávka bude včt. všech	-	ks	40	-	-
Schéma:										
OV/34	Vybavení WC	1NP	113,112,115, 109,123,126	WC kartáč - Držák WC se štětkou k montáži na stěnu. Zepředu uzavřený kryt. Vyjmutí štětky zprava, vyjímatelná miska, včetně upevňovacího materiálu a včetně štětky s ocelovou rukojetí. - Materiál: Broušený nerez. - Dodávka bude včt. všech montážních prvků		-	ks	7	-	-
Schéma:										
OV/35	Vybavení WC	1NP	112	Madlo u WC pro OTP - Soustava 2 madel po stranách mísy na WC-OTP dle vyhl. č. 398/2009 Sb. Po obou stranách mísy madla ve vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. Na straně přístupu madlo sklopné, o 100 mm přesahující mísu. Na opačné straně madlo pevné, přesahující mísu o 200 mm. Zatížení min. 150 kg. Nerez brus. - Dodávka bude včt. všech montážních prvků		-	ks	2	-	-
Schéma:										
OV/36	Vybavení WC	1NP	112	Madlo u umyvadla pro OTP - Soustava 2 madel po stranách umyvadla na WC-OTP dle vyhl. č. 398/2009 Sb. U zdi pevné madlo v úrovni umyvadla, na druhé straně svislé madlo dl. 500 mm. Nerez brus - Dodávka bude včt. všech montážních prvků		-	ks	2	-	-
Schéma:										
OV/37	Vybavení WC	1NP	112	Signalizační systém an WC pro OTP - Signalizační systém v souladu s s vyhl. 398/2009 Sb.; 2x standardní sada pro nouzovou signalizaci; konstrilní modul s alarmem (sírěna + světlo); tlačítko alarmu s táhlem; resetovací tlačítko - Dodávka bude včt. všech montážních prvků		-	kpl	1	-	-
Schéma:										
OV/38	Vybavení WC	1NP	108, 109, 112, 113, 115, 123.	Věšáčky - 2 šrouby do vnitřní strany dveří v kabinách WC - Dodávka bude včt. všech montážních prvků		-	ks	9	-	-
Schéma:										
OV/39	Vybavení WC	1NP	112	Elektrický osoušeč rukou - Automatický elektrický osoušeč rukou, šedý plastový kryt. Štěrbinové ele. osoušeče rukou reaguje na přítomnost rukou ve štěrbině automatickým spuštěním ofuku, čas sepnutí možno nastavit v rozsahu 3 - 33 s (standartně 20 s) přebytočná voda odtéká do nádrčky ve spodní části, nedochází k znečištění podlahy pod osoušečem. - Dodávka bude včt. všech montážních prvků		-	ks	5	-	-
Schéma:										

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

INF/01	Dočasný informační panel	-	-	Dočasný informační panel - atypická konstrukce dočasného venkovního informačního panelu umístěná po dobu výstavby o objektu na stavebním pozemku - provedení a obsah informačního panelu: bude odpovídat manuálu "Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027", který investor poskytne zhotoviteli díla - osazení dočasného informačního panelu bude provedeno v den zahájení stavby - rozměr panelu: 5 100 x 2 400 mm - materiál panelu: čirá jednodílná polykarbonátová komůrková deska tl.16 mm - grafika: trvale UV stabilizovaná samolepící fólie s laminovaným povrchem, určená pro venkovní použití, výřezy budou provedeny na softwarově řízeném plotru - konstrukce informačního panelu: obvodový rám z oceli uzavřených profilů 80/80/8 mm, výztuhy z oceli uzavřených profilů 50/50/5 mm (svisle ve čtvrtinách panelu), sloupky 3ks z oceli uzavřených profilů 100/80/5 mm, otevřené průřezy profilů budou uzavřeny zátkou z hladkého ocelového plechu tl.2 mm - výška umístění: horní hrana panelu bude ve výšce 3,00 m nad úrovní upraveného terénu - spoje polykarbonát/ocel: hliníkové třhací nýty - ocel/ocel: spoje ocelových prvků budou provedeny svářením, svary budou zabroušeny a opatřeny opravným nátěrem na zinkofosfátové bázi - instalace: nosné sloupky informačního panelu budou zařizovány v konstrukci betonových monolitických patek, patky budou částečně zapuštěny do terénu - povrchová úprava: žárové zinkování (250 mikromů) - poznámka: - dodavatel stavby zajistí na svoje náklady zhotovení grafického návrhu informačního panelu, včt. návrhu materiálového pojetí. Návrh bude před zahájením výroby odsouhlasen se zástupcem investora, uživatelem objektu a AD.	-	ks	1	-	-
INF/02	Pamětní deska	-	-	Trvalá pamětní deska včt. žulového kamene - pamětní deska z plastové desky s mosazným polepem, určený pro trvalé osazení do venkovního prostředí na žulový kámen - rozměr panelu: 300x400 mm - materiál panelu: plastová deska s mosazným polepem - kotvení do kamenu pomocí šroubů a hmoždinek do předem vyvrtaných otvorů, průměr kotvy: 10 mm, kotevní hloubka: 100 mm, počet kotev: 4 ks na panel - grafika: trvale UV stabilizovaná samolepící fólie s laminovaným povrchem, určená pro venkovní použití, výřezy budou provedeny na softwarově řízeném plotru - obsah panelu: bude odpovídat manuálu "Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027", který investor poskytne zhotoviteli díla - poznámka: - dodavatel stavby zajistí na svoje náklady zhotovení grafického návrhu pamětní desky včt. výběru žulového kamene a návrhu materiálového pojetí. Návrh bude před zahájením výroby odsouhlasen se zástupcem investora, uživatelem objektu a AD.	-	ks	1	-	-