

AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE  
LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU


- ADS

ÚSTŘEDNA ADS
- KLÁVESNICE
- SBĚRNICOVÝ HLÁSIČ KOUŘE A TEPLOTY  
JA-110ST A TEPLOTY
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ+SBĚRNICOVÝ MODUL JA-111H TRB
- SBĚRNICOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA
- SYSTÉMOVÝ (SBĚRNICOVÝ) NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/12VDC  
V KRYTU /JA-120Z pro JA-100 / ZÁLAKUM.18 AH  
VÝSTUPNÍ PROUD MAX. 2A  
2 NEZÁVISLÉ VÝSTUPNÍ SVORKOVNICE SBĚRNICE  
KAŽDÁ POSKYTUJE 500 M DÉLKY SBĚRNICE
- REL

SBĚRNICOVÝ RELÉOVÝ MODUL JB-110N  
1x250V/16A , 45mA
- JA-110Z ADRESNÝ ROZBOČOVAČ SBĚRNICE

LEGENDA KABELŮ

- SBĚRNICE  
CC-03 1X2X20AWG + 3X2X24AW
- SBĚRNICE  
PH120-R B2CAS1D1 4X2XAWG23/1  
ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120  
(s funkční schopností při požáru)
- OVLÁDACÍ KABEL  
PH120-R, B2caS1D1 - 2x1,5  
(s funkční schopností při požáru)
- NAPÁJECÍ KABEL  
JYSTY 1X2X0.8
- NAPÁJECÍ KABEL  
JYSTY 1X2X0.8 (B2CAS1D1, P30-R)  
(s funkční schopností při požáru)

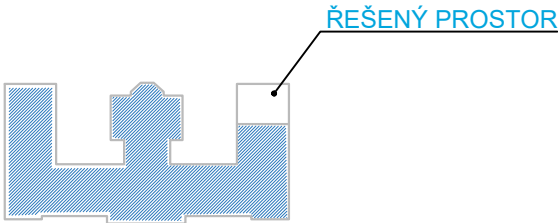

Investor:		Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546			
Místo stavby:		Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko K.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Hlavní projektant:		Ing. Jan Dinga		Zodp. projektant: MICHAL PIPEK	
Vypracoval:		MICHAL PIPEK		Stupeň PD: DPS	
Část:		ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		Datum: 04/2024	
Akce:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD		Revize: 00	
Obsah:		PŮDORYS 3.NP-ADS(LDP)		Paré:	
				Formát: 594x297	
				Měřítko: 1:100	
				Číslo výkresu	
				SLP.07	