


ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU:

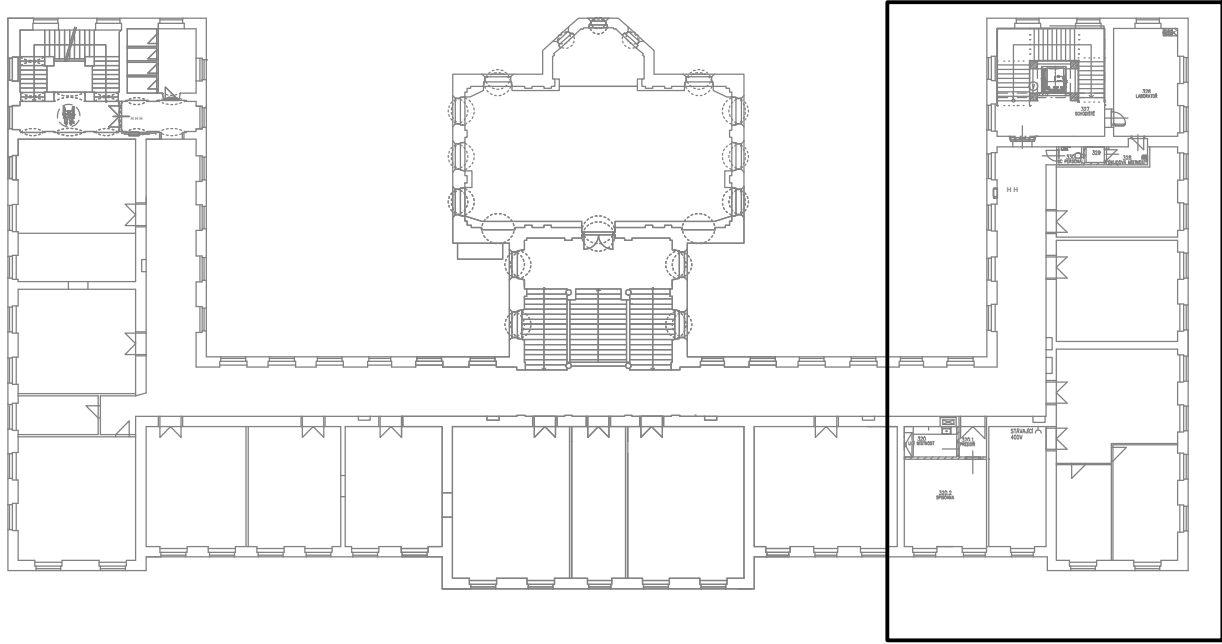


Tabulka místností 3.NP		
Číslo	Název	Plocha [m²]
320	LÍČÍ MÍSTNOST	6,45
320.1	PŘEDSÍŇ	3,74
320.2	SPISOVNA	31,88
326	LABORATOŘ	30,78
327	SCHODIŠTĚ	52,26
328	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	7,78
329	KOMPRESOR VZDUCH	1,36
330	WC PERSONÁL	1,89

Celková plocha [m²]: 136,14

LEGENDA :

- BUDOU POUŽITA OCELOVÁ OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ TYPU VK, S PRÁVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM, VÝŠKA TĚLESA 600 mm.
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 70 °C, OCELOVÉ BEZEŠVĚ
  - - - - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55 °C, OCELOVÉ BEZEŠVĚ
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAŽE, VE ZDI NEBO VOLNĚ PO STĚNĚ/STROPĚ.
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLOACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Investor:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546			 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz		
Místo stavby:	Výšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299					
Hlavní projektant:	Ing. Radek DĚDINA	Zodp. projektant:	Ing. Jan DINGA	Stupeň PD:	DPS	
Výpracoval:	Bc. Alice Pospíšilová			Datum:	04/2024	
Část:	VYTÁPĚNÍ			Zakázka číslo:	4813	
				Revize:	-	
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD			Plant:	Formát:	A1
Obsah:					Měřítko:	1:50
					Číslo výkresu	
PŮDORYS 3.NP				D.1.4.A08		