
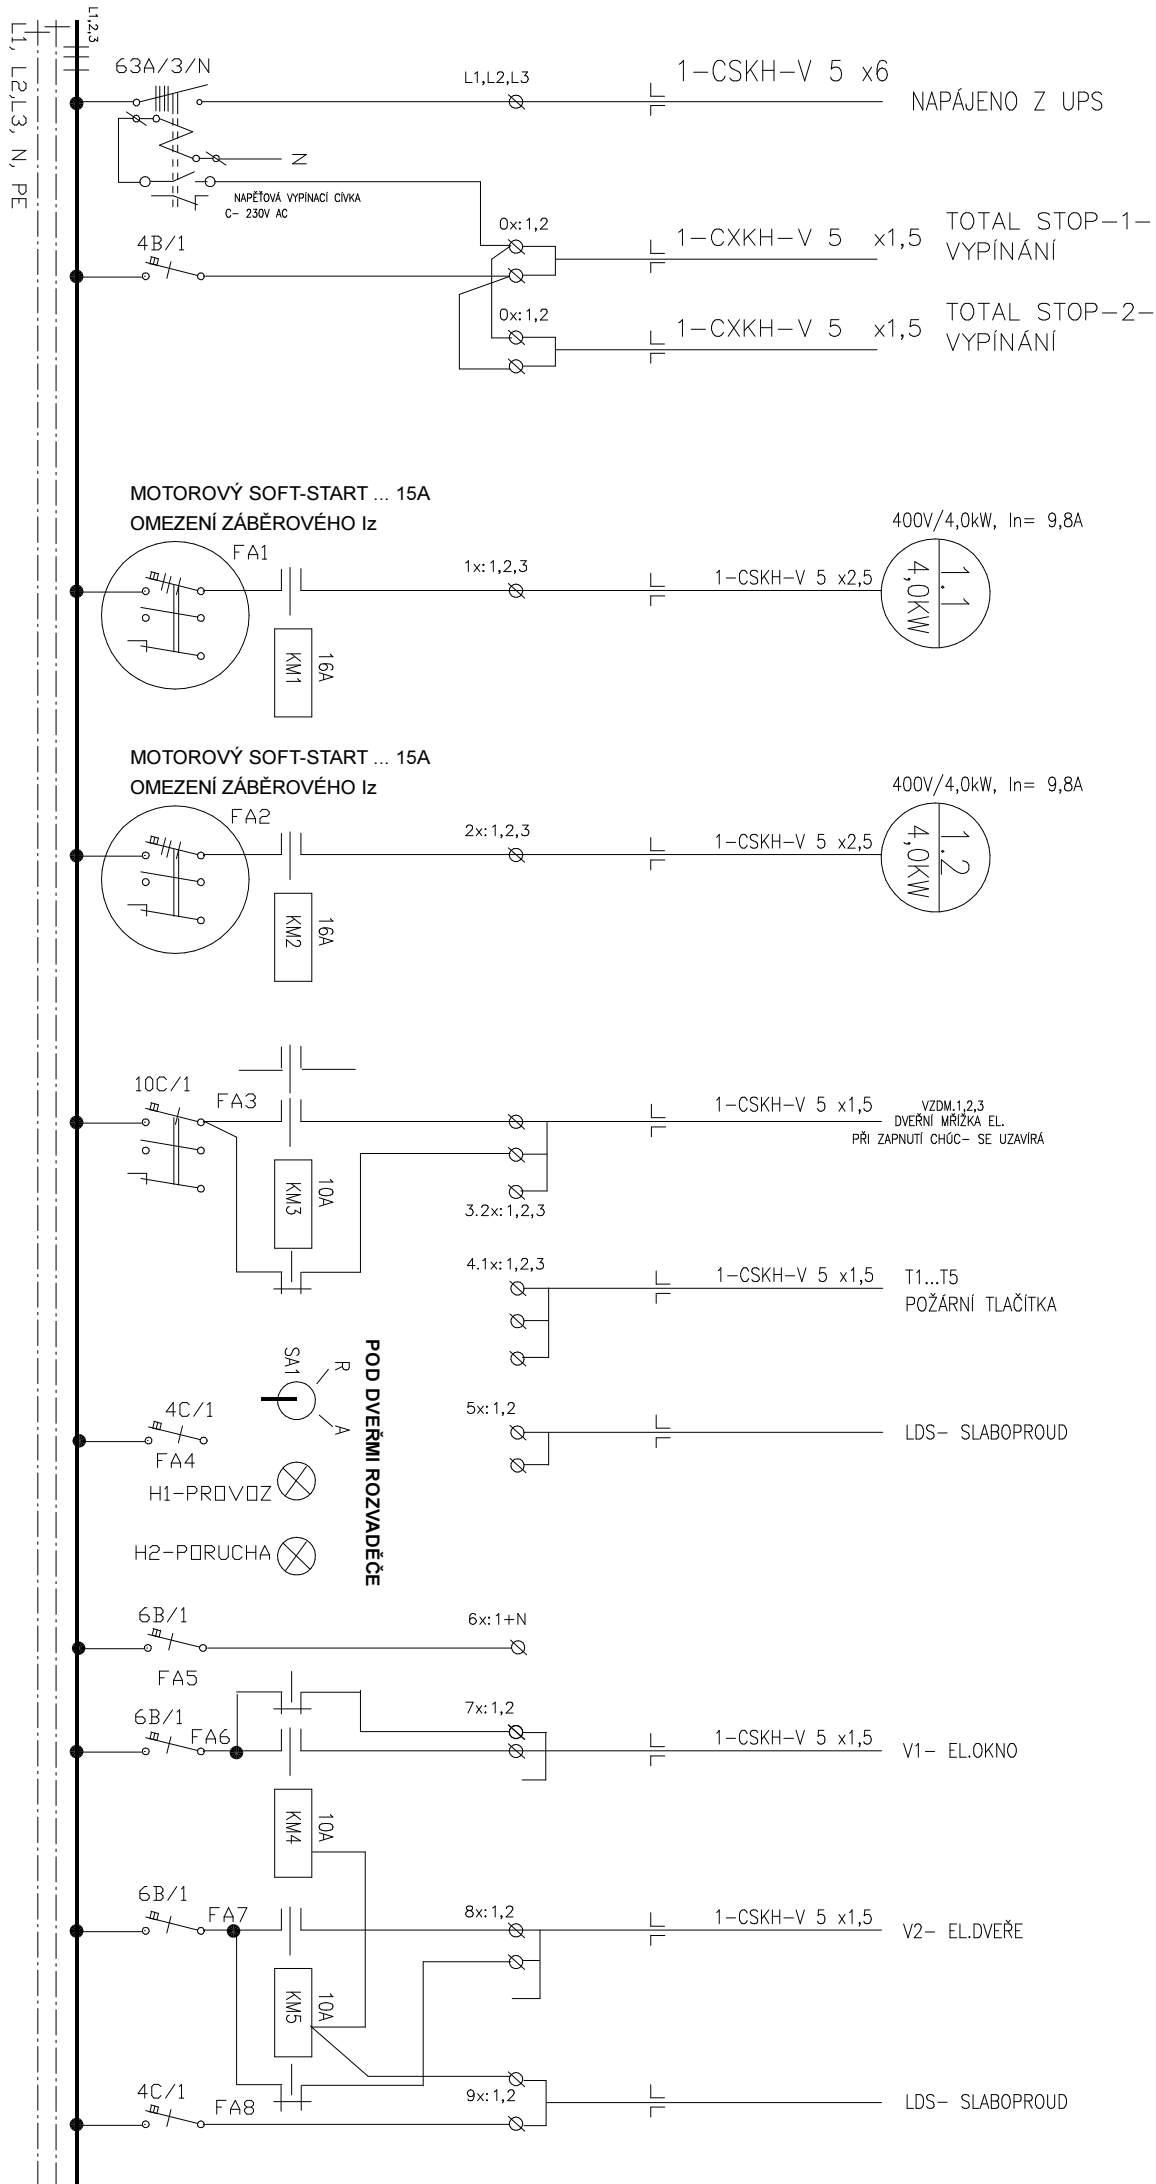


# ROZVÁDĚČ R-požár

VÝVODY : VRCHEM-VÝVODKY  
PŘÍVOD : VRCHEM  
KRYTÍ : IP40/20  
OPND : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
ROZVÁDĚČ NÁSTĚNNÝ  
ROZMĚR: š=600mm, v=1200mm, hl.=200mm  
Pi= 8,2kW

Investor:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299		
Hlavní projektant:	Ing. Radek Dědina	Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora
Stupeň PD:	DPS		
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Datum:	04/2024
Část:	D.1.4.G. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Zakázka číslo:	4813
Revize:	00		
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD	Paré:	Formát: 2+1A4
Obsah:	ROZVÁDĚČ R-požár		Měřítko:
			Číslo výkresu D.1.4.G.08.2



ROZVADĚČ R-požár

EL / LIST 1

