
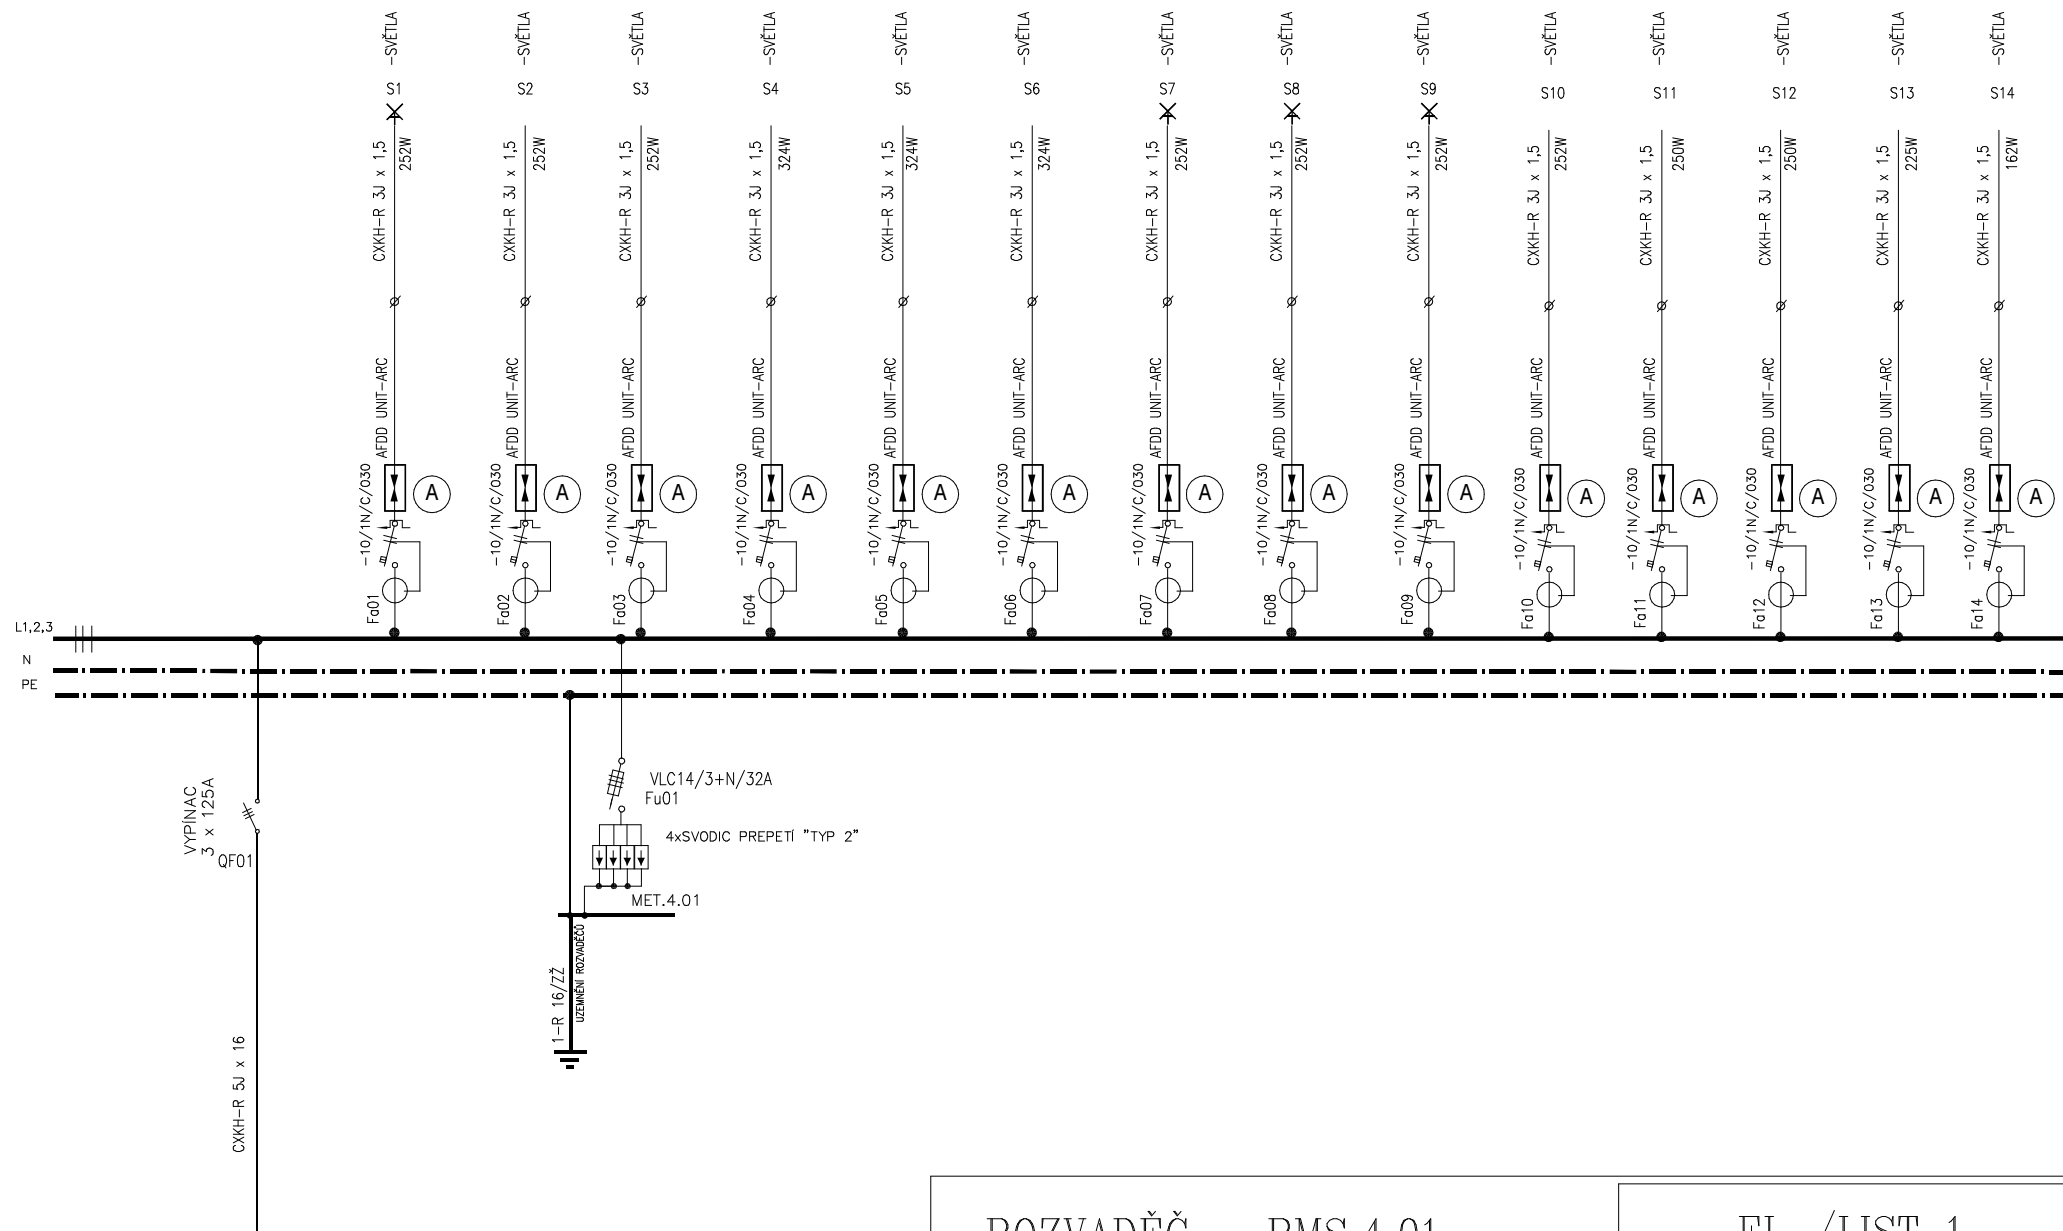


ROZVÁDĚČ RMS.4.01

VÝVODY : VRCHEM
 PŘÍVOD : VRCHEM
 KRYTÍ : IP40/20
 OPND : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
 ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ
 ROZMĚR: š=600mm, v=1500mm, hl.=250mm
 SVĚTLA: 4,2kW
 ZÁSUVKY: 8,5kW
 VZDUCHOTECHNIKA: 19,1kW
 CELKEM: 31,8kW

Investor:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299		
Hlavní projektant:	Ing. Radek Dědina	Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Stupeň PD:	DPS
Část:	D.1.4.G. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Datum:	04/2024
	Zakázka číslo: 4813	Revize:	00
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD	Paré:	Formát: 3+1A4
Obsah:			Měřítko:
	ROZVADĚČ RMS.4.01		Číslo výkresu
			D.1.4.G.08.5



ROZVADĚČ

RMS.4.01

EL /LIST 1

