

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce“
Ev. č. VVZ: Z2024-039370
Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve VZD 01 v odpovědi na dotaz č.1 zadavatel upřesnil provedení vodorovného značení na podlaze v SO 04 - dle stávajícího standardu. Bohužel nám tento stávající standard není znám - zadávací dokumentace ho neobsahuje. Žádáme zadavatele o jednoznačné zadání vodorovného značení - materiál a množství v metrech běžných.

Odpověď na dotaz č. 1

Jedná se o značení viz. přiložená fotografie stávajícího stavu. Délka značících čar je cca 2x48 m.

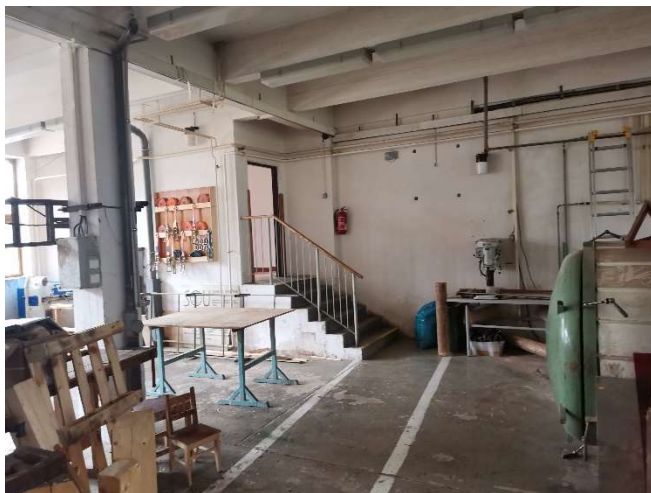

Dotaz č. 2

Pro část filtrační jednotka a odvod vzduchu je zadávací dokumentace nedostačující. Ze ZD nelze určit průměry potrubí. Zadavatel určitě určil souběh strojů a to není nikde uvedeno - chybí výkaz výměr. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkazu výměr pro tuto část, aby výběrové řízení bylo transparentní pro všechny uchazeče a dodavatele technologie.

Odpověď na dotaz č. 2

*Při návrhu filtrační jednotky bylo počítáno se souběhem 4 (max 5) strojů.
Tabulka se seznamem strojů:*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Stroj	Odsávací hrdla	Součet průměrů odsávacích hrdel	Rychlost	Odsávací kapacita			
2	1.	Formátovací pila	120 + 100	156	26	1 788			
3	1.	Formátovací pila	120 + 100	156	26	1 788			
4	1.	Formátovací pila	120 + 100	156	26	1 788			
5	2.	Pásová pila	120 + 120	170	26	2 123			
6	4.	Kotoučová pila	100	100	26	735			
7	5.	TL. Frézka	150	150	26	1 653			
8	6.	TL. Frézka	180	180	26	2 381			
9	7.	Srovnávací frézka	150	150	26	1 653			
10	7.	Srovnávací frézka	150	150	26	1 653			
11	8.	Spodní frézka	120+120	170	26	2 123			
12	9.	Spodní frézka	120	120	26	1 058			
13	9.	Spodní frézka	120	120	26	1 058			
14	10.	Soustruh	125 + 75	150	26	1 653			
15	11.	Kopírovací soustruh	100 + 100	140	26	1 440			
16	15.	Pásová bruska	100 + 100	140	26	1 440			
17	16.	Hranová bruska	100+100	140	26	1 440			
18	17.	Bruska egalizační	150	150	30	1 908			
19						27 684	při souběhu 50 % = cca 15 000 m3/h		
20							Toto odpovídá filtrační jednotce s 150 m2 filtrační plochy		
21									

Přesný výkaz potrubních dílů pro část Filtrační jednotka a odvod vzduchu vznikne jako dílenská dokumentace, ta je součástí dodávky filtrační jednotky a odsávacího systému.

Dotaz č. 3

Vnitřní dveře ozn. D03 (v SO01-03) mají požadavek EW15DP1. Tzn. že nemůžou být z MDF desky jak je navrženo. Žádáme zadavatele o prověření a úpravu zadání.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel upravil dotčenou část projektové dokumentace – tabulka výrobků, která v plném rozsahu nahrazuje dotčenou část projektové dokumentace (příloha č. 2 zadávací dokumentace) ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu. Dotčené změny byly taktéž promítnuty do upraveného soupisu prací s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr, v položkách č. 95 a 97 je dle našeho názoru nestandardně použit u vchodových dveří koeficient množství.

1. Je toto záměr zadavatele, nebo se do položek dostal koeficient omylem?
2. Pokud je uvedený index při výpočtu množství použit omylem, žádáme o úpravu VV.

94	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000
95	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	7,398
	VV		1,1*2,1 "De1 0,9*2 "De2 Součet		2,310
	VV		4,11*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1,800
	VV				4,110
	VV				7,398
96	K	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000
97	M	61140507	dveře dvoukřídlé plastové s dekorem plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	9,964
	VV		1,66*2,07 "De3		3,436
	VV		3,436*2,9 'Přepočtené koeficientem množství		9,964

Odpověď na dotaz č. 4

Byla provedena oprava dané položky ve výkazu výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace),

Místo a lhůta pro podání nabídek

V souladu s § 99 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Nově lhůta pro podání nabídek končí: 24. 9. 2024 v 14:00 hod.**

Příloha:

Příloha č. 1 - příloha č. 03 – Položkový soupis prací s výkazem výměr ke dni 12. 9. 2024

Příloha č. 2 - Příloha č. 02 - D.2_1.1.16.1 SCHÉMA VNITŘNÍCH DVEŘÍ A SESTAV_11.9.2024-Model

Za zástupce zadavatele na základě pověření