

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 09.05.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 70-101 DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elektro projekce Vlach


Název: Richard Kašpar

Ulice: Palachova 1742

PSČ: 547 01 Náchod

Telefon: 603 178 991

Bezejmenná

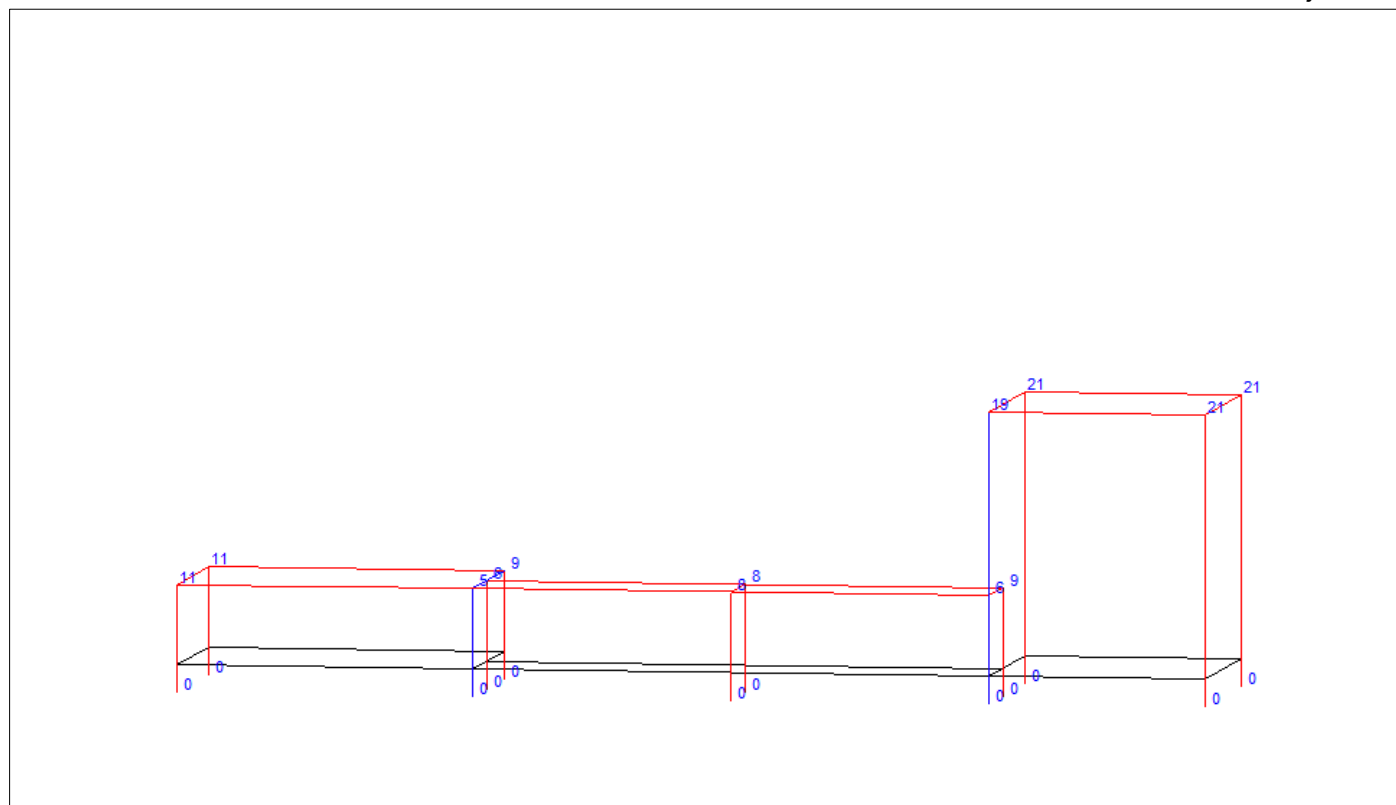

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 70-101 DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Jméno: KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Ulice: PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245

PSČ: CZ-500 03-HRADEC KRÁLOVÉ

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: -1.2 m

Projekt:

Číslo projektu: 70-101

Název projektu: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Ulice: st.p.č. 243, 722, p.p.č. 187, 186/1 k.ú. BOROHRÁDEK

PSČ: CZ-51724-BOROHRÁDEK