

ROZDĚLOVAČ PODL. VYTÁPĚNÍ  
OKRUHY OPATŘENY SERVOPOHONEM  
A REGULACÍ PRŮTOKU, OVLADÁNÍ MoR  
POUŽITA PŘEDMONTOVANÁ SADA  
INTEGROVANÉ SMĚŠOVÁNÍ + ČERPADLO  
6x OKRUH, ZONOVÁ REGULACE TERMOSTATEM  
cca 1,5 m OD ROZDĚLOVAČE  
POTRUBÍ VEDENO V CHRÁNICÍCH  
INSTALACE U PODLAHY  
(ROZMĚR 800x130x750)

DESKOVÉ  
OTOPNÉ TĚLESO  
22/3160

DILATACE

20°C  
133  
(RYCHLÉ DOTOPĚNÍ POMOCÍ  
KLIMA JEDNOTKY VIZ ČÁST VZT)

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ  
ROZTĚC 200/2xOKRUH  
DĚLKA 80 m

28x1,5

DILATACE

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ  
ROZTĚC 200/1xOKRUH  
DĚLKA 80 m

PP134

20°C  
134  
(RYCHLÉ DOTOPĚNÍ POMOCÍ  
KLIMA JEDNOTKY VIZ ČÁST VZT)

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ  
ROZTĚC 200/4xOKRUH  
DĚLKA 80 m

LEGENDA:  
... PLOŠKA MaR

## SO-02 SPOJOVACÍ CHODBA


zodpovědný proj.	P. BAREŠ	Zakázka: 38/2024
vyracoval	P. BAREŠ	Datum: 05/2024
akce	DOMOV SENIORŮ BOROHÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY	
výkres	MaR4 - PŮDORYS 1.NP	str.č. 1/2

EKVITERM

MEŘENÍ A REGULACE

tel. 495 581 320

www.ekvitern.cz

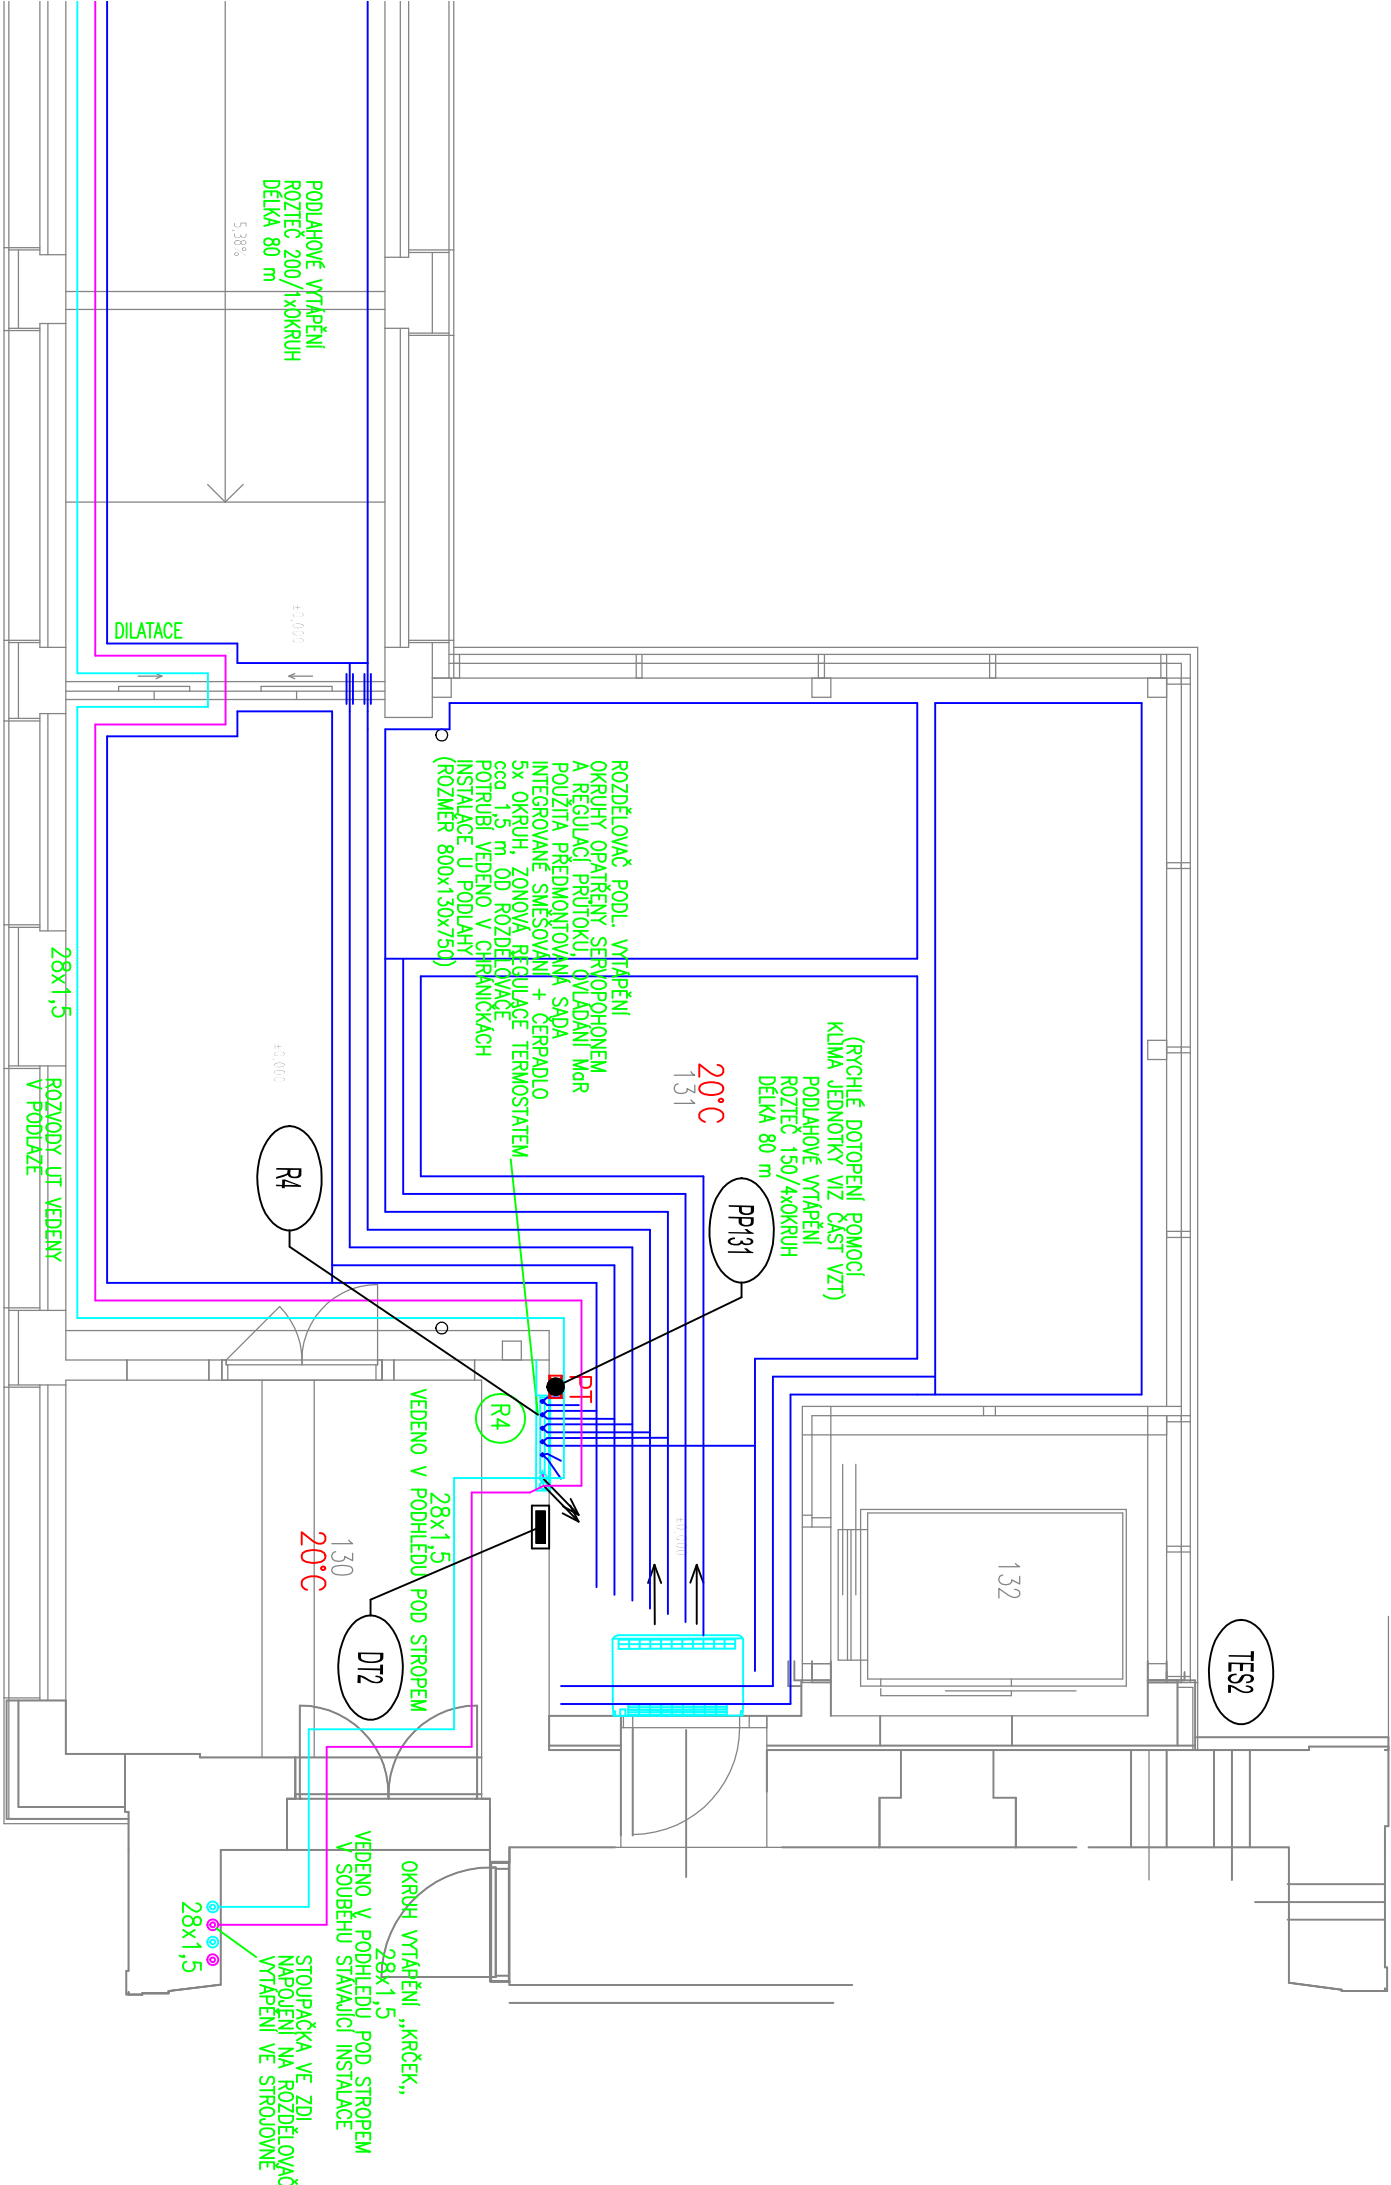

LEGENDA:

- ROZVADĚČ DT2  
PŘÍVOD 230V/2kW, PŘEDJÍŠTĚN B16/1 (ELEKTRO)
- ...  
POLOŽKA MAR

SO-02 SPOJOVACÍ CHODBA

zodpovědný proj.		P. BAREŠ	Zakázka: 38/2024	EKVITERM O s.r.o. MĚŘENÍ A REGULACE tel. 495 581 320 www.ekviterm.cz
vypracoval		P. BAREŠ	Datum: 05/2024	
akce		DOMOV SENIORŮ BOROHÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		
výkres		MAR4 - PŮDORYS 1.NP	str.č. 212	