


ZAŘÍZENÍ		OSVĚTLENÍ	SLP	ZÁSUVKY		VZT			
Pi	48,0 kW	2,5	1,0	32,0		0,75	0,75	1,5	9,5
Pp	21,0 kW	2,5	1,0	5,0		0,75	0,75	1,5	9,5

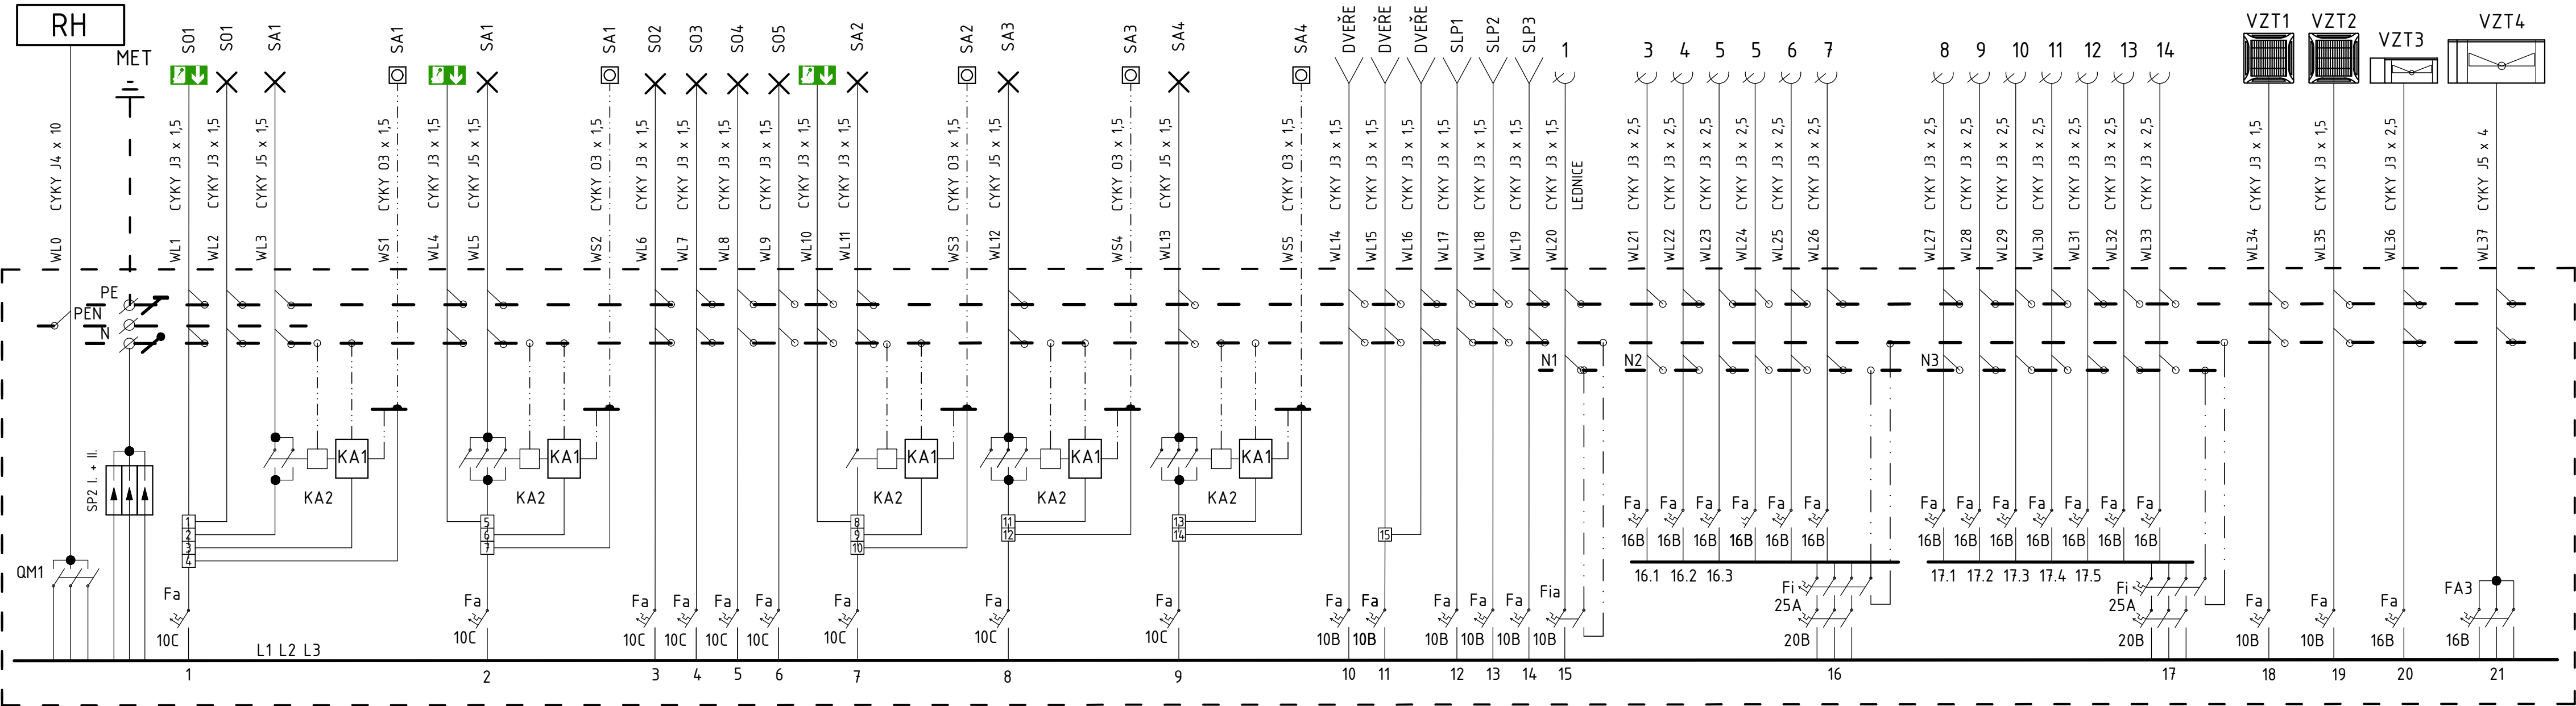

RS2 oceloplechová rozvodnice 5/120 pod omítku

- QM0
- Fi
- Fa
- KA1
- KA2
- Fia
- SP2 I.+II.
- vypínač 63/3
- proudový chránič xx/4/003
- jistič Bx/x
- impulzní relé 230/SS
- stykač 230/40-40 kontakty AC3
- proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/C/003-A
- svodič přepětí 12,5-275/3+0 M

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V  
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje,pospojením,proud.chráničem

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div><div></div><div>Elektro projekce Vlach Palachova 174/2 547 01 Náchod mobil: 604 163 232 e-mail: ep.vlach@atlas.cz</div></div>	
RICHARD KASPAR	RICHARD KASPAR	VLASTISLAV VLACH	J. ŠOIRKOVÁ			
STAVEBNÍK	KRALOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ					
MÍSTO STAVBY	DPS BOROHRÁDEK, st.p.e 243, 122, p.p.e 187, 186/1 k.ú. BOROHRÁDEK					
AKCE					STUPEŇ	DSP
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY					DATUM	3/2024
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	70-101
					FORMÁT	6 x A4
					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBJEKT	SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU		DÍL	SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ		
OBSAH	ROZVÁDĚČ RS2					EL-9