
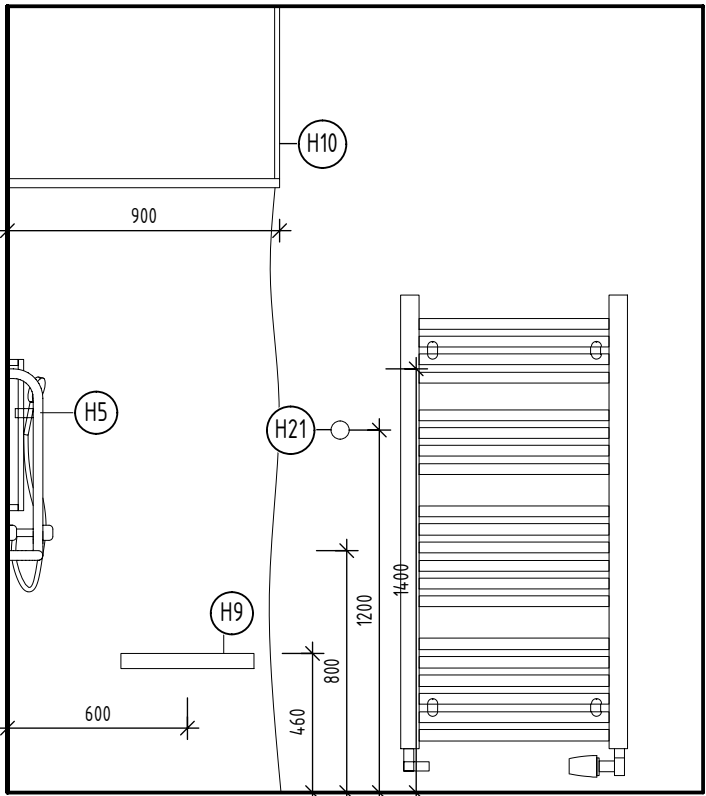
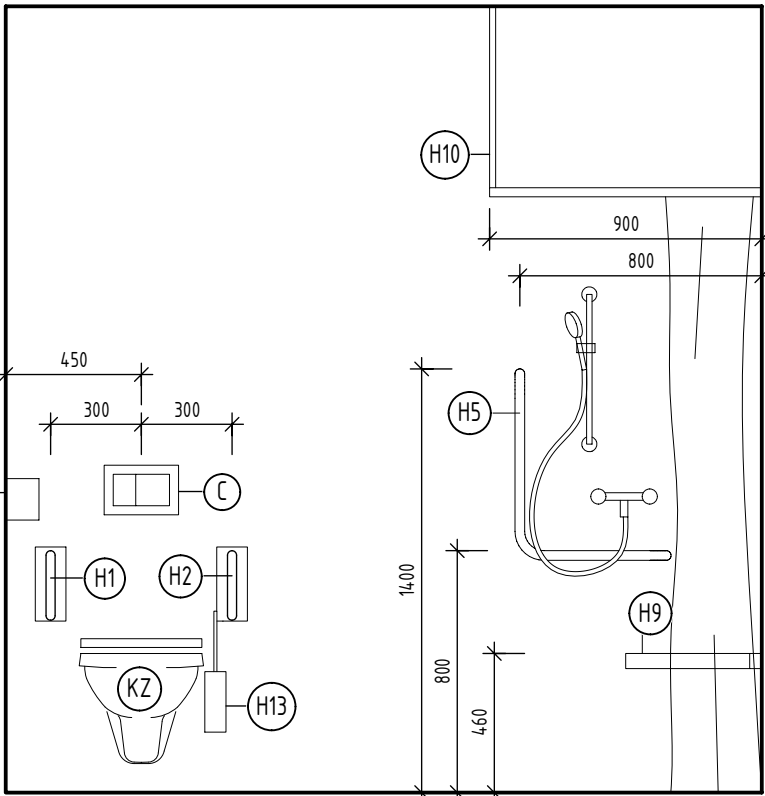


BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ

KOUPELNA PRO IMOBILNÍ

VZOROVÉ ŘEŠENÍ - MÍSTNOST 110c


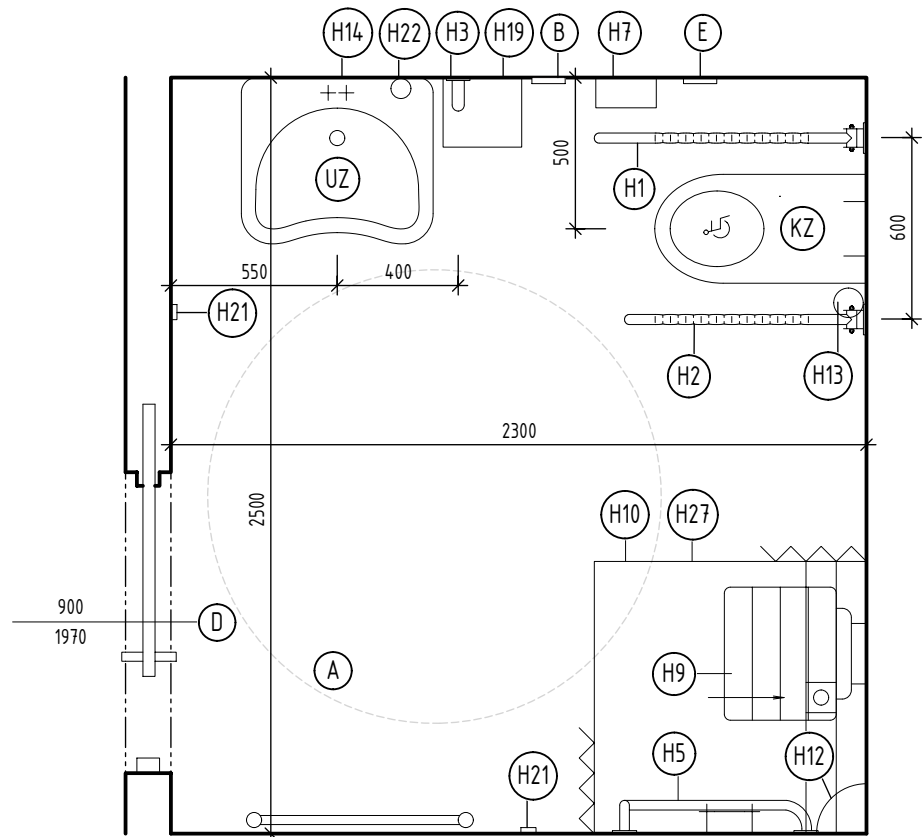


- H1 PEVNÉ MADLO
- H2 SKLOPNÉ MADLO
- H3 NÁSTĚNNÉ SVISLÉ MADLO U UMYVADLA
- H5 MADLO VERTIKÁLNÍ/VODOROVNÉ LEVÉ
- H6 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
- H7 DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU
- H8 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- H9 SEDÁTKO DO SPRCHY
- H10 SPRCHOVÁ TYČ VČETNĚ ZÁVĚSU
- H12 ROHOVÁ POLICE DO SPRCHY
- H13 WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ
- H14 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO
- H16 DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO
- H18 ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY
- H19 ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA
- H20 ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA
- H21 HÁČEK NÁSTĚNNÝ
- H22 DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO
- H27 LIŠTA PROTI PŘETĚČENÍ VODY

- UZ UMYVADLO ZÁVĚSNÉ S PRO VOZÍČKÁŘE
- KZ ZÁVĚSNÝ KLOZET ZDRAVOTNÍ URČENÝ PRO VOZÍČKÁŘE




- A MANIPULAČNÍ PLOCHA Ø 1 500 mm
- B ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ
- C OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
- D DVEŘE
- E OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

- ŠÍŘKA VSTUPU JE 900 mm, DVEŘE JSOU POSUVNÉ, ZÁMEK JE ODJISTITELNÝ ZVENKU.
- ZÁCHODOVÁ MÍSA OSAZENÁ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 450 mm OD BOČNÍ STĚNY, VZDÁLENOST MEZI ČELEM ZÁCHODOVÉ MÍSY A ZADNÍ STĚNOU KABINY JE MIN. 700 mm, VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ZÁCHODOVÉ MÍSY JE 460 mm NAD PODLAHOU
- PEVNÉ MADLO, SKLOPNÉ MADLO - OSOVÁ VZDÁLENOST 600 mm, VE VÝŠCE 800 mm, SKLOPNÉ MADLO PŘESAHUJE ZÁCHODOVOU MÍSU O 100 mm, PEVNÉ MADLO PŘESAHUJE ZÁCHODOVOU MÍSU O 200 mm
- OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 600-1200 mm NAD PODLAHOU A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY VE VÝŠCE 150 mm NAD PODLAHOU, STISKEM TLAČÍTKA DOCHÁZÍ K AKTIVACI ALARMU VYDÁVAJÍCÍHO OPTICKOU A ZVUKOVOU SIGNALIZACI VOLÁNÍ OSOBY JE INDIKOVÁNO NA KONTROLNÍM MODULU A ALARMEM NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZÁCHODOVÉ KABINY NAD DVEŘMI TLAČÍTKO PRO ZRUŠENÍ ALARMU JE SITUOVÁNO VE DVEŘI V ZÁCHODOVÉ KABINĚ
- ZÁCHODOVÝ SPLACHOVAČ - UMÍSTĚNÍ NEJVÝŠE 800 mm NAD PODLAHOU
- ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR - UMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 900 mm NAD PODLAHOU
- TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ - UMÍSTĚNÍ POD SKLOPNÝM MADLEM VE VÝŠCE 600-700 mm NAD PODLAHOU
- DALŠÍ VYBAVENÍ - ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, HÁČEK NA ODĚVY UMÍSTĚNÝ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm NAD PODLAHOU, ODPADKOVÝ KOŠ
- UMYVADLO, OPATŘENO STOJANKOVOU BATERIÍ S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM, UMOŽNÍ PODJEZD PRO OSOBU NA VOZÍKU, HORNÍ HRANA JE VE VÝŠCE 800 mm
- SVISLÉ MADLO - VE DLE UMYVADLA JE UMÍSTĚNÉ SVISLÉ MADLO DÉLKY MIN. 500 mm
- ZRCADLO NAKLÁPĚCÍ - SPODNÍ HRANA VE VÝŠI MAX. 900 mm NAD PODLAHOU A HORNÍ HRANA MAX. 1800 mm NAD PODLAHOU
- PEVNÉ MADLO VERTIKÁLNÍ/VODOROVNÉ VE SPRCHOVÉM KOUTĚ - HORNÍ HRANA VODOROVNÉ ČÁSTI 800 mm, SVISLÁ ČÁST MADLA SE OSAZUJE VE VZDÁLENOSTI MAX. 900 mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU.
- SEDÁTKO MÁ BÝT 40 mm ODSAZENO OD STĚNY A V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600 mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU. VÝŠKA HORNÍ HRANY SEDÁTKA NAD PODLAHOU JE 460 mm.

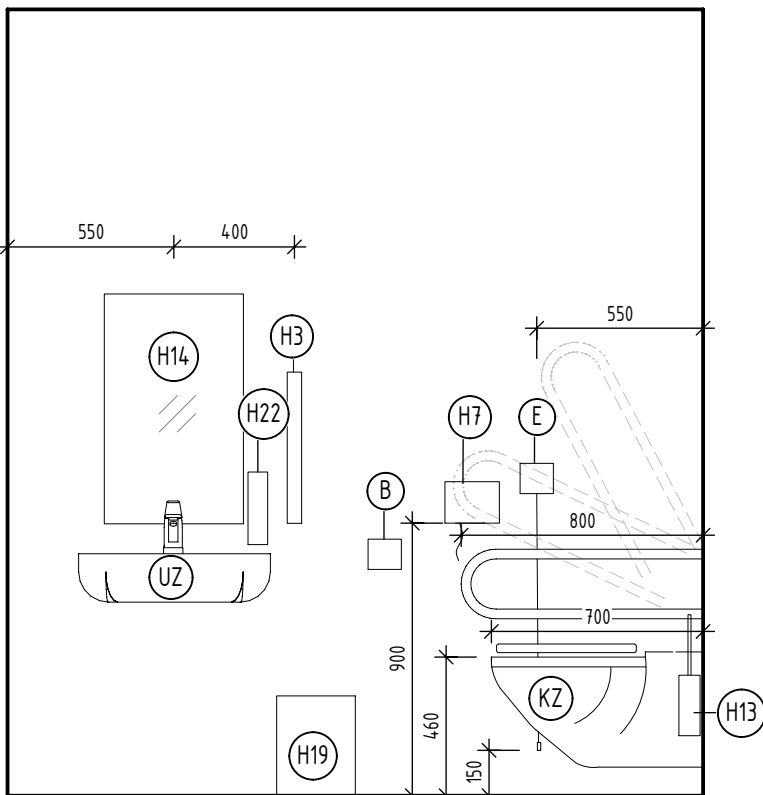
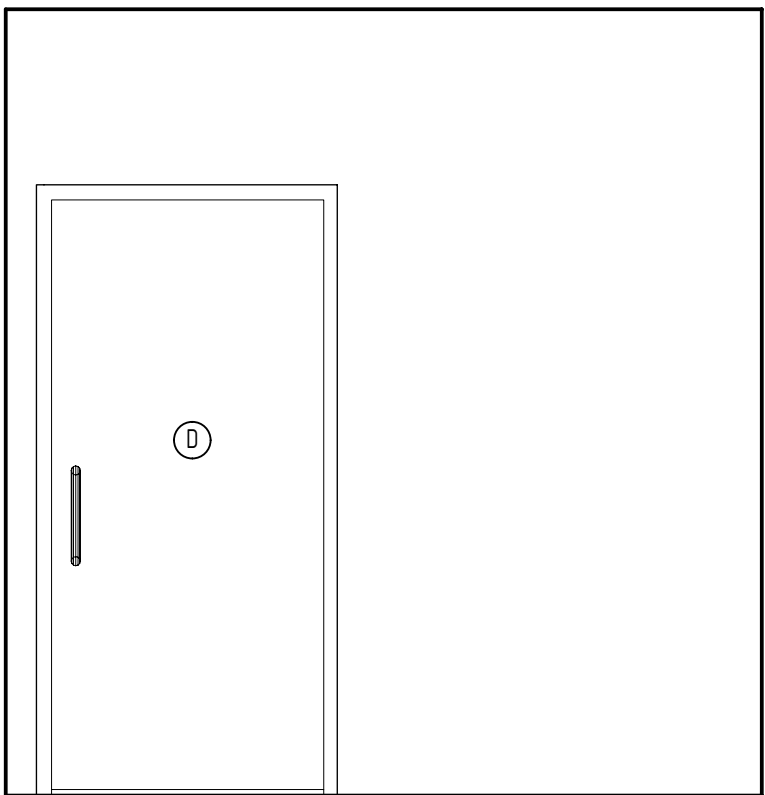


WC IMOBILNÍ

VZOROVÉ ŘEŠENÍ - MÍSTNOST 125

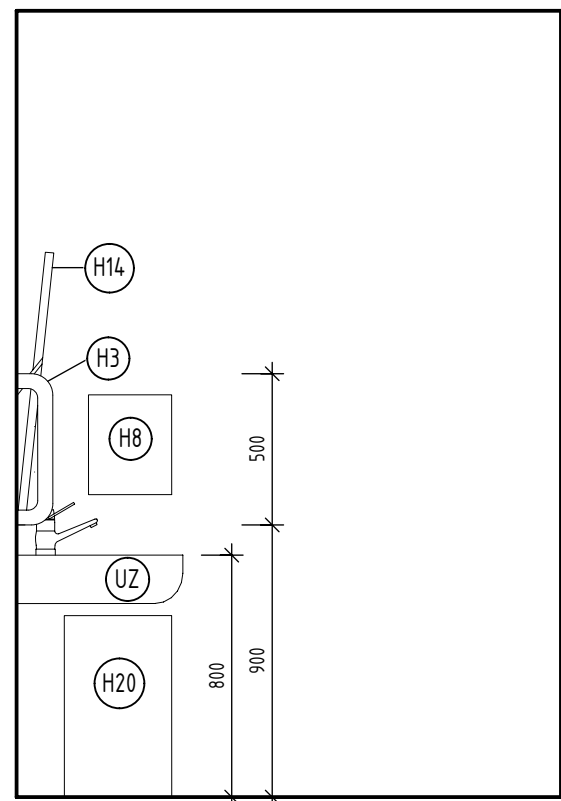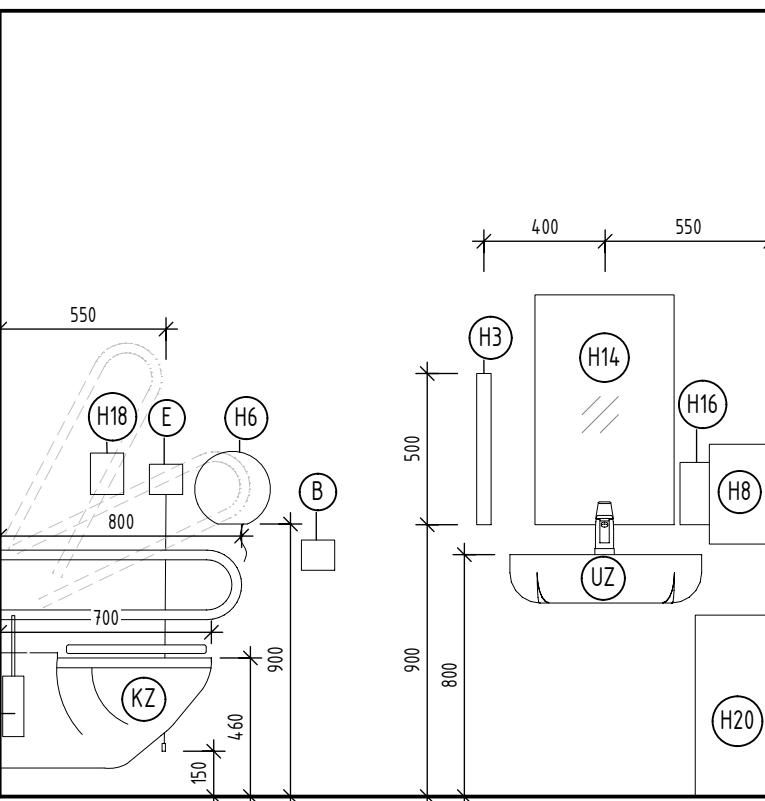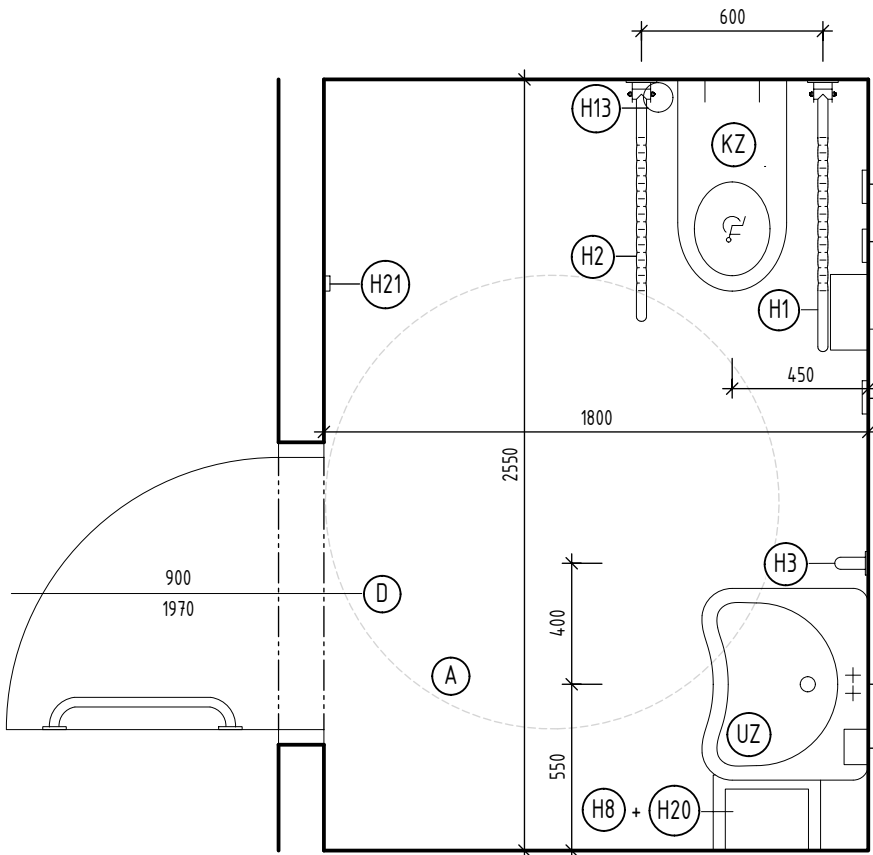

- ŠÍŘKA VSTUPU 900 mm, DVEŘE JSOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM, MADLEM A ZÁMEK JE ODJISTITELNÝ ZVENKU
- ZÁCHODOVÁ MÍSA OSAZENÁ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 450 mm OD BOČNÍ STĚNY, VZDÁLENOST MEZI ČELEM ZÁCHODOVÉ MÍSY A ZADNÍ STĚNOU KABINY JE MIN. 700 mm, VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ZÁCHODOVÉ MÍSY JE 460 mm NAD PODLAHOU
- PEVNÉ MADLO, SKLOPNÉ MADLO - OSOVÁ VZDÁLENOST 600 mm, VE VÝŠCE 800 mm, SKLOPNÉ MADLO PŘESAHUJE ZÁCHODOVOU MÍSU O 100 mm, PEVNÉ MADLO PŘESAHUJE ZÁCHODOVOU MÍSU O 200 mm
- OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 600-1200 mm NAD PODLAHOU A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY VE VÝŠCE 150 mm NAD PODLAHOU, STISKEM TLAČÍTKA DOCHÁZÍ K AKTIVACI ALARMU VYDÁVAJÍCÍHO OPTICKOU A ZVUKOVOU SIGNALIZACI VOLÁNÍ OSOBY JE INDIKOVÁNO NA KONTROLNÍM MODULU A ALARMEM NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZÁCHODOVÉ KABINY NAD DVEŘMI TLAČÍTKO PRO ZRUŠENÍ ALARMU JE SITUOVÁNO VE DVEŘI V ZÁCHODOVÉ KABINĚ
- ZÁCHODOVÝ SPLACHOVAČ - UMÍSTĚNÍ NEJVÝŠE 800 mm NAD PODLAHOU
- ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR - UMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 900 mm NAD PODLAHOU
- TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ - UMÍSTĚNÍ POD SKLOPNÝM MADLEM VE VÝŠCE 600-700 mm NAD PODLAHOU
- DALŠÍ VYBAVENÍ - ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, HÁČEK NA ODĚVY UMÍSTĚNÝ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm NAD PODLAHOU, ODPADKOVÝ KOŠ
- UMYVADLO, OPATŘENO STOJANKOVOU BATERIÍ S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM, UMOŽNÍ PODJEZD PRO OSOBU NA VOZÍKU, HORNÍ HRANA JE VE VÝŠCE 800 mm
- SVISLÉ MADLO - VE DLE UMYVADLA JE UMÍSTĚNÉ SVISLÉ MADLO DÉLKY MIN. 500 mm
- ZRCADLO NAKLÁPĚCÍ - SPODNÍ HRANA VE VÝŠI MAX. 900 mm NAD PODLAHOU A HORNÍ HRANA MAX. 1800 mm NAD PODLAHOU

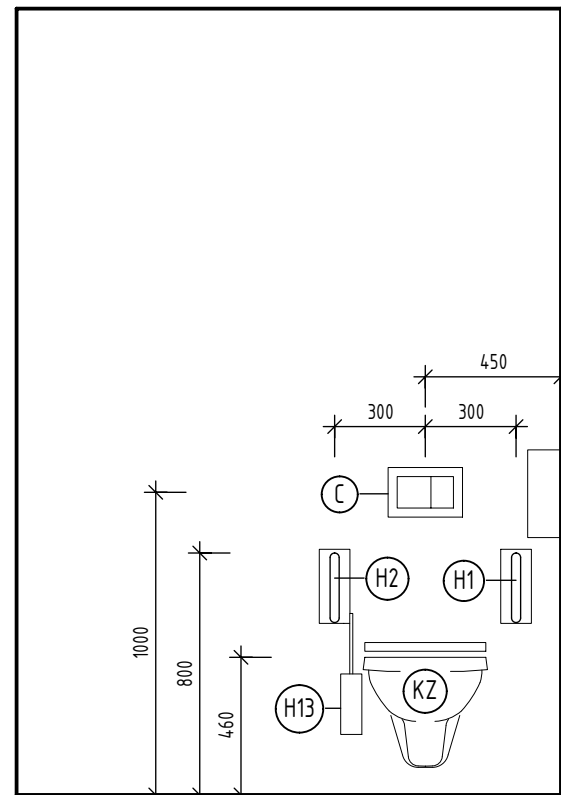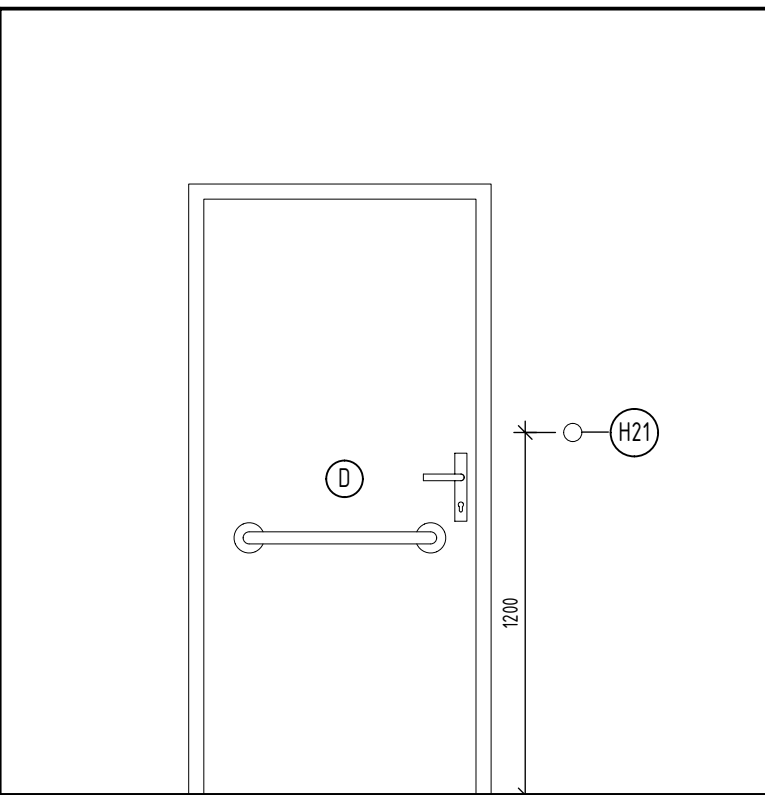

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 461,740 m n. m.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS
	b				
	a				

INVESTOR:		Královehradecký kraj	
		Královehradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 465 817 111, fax: +420 465 817 339 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz	

PROJEKTANT:		TECHNICO Opava s.r.o.	
		TECHNICO architects & engineers	

PROJEKTANT:		Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:		Ing. arch. Nikola MARTÍNKOVÁ	
KONTROLOVAL:		Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
-------------------	--	----------------------------------------	--

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD		FORMÁT	6×A4
		DATUM	03/2023
		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DPS
K.ú. Vrchlabí, parc.č.: st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ		1:25	D.1.1.c.10.