


II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská
KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU VC1, VC2

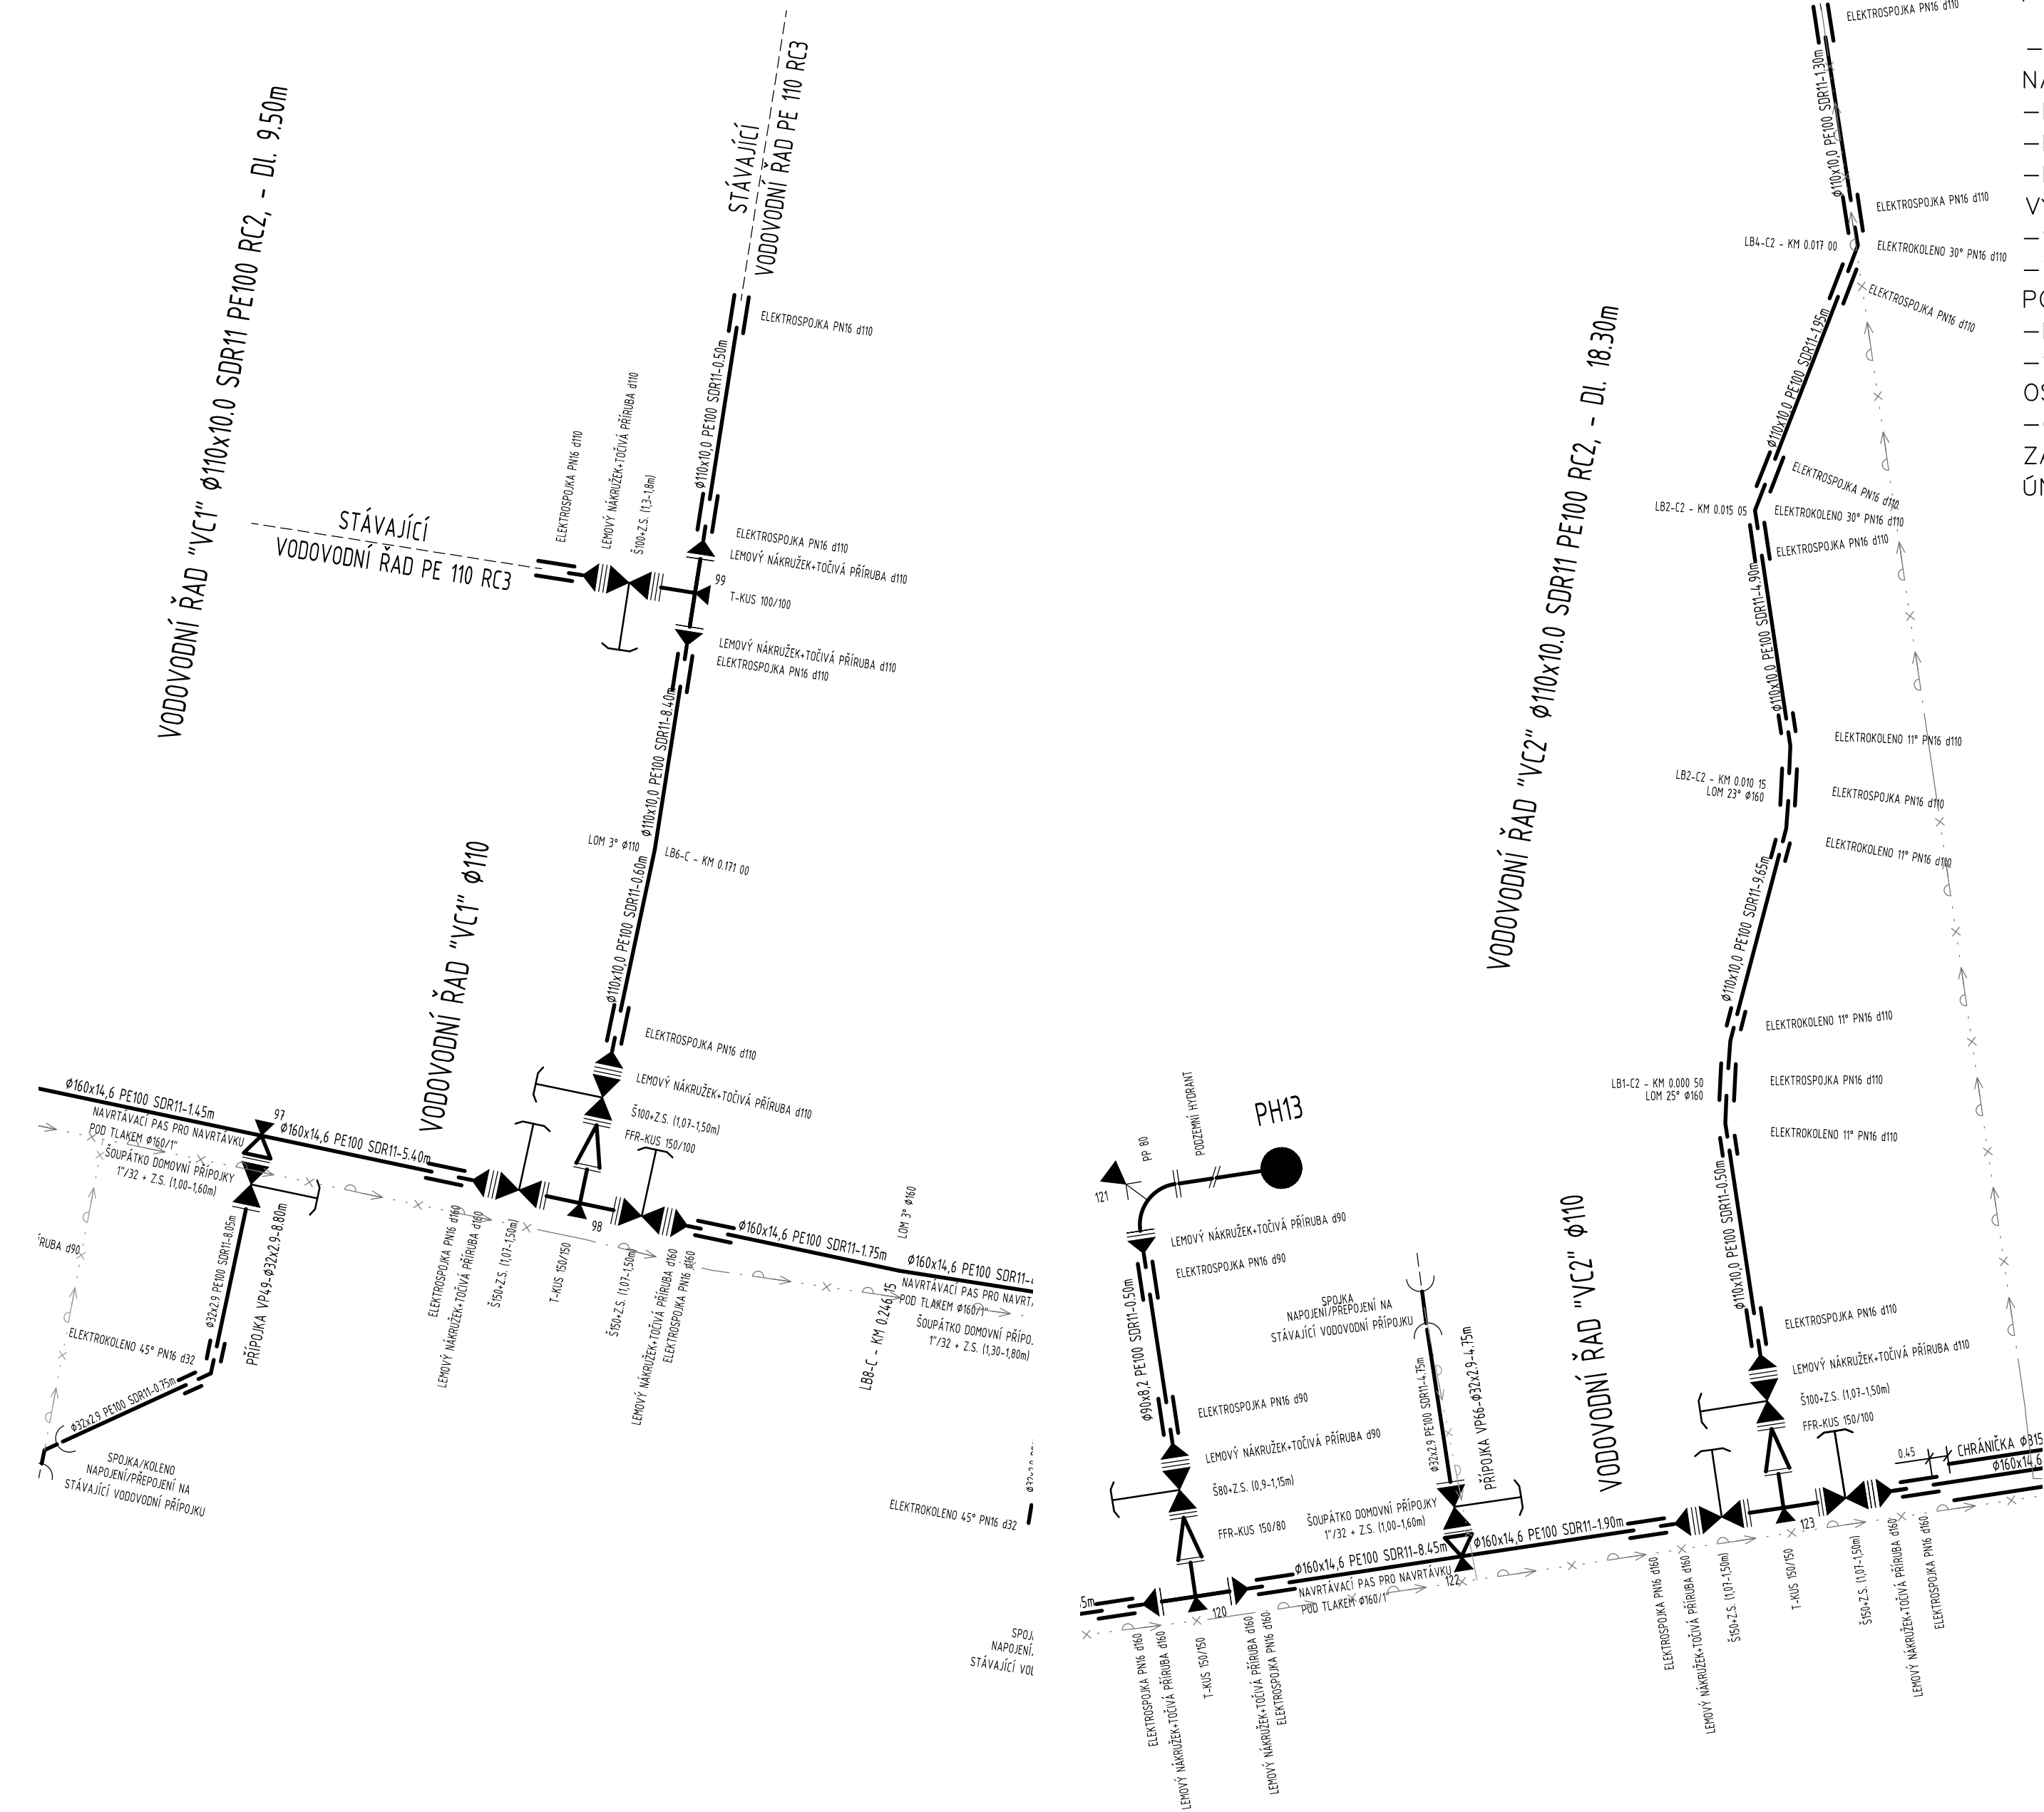

LEGENDA

- NÁVRHOVÝ VODOVODNÍ ŘAD
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
- BETONOVÉ BLOKY
- RUŠENÉ OBJ. STÁV. VODOVODNÍHO ŘADU
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA NA SOUKROMÉM POZEMKU

POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU OVĚŘENY VÝŠKY A MATERIÁL
- NAPOJOVACÍCH MÍST VODOVODNÍHO ŘADU
- MATERIÁL HLAVNÍCH ŘADU JE PE100 SDR 11 PN16 RC2 Ø160x14,6; 110x10,0; 90x8,2
- POTRUBÍ BUDE SVAŘOVANÉ POMOCÍ ELEKTROSPOJEK NEBO SVAŘOVANÉ NA TUPO
- POD POKLOPY ŠOUPÁTKOVÝ A HYDRANTOVÝ BUDE OSAZENA PODKLADOVÁ DESKA, VÝŠKOVÉ OSAZENÍ POKLOPU DLE NAVRŽENÉ NIVELETY
- SOUČÁSTÍ HYDRANTU BUDE DRENÁŽNÍ KOŠ
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDOU NAPOJENY/PŘEPOJENY NA STÁV. PŘÍPOJKY NAPŘÍKLAD POMOCÍ ISIFLO SPOJKOU NEBO KOLENEM.
- MEZI PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDE POUŽITO GUMOVÉ TĚSNĚNÍ
- SKLADEBNÉ DÉLKY UPRAVIT TAK ABY POKLOPY HYDRANTŮ, ŠOUPAT, APOD., BYLY OSAZENÉ MINO OBRUBY
- OZNAČENÍ VÝROBKU SLOUŽÍ POUZE PRO DEFINOVÁNÍ VZORU. VÝROBEK MŮŽE BÝT ZAMĚNĚN ZA OBDOBNÝ STEJNÝCH VLASTNOSTÍ, např. STEJNÝ TVAR, KVALITA ZPRACOVÁNÍ, ÚNOSNOST, ŽIVOTNOST

NÁZEV STAVBY:	
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz

D		PDPS		SO 300	
SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV					
OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:			
<div><div>MĚSTO JIČÍN Žižkovo náměstí 18 Valdické předměstí 506 01 Jičín www.mujičin.cz</div></div>		<div><div></div><div>VDI PROJEKT s.r.o. vodo hospodářská a dopravní infrastruktura</div><div>VDI PROJEKT s.r.o. K Botiči 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz</div></div>			
PODZHOTOVITEL:		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
		Ing. Kolář M.		Ing. Kolář M.	
		VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:	
		Sedliská L., DiS.		Ing. Kolář M.	
NÁZEV PROJEKTU:					
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA					
ČÁST:		DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:		VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY			
PŘÍLOHA:		KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU VC1, VC2			
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:	
DATUM:	12/2023	D.1.3.4.30.2			
STUPEŇ:	PDPS				
MĚŘÍTKO:	-				
Č. ZAKÁZKY:	2015/5009				