


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE D63 PN16

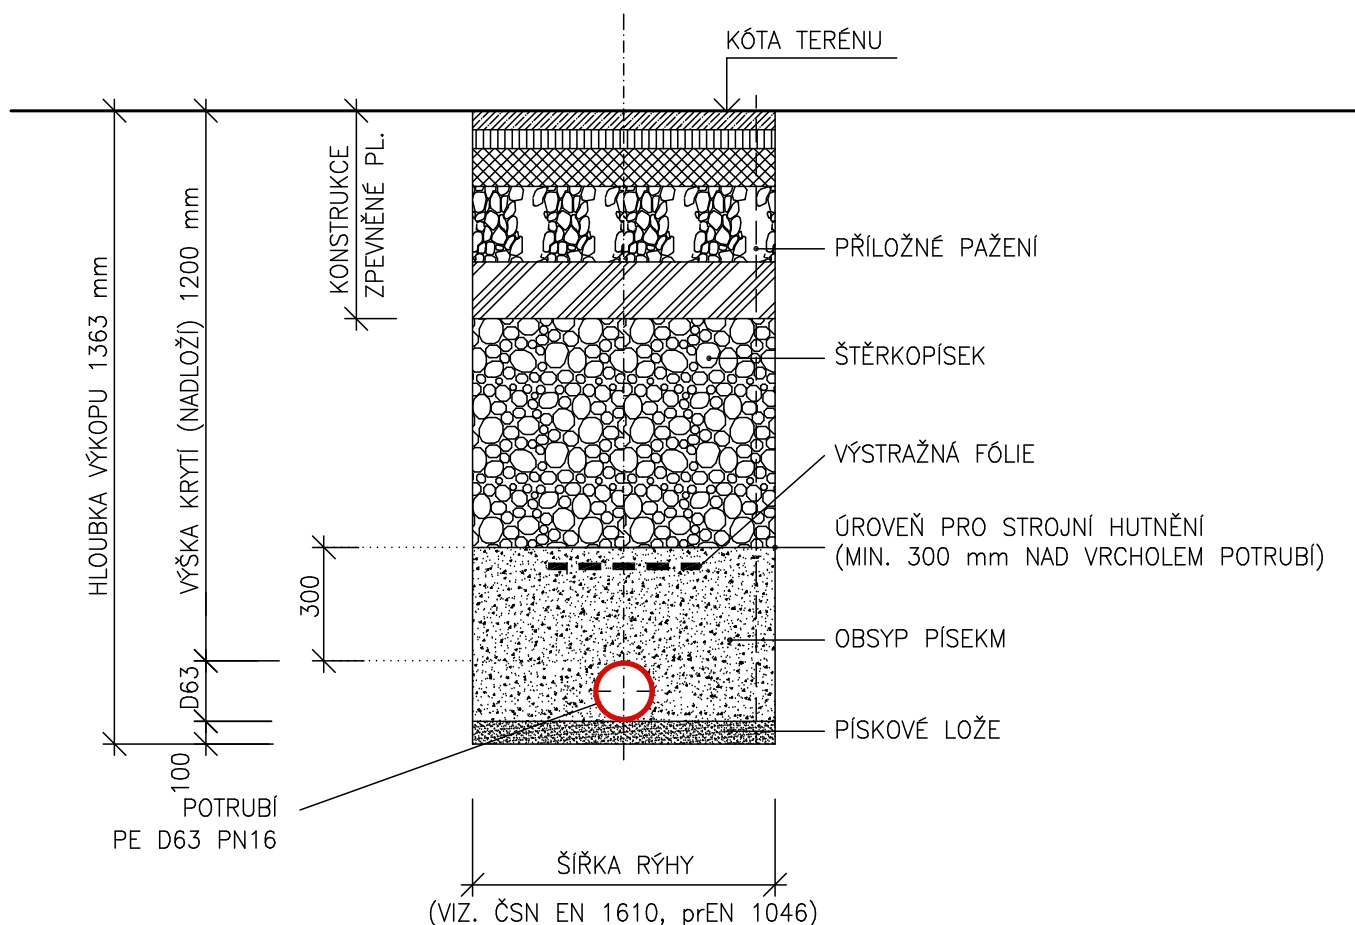

Poznámka :

Uvnitř bezpečnostního pásma, 0,3 m nad horní hranu potrubí, smí být použita lehká hutnicí technika. Těžká hutnicí technika bude použita až od 1,0 m nad potrubí. Od hloubky výkopu 1,2 m bude rýha pažena.

Požadavky na míru hutnění :

Lože hutnit na hodnotu 85% PS (Proctor Standard). Obsyp a zásyp v nezpevněném terénu hutnit na hodnotu 90% PS a ve zpevněné ploše komunikace na hodnotu 98% PS.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod

VEDOUcí PROJEKTU

VYPRACOVALA

Ing. Petr Chobotský

Kristína Mohelníková

INVESTOR

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY

Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA

Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny
v nemocnici Náchod

OBSAH

IO.02.4 Schématický řez
IO.02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

PRISPO

FORMÁT 210/297

DATUM 11/2024

STUPEŇ PD DPS

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

1:20

IO.02.4