


žárově zinkovaný sloup VO výšky 6 m

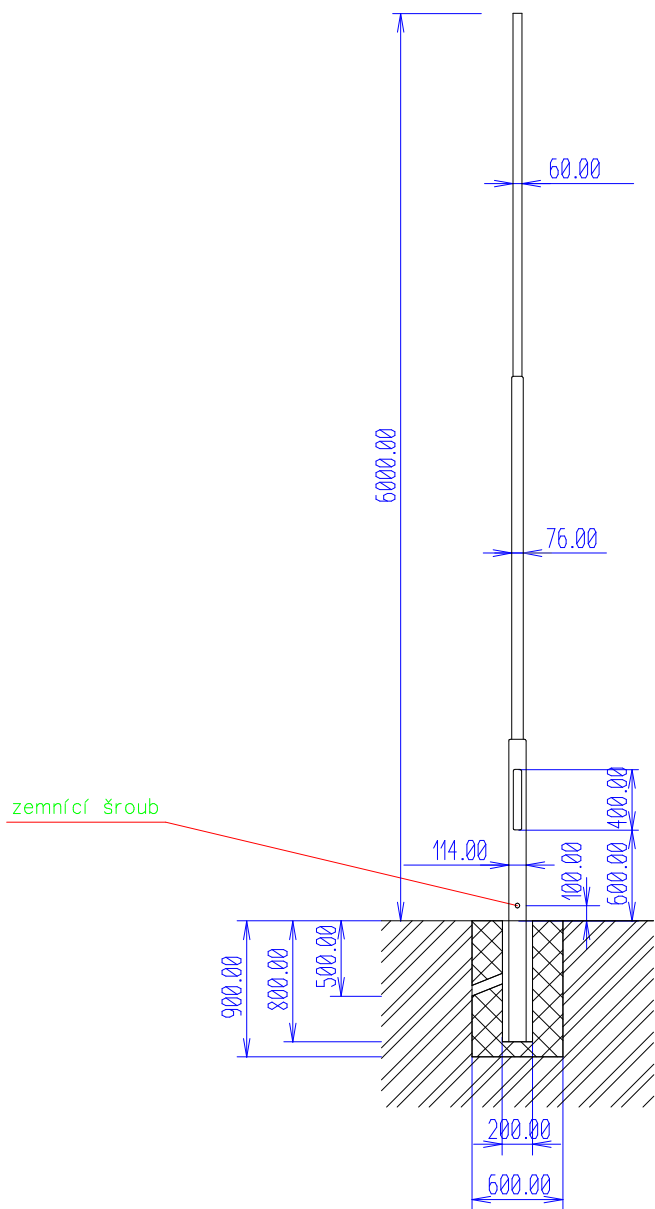

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové		MĚŘÍTKO:	1 : 50
AKCE:	Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod		FORMÁT:	1 A4
			DATUM:	9/2024
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	OSAZENÍ STOŽÁRŮ		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
			150/24	D.1.4.3.12