


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC D200/160 SN12

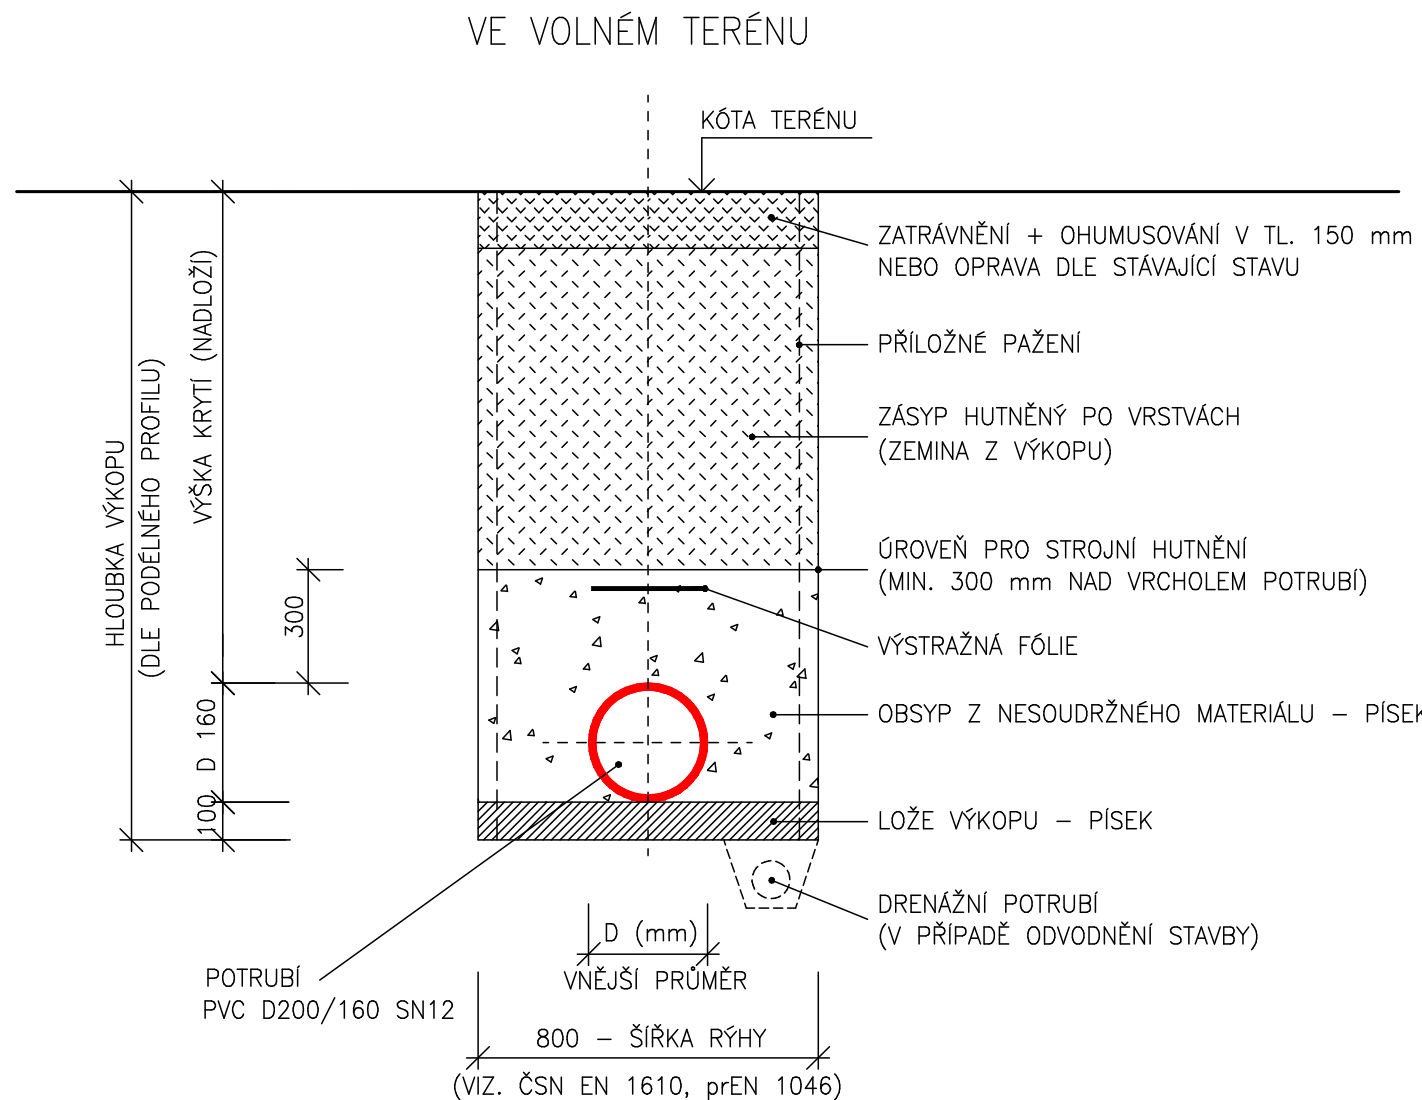

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY v závislosti na jmenovité světlosti

DN mm	zapažená m rýha	nezapažená rýha $\beta > 60^\circ$ $\beta \leq 60^\circ$	
< 226	OD + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40
> 226 až ≤350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
> 350 až ≤700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40
> 700 až ≤1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40
> 1200	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40

U údajů OD + x odpovídá $x/2$ minimálnímu pracovnímu prostoru mezi potrubím a stěnou rýhy resp. pažením, kde OD je vnější průměr v m. β je úhel sklonu stěny nezapažené rýhy, měřený k vodorovné ose.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY v závislosti na hloubce

hloubka rýhy m	nejmenší šířka m
< 1,00	nevyžaduje se
≥ 1,00 až ≤ 1,75	0,80
> 1,75 až ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

Poznámka :

Uvnitř bezpečnostního pásma, 0,3 m nad horní hranu potrubí, smí být použita lehká hutnicí technika. Těžká hutnicí technika bude použita až od 1,0 m nad potrubí. Od hloubky výkopu 1,2 m bude rýha pažena.

Požadavky na míru hutnění :

Lože hutnit na hodnotu 85% PS (Proctor Standard). Obsyp a zásyp v nezpevněném terénu hutnit na hodnotu 90% PS a ve zpevněné ploše komunikace na hodnotu 98% PS.

Projektová dokumentace zpracována v rozsahu vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 405/2017 Sb. pro společné povolení

LUCIE BRANDOVÁ, DiS.				Projektová činnost ve výstavbě	
ZÁBRODÍ 161				tel.: + 420 777 306 986	
549 41 ZÁBRODÍ				e-mail: brandovalucie@seznam.cz	
				IČO: 73845281	
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		AUTORIZACE	
LUCIE BRANDOVÁ, DiS.		LUCIE BRANDOVÁ, DiS.		LUKÁŠ BRANDA, DiS.	
INVESTOR KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ					
AKCE Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod IO 01 Kanalizační přípojka IO 03 Dešťová kanalizace					
VÝKRES VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACÍ					
ZAK. ČÍSLO	STUPEŇ	DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
504/24	PDPS	10/2024	2 x A4	1 : 20	B.4