


M 1:25

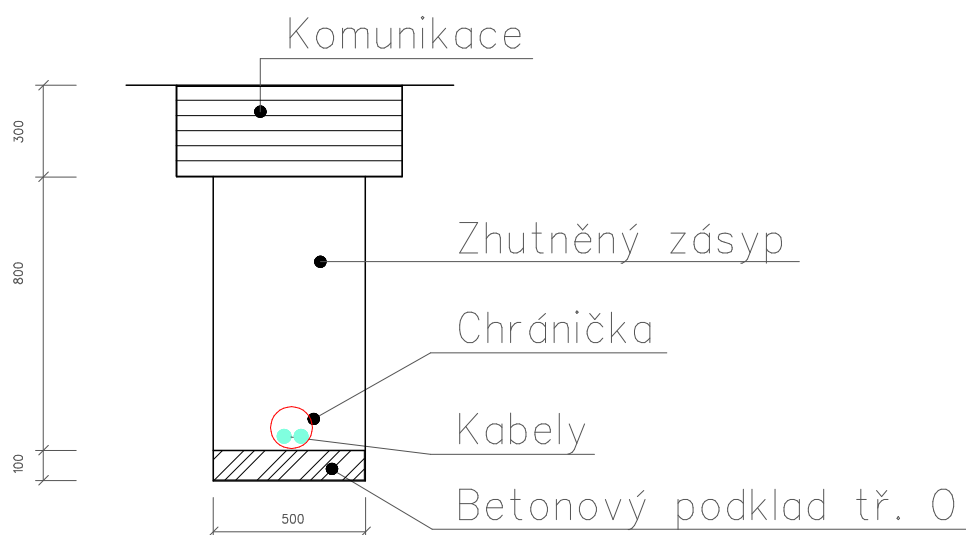

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed-3  
SÍŤ: TN – C/S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod

VEDOUČÍ PROJEKTU VYPRACOVALA

Ing. Petr Chobotský Kristína Mohelníková

INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny  
v nemocnici Náchod

OBSAH IO.07.3 schématický řez - elektro a SLP  
IO.07 PŘELOŽKA SÍTÍ



FORMÁT 210/297

DATUM 11/2024

STUPEŇ PD DPS

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

1:25

IO.07.3