


ŘEZ Ic- Ic

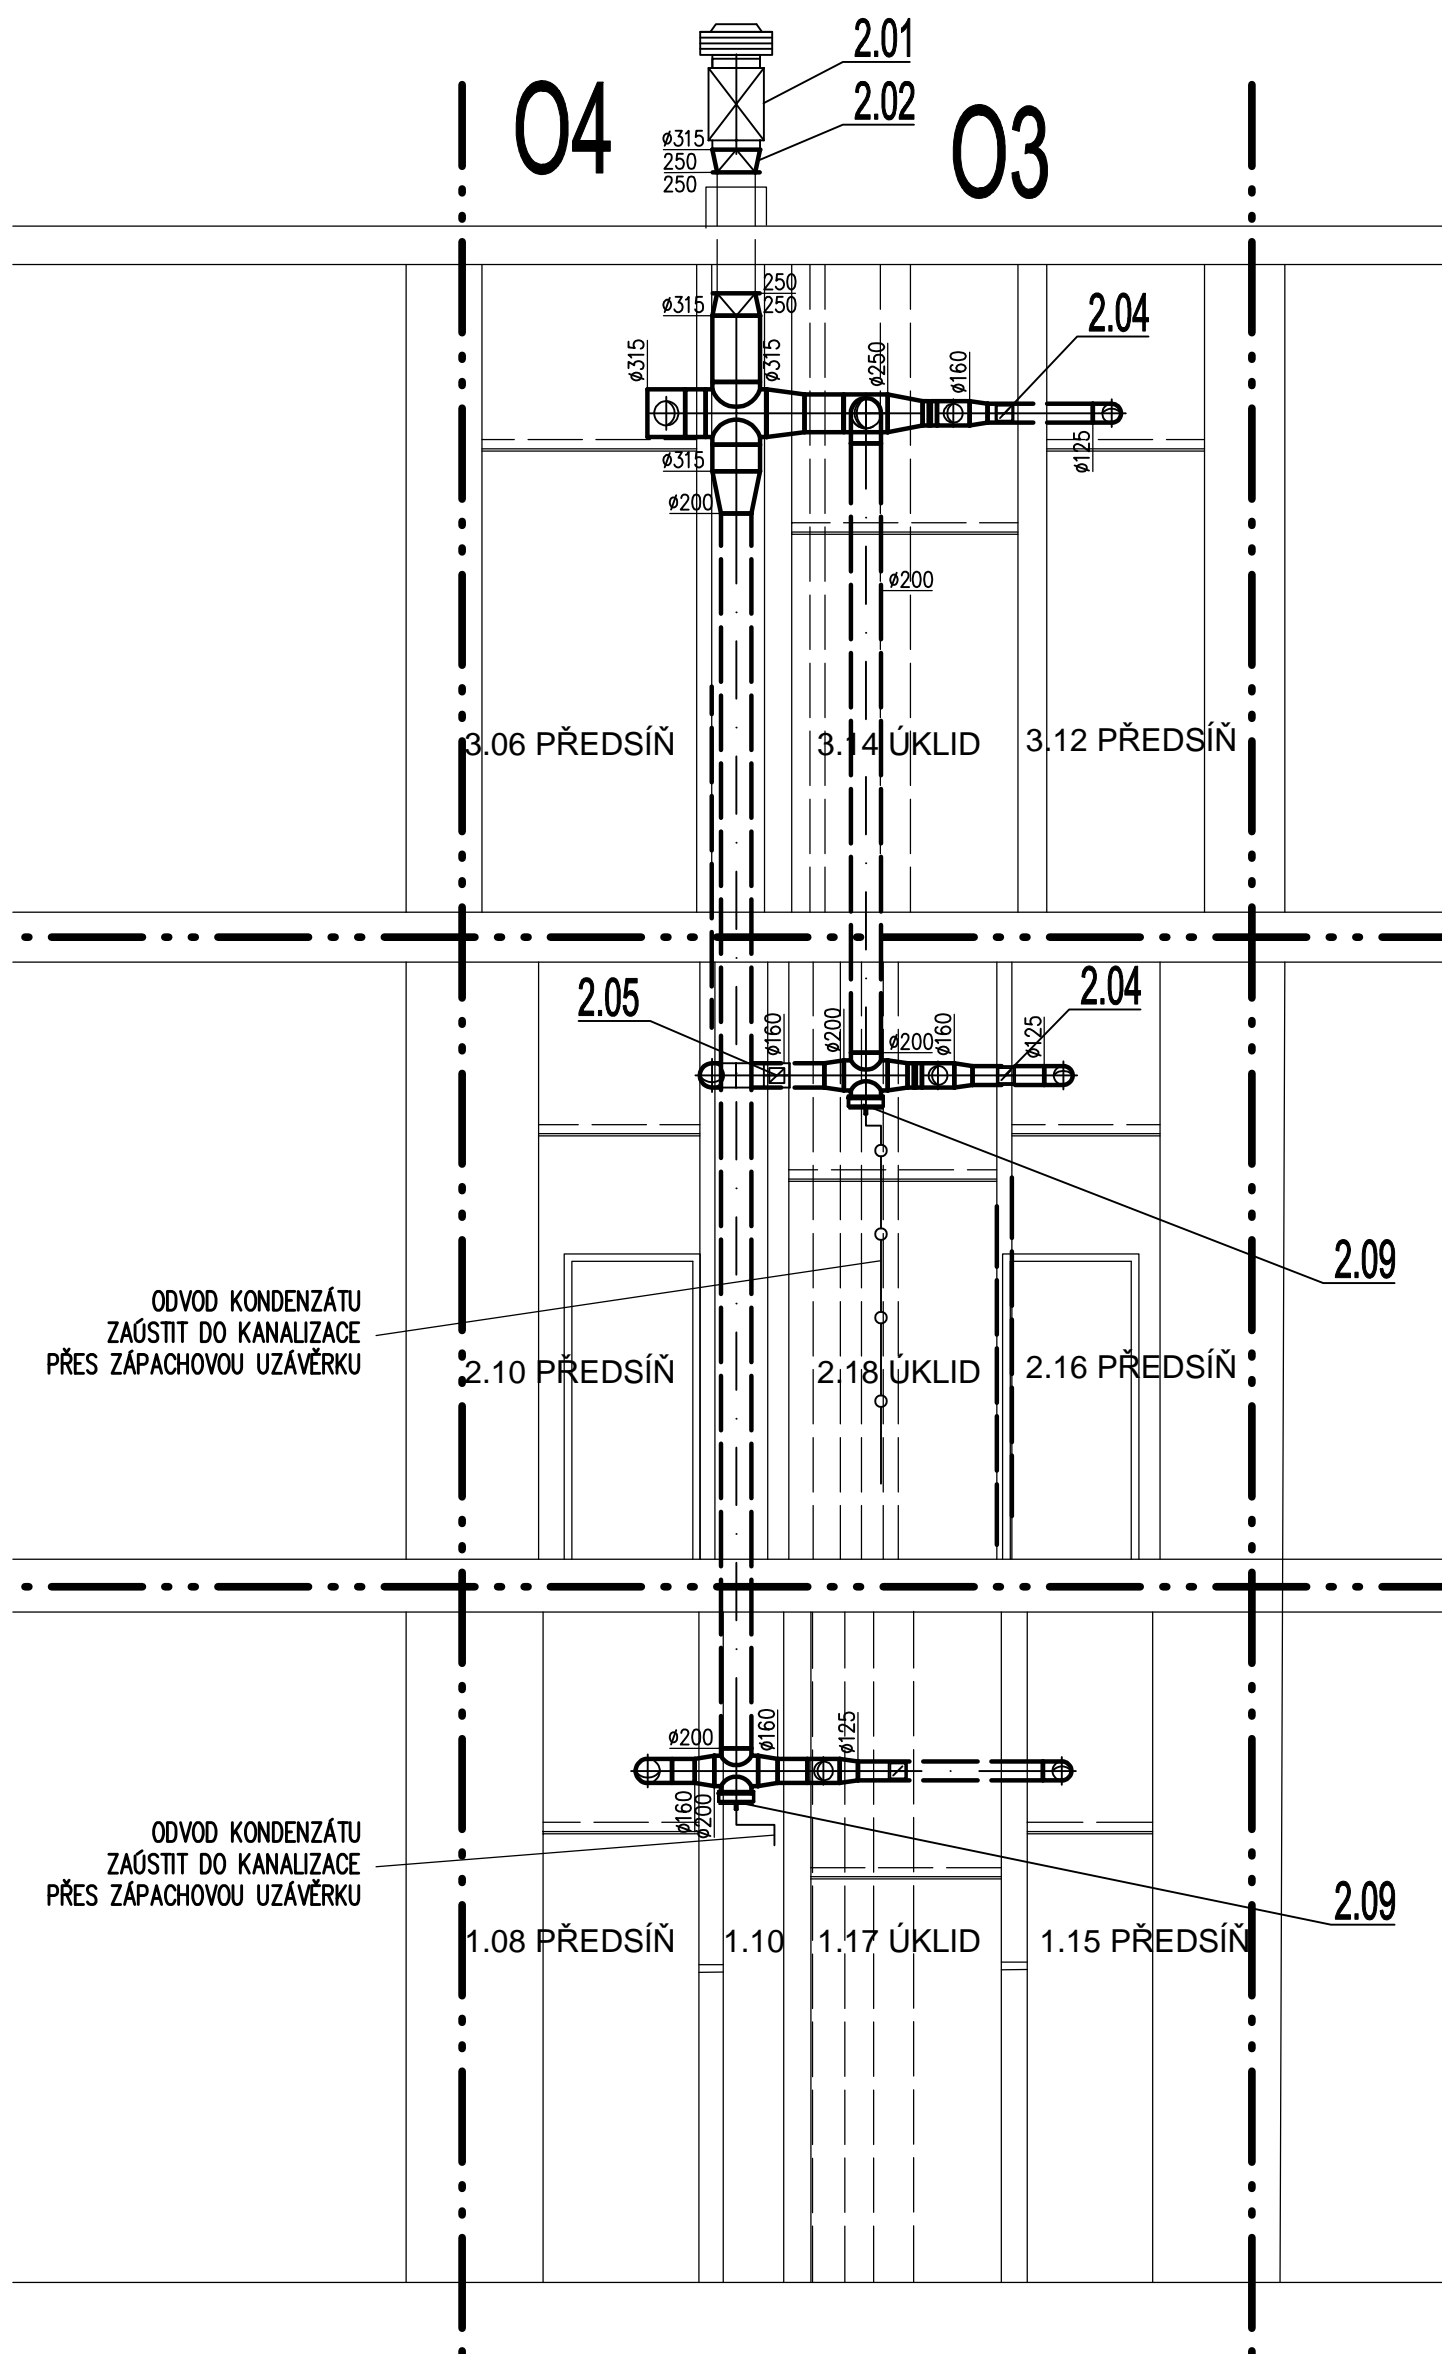

LEGENDA ROZVODŮ VZ:

- — — — — ODVÁŽENÝ VZDUCH – KRUHOVÉ POTRUBÍ Z POZINK. PLECHU + TEPELNÁ IZOLACE SAMOLEPÍCÍ PÁSY
ZE SYNTETICKÉHO KAUCUKU S AL. FÓLIÍ TL. 6 MM (PŘES POŽÁRNĚ-DĚLÍCÍ KONSTRUKCE ROHOŽE
Z MINERÁLNÍ VLNY TL.20 MM) A FLEXIBILNÍ HLINÍKOVÉ HADICE
- — — — — ODVOD KONDENZÁTU Z PPR 25, SPOJOVANÝ SVAROVÁNÍM + IZOLACE Z PĚNOVÉHO PE 10 MM
VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH

LEGENDA ZAŘÍZENÍ VZ:

zařízení VZ2 – větrání sociálních zařízení – WC


- 2.01** STŘEŠNÍ VENTILÁTOR S EC MOTOREM – 1100 M3/HOD; 80 Pa (EL 230V, 10A)
2.02 MONTÁŽNÍ PODSTAVEC S TLUMÍCÍ KOMOROU
2.04 Klapka regulační s pohonem D125 (EL 230V, 5 W)
2.05 Klapka regulační s pohonem D160 (EL 230V, 5 W)
2.09 Kondenzační kus s nátrubkem D20 – D200

—•— HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

UPOZORNĚNÍ:

DŘÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU, PŘI MONTÁŽI ROZVODŮ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PODMÍNKY PBŘ DLE ČI. 4.2.1 ČSN 73 0872, PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI (SVISLÝMI A VODOROVNÝMI) BUDOU UTĚSNĚNY DLE ČSN 73 0810, ČL. 6.2.1., ROZVODY NUTNO KOORDINOVAT S ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO A MaR

POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI

VEDOUČÍ PROJEKTU		ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. PETR KOŠTÁL		ING. JAN PĚNČÍK		ING. JAN PĚNČÍK			
							
T-FESTING							
TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.							
SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01							
INVESTOR: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, ul. Školní 101, 541 01 Trutnov				FORMÁT		3 A4	
OÚ: MLADÉ BUKY				KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		ÚČEL	
STAVBA: SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky						DPS	
OBJEKT:				ČÍSLO ZAKÁZKY			
				223016.30			
ČÁST: VĚTRÁNÍ				DATUM		01/2024	
OBSAH: ŘEZ Ic-Ic (zařízení VZ2)				MĚŘITKO		Č. VÝKRESU	
				1 : 50		D.1.4. VZ-07	