


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP		
OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA (m²)
-1.01	venkovní schodiště	32.51
-1.02	schodiště	10.20
-1.03	schodiště	28.98
-1.04	instalační mezipatro	85.56
-1.05	úprava vody	18.82
-1.06	vytápění, ohřev TUV	58.54
-1.07	chodba	8.74
-1.07a	chodba	15.76
-1.08	místnost SLP, pro ambulance 2NP a 3NP	5.30
-1.09	EPS	3.97
-1.10	náhradní zdroj	7.68
-1.11	strojovna VZT	49.28
-1.12	parkovací plocha	2365.47
-1.13	sjezdová rampa přímá	133.76
-1.14	exteriérové schodiště	9.78
-1.15	rozvodna silnoproudů	7.95
V1	výťah - evakuační, provozní	6.90
V2	výťah - veřejnost	3.20
V3	výťah - veřejnost	3.20



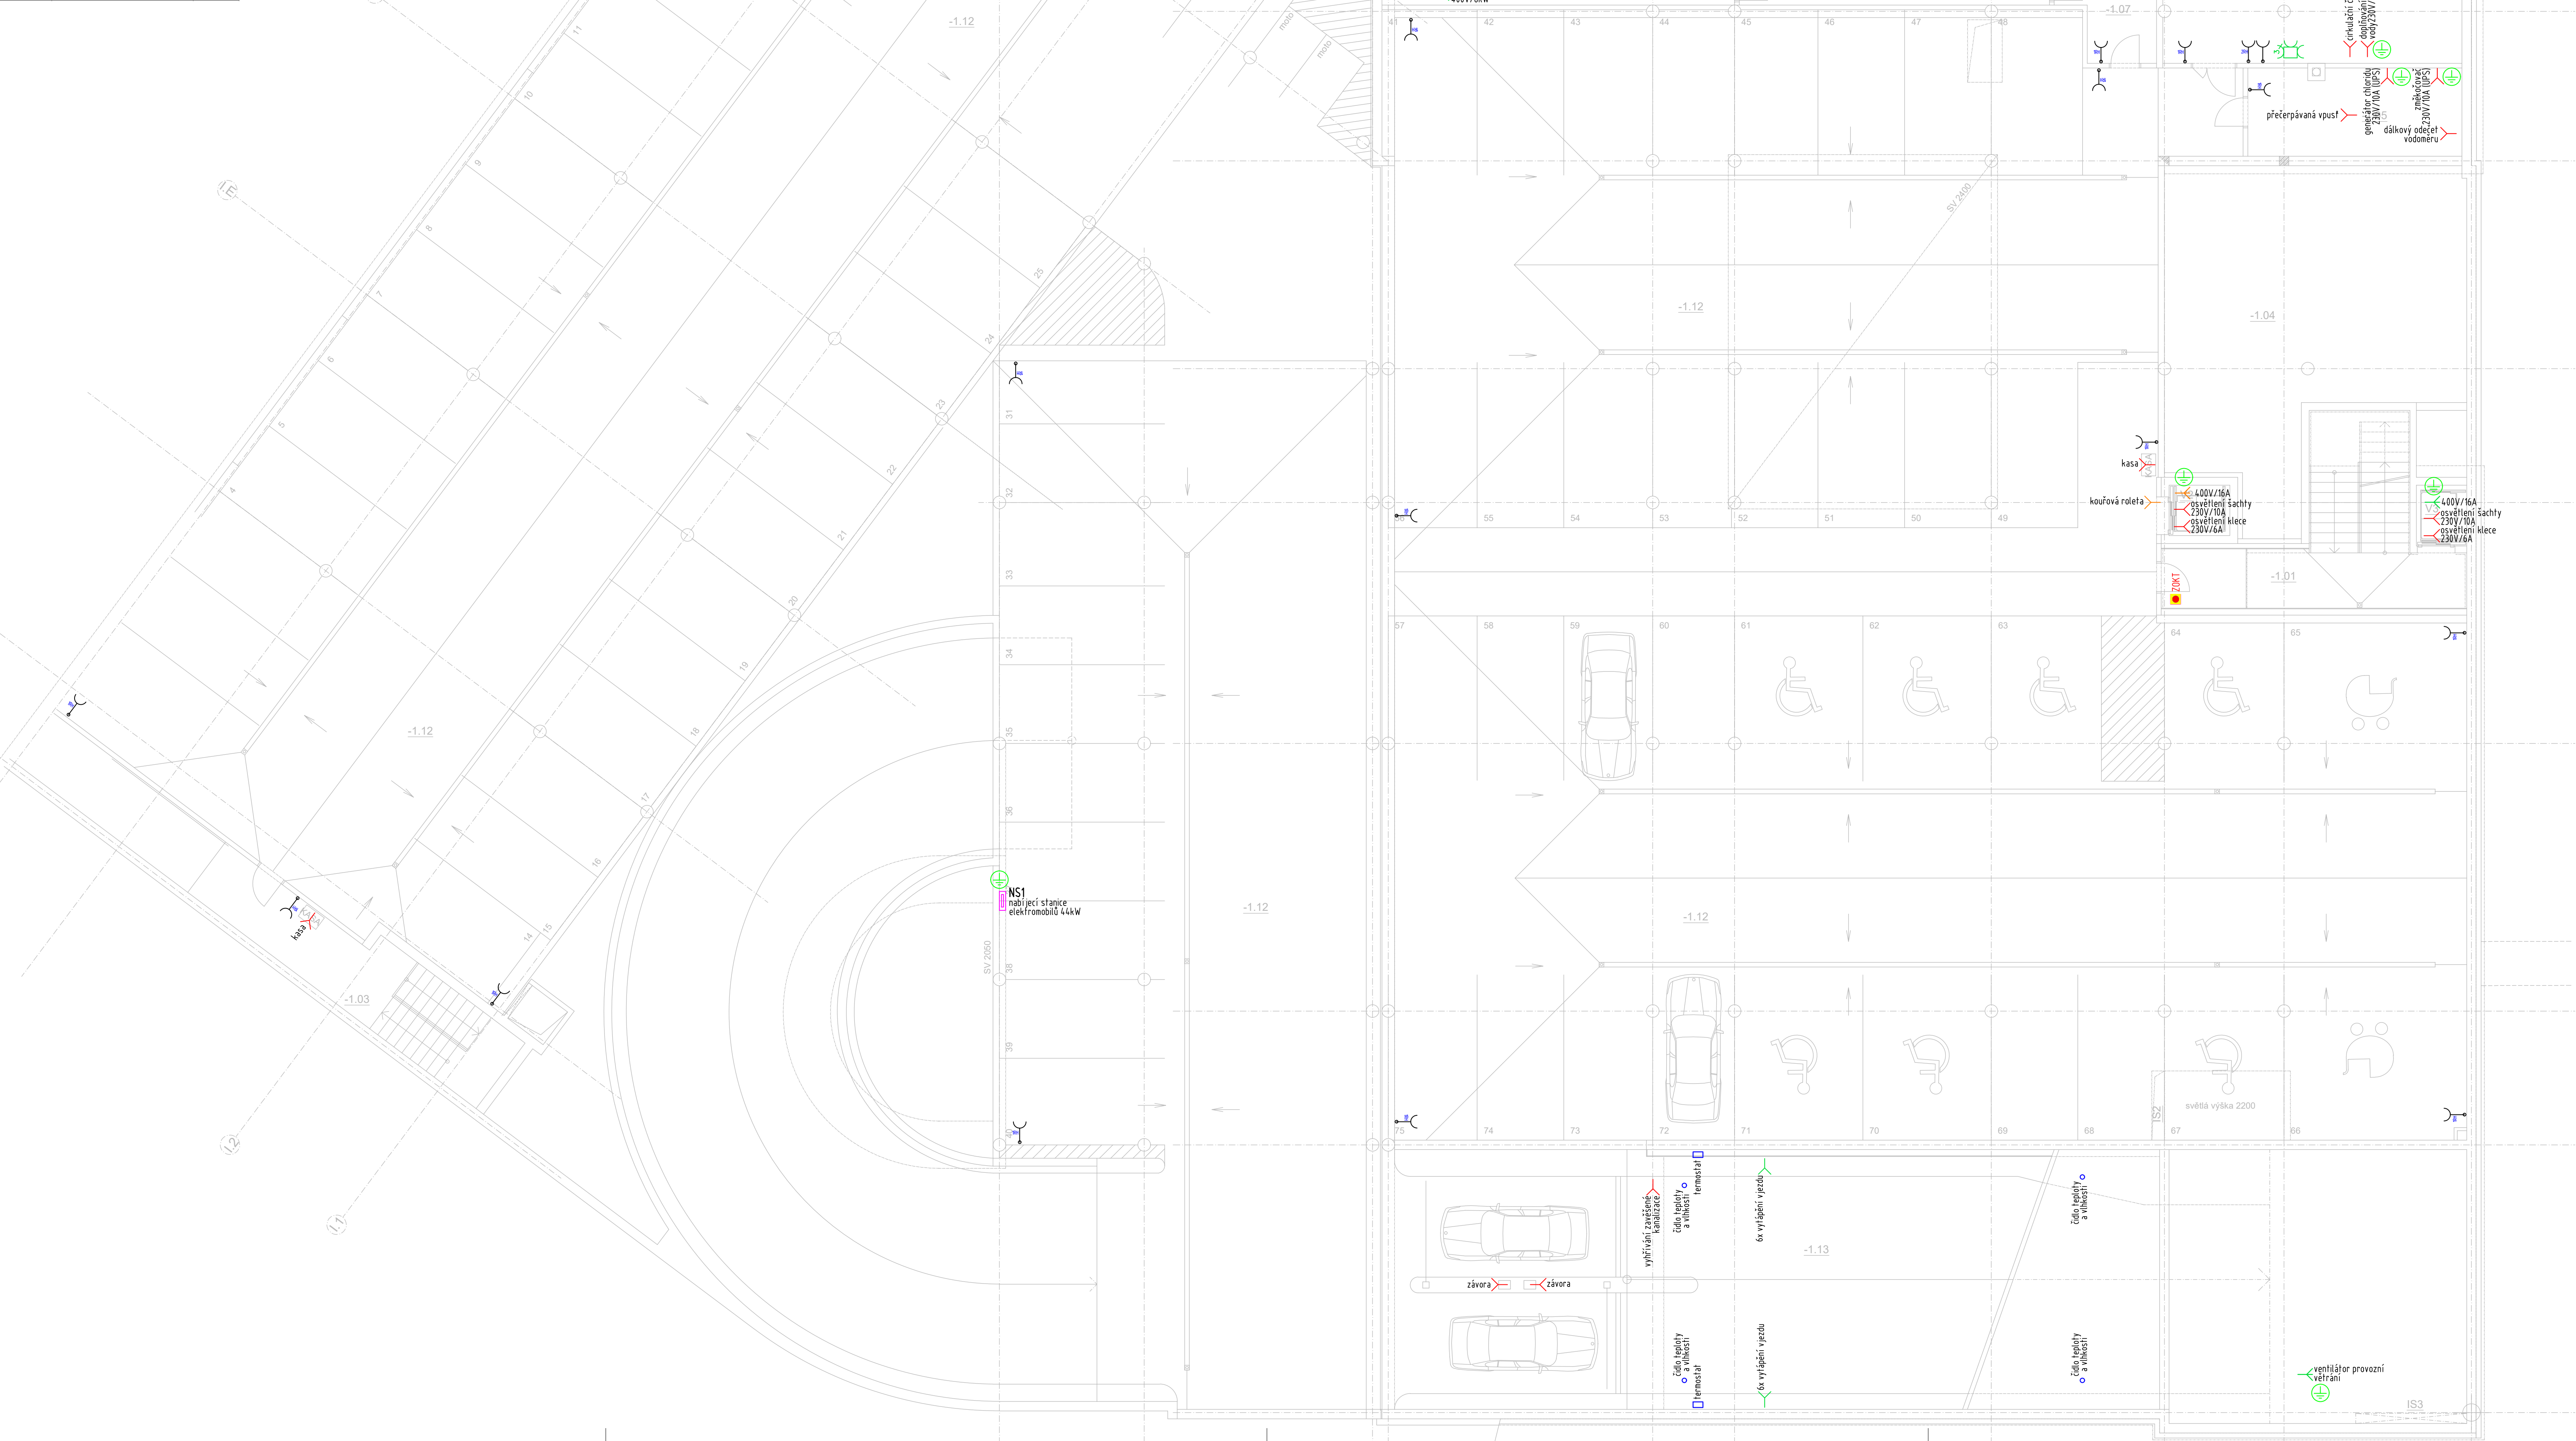




LEGENDA

- zásuvková skříň
- zásuvka 230V/16A MDO (bílá)
- rámček x-násobný horizontální
- rozvaděč silnoproudý
- rozvaděč technologický
- technologický rozvaděč PBZ
- doplňkové/hlavní ochranné pospojování
- volné vyvedení kabelu D0/MDO do 10A
- volné vyvedení kabelu 230V P60R
- volné vyvedení kabelu D0/MDO nad 10A
- volné vyvedení kabelu 400V P60R
- volné vyvedení kabelu 400V
- ekvipotenciální přípojnice
- požární tlačítko se sklem

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:  
- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.  
Zásuvkové okruhy (do 32A) budou napojeny na proudové chrániče s  $I_{\Delta n} = 30\text{mA}$ .

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
 $\pm 0,000 = 289,800\text{ m n.m.}$

OBJEDNATEL :		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		 KANIA, s.r.o. Společnost 809/ 702 00 Ostrava - Přívoz tel: 598 243 487 e-mail: info@kania-ostrava.cz	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK			
ZODP. PROJEKTANT	RADIM BLATÁK			
VYPRACOVAL	RADIM BLATÁK			
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN		
NÁZEV AKCE :		OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE		
STUPĚN		DUR/DSP		
DATUM		02/2024		
FORMÁT/POČET STR.		A4/10		
MĚRÍTKO		1:100		
ARCHIVNÍ ČÍSLO				
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :	Č. ZAK.	ČÍSLO	
S001	D.1.4.5-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	23026	SOUHRNÝ	
NÁZEV PŘÍLOHY :		SOUBOR	DWG	
Zásuvky a technologie - 1.PP		Č. PŘÍLOHY :		
		23026-DUR/DSP-D.1.4.5-SO 01-09		