


LEGENDA STABILNÍHO HASIČIHO ZAŘÍZENÍ					
Symbol	Počet	Závit	K-Faktor	Popis	Poznámka
	333	15mm	80	SPRINKLER SU 1/2X68 3mm mosaz	
	46	15mm	80	SPRINKLER SU 1/2X68 5mm mosaz	
	9			ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA SUCHÉHO SYSTÉMU	
	1			TESTOVACÍ VENTIL	
				HLAVNÍ POTRUBÍ DN65-100	
				VEDLEJŠÍ POTRUBÍ DN25-50	
				NEJISTĚNÁ PLOCHA	

POZN:
ROZVÁDĚCÍ POTRUBÍ MUSÍ MÍT SKLON SMĚREM K ROZDĚLOVACÍMU POTRUBÍ NEJMÉNĚ
0,4 % A ROZDĚLOVACÍ POTRUBÍ MUSÍ MÍT SKLON NEJMÉNĚ 0,2 % SMĚREM K
PŘÍSLUŠNÉ ODVODŇOVACÍ ARMATUŘE.

UPEVNĚNÍ BEFESTIGUNG

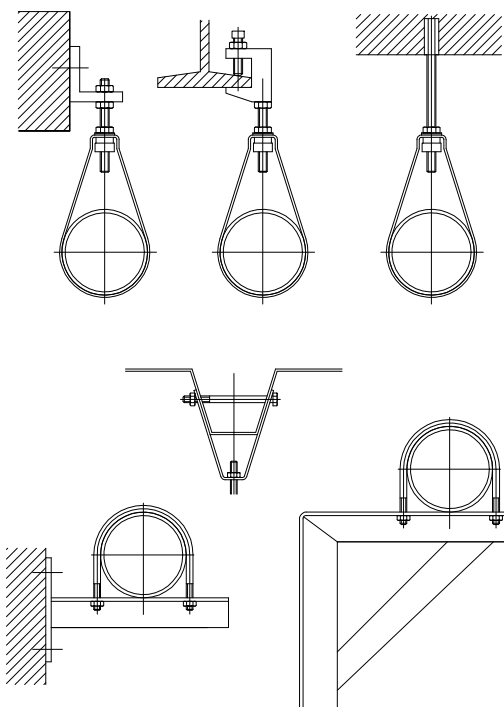

MIN. VOLNÝ PROSTOR POD SPRINKLEREM MIN. FREIRAUM UNTER DEM SPRINKLER

RIZIKO RISIKO	VOLNÝ PROSTOR FREIRAUM [m]
LH	0,5
OH	0,5
HHP	1,0
HHS	1,0

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUcí PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN	
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK	
ZODP. PROJEKTANT		PETR VERNER	
VYPRACOVAL		ING. MICHAELA KRÍŽOVÁ	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚRAD: JIČÍN	
NÁZEV AKCE :		OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE	
NÁZEV OBJEKTU : SO01		ČÁST : D.2-01.7 - STABILNÍ HASIČÍ ZAŘÍZENÍ	
NÁZEV PŘÍLOHY :		Č. PŘÍLOHY :	
PŮDORYS 1.PP		23026-DSP-D.2-01.7-06	

			
KANIA, a.s. Spálová 88/0, 702 00 Ostrava - Přivoz			
tel : 596 243 487			
e-mail : info@kania-ostrava.cz			
STUPĚN	DSP		
DATUM	02/2024		
FORMÁT/POČET STR.	A4/6		
MĚŘÍTKO	1:150		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
Č. ZAK.	23026	ČÍSLO	
SOUBOR	DWG	SOUHRADY	