

1.	HL1.1	SUM. PORUCHA VZT17
2.	HL1	CHOD
3.	SA1	VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT17
4.	HL2	CHOD
5.	SA2	VENTILÁTOR ODTAH VZT17
6.	HL3	CHOD
7.	SA3	ČERPADLO OHŘÍVAČE VZT17
8.	SA17	VOLBA PROVOZU VZT17
9.	H1	ZAPNUTO
10.	TL01	HLAVNÍ VYPÍNAČ

ROZMĚRY: ŠÍŘKA 800 mm
VÝŠKA 1 200 mm
HLOUBKA 300 mm


a) živých částí: krytím a izolací - čl.412.1 a 412.2
b) neživých částí: samočinným odpojením od zdroje - čl.413.1

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3
základní, normální
Teplota v místě instalace nepřesahuje + 40 st.C.


NAPĚŤOVÁVÁ SOUSTAVA:	TN-C	3+PEN	230V/400V	50Hz
PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE:	TN-S	3+N+PE	230/400V	50Hz

USPOŘÁDÁNÍ NÁPLNĚ NENÍ ZÁVAZNÉ A LZE PŘIZPŮBIT ZVYKLOSTEM
VÝROBCE ROZVÁDĚČE


Zakázka: ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ST4 - ADMINISTRATIVNÍ BLOK JIH SO 2, SO 3 DODATEK č.1	Název: ROZVÁDĚČ 2.4DT1	Datum:	11 / 2005	Č.výkresu: 2.4DT1	List: 1
		Rozváděč:	2.4DT1		
		Projektant:	Radek Hak		

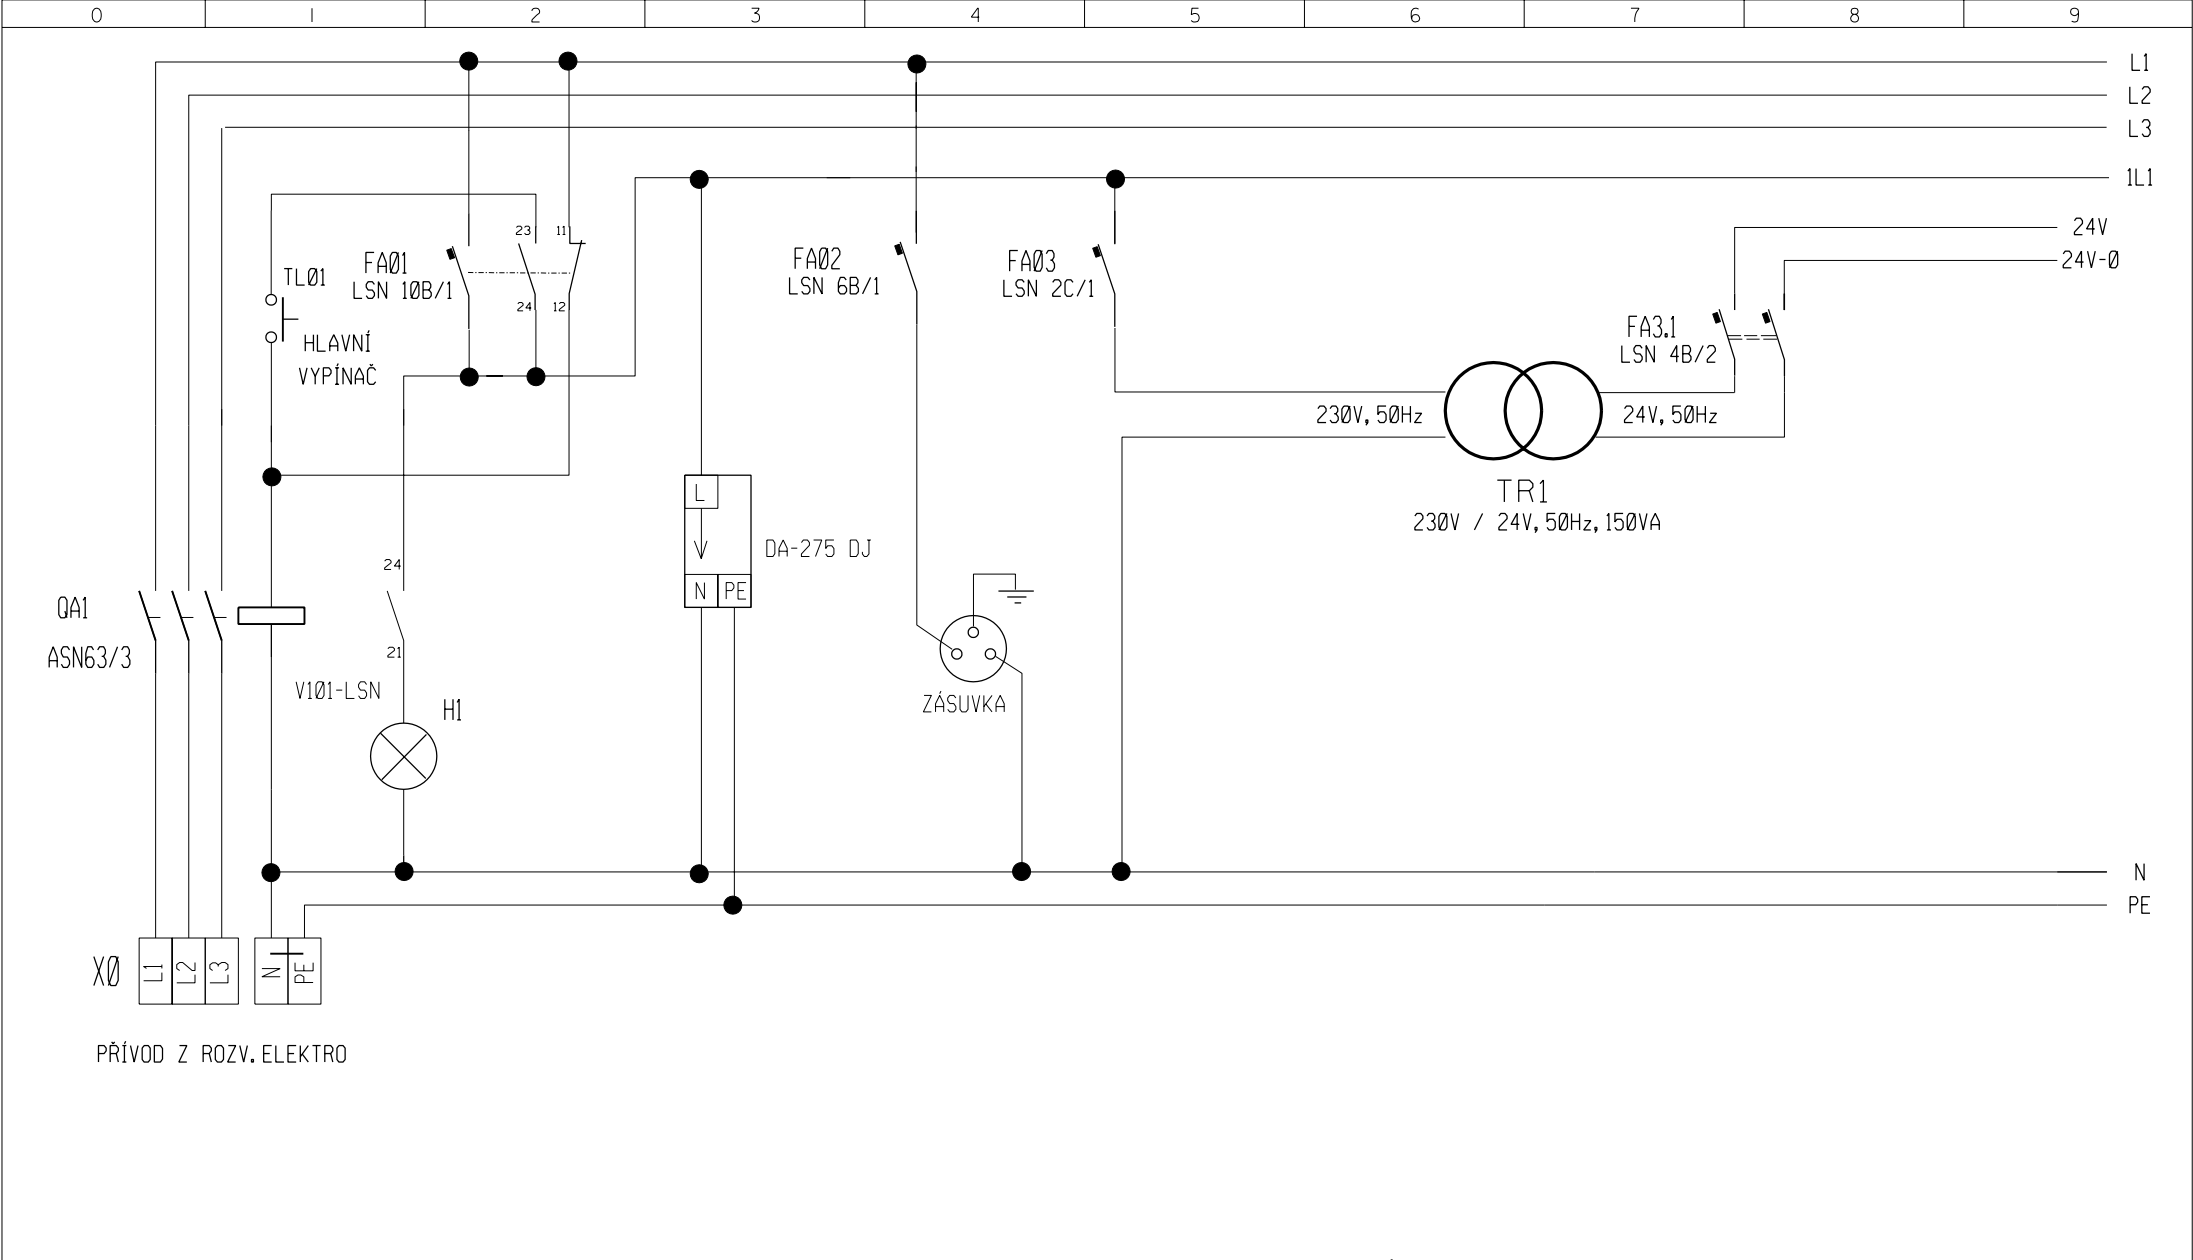

Zakázka:	ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ST4 - ADMINISTRATIVNÍ BLOK JIH SO 2, SO 3	Název:	ROZVÁDĚČ 2.4DT1	Datum:		11 / 2005	Č.výkresu:	2.4DT1	List:	2
				Rozváděč:		Radek Hak				
				Projektant:						

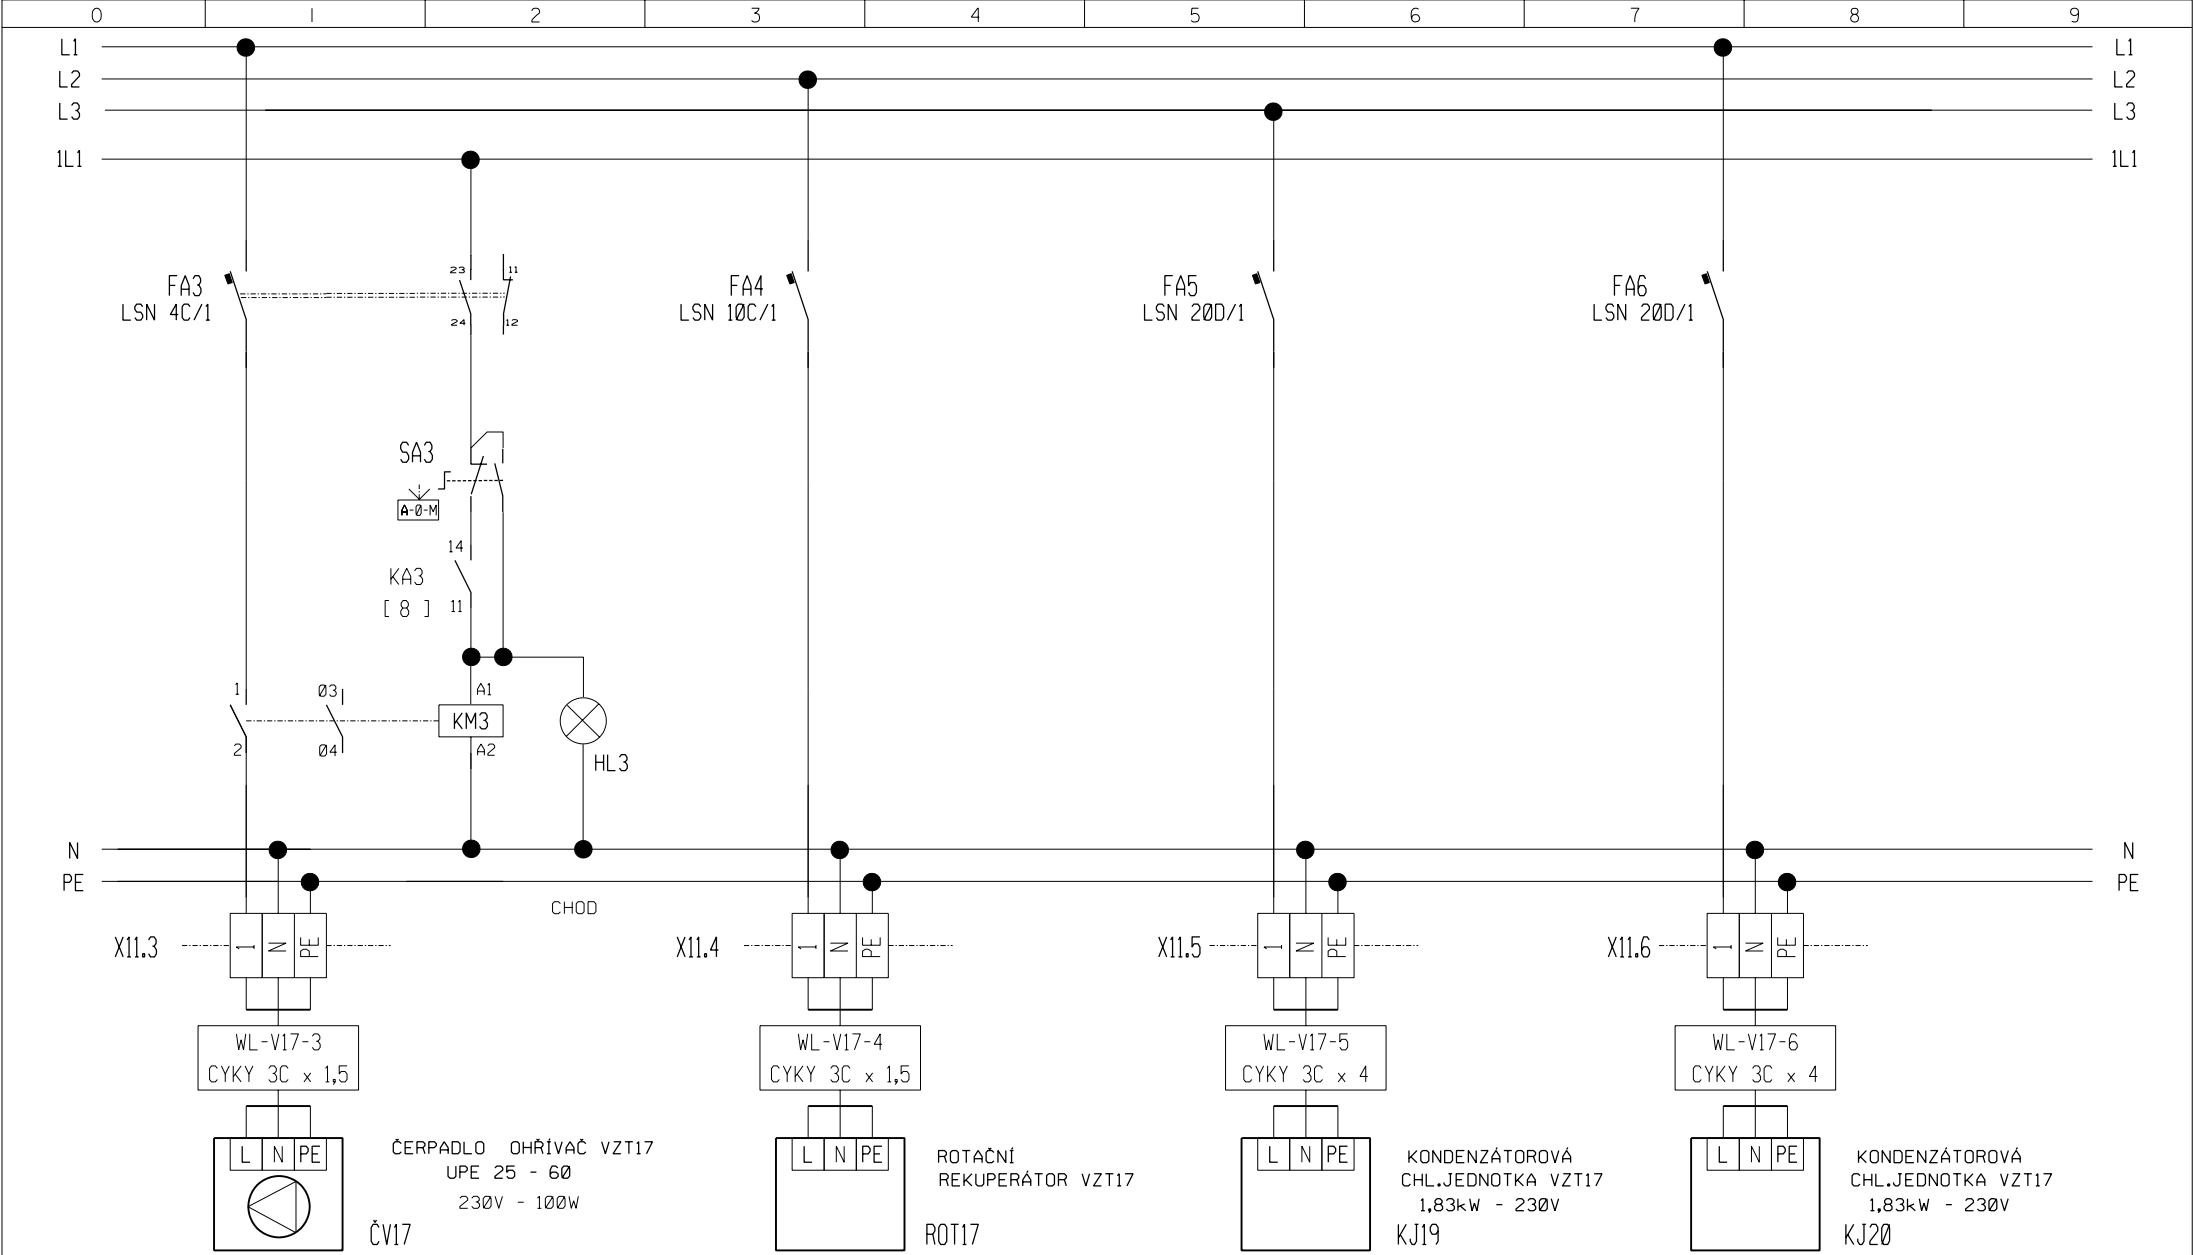

Zakázka:	ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ST4 - ADMINISTRATIVNÍ BLOK JIH S0 2, S0 3	Dodatek č.1	Název:	ROZVÁDĚČ 2.4DT1	Datum:	11 / 2005	Č.výkresu:	List:
					Rozváděč:	2.4DT1		
					Projektant:	Radek Hak		

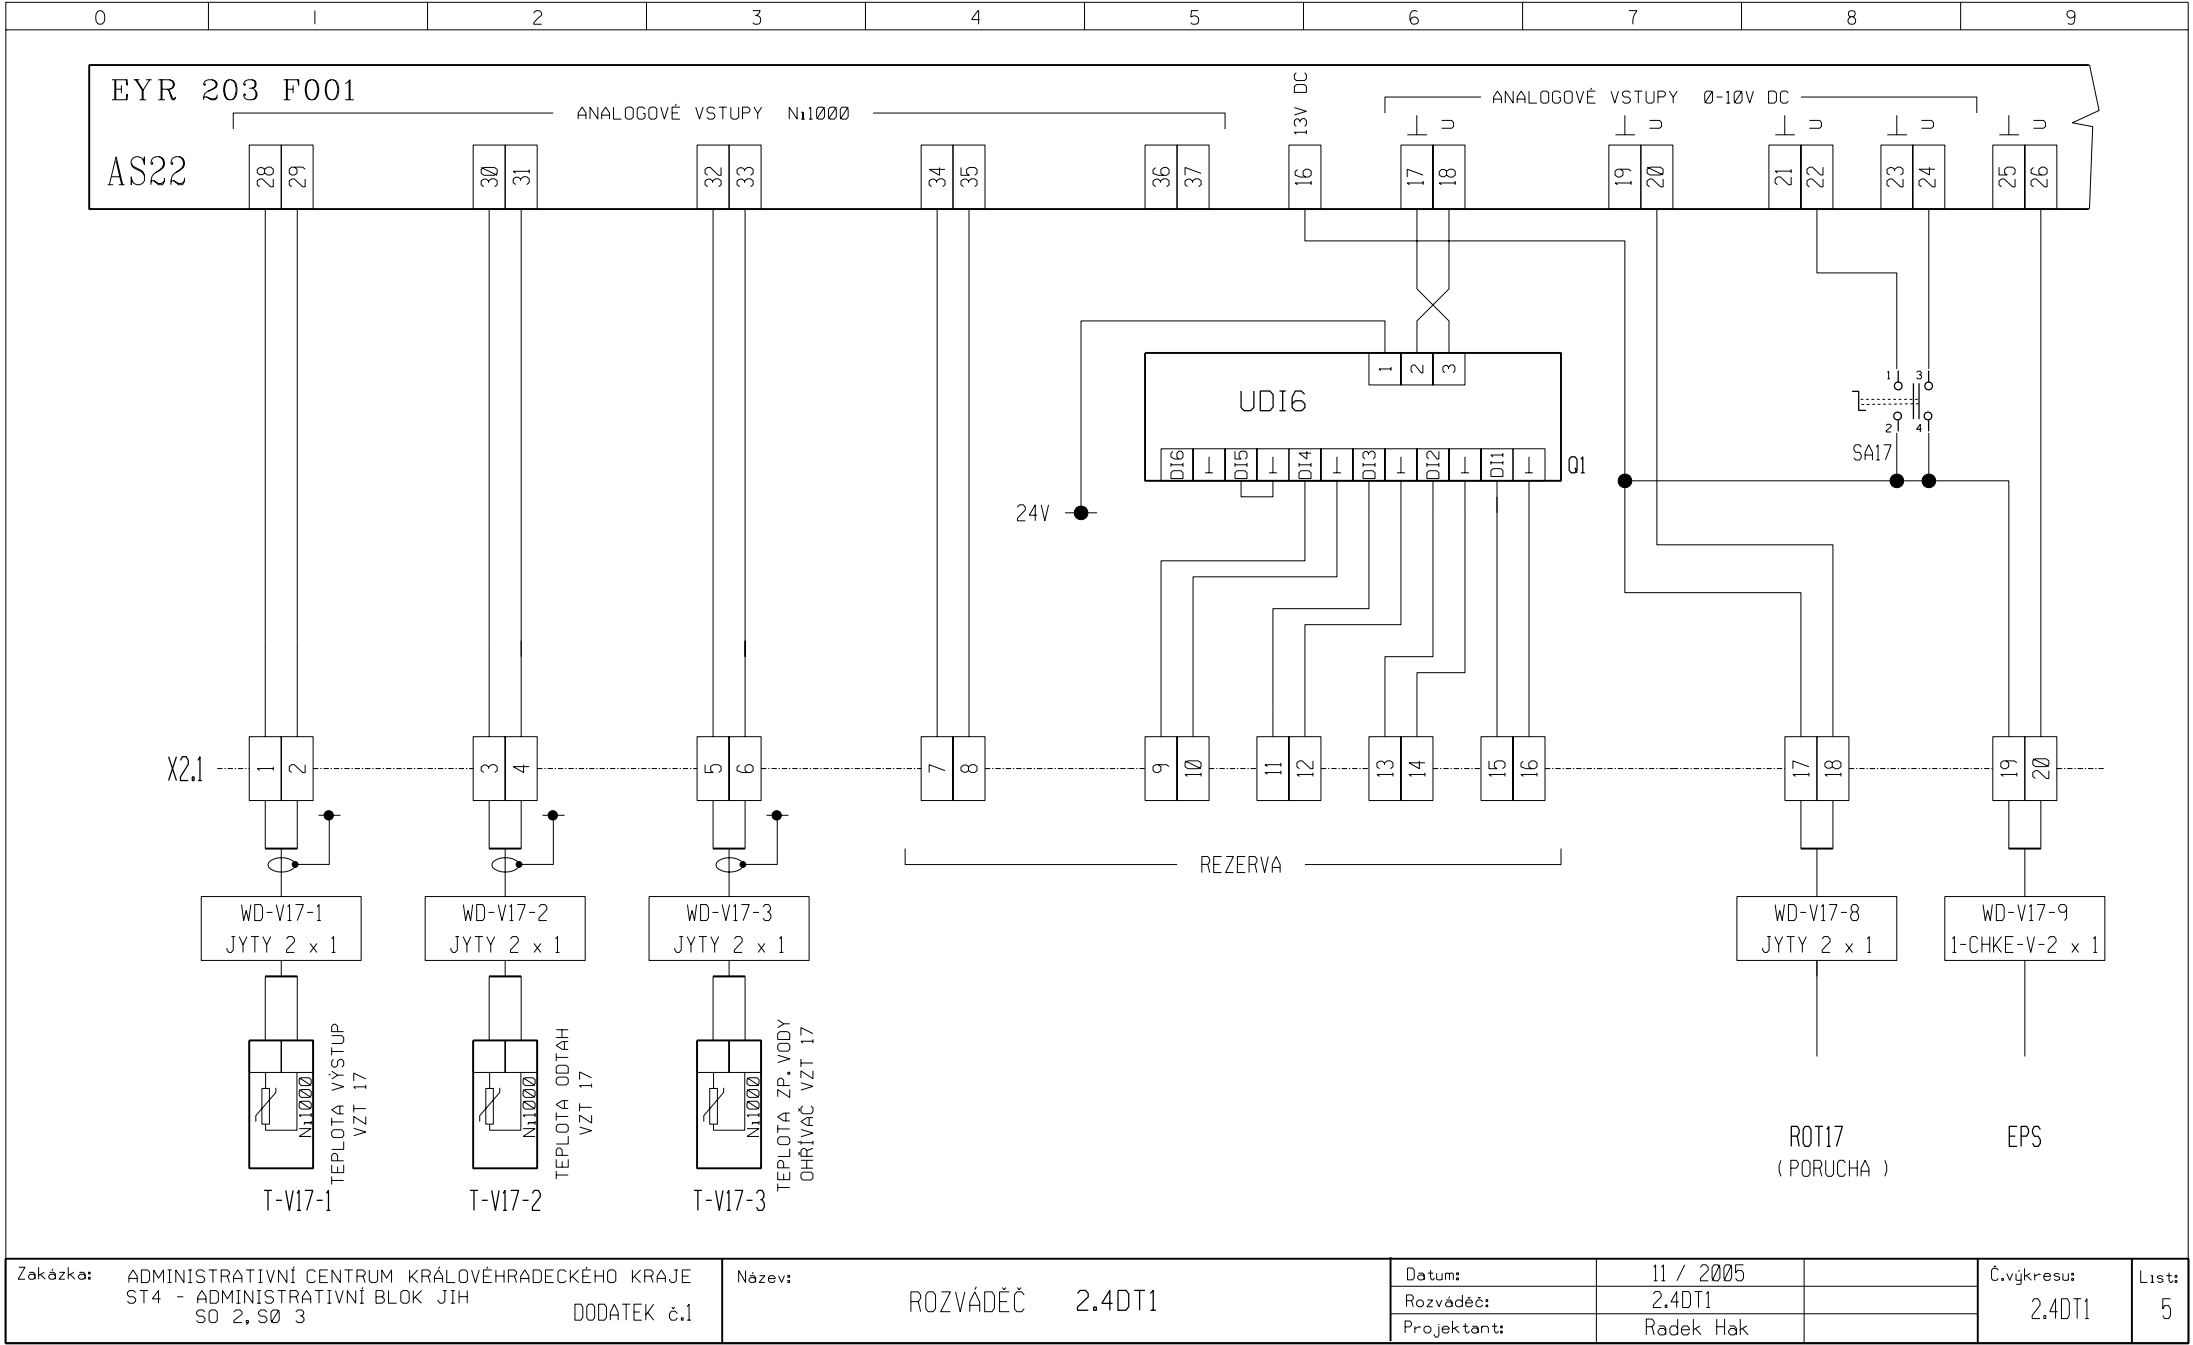

Zakázka:

ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ST4 - ADMINISTRATIVNÍ BLOK JIH
SO 2, SO 3

Název:

ROZVÁDEČ 2.4DT1

Datum:

11 / 2005

Rozváděč:

2.4DT1

Projektant:

Radek Hak

Č.výkresu:

2.4DT1

List:

5

