

POZNÁMKY OBECNÉ

1. Tato dokumentace je vypracovávána v rozsahu pro provedení stavby a nenahrazuje dokumentaci dílenskou – dodavatelskou, kterou si vypracuje budoucí dodavatel.
2. Veškeré návaznosti na jiné profese musí být ověřeny před zpracováním dílenské dokumentace stavby.
3. Je-li v dokumentaci definován konkrétní výrobek (výrobky) nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce/dodávce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Nesdržení této podmínky vylučuje tvůrce této pd z následných řešení technických nesrovnalostí či problémů. Nahradiatel si musí být plně vědom, že náhrada/-y je/jsou prováděny jen a pouze na jeho odpovědnost.
4. Nutno dodržet bezpečnostní odstup signálních a datových vodičů od rozvodů silových a to ve vzdálenosti alespoň 15–20cm nebo použití plechové kabelové kanály se stíněnými dělicími přepážkami.
5. Dle ČSN je nutné veškerá instalovaná zařízení vodivě pospojiti zelenožlutým vodičem o minimálním průřezu 6mm² (doporučuji realizaci koordinovat s dodavatelem VZT a ELE pro určení hranic dodávek, neboť i tyto profese mají některá zařízení vodivě pospojovat).
6. Před uvedením do provozu je nutné provést výchozí revizi elektroinstalace, bez které není možné zařízení provozovat.
7. Prostupy kabelů požárně dělicími konstrukcemi požárně utěsnit – požární odolnost příslušné stavební konstrukce viz. technická zpráva PBŘS.

ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ POŽADAVKY NA ROZVÁDĚČE ...

NAP. SOUSTAVA: (dle konkrétního rozváděče)

OVL. SOUSTAVA: 1+N+PE / AC 230V, 50Hz / TN-S
AC/DC 24V SELV


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Z1 :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ : - KRYTÍM
 - IZOLACÍ

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- DVOJITOU IZOLACÍ

- MALÝM BEZPEČNÝM NAPĚTÍM SELV

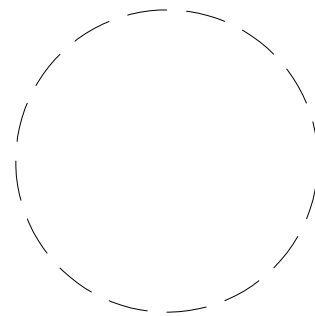

VIK Tepelná technika Hradec Králové
Kubelkova 467, 500 03 Hradec Králové
Tel.fax. 495 407 311-2
jiri.vik@vik.cz
ICO 11016019
obch. rejstřík Krajský soud HK
oddíl A, vložka 348

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RADEK HAK							Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové Tel.fax. 495 407 311 – 2		
VYPRACOVAL: RADEK HAK							jiri.vik@vik.cz ICO: 11016019		
INVESTOR: SPŠ, OŠ a ZŠ, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ							obch. rejstřík: Krajský soud HK oddíl A, vložka 348		
AKCE: REKONSTRUKCE KOTELNY Č.P.428							STUPEŇ:		DPS
							DATUM:		03/2025
UMÍSTĚNÍ: ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 428, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ							Č. ZAKÁZKY:		-
							MĚŘÍTKO:		1 : 50
ČÁST: D.1.4.g - MĚŘENÍ A REGULACE							Č. VÝKRESU:		
VÝKRES: PŮDORYS KOTELNY							D.1.4.g-06		
PARÉ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9