


# PŮDORYS 1.NP - OBJEKT SO 01:

# ETAPA III:

## ETAPA II:

# NAPOJOVACÍ BOD

## DETAIL ODBOČKY STLAČENÉHO VZDUCHU VÝVOD PRO NAPOJENÍ

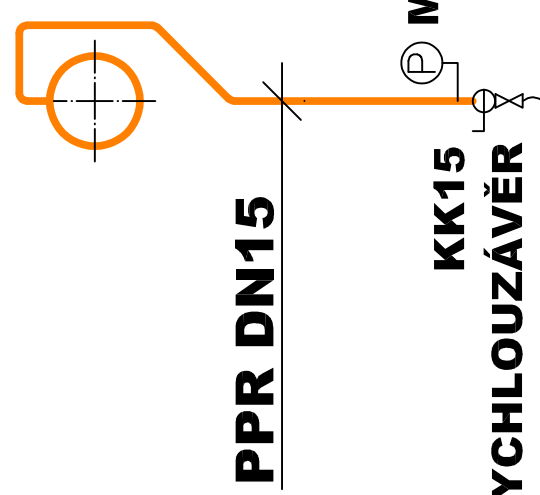


## POZNÁMKA

**POTRUBÍ ROZVODŮ STLAČENÉHO VZDUCHU VEDENO  
TĚSNĚ POD PODHLEDEM  
POLOHU VEDENÍ KOORDINOVAT S POŽADAVKY DODAVATELE SEKČNÍCH VRAT**

SO01.1  
SKLAD  
57.16 m<sup>2</sup>

SO01.2  
GARÁŽ  
824.91 m<sup>2</sup>

**PŘECHOD PPR / PE  
SPOJENÍ PODZEMNÍHO  
VEDENÍ Z HALY SO.02  
U PODLAHY**



25

---

— JENI

**W**  
**CZNC**

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

25

— INECO

## LEGENDA

**ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU - PPR PN28**

Hlavní ústavní projekt: Inženýrské řešení Zásadní projekt: Ověření základů Projektant: Ověřil: Zkuš. Kval.: M. O. : Tumor Stavěte: ÚPŘEZA, SÍLNIC Káloveského křiž. s. s. Káloveského 500, 500 65 Hradec Králové		Číslo zadání: 22030703 DPS Stupeň PD: 8/2022 Datum: 8/2022 Město: 1100 Formát: A4	
Sazba:		Rekonstrukce objektu garží náleží vztáhl Počítá útržnou (769223) p. 6, 830, 716 a 2311	
D. 1.4a		ROZVOJ STAVEBNÍHO VZDUCHU	