


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	CHODBA	31.25
1.02	STROJOVNA VÝTAHU	3.42
1.03	SKLAD	4.80
1.04	GARÁŽ	31.77
1.05	DÍLNA	80.64
1.06	GARÁŽ	28.31
1.07	ŠATNA	3.39
1.08	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3.61
1.08a	WC	1.22
1.08b	SPRCHA	1.31
1.09	DÍLNA	65.85
1.10	ŠATNA	5.06
1.11	SPRCHA	2.40
1.12	WC	2.34
1.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.85
S1	SCHODIŠTĚ	4.58
S2	SCHODIŠTĚ	6.86
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	0.00

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 284.66

SCHÉMA BAP (AUTOMATICKÝ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR)

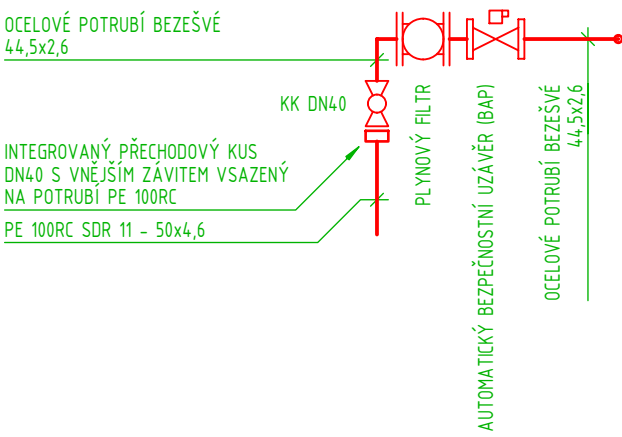


LEGENDA ZNAČENÍ

- OCELOVÉ PLYNOVÉ POTRUBÍ BEZEŠVĚ / OCELOVÉ ODFUKOVÉ POTRUBÍ BEZEŠVĚ
- SVISLÉ POTRUBÍ STOUPACÍ PŘES PODLAŽÍ
- S1 STOUPACÍ POTRUBÍ - OZNAČENÍ
- KK - KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRAČÍ
- TĚLO MOSAZ - CHROMOVANÉ
- KOULE MOSAZ - CHROMOVANÉ, TĚSNĚNÍ PROFILOVANÉ SE SNÍŽENÝM TRÉNÍM
- OVLÁDÁNÍ: POMOCÍ OCELOVÉ PÁČKY POTAŽENÉ PLASTEM

POZNÁMKA PROFESE

VNITŘNÍ PLYNOVODNÍ ROZVODOVÝ BUDOUDY PROVÁZENY Z BEZEŠVĚ OCELI.  
VNITŘNÍ POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE V CELÉ SVĚ DELCE OZNAČENO MATERIEM DLE ČSN 13 0072.  
DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ, SVAŘOVÁNÍ APOD. POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE POKYŇŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.  
PŘI PŘECHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNĚČE S POŽÁRNÍ UCIPÁVKOU.  
DIMENZE POTRUBÍ BUDOU UPŘESNĚNY VE VYŠŠÍM STUPNI PD.

POZNÁMKA:  
PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY  
A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



O03: ±0,000 = 232,760 m n.m.

SOURADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ČÍSLO	a	b	c
ČÍSLO	a	b	c
ČÍSLO	a	b	c

INVESTOR:	Královéhradecký kraj
	Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel. +420 495 817 111, fax +420 495 817 338 e-mail: ostar@krahovce.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	F.E.D. s.r.o.
	Valky Otčelov 177, 763 07 Valky Otčelov tel. +420 603 196 338 e-mail: strahovna@fed.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:	Ing. Matěj KUDLÍK
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK
VYPRACOVAL:	Ing. Dominika GANCARČKOVÁ
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ



ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4.2. ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
-------------------	-----------------------------------

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD	FORMÁT	9x44
OBJEKT 3 - DEPOZITÁŘ VZÁCNÝCH TISKŮ	DATUM	11/2023
U Pouchov, par. 5 a 1582 a 1581, a 1785 a 1828, 26015, 26016, 26017, 26018, 26019, 26020, 26021, 26022, 26015, 26016, 26017, 26018, 26019, 26020, 26021	STUPEŇ	DUR+DSP
PŮDORYS 1.NP	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-616-DUR+DSP
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 003-D.1.4.2.b.01.