


PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV

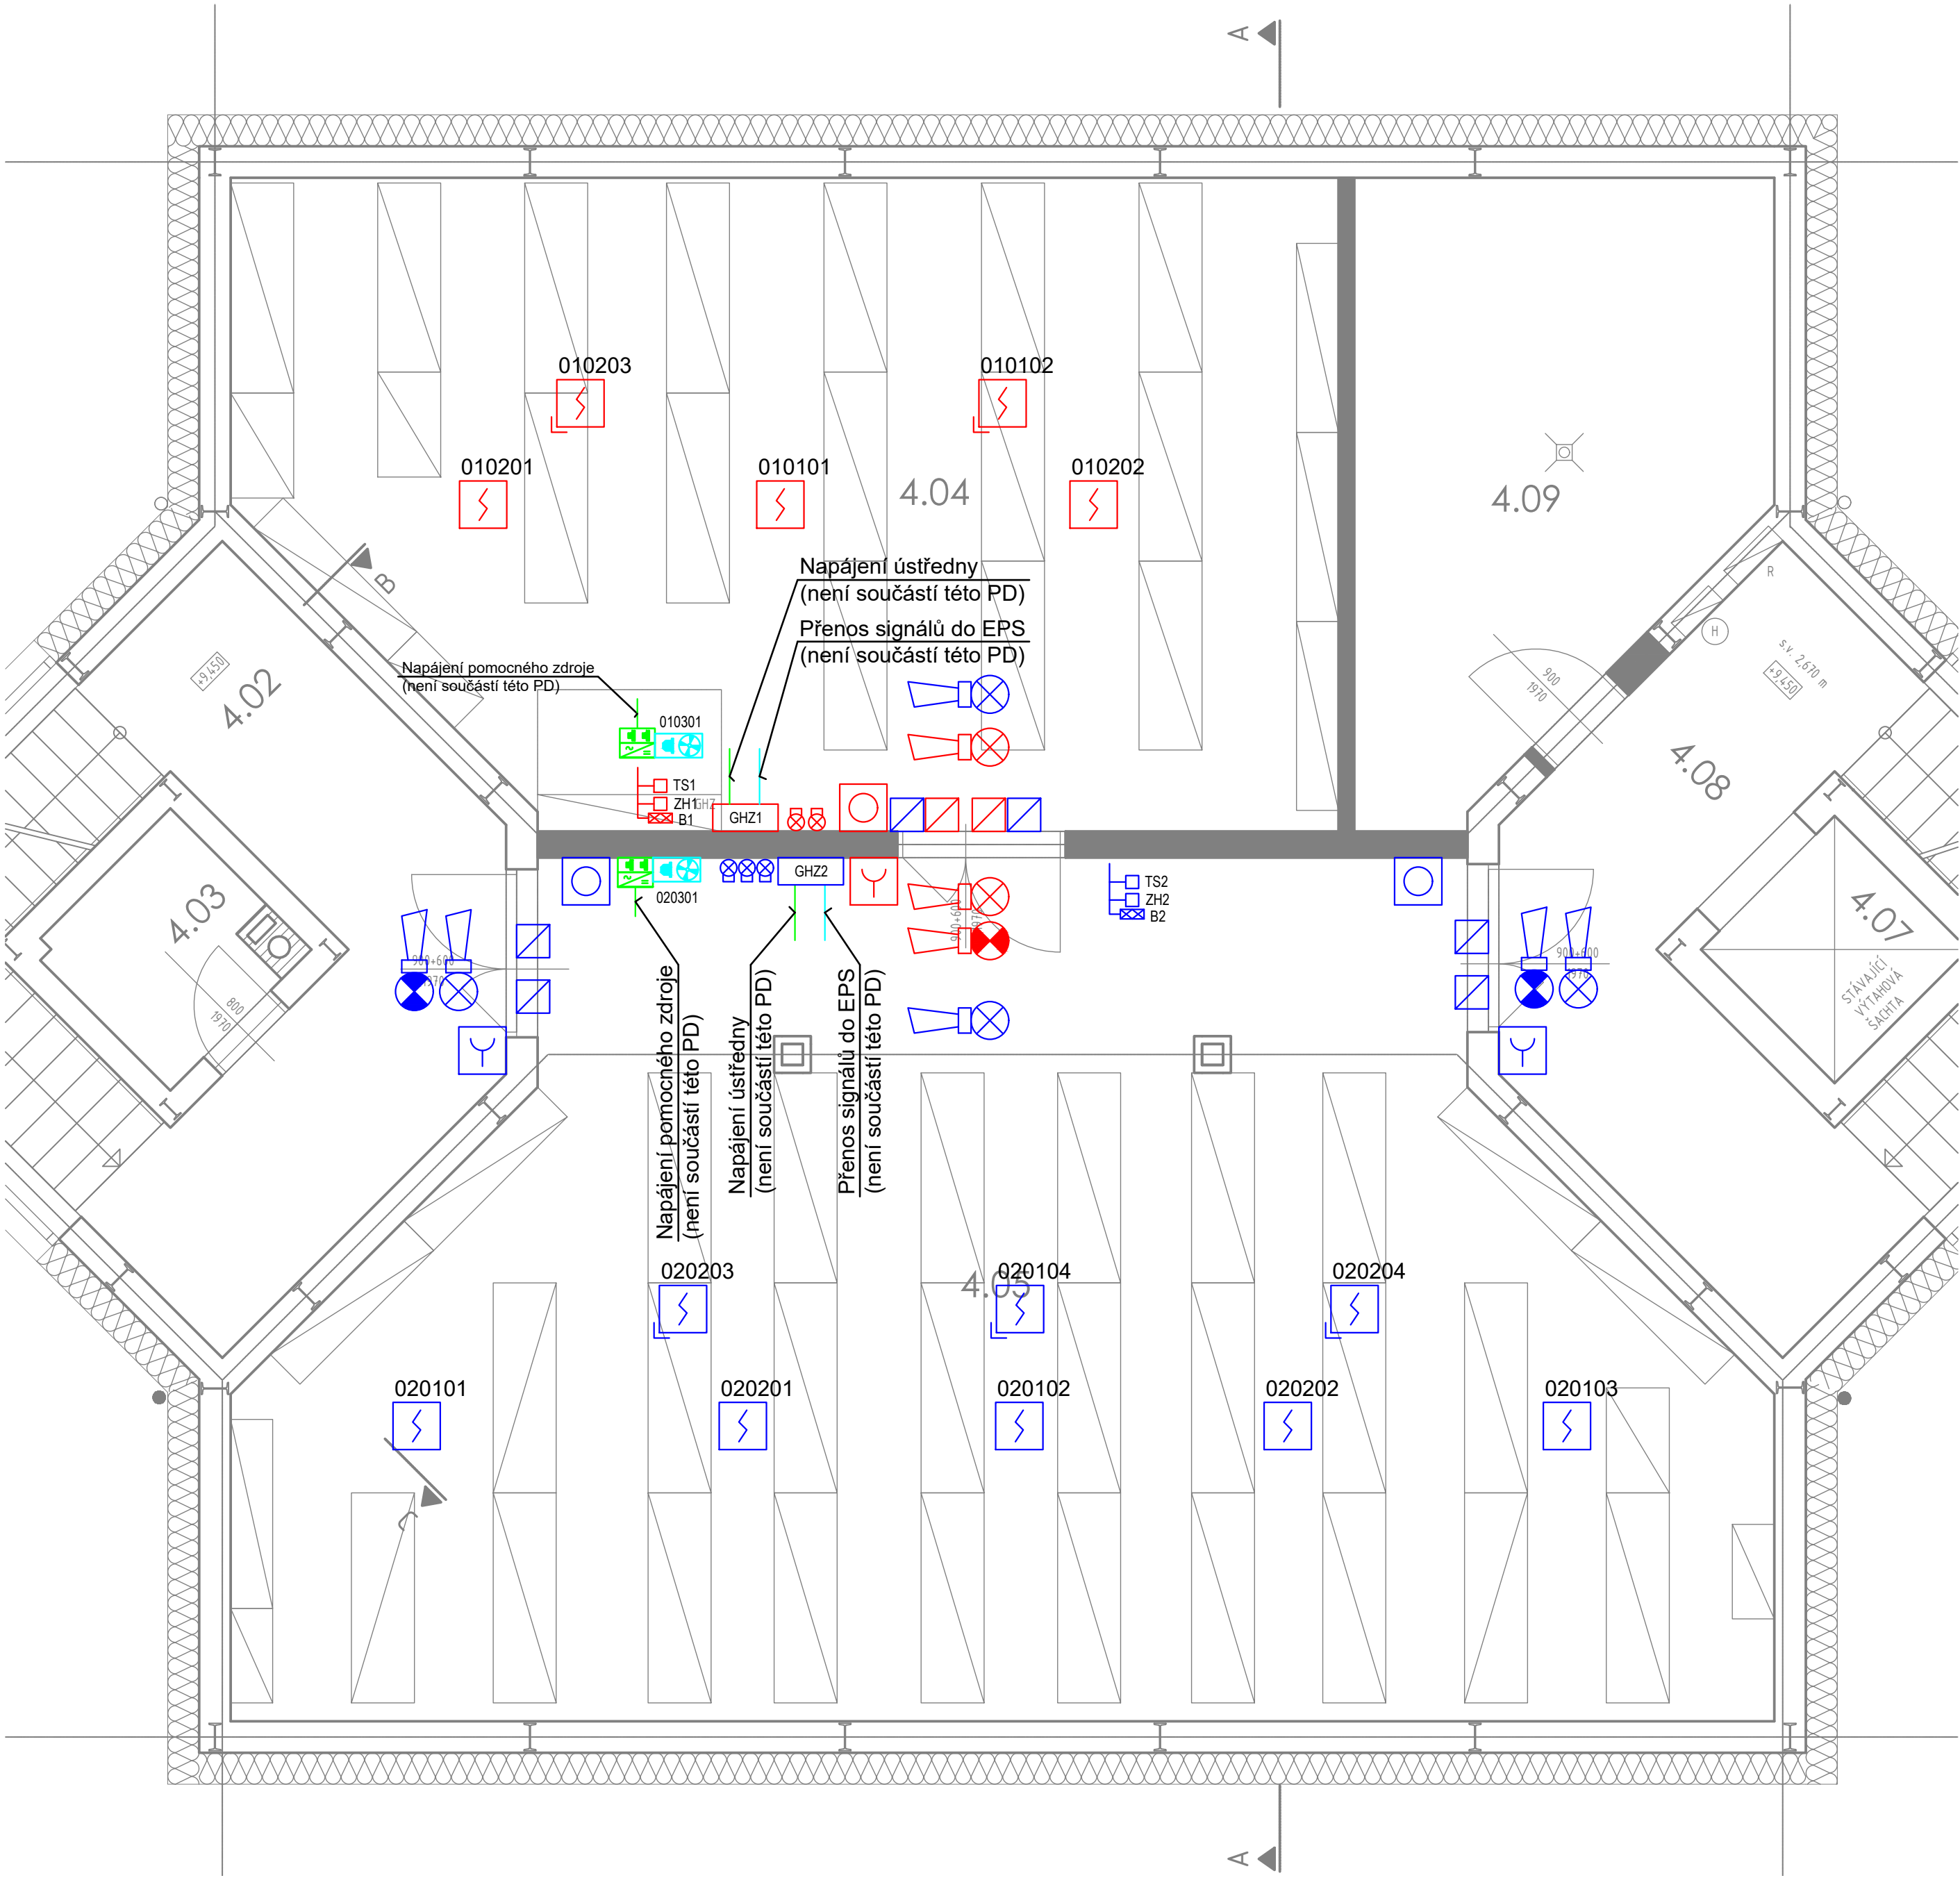

LEGENDA

- GHZ ÚSTŘEDNA GHZ
- HLÁSIČ S PŘÍDAVNOU PATICÍ NA STROPĚ
- HLÁSIČ S PŘÍDAVNOU PATICÍ V PODHLEDU
- NASÁVACÍ JEDNOTKA S FILTREM
- POMOCNÝ ZÁLOHOVANÝ ZDROJ 24V₉₀ (CPD)
- SPOUŠTĚCÍ TLAČÍTKO - ŽLUTÉ
- TLAČÍTKO NOUZOVÉHO PŘERUŠENÍ - MODRÉ
- MAGNET NA DVEŘÍCH
- KOMBINOVANÁ SÍRĚNA A MAJÁK - POPLACH
- KOMBINOVANÁ SÍRĚNA A MAJÁK - PŘEDPOPLACH
- PARALELNÍ SVÍTIDLO S RÁMEČKEM
- SPOUŠTĚCÍ VENTIL BATERIE LAHVI (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ)
- TLAKOVÝ SPÍNAČ NA POTRUBÍ (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ)
- KONTAKT ZTRÁTY HASIVA U BATERIE LAHVI (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ)

ZNAČENÍ KABELŮ

JH1 - KABEL J-H(ST)H 1x2x0,8 mm, tř. B2_{ca} s

JX1 - KABEL OHNIODOLNÝ 1x2x0,8 mm, tř. B2_{ca} s d.

KABELY tř. B2_{ca} s d. VEDENY PO POVRCHU NA KOVÝCH PŘÍCHÝTKÁCH

INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 730848 PRO FUNKČNÍ TRASY PŘI POŽÁRU

POZNÁMKA:

TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE INSTALOVAT 120cm NAD ČISTOU PODLAHOU

O03: ±0,000 = 232,760 m n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c	DATUM	PODPIS
	b		
	a		

INVESTOR:	
Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovohradecky.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
F.E.D. s.r.o.	F.E.D. s.r.o. Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov tel.: +420 803 196 334 e-mail: struharova@fed-cz.com

HLAVNÍ PROJEKTANT:	
TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO Technico Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz

PROJEKTANT ČÁSTI:	
WATTCOM s.r.o.	WATTCOM WATTCOM s.r.o. Tochovice 57 262 81 info@watcom.cz

PROJEKTANT ČÁSTI:		ČÍSLO PARE:
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Miloš Průha	
VYPRACOVAL:	Ing. Miloš Průha	
KONTOLOVAL:	Miroslav Weikert	

ČÁST DOKUMENTACE:	
D.1.3.2. PLYNOVÉ STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD	FORMÁT	4×A4
	DATUM	11/2023
	STUPĚN	DUR+DSP
	OBJEKT 3 - DEPOZITÁŘ VZÁCNÝCH TISKŮ	TO-616-DUR+DSP
k.ú. Pouchov, parc. č. 1582, 1789, 1820, 1631/1, 290132, 290132, 290180, 290181, 290175, 290176, 290113, 290114, 290129, 290130, 290131, 290177, 290178	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-616-DUR+DSP
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS OVLÁDÁNÍ GHZ		1 : 50 003-D1.3.2.20