


LEGENDA ZTI :

- + — + — + — + — + — NOVĚ NAVRŽENÁ ODPADNÍ KANALIZACE PE HD—ZAVĚŠENÁ
- + — + — + — + — + — STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ KANALIZACE PE HD—ZAVĚŠENÁ
- — — — — PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – PE HD

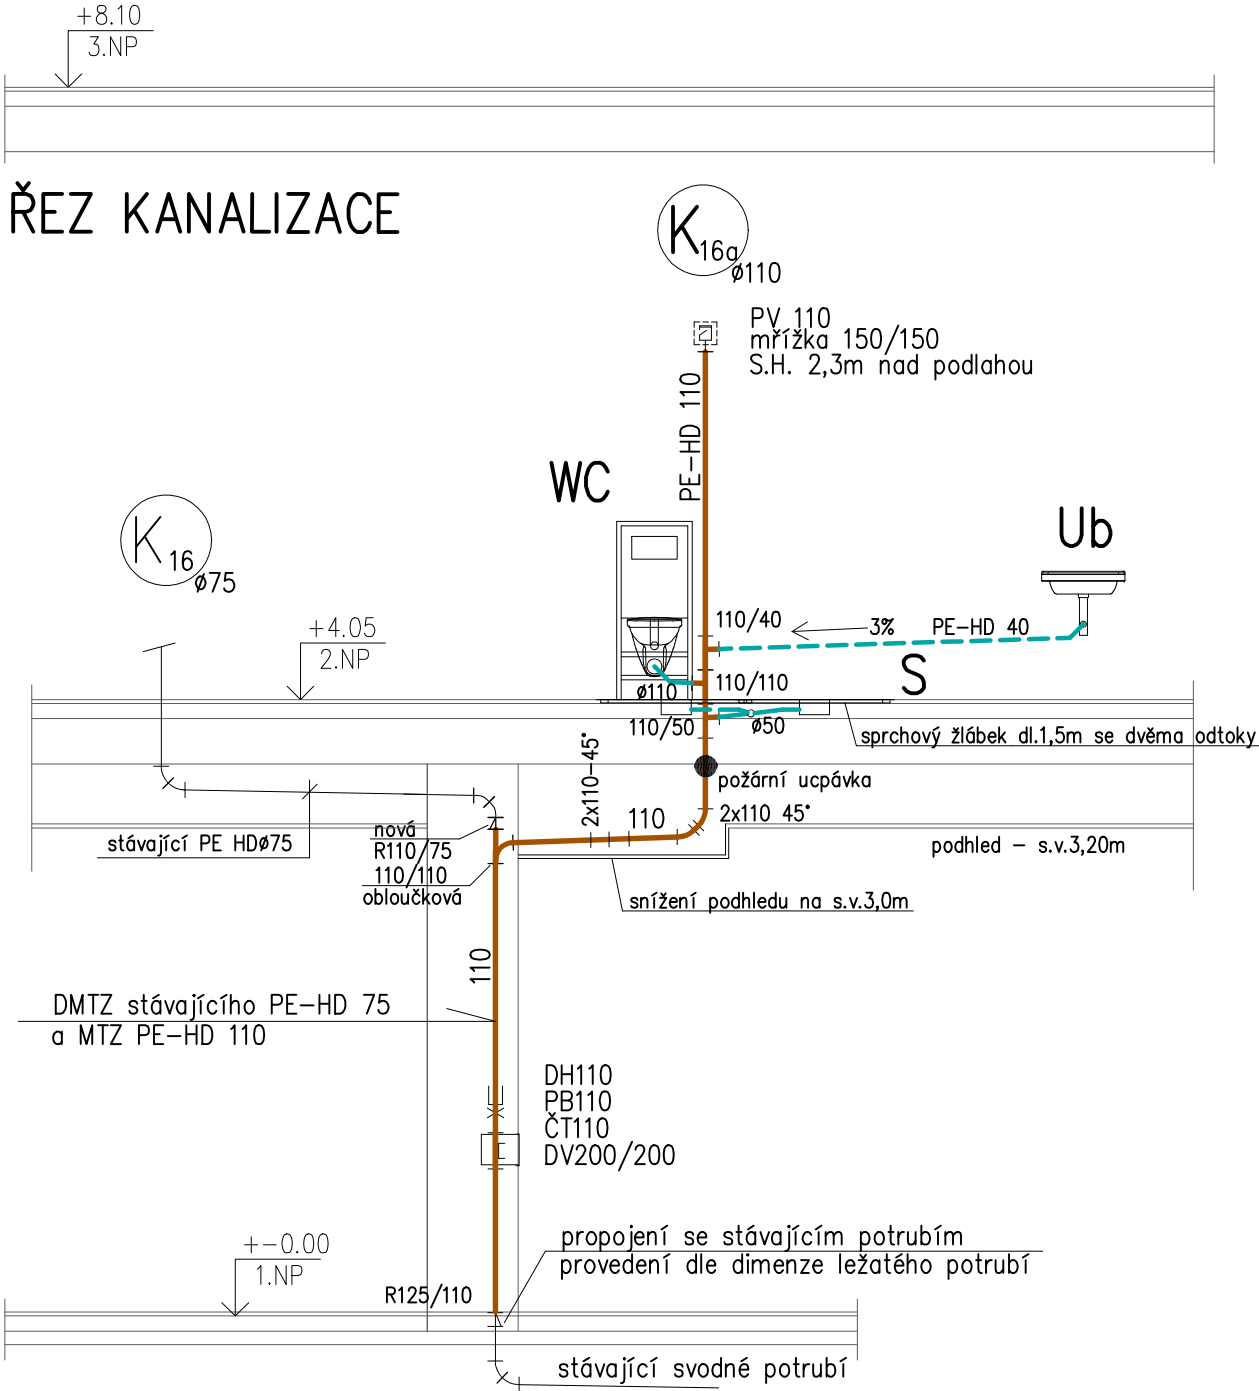

POZNÁMKA :
propojení se stávajícím potrubím je nutné přizpůsobit skutečnosti po odkrytí potrubí při provádění

VEDOUcí PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JIŘÍ PEŠEK	ING. JANA KRÍŽKOVÁ		
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JIŘÍ PEŠEK	ING. JIŘÍ PEŠEK		
INVESTOR: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín			ČÍSLO ZAKÁZKY	13-H-2024
Vytvoření jednolůžkového pokoje pro pacienty na interním oddělení v oblastní nemocnici Jičín			DRUH PROJEKTU	ohlášení + DPS
			DATUM	04.2024
			FORMÁTŮ A4	2A4
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
PŮDORYS 1.NP - VÝŘEZ, ŘEZ KANALIZACE			1 : 50	D.1.4.ZT 2