PŮDORYS 2.NP - SO-03 - ČÁST 3

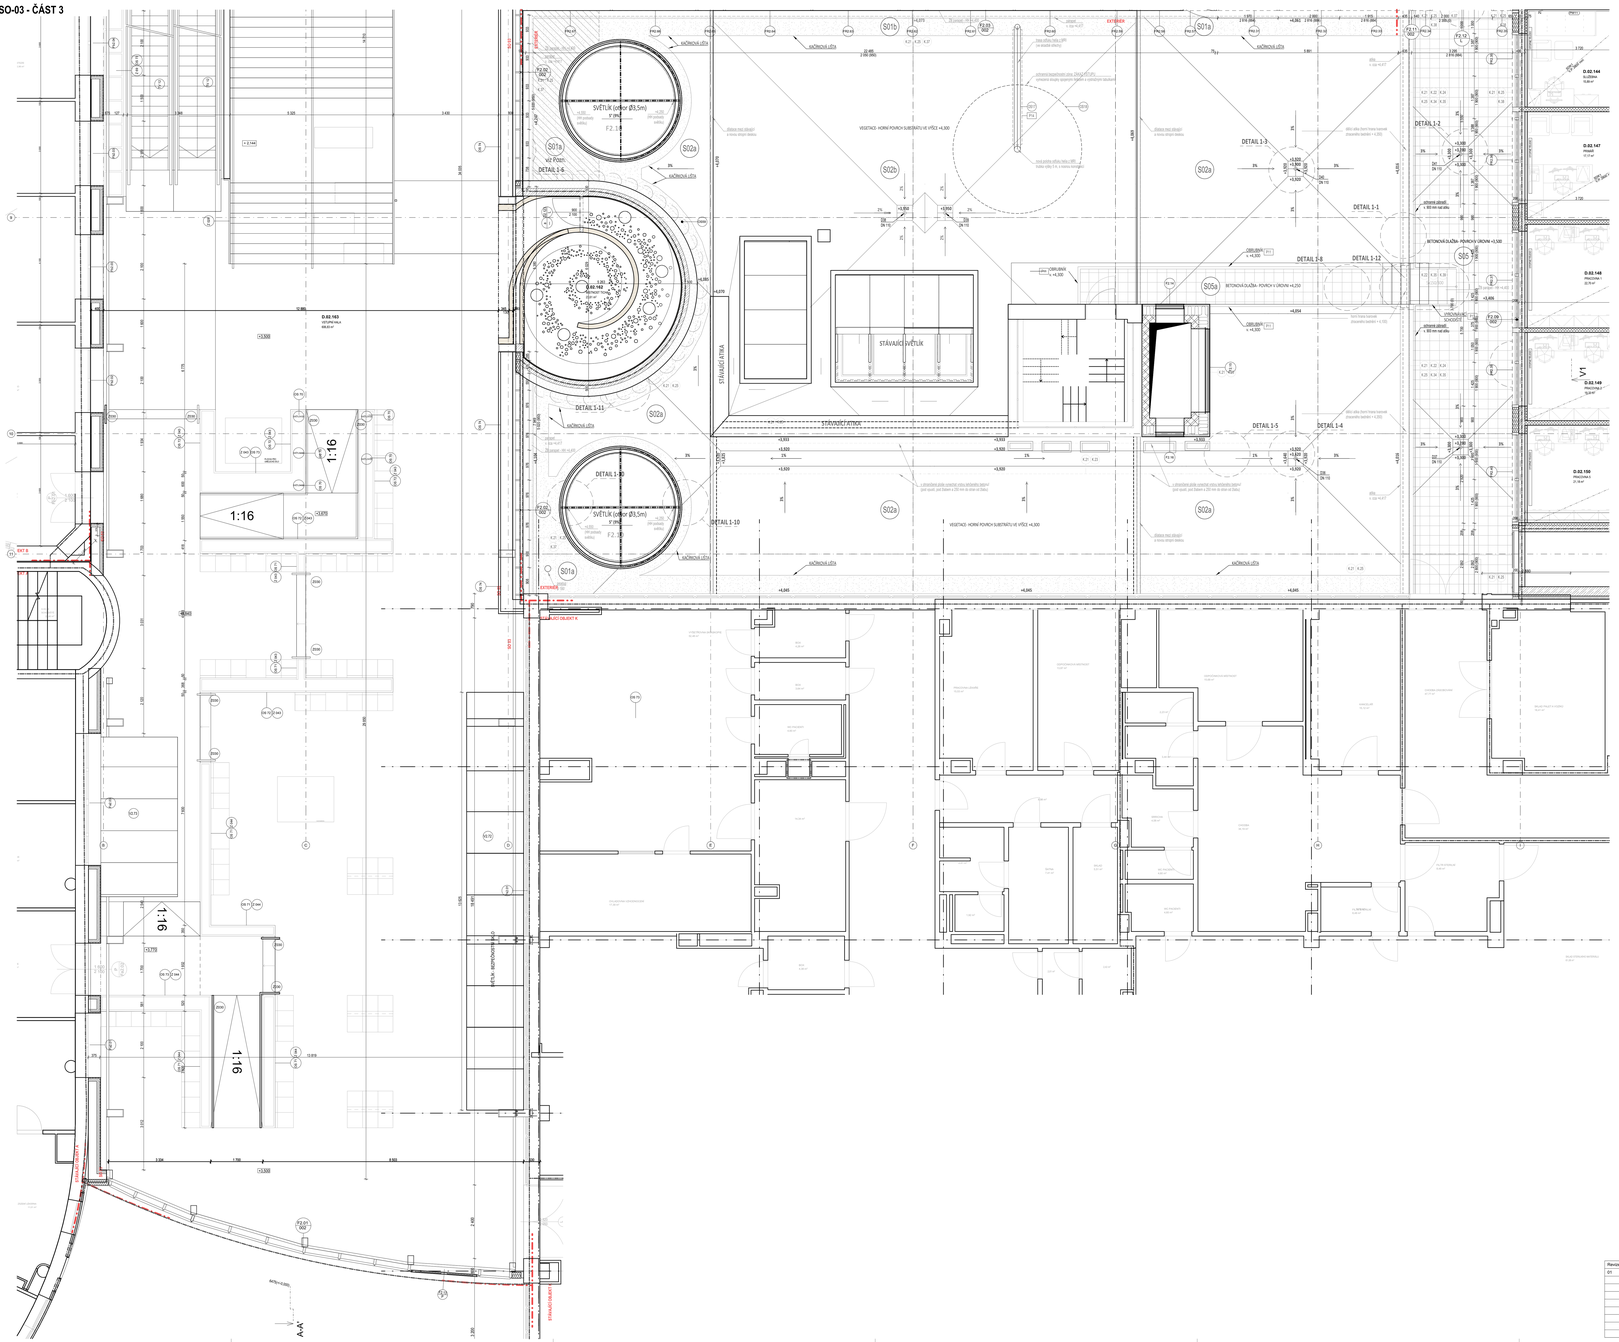

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu	Poznámka
0.02.001	CHODBA	43,61	P1-C	N3	SDK1 / N2 + extrém	V.F. 2800 mm
0.02.002	KOUPELNA	3,61	D1 + 3H	O2 + V40	WN 3	V.F. 2400 mm
0.02.003	WC PERS. M	1,74	D1	O2 + W1	WN 3	V.F. 2400 mm
0.02.004	LÉKÁRNÍ POKOJ	16,08	P1-N	N2 + O3	SDK1	V.F. 2800 mm
0.02.005	ORDINACE 1	16,08	P1-N	N2 + O3	SDK1	V.F. 2800 mm
0.02.006	PRACOVNA VŠ	16,04	P1-N	N2 + O3	SDK1	V.F. 2800 mm
0.02.007	PRACOVNA VŠ	13,70	P1-N	N2 + O3	SDK1	V.F. 2800 mm
0.02.008	LABORATOŘ ODTRUTY	10,06	P1-N	N2	SDK1 + N2	V.F. 2800 mm
0.02.009	ODVAD VZDUCHU	1,20	P1-N	NEXISS	SDK1	V.F. 2800 mm
0.02.010	ÚKLID. MATERIÁL	1,20	P1-N	NEXISS	SDK1	V.F. 2800 mm
0.02.011	SLUŽEBNA	11,26	P1-N	NEXISS	SDK1	V.F. 2800 mm
0.02.012	KOUPELNA	4,73	D1 + 3H	O2 + W1	WN 3	V.F. 2400 mm
0.02.013	HLAVNÍ VÝTAH STŘECH	6,00	technologická zařízení	technologická zařízení	technologická zařízení	technologická zařízení
0.02.014	NEKOVOVÝ PŘÍSTŘEŠEK	16,26	P1-N	N2	SDK1 + N2	V.F. 2800 mm
0.02.015	CHODBA	30,92	P1-C2-N	N2	SDK1 + N2	V.F. 2800 mm
0.02.016	CHODBA	49,04	P1-C	N2	WN 1 + extrém	V.F. 2400 mm(2800 mm v rosě extrému)
0.02.017	CHODBA	65,58	P1-C	N2	WN 1 + extrém	V.F. 2400 mm(2800 mm v rosě extrému)
0.02.018	CHODBA	19,08	P1-C2-N	N2	SDK1 + N2	V.F. 2800 mm
0.02.019	DÍLNA	16,48	P2-C2-N	N3 + N1	WN 3	V.F. 2800 mm
0.02.020	ODPAD	4,84	D1	N2 + W1	WN 3	V.F. 2800 mm
0.02.021	ÚKLID	3,17	P1-N	O2 + W1	WN 3	V.F. 2800 mm
0.02.022	ZÁZEMÍ ROZVOZ	11,00	technologická zařízení	technologická zařízení	technologická zařízení	technologická zařízení
0.02.023	KONTROLY ÚŽIVEN	20,80	technologická zařízení	technologická zařízení	technologická zařízení	technologická zařízení
0.02.024	WC PERS. M	1,74	D1	O2 + W1	WN 3	V.F. 2400 mm
0.02.025	WC PERS. Ž	1,51	D1	O2 + W1	WN 3	V.F. 2400 mm
0.02.026	WC PERS. Ž	1,51	D1	O2 + W1	WN 3	V.F. 2400 mm
0.02.027	ÚKLIDÍRNA	10,32	P1-C	N2	SDK1 + N2 + extrém	V.F. 2800 mm
0.02.028	VÝROBNA	11,06	P1-C	N3	SDK1 / N2 + extrém	V.F. 2800 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- ZDĚNÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH CHEL
- ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL (PŘÍČKA U C1)
- DP21 ZDĚNÁ STĚNA EI 60 TL. 150 MM
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN XPS (FASÁDY POD TERÉNEM, SPODNÍ STAVBA)
- HYDROIZOLACE
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP
- ROSTLÁ ZEMINA
- DP1, DP2, DP3, DP8, DP9, DP15, DP16, DP17, DP18 SADROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100, 150 MM, INSTALAČNÍ PŘÍČKA 200-450 MM PŘEDSTĚNĚ TL. 75, 100, 110, SDK OBKLAD TL. 25 MM
- DP4 PŘÍČKA EI 120 TL. 100 MM OBOUSTRANNĚ ZAKLOPENÁ (I V PŘÍPADĚ, ŽE TVOŘÍ STĚNU NÁVY PRO ROZVADĚČE, HYDRANTU APOD, NEBO JÁDRA RESP. ŠACHTY)
- DP5 PŘÍČKA EI 120 TL. 150 MM OBOUSTRANNĚ ZAKLOPENÁ (I V PŘÍPADĚ, ŽE TVOŘÍ STĚNU NÁVY PRO ROZVADĚČE, HYDRANTU APOD, NEBO JÁDRA RESP. ŠACHTY)
- DP6 PŘÍČKA EI 90 TL. 150 MM OBOUSTRANNĚ ZAKLOPENÁ (I V PŘÍPADĚ, ŽE TVOŘÍ STĚNU NÁVY PRO ROZVADĚČE, HYDRANTU APOD, NEBO JÁDRA RESP. ŠACHTY)
- DP10 ŠACHTOVÁ STĚNA EI 30 TL. 80 MM
- DP11 ŠACHTOVÁ STĚNA EI 60 TL. 105 MM
- DP12 ŠACHTOVÁ STĚNA EI 90 TL. 145 MM
- DP13 ŠACHTOVÁ STĚNA EI 120 TL. 110 MM

V PROSTORECH PRO ROZVADĚČE BUDE PROVEDENA ZE VŠECH STRAN STANDARDNÍ STĚNA (DP1 RESP. DP2), TOTÉŽ PLATÍ PRO SLABOPROUDÉ ŠACHTY PŘÍSTUPNÉ DVEŘMI

LEGENDA ZNAČEK

- OS01 — OSTATNÍ VÝROBKY (VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ)
- Z01 — ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (VIZ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)
- HY01 — DOPLŇKY K HYGIENICKÝM PROSTORŮM (VIZ TABULKA HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ)
- V1.01 — OZNAČENÍ VNITŘNÍCH STĚN (VIZ TABULKA VNITŘNÍCH STĚN)
- D1.01 — OZNAČENÍ DVEŘÍ (VIZ TABULKA DVEŘÍ)
- H — OZNAČENÍ HYDRANTOVÝCH SKŘÍNÍ (ÚNIK HYDRANT A NÁJEZD PŘECHOD)
- PW01 — OZNAČENÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ STĚN A ROHŮ (VIZ TABULKA DOPLŇKŮ STAVBY - ČÁST M)

POZNÁMKY

- PŘESNÉ SKLADBY PODLAHOVÝCH ČÁSTÍ BUDOU POŽÁRNĚ VĚTRÁNY DLE ČSN 73 0810 A ČSN 73 0818
- NA HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU KONSTRUKCE S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
- PODLAHY BUDOU PROVEDENY JAKO PLOVOUCÍ S LIBOVOLNÝM PŘI STĚNÁCH MIN. TL. 10MM
- NA PŘECHODECH JEDNOTLIVÝCH ORLNÍCH PODLAH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘECHODOVÉ PROFILY. SYSTÉMOVÉ PROFILY BUDOU NEDOLNÁ SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAH.V OČENÉ REŠENÍ DETAILŮ MIŽAŽNOŠÍ SPECIFICKÝCH ŘEŠENÍ
- V MÍSTĚ DILATACE BUDOU OD PODLAHOVÝCH VRSTEV KONSTRUKCI ODLAČÍ A ZAKLÍČEN V HÁKOVÝCH VRSTEV STAVBY KLEŽÍCÍ SYSTÉMOVÉ DILATAČNÍ PROFILY.
- PŘI ŘEŠENÍ DETAILŮ BYLY ZOHLEDNĚNY SYSTÉMY NOVÝCH PODLAHOVÝCH PROFILŮ.
- POŽ. KEMMAKCE DEKLADY A KLÁDÉN BUDOU DLE SPECIFIKACE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PŘEVEDENY
- HYDROIZOLACE STĚRKY
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA INSTALACÍ HYDROIZOLAČNÍM SOUSTAVY PO ALMOVÉ HYDROIZOLACE, VÉCEMPEPOLEPÉ BETON ATD.) BUDOU UKRYTÝCH SYSTÉMOVÝCH PROSTUPŮ A MAZEŽÍ.MIL
- PROSTOPY NEŠLAJÍ SKRZ PROBLEMÉ STĚNY RESP. JEJICH SEK ČÁST NAD PODLAHOBÉ NEJSOU ZNAČENY PŘED ZAHÁJENÍ PROSLAJENÍ O STĚN DV VŠECH JE NEZBYTNÉ NUTNÉ DO VŠECH PROFESÍ V ČASUJÍ POTŘEBNÉ PROSTOPY A ZKOSENOSNÝ JE S NOSNÝMI PROFILY TÉCHTO PROBLEMÉCH DV STEN.
- PŘI ZAHÁJENÍ PRACÍ NA INSTALACÍ VÝBRCH A VYSMYTÍCH APOD.) PROVEDENÍ MUSÍ BÝT DOPLNĚNY BARYTOVOU OMÍTKOU (BEF. 9-MM ZTOR)
- VEŠKERÉ DÉLICÍ KONSTRUKCE PŘÍČKY - VNITŘNÍ STĚNY APOD.) BUDOU V PLNÉ SMLAMÉ A VE STEARŮCH ZAKLÍČENY DO PŘILEHLÝCH PLOŠ.NÝCH PŘÍČEK (DOLAKÉT, JAKÉ ŘEŠENÍ V PROFESÍCH NAD PODHLEDEM.
- NAVY PRO VESTAVĚNÉ ZAŘÍZENÍ JE KOZMEŘICKÉ NUTNÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNOU VÝLIKOSTÍ DODÁVÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘEDEPSANÝMI VÝLIKOSTMI PŘÍČEK.
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DŮV PROVÉZ STAVBY ZOHLEDNĚ ODDÉLŮ DO PROVOZU NEMOCNICEY
POŽADAVKY NA KOORDINACI A DODÁVÁTELSKOU DOKUMENTACI
- PRO VĚŠEŘÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE BUDE ZODAVÁTELEM V DODÁVÁTELSKÉM PŘÍDETNÝ VYHOTOVENA VÝROBNÍ (REALIZAČNÍ) DOKUMENTACE, TEPRVE PO JEJÍM ODSOUHLASENÍ SP BUDOU PRVKY A KONSTRUKCE VYRÁBĚNY A MONTOVÁNY.
- V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE PŘEVEDENO TRUBICOVÁNÍ PRO KONCOVÉ ELEMENTY SLABOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH HODVODŮ DLE POŽADAVŮ PROFESÍ. TRUBICOVÁNÍ BUDE ZAHRNUTO V DODÁVCE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A BUDE ZAPRACOVÁNO DO DODÁVÁTELSKÉ DOKUMENTACE BUDE, KRUMĚ PŘEDEM DEFINOVÁNÝCH PROSTUPŮ MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ. KOORDINACE A ZAVEDENÍ PROSTUPŮ ZODATEČNĚ VŘTÁNÍMCH
- PŘEDPOKLAD PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ JE, ŽE BUDOU HOTOVY MASIVNÍ BETONOVOU KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ
- PŘEDNOSTNÍ POŽADAVKY - ZOSOUHLASENÍ ELEMENTŮ PROUDÉ TAKTEM ZOHAVÉTNICKÉ TECHNOLOGIE, DODAVATELEM TECHNOLOGIE A ARCHITEKTEM PROFESEMI VČETNĚ STATIKU
- NA ZÁKLADĚ VÝBAVCH KONOTVCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENA KOORDINAC PODHLEDU.
- BUDOU ZPRACOVÁNY SPÁROREZY A KLADEČSKÉ PLÁNY SKLADANÝCH PODLAH, OBKLADŮ APOD.

SCHÉMA DĚLENÍ OBJEKTU

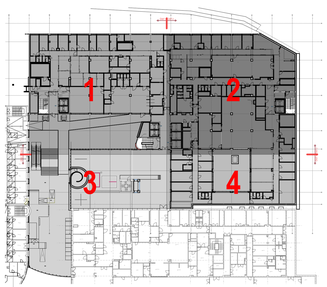

Revize:	Revize:	Datum:
01	Do výkresu byla doplněna budována OS09	18.10.2025

0.02.029	KANCELÁŘ	10,64	P1-C	N3	SDK1 / N2 + extrém
0.02.030	MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ	43,84	P1-N	N3	SDK1 / N2 + extrém
0.02.031	SPRCHNA	4,60	P4-C-N	N2	SDK1
0.02.032	WC PERS. Ž	1,74	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.033	ÚKLID. MATERIÁL	1,20	P1-N	NEXISS	SDK1
0.02.034	HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ	34,76	P1-N	N3	SDK1 / N2 + extrém
0.02.035	WC PŘEDSÍŇOVÁ	1,40	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.036	WC PERS. Ž	1,40	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.037	ÚKLID. MATERIÁL	1,20	P1-N	NEXISS	SDK1
0.02.038	PŘÍZEŇ	20,24	P1-N	N2	SDK1
0.02.039	OŠETŘOVNA WETNOST	16,07	P1-N	N4	SDK1
0.02.040	VÝSETŘOVNA	13,78	P1-N	N4	SDK1
0.02.041	VÝSETŘOVNA	13,84	P1-N	N4	SDK1
0.02.042	WC PŘÍP.	1,10	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.043	WC PŘÍP.	1,10	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.044	PŘÍSL. WC PŘÍP. MUŽŮ	5,00	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.045	PŘÍSL. WC PŘÍP. ŽENY	5,00	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.046	WC PŘÍP.	1,10	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.047	WC PŘÍP.	1,10	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.048	WC INVALIDNÍ	2,98	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.049	SKLAD	11,58	P2-C-N	N2 + W1	WN 3
0.02.050	ÚKLID	3,17	P1-N	O2 + W1	WN 3
0.02.051	ČEKÁRNA	9,07	P1-N	N3	SDK1 + N2
0.02.052	CENTRIFUGY	17,17	P1-N	N3	SDK1 + N2
0.02.053	ČEKÁRNA	16,13	P1-N	N3	SDK1 + N2
0.02.054	VÝŘEZY	16,53	P1-N	N3	SDK1 + N2
0.02.055	ODPADNÍ SÍN.	1,00	P1-N	N2	SDK1
0.02.056	ÚTILNA	3,88	P1-N	N2	SDK1
0.02.057	CHVÁNNA	114,23	P1-Z	N2	SDK1
0.02.058	ÚTILNA	3,88	P1-N	N2	SDK1
0.02.059	TÁTNA	14,98	P1-N	N3 + W1	WN 3
0.02.060	CHODBA	181,27	P1-C + P1-Z-N	N2	WN 1 + extrém
0.02.061	STERILIZACE SVAL	5,64	P1-N	N3	SDK1 + N2
0.02.062	CHODBA	27,75	P1-Z-N	N2	SDK1
0.02.063	CHODBA	3,00	P1-N	N2	SDK1
0.02.064	KOUPELNA	3,60	D1 + 3H	O2 + W1	WN 3
0.02.065	PRÁMÁŘ	15,57	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.066	PRACOVNA	17,00	P1-N	N2	SDK1
0.02.067	PRACOVNA	12,47	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.068	PRACOVNA	12,47	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.069	PRACOVNA	13,54	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.070	PRACOVNA	13,54	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.071	ÚKLID	28,01	P1-N	N3	SDK1
0.02.072	STŘECHLÁB	15,16	P1-N	O1	SDK1
0.02.073	CYTOMETRIE	13,78	P1-N	O1	SDK1 + extrém
0.02.074	MEDIC. PLYNY	1,68	P2-N	N2 + W1	WN 3
0.02.075	ARCHIVACE LÁB.	8,00	P1-N	N2	SDK1
0.02.077	ARHIVOVNA ODDĚLÁ LÁB.	8,00	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.078	ARTEFACTOVÁ LÁB.	11,07	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.079	CHODBA SANITÁŘŮ TERÉNEŮ	7,00	technologická zařízení	technologická zařízení	technologická zařízení
0.02.080	CHODBA	2,00	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.081	TECH.ŠACHTA	2,00	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.082	WC	3,00	D1	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.083	ÚKLID	3,00	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.084	LABORATOŘ TEC	20,08	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.086	POST POL	16,34	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.087	ARP PŘÍJEZ POR	15,16	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.088	CHODBA	16,48	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.089	ARP PŘÍJEZ ONKOVNA	15,16	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.090	POR. MOB	15,16	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.091	READNÍCE MMN	6,08	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.092	ARCHIVACE ÚŽILA	15,28	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.093	ÚLOŽ.	3,00	P1-N	SDK1 + N2 + extrém	SDK1
0.02.094	HONOR. LÉKAŘŮ	10,00	technologická zařízení	technologická zařízení	technologická zařízení
0.02.095	PRÁNÍ ŽÁMŮ LABORATOŘ	13,14	P1-N	SDK1 + N2	SDK1
0.02.096	ŠATNA M	15,66	P1-N	N2 + W1	WN 3
0.02.097	ŠATNA Ž	15,66	P1-N	N2 + W1	WN 3
0.02.098	WC	1,78	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.099	WC PŘEDSÍŇ	1,78	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.100	SPRCHA	1,78	D1+3H	O2 + W1	WN 3
0.02.101	SPRCHA	1,78	D1+3H	O2 + W1	WN 3
0.02.102	ÚKLID. MATERIÁL	1,20	P1-N	NEXISS	SDK1
0.02.103	WC	1,40	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.104	WC	1,40	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.105	CHODBA	40,00	P1-Z	N2	SDK1 (nad vrátky WN 1
0.02.106	CHODBA	12,66	P1-N	N2	SDK1
0.02.108	PŘÍJEM BIOCHEMIE	40,01	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.109	OPERATOR ES	15,09	P1-N	N2	SDK1
0.02.110	ÚKLID	3,00	P1-N	N2	SDK1
0.02.111	TÝM	15,00	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.112	PŘÍJEM IMMUNOLOGIE	39,70	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.113	WC IM	1,90	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.114	WC IP	1,91	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.115	WC IP	1,91	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.116	WC Ž	1,91	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.117	CENTRIFUGY	11,19	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.118	ČEKÁRNA PŘÍJMU	9,07	P1-N	N3 + W1	WN 3
0.02.119	ČEKÁRNA ODBĚRŮ	9,07	P1-N	N3 + W1	WN 3
0.02.120	FÁBLA	10,08	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.121	SKLAD	13,08	P2-C-N	N2 + W1	WN 3
0.02.122	STERILIZACE ODPADU	16,00	P2-C-N	O1	WN 3
0.02.123	ÚKLID. MATERIÁL	1,20	P1-N	NEXISS	SDK1
0.02.124	ODPAD	11,16	P2-C	N2 + W1	WN 3
0.02.125	CHODBA	25,00	P1-Z-N	N2	WN1
0.02.126	ČEKÁRNA PŘÍJMU	200,00	P1-Z	N2	SDK1 / N2
0.02.127	ANALYZA MOČI, LYOREX, LMB	36,00	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.128	ÚKLID	6,00	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.129	VÝPOL	21,00	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.130	WC PŘÍP. Ž	1,68	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.131	WC PŘÍP. Ž	1,68	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.132	SPRCHA	1,60	D1+3H	O2 + W1	WN 3
0.02.133	PŘEDSÍŇ	1,00	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.134	ÚKLID	3,00	P1-N	O2 + W1	WN 3
0.02.135	SEKMI WETNOST	45,03	P1-N	N2	SDK1
0.02.136	WC PŘÍP. Ž	1,91	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.137	WC Ž	1,91	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.138	WC M	1,91	D1	O2 + W1	WN 3
0.02.139	PRACOVNA Ž	15,15	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.140	PRACOVNA M	15,15	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.141	PRACOVNA Ž	15,15	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.142	VÝLOHA SESTRA	13,87	P1-N	NEXISS	SDK1
0.02.143	ÚKLID	17,00	P1-N	NEXISS	SDK1
0.02.144	KOUPELNA	3,61	D1 + 3H	O2 + W1	WN 3
0.02.146	KOUPELNA	4,61	D1 + 3H	O2 + W1	WN 3
0.02.147	PRÁMÁŘ	15,57	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.148	PRACOVNA 1	23,75	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.149	PRACOVNA 2	21,78	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.150	PRACOVNA 3	21,78	P1-N	N2 + O3	SDK1
0.02.151	ZÁZEMÍ WETNOST	36,07	P1-N	N2	SDK1
0.02.152	ÚKLID. MATERIÁL	1,20	P1-N	NEXISS	SDK1
0.02.153	ÚŽIŽ LÁB. PL	10,00	P1-N	O1	SDK1 + N2
0.02.154	SKL. ZÁMEK	13,01	P2-N	N2 + W1	WN 3
0.02.156	VÝKOP LIŠ	16,11	technologická zařízení	technologická zařízení	technologická zařízení
0.02.158	SKLAD	33,42	P2-C-N	N2 + W1	WN 3
0.02.159	CHODBA	40,00	P1-Z	N2	WN 1
0.02.160	CHODBA	40,10	P1-N	N2	WN 1
0.02.166	CHODBA	11,00	P1-Z-N	N2	WN 1
0.02.167	STERILIZATOR TEC	2,00	P1-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.168	CHODBA	12,00	P1-N	N2	WN 1
0.02.169	ZÁZEMÍ ÚŽIVA	15,00	P1-N	N2	SDK1
0.02.170	VÝTOPNÁ HALA	84,51	SH-SP-PL-P2-C2-N	zateplená fasádní prvek	-
0.02.184	TECH. PLYN	3,17	P2-N	N2 + W1	WN 3
0.02.185	TECH. PLYN	3,17	P2-N	zateplená fasádní prvek	zateplená fasádní prvek
0.02.201	SCHODIŠTĚ SEV	20,47	D1 + O3	S2 + L1 + L2	nad hlavní prostoru SDK1 (2600 mm), bočn
0.02.202	SCHODIŠTĚ SEV	22,13	D1 + O3 + L2 + L3	S2 + L1 + L2	nad hlavní prostoru SDK1 (2600 mm), bočn
0.02.203	SCHODIŠTĚ SEV	21,47	D1 + O3 + L2 + L3	S2 + L1 + L2	nad hlavní prostoru SDK1 (2600 mm), bočn
0.02.301	VÝTAH D-01	6,48	-	M1	-
0.02.302	VÝTAH D-02	6,48	-	M1	-
0.02.303	VÝTAH D-03	6,47	-	M1	-
0.02.304	VÝTAH D-04	5,79	-	M1	-
0.02.305	VÝTAH D-05	5,79	-	M1	-
0.02.306	VÝTAH D-06	5,79	-	M1	-
0.02.307	VÝTAH D-07	5,79	-	M1	-
0.02.308	VÝTAH D-08	5,79	-	M1	-
0.02.309	VÝTAH D-09	5,79	-	M1	-
0.02.310	VÝTAH D-10	5,79	-	M1	-
0.02.311	VÝTAH D-11	5,79	-	M1	-

POZN.
PŘÍČKY VÝŠKOVÉ NEPŘESAHUJÍ TVOŘÍ PŘEKÁŽKU NEVHE SVE ZAVĚŠENÉ POVLAKOVÉ KONSTRUKCE, NA PŘÍLOŽITÝ MÍSTECH BUDOU DO KONSTRUKCÍ DÁLEKA NEVIDITELNÁ. TECHNICKÉ ULAŘENÍ PODHLEDŮ BUDOU DEFINOVÁT PODDIMENZE DETAILY PROSTŘEDÍ, AKUSTIKU, PŘÍ APOD. V PROSTORU HLAVNÍCH CHODEB BUDE V ZÁVĚSETÁM
- V MÍSTĚ DILATACE BUDOU OD PODLAHOVÝCH VRSTEV KONSTRUKCI ODLAČÍ A ZAKLÍČEN V HÁKOVÝCH VRSTEV STAVBY KLEŽÍCÍ SYSTÉMOVÉ DILATAČNÍ PROFILY.
- PŘI ŘEŠENÍ DETAILŮ BYLY ZOHLEDNĚNY SYSTÉMY NOVÝCH PODLAHOVÝCH PROFILŮ.
- POŽ. KEMMAKCE DEKLADY A KLÁDÉN BUDOU DLE SPECIFIKACE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PŘEVEDENY
HYDROIZOLACE STĚRKY
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA INSTALACÍ HYDROIZOLAČNÍM SOUSTAVY PO ALMOVÉ HYDROIZOLACE, VÉCEMPEPOLEPÉ BETON ATD.) BUDOU UKRYTÝCH SYSTÉMOVÝCH PROSTUPŮ A MAZEŽÍ.MIL
- PROSTOPY NEŠLAJÍ SKRZ PROBLEMÉ STĚNY RESP. JEJICH SEK ČÁST NAD PODLAHOBÉ NEJSOU ZNAČENY PŘED ZAHÁJENÍ PROSLAJENÍ O STĚN DV VŠECH JE NEZBYTNÉ NUTNÉ DO VŠECH PROFESÍ V ČASUJÍ POTŘEBNÉ PROSTOPY A ZKOSENOSNÝ JE S NOSNÝMI PROFILY TÉCHTO PROBLEMÉCH DV STEN.
- PŘI ZAHÁJENÍ PRACÍ NA INSTALACÍ VÝBRCH A VYSMYTÍCH APOD.) PROVEDENÍ MUSÍ BÝT DOPLNĚNY BARYTOVOU OMÍTKOU (BEF. 9-MM ZTOR)
- VEŠKERÉ DÉLICÍ KONSTRUKCE PŘÍČKY - VNITŘNÍ STĚNY APOD.) BUDOU V PLNÉ SMLAMÉ A VE STEARŮCH ZAKLÍČENY DO PŘILEHLÝCH PLOŠ.NÝCH PŘÍČEK (DOLAKÉT, JAKÉ ŘEŠENÍ V PROFESÍCH NAD PODHLEDEM.
- NAVY PRO VESTAVĚNÉ ZAŘÍZENÍ JE KOZMEŘICKÉ NUTNÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNOU VÝLIKOSTÍ DODÁVÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘEDEPSANÝMI VÝLIKOSTMI PŘÍČEK.
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DŮV PROVÉZ STAVBY ZOHLEDNĚ ODDÉLŮ DO PROVOZU NEMOCNICEY
POŽADAVKY NA KOORDINACI A DODÁVÁTELSKOU DOKUMENTACI
- PRO VĚŠEŘÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE BUDE ZODAVÁTELEM V DODÁVÁTELSKÉM PŘÍDETNÝ VYHOTOVENA VÝROBNÍ (REALIZAČNÍ) DOKUMENTACE, TEPRVE PO JEJÍM ODSOUHLASENÍ SP BUDOU PRVKY A KONSTRUKCE VYRÁBĚNY A MONTOVÁNY.
- V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE PŘEVEDENO TRUBICOVÁNÍ PRO KONCOVÉ ELEMENTY SLABOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH HODVODŮ DLE POŽADAVŮ PROFESÍ. TRUBICOVÁNÍ BUDE ZAHRNUTO V DODÁVCE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A BUDE ZAPRACOVÁNO DO DODÁVÁTELSKÉ DOKUMENTACE BUDE, KRUMĚ PŘEDEM DEFINOVÁNÝCH PROSTUPŮ MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ. KOORDINACE A ZAVEDENÍ PROSTUPŮ DODATEČNĚ VŘTÁNÍMCH
- PŘEDPOKLAD PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ JE, ŽE BUDOU HOTOVY MASIVNÍ BETONOVOU KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ
- PŘEDNOSTNÍ POŽADAVKY - ZOSOUHLASENÍ ELEMENTŮ PROUDÉ TAKTEM ZOHAVÉTNICKÉ TECHNOLOGIE, DODAVATELEM TECHNOLOGIE A ARCHITEKTEM PROFESEMI VČETNĚ STATIKU
- NA ZÁKLADĚ VÝBAVCH KONOTVCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENA KOORDINAC PODHLEDU.
- BUDOU ZPRACOVÁNY SPÁROREZY A KLADEČSKÉ PLÁNY SKLADANÝCH PODLAH, OBKLADŮ APOD.

±0,000 = 355,31 BPV | ±0,000 = ORVOSS 1.NP

investor / investor
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské nám.1245
500 03 Hradec Králové
IČO 70 89 046
DIČ CZ 70 89 046

generální projektant / executive architect: DOMY, spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS
Technická ulice 15, 110 00 Praha 1
tel: +420 224 235 775
email domy@domyarch.com, www.domyarch.com

poznámka / note
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.

zpracovatel dílu / consultant	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
	DOMY, spol. s r. o. Technická ulice 15 110 00 Praha