




±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP

investor / investor

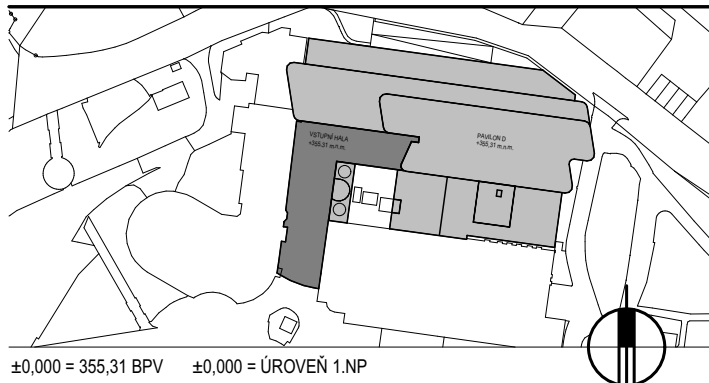

Královéhradecký kraj

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant

PROJEKT INTERIÉRU



DOMY, spol. s r.o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
+420 224 233 730
domy@domycz.com
www.domycz.com

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

projektant / planner

ING. ROMAN JAROSIL, ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part D.2 PS 04 PROJEKT INTERIÉRU

stupeň / phase DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

datum / date 09/2024

objekt / object SO 01 OBJEKT D

měřítko / scale

název výkresu / drawing title

Kusovník ochranných prvků stěn a rohů

autoři / authors

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M. ZÁBOJOVÁ

hlavní inženýr projektu / project leader

ING. ROMAN JAROSIL

hlavní projektant / chief designer

ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

vypracoval / prepared by

ING. ARCH. J.R. PRIESTER

ING. ARCH. N. KOLEŇÁKOVÁ

kontroloval / checked by

ING. ARCH. MICHAL JUHA

autorizoval / authorized by

ING. ARCH. MICHAL JUHA

číslo výkresu / drawing No.

D.2.PS 04

2.5

název souboru / file name

číslo kopie / copy No.

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo.

Oblastní nemocnice Náchod
DPS - Dokumentace pro provádění stavby
D.2 PS 04. INTERIÉR
2.5 KUSOVNÍK OCHRANNÝCH PRVKŮ

DPS - Dokumentace pro provádění stavby

D.2 PS 04. INTERIÉR

2.5 KUSOVNÍK OCHRANNÝCH PRVKŮ

[illegible]

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY-Objekt D
Oblastní nemocnice Náchod
DPS - Dokumentace pro provádění stavby
D.2 PS 04. INTERIÉR
2.5 KUSOVNÍK OCHRANNÝCH PRVKŮ

Barevné značení ve výkrese												
	Označení	Název	Celkem	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	
		ONN - Objekt D	(ks, m, m ²)									
	PW 01	Ochrana proti poškození stěn - bílá (m)	964	m	62,71	16,35	205,59	104,42	113,08	200,09	219,86	41,50
		ochranný PVC panel tl. 2 mm, výška 1250 mm, celkem od podlahy 1350 mm Ochranný panel z pevného a antibakteriálního vinylu probarveného v celkové tloušťce s mírně texturovaným povrchem určený pro zdravotnická zařízení. Rozměry panelu 3.0x1.3m, tloušťka 2mm, index šíření plamene is méně než 40 mm/min. Reakce na oheň dle ASTM 84 třída A. Panel je opatřen ochranným filmem, který je odstraněn těsně před uvedením do užívání, aby zajistil dokonalou ochranu a čistotu panelu po skončení stavebních prací. Panel musí splňovat požadavky na čistitelnost v prostorách s vysokým rizikem infekce doložené příslušným certifikátem (např. Pasteur Institute). Produkt musí být odolný vůči desinfekcím, čistícím prostředkům a antiseptickým přípravkům (podloženo Anios a Bioquell protokolem). Odolnost vůči chemikáliím musí odpovídat minimálně standardu dle EN423. Panely nesmí obsahovat žádné těžké kovy, jedovaté ftaláty či jiné karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky dle REACH. Celkové emise dle ISO 16000 musí být menší než 15µg/m3. Produkt musí být 100% recyklovatelný. upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodově lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti jako PVC deska umístěno nad sokl podlahy barva bílá přesné určení barev dle předloženého vzorníku chodby										
	PW 02	Ochrana proti poškození stěn - bílá (m) - Interna JIP, Hemodialyzační a aplikační sály	78	m	-	-	-	39,31	38,52	-	-	-
		ochranný PVC panel tl. 2 mm, výška 1250 mm, celkem od podlahy 1 350 mm Ochranný panel z pevného a antibakteriálního PETG materiálu probarveného v celkové tloušťce s mírně texturovaným povrchem určeným pro zdravotnická zařízení. Rozměry panelu 3x1,25 m, tloušťka 1,5 mm, reakce na oheň je Bs1d0 dle EN 13501. Panel musí splňovat požadavky čistitelnosti v prostorách s vysokým rizikem infekce. Musí být odolný vůči desinfekcím, čistícím prostředkům a antiseptickým přípravkům. Excelentní chemická odolnost dle ASTM D543 a ASTM D1308. Odolnost vůči nárazu dle IZO 179-1 musí být větší než 30 KJ/m2. Panel nesmí obsahovat žádné těžké kovy, jedovaté ftaláty či jiné karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky dle REACH. Celkové emise dle ISO 16000 musí být menší než 15µg/m3. Produkt musí být 100% recyklovatelný upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodově lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti jako PVC deska umístěno nad sokl podlahy barva bílá přesné určení barev dle předloženého vzorníku Výška desky navazuje na spodní neprůhlednou část okenního otvoru na fasádě Deska bude vytažena až ke spodní hraně prosklené části mezi pokoji Interna JIP, aplikační a hemodialyzační sály										
	PW 03	Ochrana proti poškození stěn - bílá (m) - Hemodialyzační a aplikační sál	85	m	-	-	-	84,77	-	-	-	-
		ochranný PVC panel tl. 2 mm, výška 800 mm, celkem od podlahy 900 mm Ochranný panel z pevného a antibakteriálního PETG materiálu probarveného v celkové tloušťce s mírně texturovaným povrchem určeným pro zdravotnická zařízení. Rozměry panelu 3x1,25 m, tloušťka 1,5 mm, reakce na oheň je Bs1d0 dle EN 13501. Panel musí splňovat požadavky čistitelnosti v prostorách s vysokým rizikem infekce. Musí být odolný vůči desinfekcím, čistícím prostředkům a antiseptickým přípravkům. Excelentní chemická odolnost dle ASTM D543 a ASTM D1308. Odolnost vůči nárazu dle IZO 179-1 musí být větší než 30 KJ/m2. Panel nesmí obsahovat žádné těžké kovy, jedovaté ftaláty či jiné karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky dle REACH. Celkové emise dle ISO 16000 musí být menší než 15µg/m3. Produkt musí být 100% recyklovatelný upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodově lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti jako PVC deska umístěno nad sokl podlahy barva bílá přesné určení barev dle předloženého vzorníku Výška desky navazuje na spodní neprůhlednou část okenního otvoru na fasádě Deska bude vytažena až ke spodní hraně prosklené části mezi pokoji Hemodialyzační sál, aplikační sál										

[illegible]

[illegible]

	PW 12	Ochrana stěna za vyšetřovacími lůžkami	84	m	-	-	53,963	3,723	-	16,885	5,423	3,625
		ochranný PVC panel tl. 2 mm, výška 1250 mm, celkem od podlahy 1 350 mm Ochranný panel z pevného a antibakteriálního PETG materiálu probarveného v celkové tloušťce s mírně texturovaným povrchem určeným pro zdravotnická zařízení. Rozměry panelu 3x1,25 m, tloušťka 1,5 mm, reakce na oheň je Bs1d0 dle EN 13501. Panel musí splňovat požadavky čistitelnosti v prostorách s vysokým rizikem infekce. Musí být odolný vůči desinfekcím, čistícím prostředkům a antiseptickým přípravkům. Excelentní chemická odolnost dle ASTM D543 a ASTM D1308. Odolnost vůči nárazu dle IZO 179-1 musí být větší než 30 KJ/m2. Panel nesmí obsahovat žádné těžké kovy, jedovaté ftaláty či jiné karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky dle REACH. Celkové emise dle ISO 16000 musí být menší než 15µg/m3. Produkt musí být 100% recyklovatelný upevnění pomocí oboustranné lepicí pásky a bodově lepeno pomocí akrylového lepidla spáry mezi panely vyplněny svařovacími šňůrami z PVC ve stejné barevnosti jako PVC deska umístěno nad sokl podlahy barva bílá přesné určení barev dle předloženého vzorníku Výška desky navazuje na spodní neprůhlednou část okenního otvoru na fasádě Deska bude vytažena až ke spodní hraně prosklené části mezi pokoji										
	PW13	Ochrana proti poškození stěn - grafická úprava	354	m	-	-	48,547	-	26,792	112,939	98,697	67,423
		ochranný PVC panel tl. 2 mm, výška 2 700 mm, celkem od podlahy 2 800 mm Ochranný panel s digitálním potiskem Výška: výroba na míru (maximum 1,20 m) Šířka: výroba na míru (maximum 2,90 m) Tloušťka: 1 mm Materiál: Průhledné, antibakteriální PETG, požární třída B-s1,d0, s obrázkem vytištěným na zadní straně Povrch: má mírná textura Upevnění: Lepení akrylátovým lepidlem. Spáry mezi panely jsou provedeny s použitím silikonových spojů nebo svařovaných PVC spojů. Barva sladěna s barvou desky Barvy: průsvitné pro přizpůsobení umístěno nad sokl podlahy barva zelená RAL s grafickým potiskem v bílé barvě grafický potisk PVC desek dle návrhu architekta přesné určení barev dle předloženého vzorníku Lůžkové pokoje										
		Zábradlí					Vykázáno v ASR					
		Oblé zábradlí s antibakteriálním PVC pláštěm, které zajistí vysoce kvalitní úchop a nabízí klasický vzhled. Průměr: 40 mm Délka: 4 m. Požární Koncovky a doplňky se barevně shodují s profilem. Snadná údržba díky perfektně kulatému tvaru a hladkému povrchu. Upevňovací prvky: Dvoubodové samosvorné děrované držáky, saténově stříbrná eloxovaná hliníková úprava, přišroubováno ke stěně v rozestupech 1,20 m (středová vzdálenost 0,80 m ve velmi zatěžovaných oblastech a na lehkých příčkách, např. ze sádrokartonu										

Bude vzorkováno dle předložených vzorků a odsouhlaseno architektem.