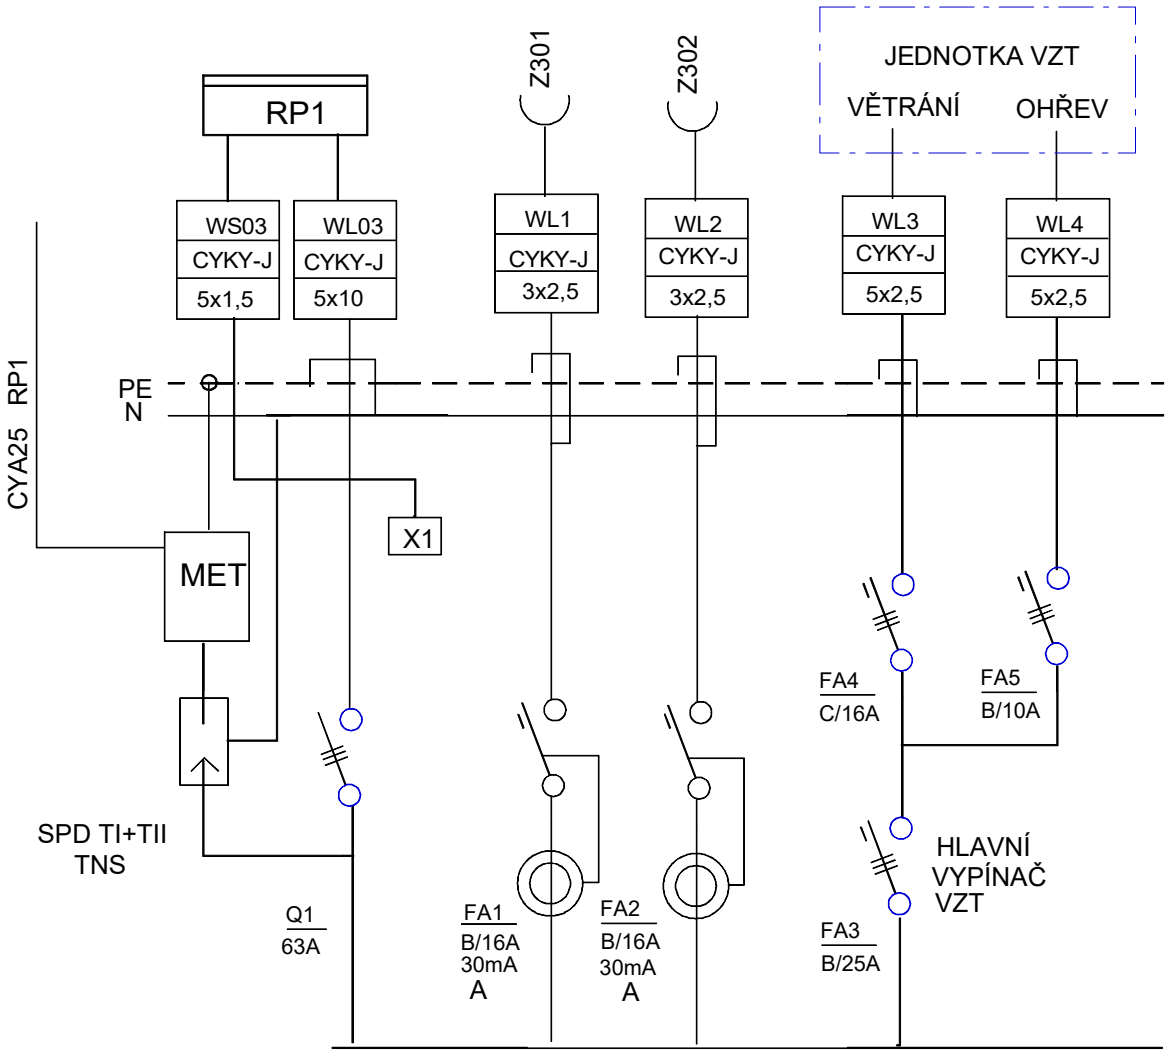

ROZVODNICE PLASTOVÁ
36MD NÁSTĚNNÁ IP55 10kA

SÍŤ TNS

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L
ZDENĚK MIKEŠ	ZDENĚK MIKEŠ	
VEDOUCÍ PROJEKTU : ING.PAVLA PRAŽÁKOVÁ		ZAKÁZKA: 93/23
INVESTOR: SPOŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		DATUM: 10/2025
		DRUH: DSP
		FORMÁT:
AKCE: **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SPOŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM BUDOVA H, ETAPA 2.** **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**		MĚŘÍTKO
		ČÍS.PŘÍLOHY D1.4.g - 2
OBSAH: **ROZVÁDĚČ RP3**		