

HROMOSVODNÍ VEDENÍ PROVEDENO, NA CELÉ STŘEŠE VČETNĚ SVISLÝCH SVODŮ, PO SVORKU SZ VODIČEM Cu 8 mm NA OZNAČENÝCH Cu PODPĚRÁCH

TŘÍDA LPS I.
POLOMĚR VALIVÉ KOULE $r=20m$

PŘI STYKU VODIČE FeZn A MĚDĚNÉHO VODIČE Cu
BUDOU VŽDY POUŽITY SVORKY NEREZOVÉ.


PROPOJOVACÍ SVORKY V ZEMI MEZI SVODEM A ZEMNÍČEM
BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.

JÍMAČ BLESKOSVODU ESE ZŮSTANE OSAZEN
NA STÁVAJÍCÍM MÍSTĚ. PŘI STANOVENÍ OCHRANNEHO
PÁSMU JÍMAČE JE VŠAK UVAŽOVÁNA POUZE
JEHO FYZICKÁ VÝŠKA 5m NAD HRÉBENEM STŘECHY


V MÍSTĚ SVODŮ NA TERÉNU BUDOU VYMUTY
DLAŽDICE OBVODOVÉHO CHODNÍKU. UPRAVÍ SE PRO
PROSTUP VODIČE A TRUBKY DO ZEMĚ A
ZNOVU SE OSADÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO.

POZOR!!!
V TRAVNATÝCH PLOCHÁCH SE NACHÁZEJÍ
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KANALIZACE, VODA, KABELY,
OPTICKÉ KABELY. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH
PRACÍ JE NUTNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ LOKALIZOVAT.

ULOŽENÍ VODIČE VE VOLNÉM TERÉNU

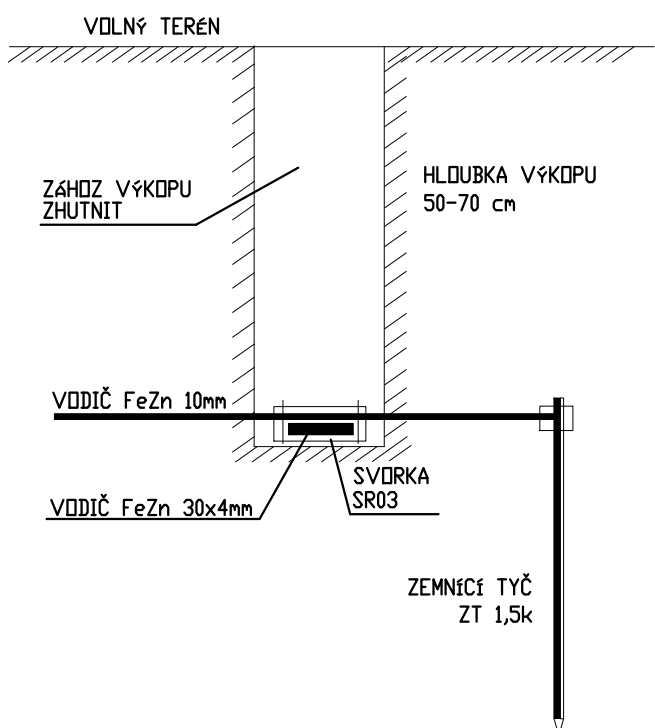

ULOŽENÍ VODIČE VE VOZOVCE

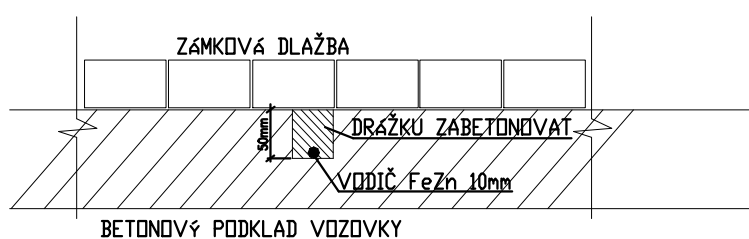

POZOR!!!
V TRAVNATÝCH PLOCHÁCH SE NACHÁZEJÍ
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KANALIZACE, VODA, KABELY,
OPTICKÉ KABELY. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH
PRACÍ JE NUTNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ LOKALIZOVAT.

SPOJOVACÍ MOST

Schema:

Vedoucí projektant

Ing. Josef EHL

Nemocnice Jičín

PIO - pavilon interních oborů
Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Bolzanova 512
506 01 Jičín

±0,000 = 293,150
souř. systém - místní výškový systém BpV

OBJEDNATEL		Královéhradecký kraj	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		SPE HK - ING. JOSEF EHL Sdružení projektantů elektrotechniků Hradec Králové Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 3 +420 603 168 062 / spe.ehl@hrec.cz IČO: 13537601 DIČ: CZ600320030	
NÁZEV PROJEKTOVÉ AKCE		OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2	
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
STAVBNÍ OBJEKT		PAVILON INTERNÍCH OBORŮ	
PROFESNÍ DIL		HR - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	
OPROVĚDĚNÝ PROJEKTANT		ING. JOSEF EHL	
PŘÍLOHY ZPRACOVAL		ING. JOSEF EHL	
KONTROLOVAL		
AUTORIZACE			
DATUM		05 / 2022	
MĚŘITKO		1 : 100	
NÁZEV PŘÍLOHY		PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD	
ZAKÁZKA		2022_0383_DPS_HR_003_STRHR_R00	
STUPEŇ PD		PROF. DIL	
ČÍSLO PŘÍLOHY		NÁZEV REVIZE	
003			