


MODELOVÉ NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA VNITŘNÍ ROZVOD VODY A KANALIZACE

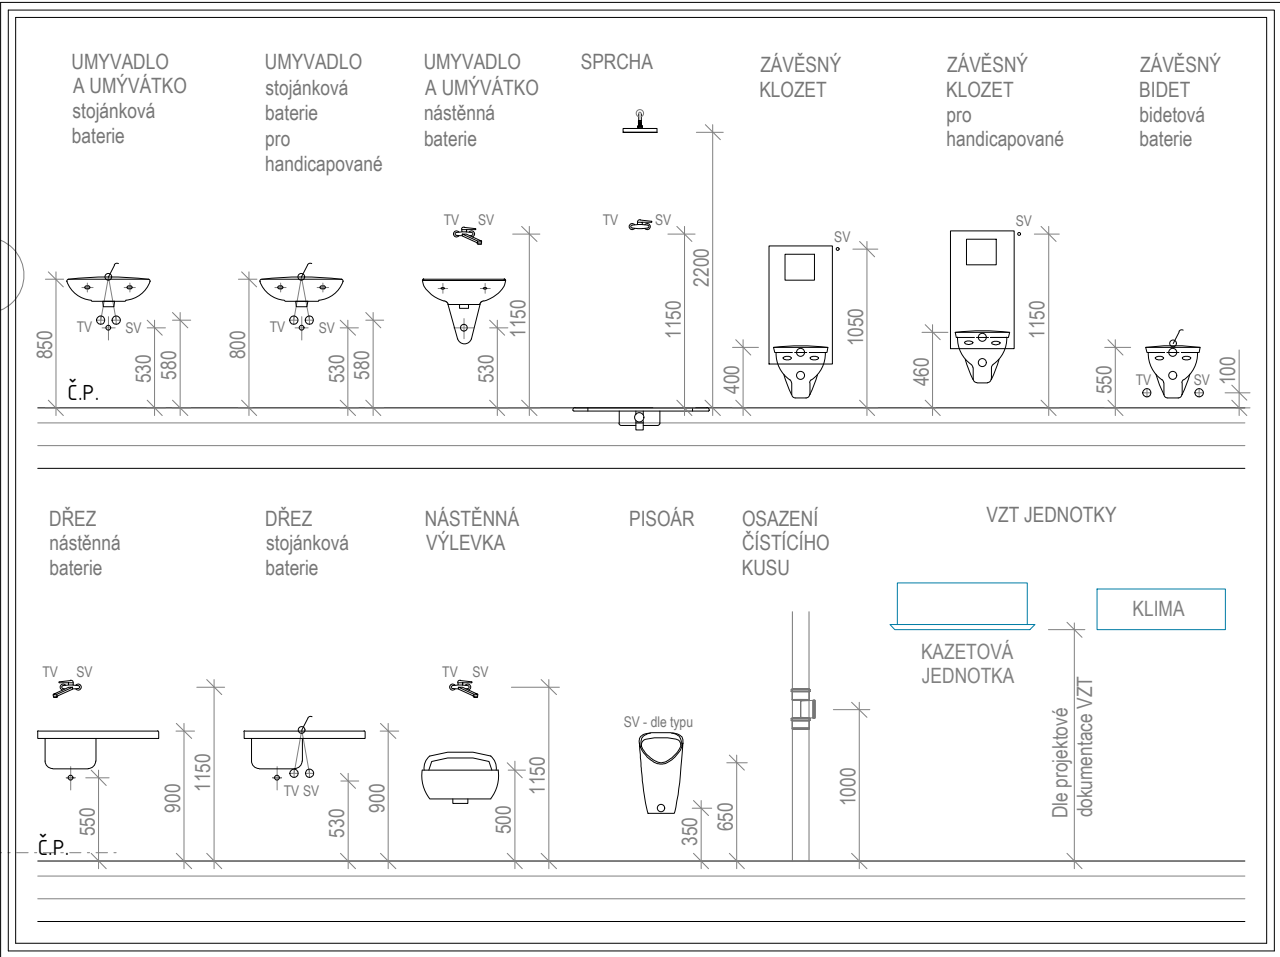

| LEGENDA: |   |             |
|----------|---|-------------|
| ZNAČKA   | POPIS   | TYP         |
|          | NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE      | PVC - SN8   |
|          | NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE      | PVC - SN8   |
|          | NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE     | PP - SYSTÉM |
|          | NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE     | PP - SYSTÉM |
|          | NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE | PP - SYSTÉM |

| LEGENDA: |                              |                  |
|----------|------------------------------|------------------|
| ZNAČKA   | POPIS                        | TYP              |
|          | POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY         | OCEL POZINKOVANÁ |
|          | POTRUBÍ STUDENÉ VODY         | PP BASALT        |
|          | POTRUBÍ TEPLÉ VODY           | PP BASALT        |
|          | POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY | PPr BASALT       |

REVIZE R1 - DOPLNĚNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY, DIMENZÍ POTRUBÍ, ARMATUR STOUPAČEK

ENERGY BENEFIT

HLAVNÍ PROJEKTANT:  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křivová 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:  
Výpracoval:  
ONDŘEJ ŽIKÁN  
Zodpovědný projektant:  
ONDŘEJ ŽIKÁN

PROJEKT:  
MK/22/904 Stavební úpravy v budově č.p. 1371,  
ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové - PD - III.

STAVEBNÍK:  
Krajský úřad královéhradeckého kraje,  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:  
D.14.ZTI ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

VÝKRES:  
PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ

razítko a podpis

Zakázkové číslo:  
24.0031

Datum:  
05/2024

Část, Stupeň:  
D.14.ZTI DPS

Č. výkresu:  
04

Formát:  
8xA4

Paré:  
Změna:  
00

Meritko:  
1:50