


# LEGENDA TYPŮ ČAR

<span style="color: black;">—</span>	TERÉN,
<span style="color: red;">—</span>	CHODNÍK
<span style="color: magenta;">—</span>	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
	SAMOSTATNÁ PD


**PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT  
VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !**

**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV**

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola	 <div>ROKYCANOVA 114/IV VYSOKÉ MÝTO 566 01 tel. 465 423 691 - 2 E-mail: <a href="mailto:agroprojekce@agroprojekce.cz">agroprojekce@agroprojekce.cz</a></div>	
Tomáš Hrdonka	Tomáš Hrdonka	Ing. Jakoubek Jaroslav	Ing. Tměj Jaroslav		
Kraj : Královéhradecký		PÚsRP : Jičín			
MěÚ : Dřevěnice					
Investor : Obec Dřevěnice, č.p. 56, 507 13 Železnice					
Akce :  Chodník v lokalitě " Dolánky " v obci Dřevěnice				Stupeň :	DSP + DPS
				Datum :	05. 2025
				Formát :	6 A4
				Zak.číslo :	008 30/25
				Měřítko :	1:25
Obsah : Vzorové příčné řezy				Příloha :	D.1.2.6.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM


SO - 101 KM 0,000 00 - 0,039 30  
SO - 102 KM 0,011 10 - 0,178 20  
SO - 102 KM 0,215 50 - 0,221 80

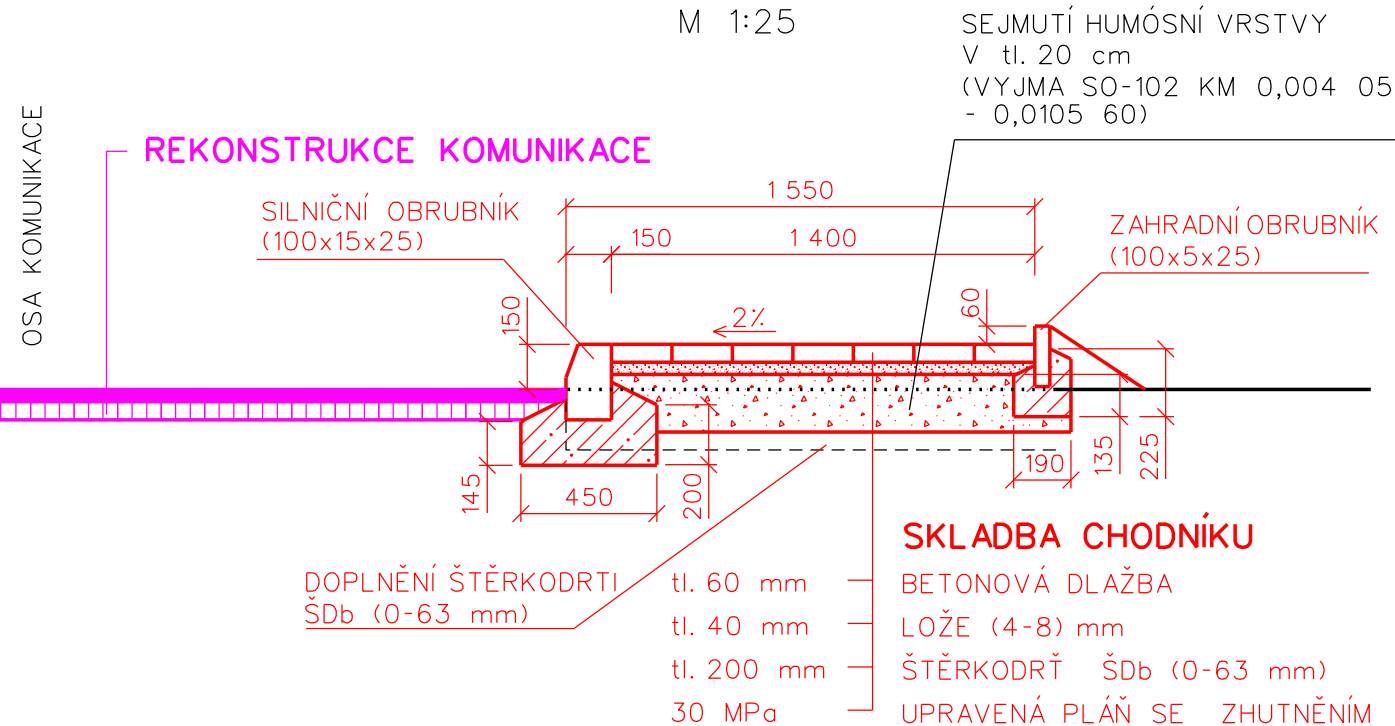

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OBRUBOU

SO - 102 KM 0,000 00 - 0,004 50


M 1:25

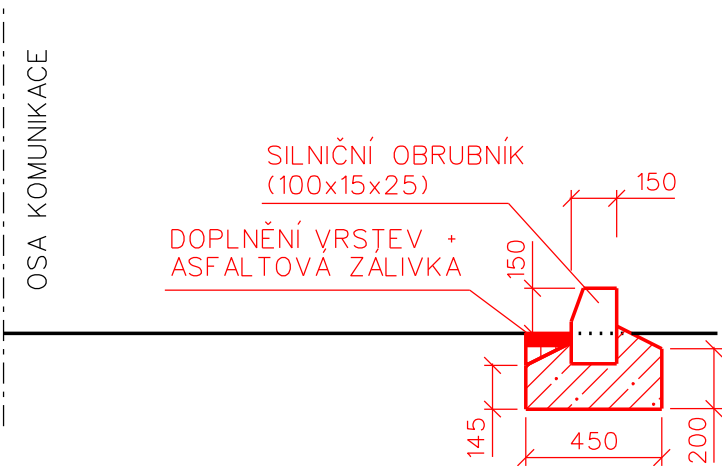

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

SO - 102 KM 0,004 50 - 0,011 10

M 1:25

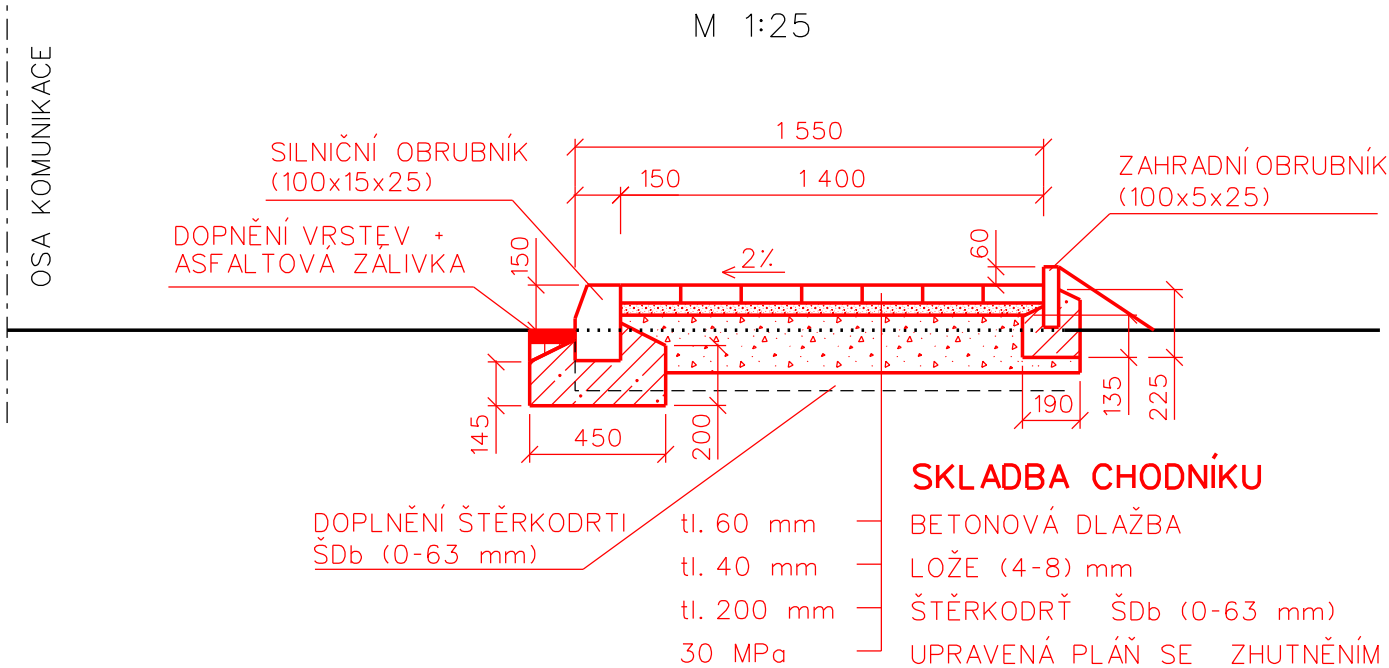

OBRUBNÍKY BUDOU USAZENY DO LOŽE Z BETONU C25/30 XF3 !

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

SO - 102 KM 0,178 20 - 0,215 50

M 1:25

tl. 60 mm  
tl. 40 mm  
tl. 200 mm  
30 MPa

## SKLADBA CHODNÍKU

## BETONOVÁ DLAŽBA

LOŽE (4-8) mm

ŠTĚRKODRŤ ŠDb (0-63 mm)

UPRAVENÁ PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM

OPLOČENÍ POPLASTOVANÉ  
VÝŠKY 1,25 m

OHUMUSOVÁNÍ  
TL. 10 cm + OSETÍ

PLOTOVÁ TVÁRNICE 20  
 STÍPANA, - ŽOKR  
 KRYTÁ STŘÍŠKOU  
 ( 200x400x200mm)

STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ  
ODSTRANĚNO

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK  
(100x5x25)

## REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

SI LNI ČNÍ OBRUBNÍ K  
(100x15x25)

SEJMUTÍ HUMÓSNÍ VRSTVY  
V tl. 20 cm

ZÁSYP VHODNOU ZEMÍ NOU  
ID = 0,85  
PO VRSTVÁCH TL. = 300 mm

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

SO - 101 KM 0,039 30 - 0,068 70

M 1:25

STÁVAJÍCÍ OPLACENÍ  
ODSTRANĚNO

SEJMUTÍ HUMÓSNÍ VRSTVY  
V tl. 20 cm

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30  
( 300x500x250mm)

## OHUMUSOVÁNÍ + OSETI

NOPOVÁ FOLIE

## REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK  
(100x15x25)

DOPLNĚNÍ ŠTĚRKODRTI  
ŠDb (0-63 mm)

## SKLADBA CHODNÍKU

tl. 60 mm — BETONOVÁ DLAŽBA

tl. 40 mm — LOŽE (4-8) mm

tl. 200 mm	ŠTĚRKODRŤ ŠDb (0-63 mm)
------------	-------------------------

30 MPa — UPRAVENÁ PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM

OBRUBNÍKY BUDOU USAZENY DO LOŽE Z BETONU C25/30 XF3 !

ZÁKLAD BUDE Z BETONU C25/30 XF3 !

VÝPLŇ ZDI BUDE Z BETONU C20/25 !

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM BEZ ODVODNĚNÍ ZAKONČENÝ ST. PRAHEM

M 1:25

## SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA

tl. 80 mm

LOŽE (4-8) mm


tl. 40 mm

ŠTĚRKODRŤ ŠDb (0-63 mm)

tl. 200 mm

UPRAVENÁ PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM

30 MPa

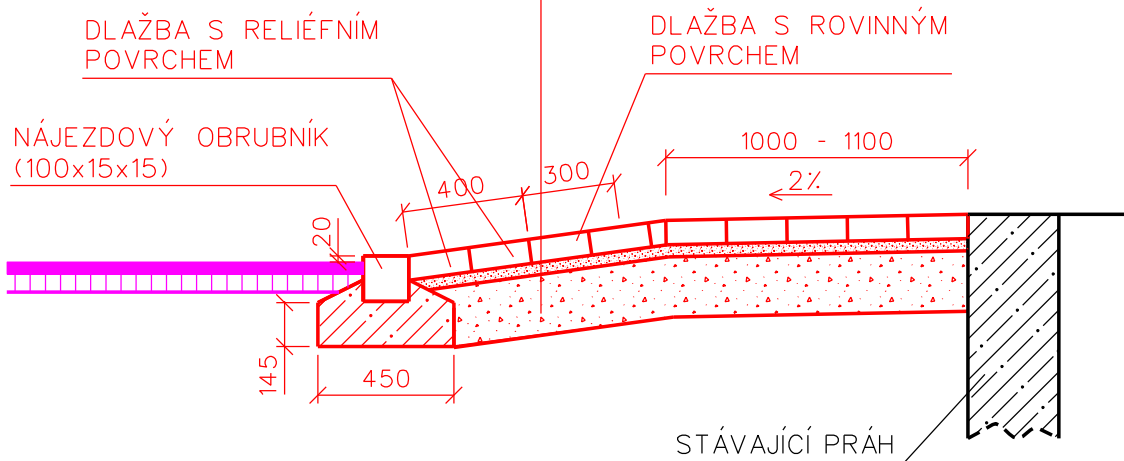

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM BEZ ODVODNĚNÍ ZAKONČENÝ SIL OBRUBOU

M 1:25

## SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA

tl. 80 mm

LOŽE (4-8) mm


tl. 40 mm

ŠTĚRKODRŤ ŠDb (0-63 mm)

tl. 200 mm

UPRAVENÁ PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM

30 MPa

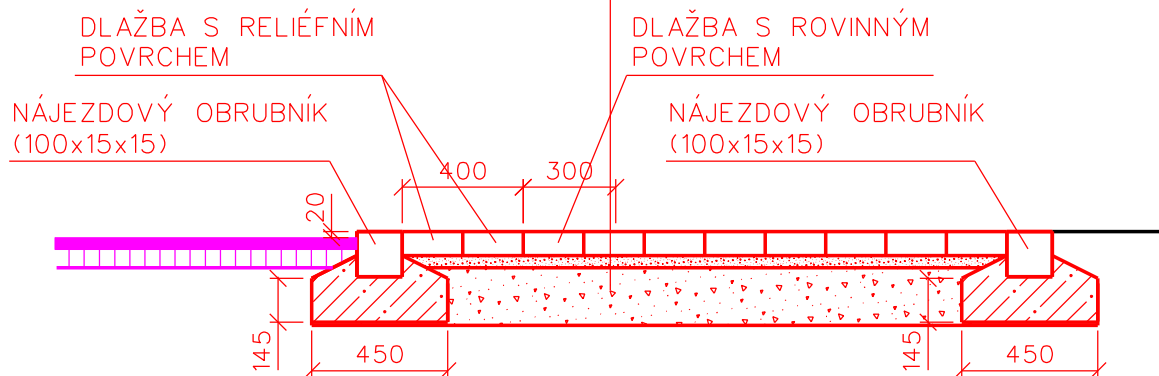

OBRUBNÍKY BUDOU USAZENY DO LOŽE Z BETONU C25/30 XF3 !