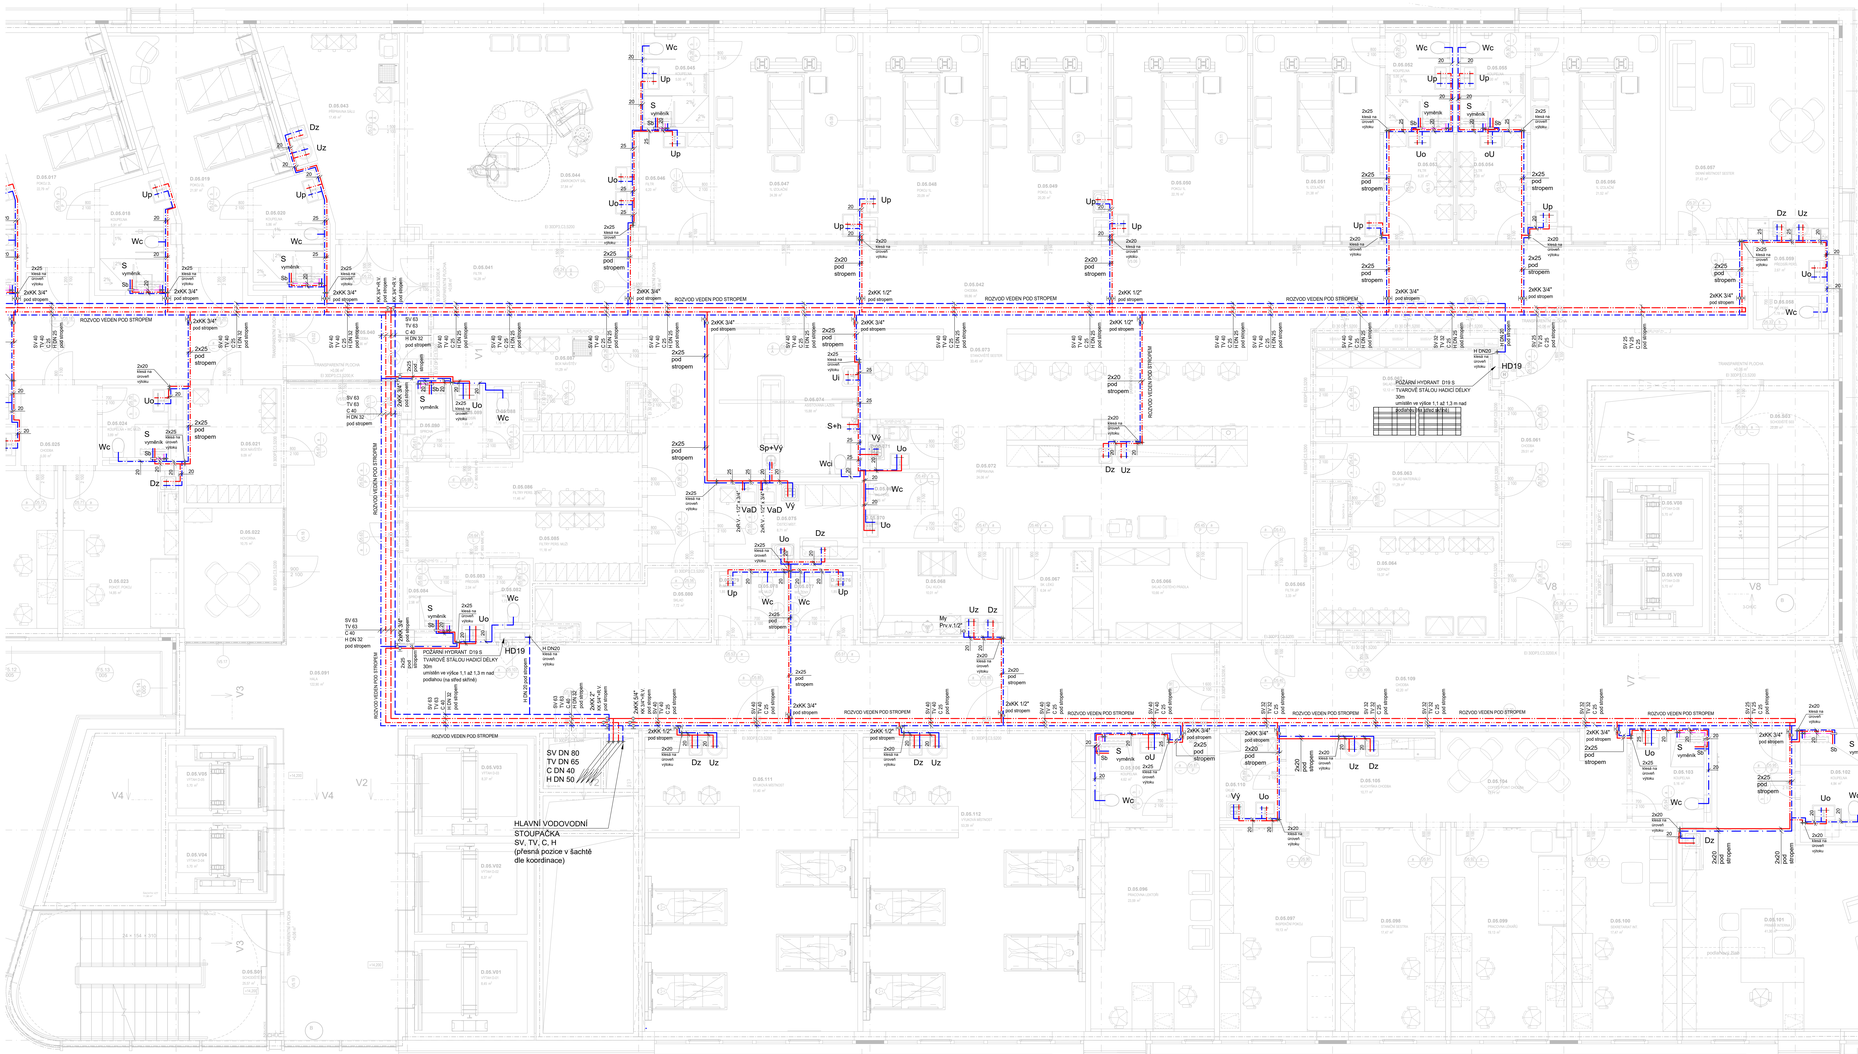
Wc
Up
Dz
Uz
S
vyměník
Uo
Ui
Sp+Vý
Vý
S+h
Wci
oU
Sb
My
Prv.v.1/2"
2xKK 3/4" pod stropem
2xKK 1/2" pod stropem
2x25 pod stropem
2x20 pod stropem
2x25 hlavě na úroveň výtoku
2x20 hlavě na úroveň výtoku
ROZVOD VEDEN POD STROPEM
SV 63 TV 63 C 40 H DN 32 pod stropem
SV 40 TV 40 C 32 H DN 25 pod stropem
SV 32 TV 32 C 25 pod stropem
SV 25 TV 25 C 20 pod stropem
POŽÁRNÍ HYDRANT D19 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30m umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (na stěně skříně)
H DN20
HD19
HLAVNÍ VODOVODNÍ STOUPAČKA SV, TV, C, H (přesná pozice v šachtě dle koordinace)
SV DN 80 TV DN 65 C DN 40 H DN 50
INTERNÍ JIP
PRACOVNY LÉKAŘŮ
D-D'
C-C'
F-F'
V1
V2
V3
V4
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40
V41
V42
V43
V44
V45
V46