


Řez uložením vetknutého stožáru VO

Stožáry instalovat v minimální vzdálenosti 0,5m od okraje vozovky.
Stožáry instalovat servisními dvířky na stranu proti směru jízdy vozidel.

Při umístění základu stožáru v ochr. pásmu potrubních inž. sítí zhotovit základ stožáru alespoň 30 cm pod úroveň tohoto potrubí nebo prohloubit základ min. o 50 cm.

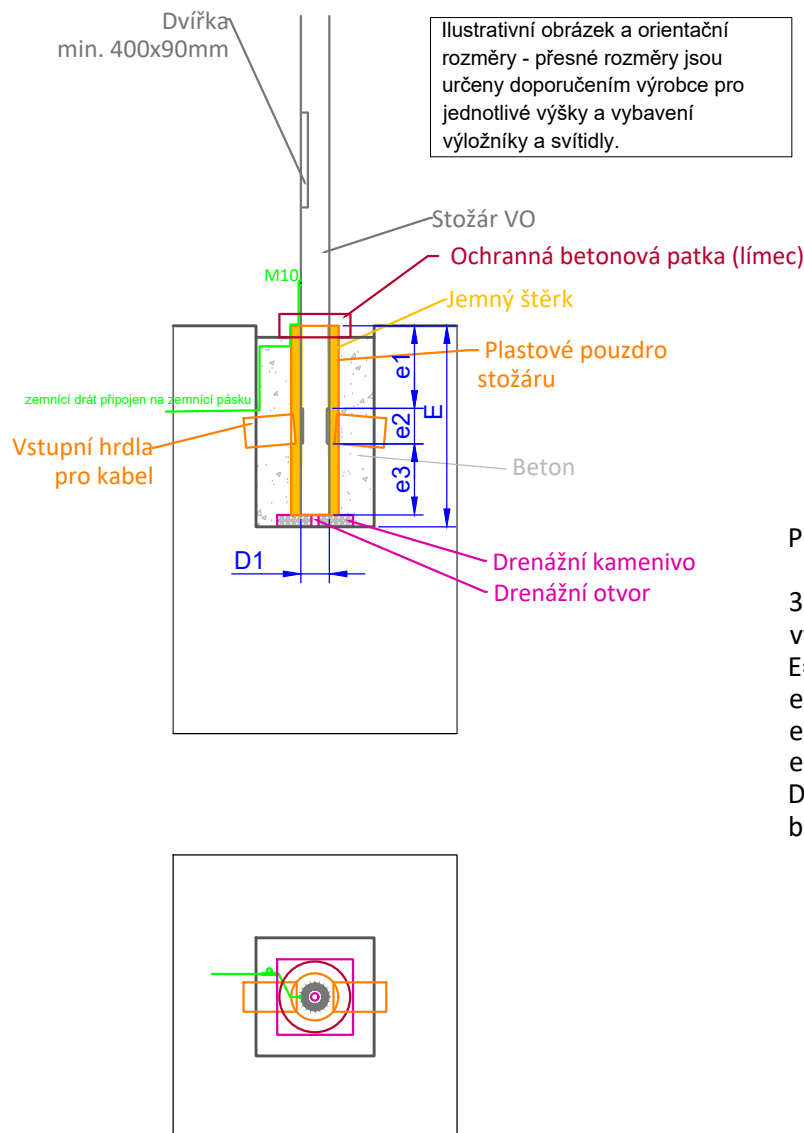

Předpokládané rozměry:

3-stupň. silniční stožáry s montážní
výškou svítidla 8 m:

E= 1200 mm

e1 = 350 mm

e2 = 150 mm

e3 = 700 mm

D1 = 300 mm

betonový základ 800x800x1700 mm

HLAVNÍ PROJEKTANT:	KAMIL HRONOVSKÝ	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAROSLAV KULIČKA	
VYPRACOVAL:	VÍT NOVÁK	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OBEC: STĚŽERY	KAT. ÚZEMÍ: STĚŽERY
INVESTOR: OBEC STĚŽERY, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ		
AKCE: OPRAVA CHODNÍKU A SILNICE III/32438, ULICE ZELENÁ, STĚŽERY OBJEKT: SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH: VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM STOŽÁRŮ	STUPEŇ:	PDPS /Z1
	ZAK.ČÍSLO:	021–22–5
	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
	DATUM:	02/2025
	FORMÁT:	A4
		MĚŘÍTKO: –
		ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.1.2.3.