


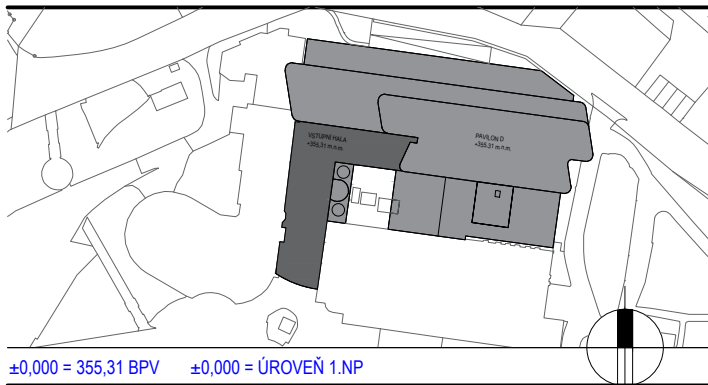

investor / investor

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS
Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOMY
DOMY, spol. s r. o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
+420 224 233 730
domy@domycz.com
www.domycz.com

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

projektant / planner ING. ROMAN JAROSIL, ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

stupeň / phase DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

datum / date 09/2024

objekt / object SO 01 OBJEKT D, SO 02 VYŠ. CT, SO 03 VSTUPNÍ HALA

měřítko / scale

název výkresu / drawing title
TABULKY OSTÁTNÍCH VÝROBKŮ

autoři / authors
ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M. ŽABOJOVÁ

hlavní inženýr projektu / project leader ING. ROMAN JAROSIL

hlavní projektant / chief designer ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

vypracoval / prepared by
ING. ARCH. J. R. PRIESTER, ING. R. JAROSIL
ING. ARCH. N. KOLEŇÁKOVÁ, ING. D. JAROSILOVÁ

kontroloval / checked by ING. ARCH. MICHAL JUHA

autorizoval / authorized by ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ROMAN JAROSIL

číslo výkresu / drawing No.


D.1.1.

název souboru / file name


ONN-2ET_DPS_ARS

číslo kopie / copy No.

46



autorizační razítko a podpis



autorizační razítko a podpis

POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.

Revize:	Revize:	Datum:
01	Doplnění položky OS 73	10.10.2025
	upřesnění OS 62	
	upřesnění OS 45	
02	Opraven popis položky OS 93	11.11.2025
	OS 60 doplněn materiál prvku	
03	Upraven popis u položky OS 74 a OS 94	27.11.2025
04	Spřesněn popis OS 63	18.12.2025

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 01	hasicí přístroje PHP 34A 185	ks	128	128	52	14	8	11	13	9	15	6
	přenosný hasicí přístroj práškový 34A 183B uložený v nice u hydrantu nebo zavěšený na stěně dveře u niky budou opatřeny piktogramem											
OS 02	hasicí přístroje PHP 89B	ks	23	23	17	2	3	0	0	1	2	7
	přenosný hasicí přístroj práškový (CO2) 89B uložený v nice u hydrantu nebo zavěšený na stěně dveře u niky budou opatřeny piktogramem											
OS 03	Požární hydrant- zapuštěný	ks	28	28	5	5	3	3	3	3	4	2
	hadicový systém D19 hadice 30 m, dostřik 10 m uvnitř skříně bude umístěn i hasicí přístroj spodní hrana hydrantu 1100 mm od podlahy, výška 700 mm Dvířka z lamina š=800 mm, výška 1850 mm, nika 300 mm nad podlahou											
OS 04	Dělicí příčky mezi pisoáry	ks	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	typová příčky z omyvatelného materiálu (nerez konstrukce + plošně HPL) - mezistěnou dl. 400 mm, výšky 1000 mm (1ks) komplet včetně kotvicích prvků , design odpovídající dělicím příčkám na WC D 01.062 2 ks - barevnost dle oddělení nutné předložit vzorky k odsouhlasení architektem											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 05	Dělicí příčky na WC - jedna kabinka	ks	3	3	1	0	2	0	0	0	0	0
	typové příčky z omyvatelného materiálu (konstrukce opatřená práškovou barvou + plošně HPL), na nožičkách, výška stěny 2,05 m, 0,1 m nad podlahou (nosná konstrukce kotvená do podlahy), horní hrana stěny 2,15 m nad podlahou, jeden kus je tvořen: - čelní stěnou dl. 1600 mm (1ks) resp. 1200 mm pro D.03.116 - dveřmi 700/2050 mm (1ks) komplet včetně kotvicích prvků a kování (pro WC) - nerez D 01.062, D.03.116 - barevnost dle oddělení nutné předložit vzorky k odsouhlasení architektem											
OS 06	Dělicí příčky na WC - dvě kabinky	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	typové příčky z omyvatelného materiálu (konstrukce opatřená práškovou barvou + plošně HPL), na nožičkách, výška stěny 2,05 m, 0,1 m nad podlahou (nosná konstrukce kotvená do podlahy), horní hrana stěny 2,15 m nad podlahou, jeden kus je tvořen: - čelní stěnou dl. 2200 mm (1ks) - mezistěnou dl. 1350 mm (1ks) - dveřmi 700/2050 mm (2ks) komplet včetně kotvicích prvků a kování (pro WC) - nerez D 01.062 - barevnost dle oddělení nutné předložit vzorky k odsouhlasení architektem											
OS 07	Dělicí příčky na WC - tři kabinky	ks	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
	typové příčky z omyvatelného materiálu (konstrukce opatřená práškovou barvou + plošně HPL), na nožičkách, výška stěny 2,05 m, 0,1 m nad podlahou (nosná konstrukce kotvená do podlahy), horní hrana stěny 2,15 m nad podlahou, jeden kus je tvořen: - čelní stěnou dl. 3100 mm (1ks) resp. 2850 mm pro D.03.015 - mezistěnou dl. 1150 mm (2ks) resp. 1200 mm pro D.03.015 - dveřmi 700/2050 mm (3ks) komplet včetně kotvicích prvků a kování (pro WC) - nerez D 01.065, D 03.015 - barevnost dle oddělení nutné předložit vzorky k odsouhlasení architektem											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 08	Dělicí příčky - samostatná	ks	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	typové příčky z omyvatelného materiálu (konstrukce opatřená práškovou barvou + plošně HPL), na nožičkách, výška stěny 2,05 m, 0,1 m nad podlahou (nosná konstrukce kotvená do podlahy), horní hrana stěny 2,15 m nad podlahou, jeden kus je tvořen: - stěna dl. 675 mm komplet včetně kotvicích prvků a kování (pro WC) - nerez D 01.062 - barevnost dle oddělení nutné předložit vzorky k odsouhlasení architektem											
OS 09	Ochranný protinázarový nerezový sloupek výšky 900 mm	ks	144	144	18	22	14	14	34	12	20	10
	sloupek ze dvou dílů. Nerezová kruhová trubka prům. 80/6 mm s víčkem, nasazena na kotevní nerezovou část 180/180/8 mm (skrytou) kotvení chemickou 4 x lepenou kotvou - závitová tyč materiál 8.8, M16, délka 320 mm, efektivní hloubka kotvení min. 110 mm											
OS 10	Požární ucpávky pro potrubí horkovodu (požárně těsněný prostup)	ks	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	DN 100 - 4 ks DN 65 - 2 ks DN 50 ks - 2 ks											
OS 11	Šachtový poklop nerezový 600 x 800 mm	ks	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	Nerezový šachtový poklop s těsněním (vodotěsným a plynotěsným) včetně rámu určený pro zadláždění (vnitřní prostředí zdravotního provozu s vysokým zatížením) 600x800 mm (vnitřní rozměr) s vnitřní výztuží pro dodatečné zabetonování											
OS 12	Prostupové pažnice s pevnou a volnou přírubou do revizní šachty	ks	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0
	pro potrubí DN 100 - 1 ks pro potrubí DN 160 - 3 ks pro potrubí DN 200 - 2 ks pro potrubí DN 315 - 16 ks součástí dodávky vodotěsné a plynotěsné těsnění prostupu pažnicí (tlaková voda a radon)											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 13	Prostupové pažnice s pevnou a volnou přírubou pro přípojku kyslíku od odpařovací stanice a přípojku silnoproudu	ks	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	pro potrubí DN 54 - 1 ks pro kabel o vnějším průměru 75 mm - 3 ks součástí dodávky vodotěsné a plynotěsné těsnění prostupu pažnicí (tlaková voda a radon)				1 3							
OS 14	Prostupové pažnice s pevnou a volnou přírubou pro stoupací potrubí kanalizace	ks	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0
	pro potrubí DN 110 - 61 ks pro potrubí DN 125 - 5 ks pro potrubí DN 160 - 4 ks součástí dodávky vodotěsné a plynotěsné těsnění prostupu pažnicí (tlaková voda a radon)											
OS 15	Pojížděný šachtový poklop	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	litinový čtvercový šachtový poklop s těsněním (vodotěsným a plynotěsným) včetně rámu určený pro zadláždění (vnější prostředí) 600x600 mm (vnitřní rozměr)											
OS 16	Čtvercový poklop na čerpací šachtu 800 x 800 mm, ve strojovně vytápění	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	s odolnou povrchovou úpravou, pro vysoké zatížení min. 250 kg včetně rámu, kotvení,											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 17	Odfuk hélia ze stávající magnetické rezonance	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	kompletní činnost zahrnující dodávku i montáž speciálního zařízení pro stáv. magnetickou rezonanci včetně zásahu do provozu MR (stávající zařízení - viz. technická zpráva) vlastní zařízení sestává z potrubí z nízkoteplotní nerezové oceli, tl. stěny min. 2 mm, průměr potrubí je v části navazující na stávající potrubí o vnitřním průměru 150 mm a obnáší napojení na stávající potrubí, koleno a redukci na potrubí o vnitřním průměru 200 mm, které tvoří hlavní trasu odfuku, jeho vyústění přes koleno (90°) nad terén a je zakončeno ukončením zamezujícím zatečení vody do potrubí Potrubí musí být zaizolováno (izolace vhodná pro umístění do terénu) - součást dodávky potrubí Vodorovná část potrubí je 4,5 m, svislá část 5 m + kolena, redukce a ukončení činnosti související, které jsou součástí výrobku odříznutí stávajícího potrubí, sjetí pole (kontrolované utlumení pole při úpravách odfuku hélia a následně zvýšení magnetického pole po provedení úprav včetně), montáž nového odfuku s odolnou povrchovou úpravou, pro vysoké zatížení min. 250 kg včetně nosného rámu, kotvení (k nosné konstrukci podskadbou střechy) zvážit možnost využití stávajícího nosného rámu											
OS 18	Zamezení přístupu do prostoru odfuku hélia ze stávající magnetické rezonance	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	vytvoření kruhu okolo odfuku hélia osazením patek s tyčemi opatřenými oky pro protažení řetězu včetně řetězu											
OS 19	PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA - barva BÍLÁ	ks	4	4	2	0	0	0	0	0	1	1
	protipožární EI 30 DP1 (do zděné stěny, sádkokartonu a betonové zdi) 300/100 mm (min.), hl. dle výrobce pro mediaplyny											
OS 20	Dvířka do šachty medicínálních plynů 500/600 mm	ks	9	9	0	2	1	2	1	2	0	1
	protipožární EI 30 DP1 7 ks, protipožární EI 30 DP1 S200 (CHUC) - 2 ks materiál - kovový rám s vkládacími dvířky pro mediaplyny											
OS 21	Dvířka do šachty medicínálních plynů 600/600 mm	ks	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0
	protipožární EI 30 DP1 materiál - kovový rám s vkládacími dvířky pro mediaplyny											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 22	Dvířka do šachty medicinálních plynů 650/600 mm	ks	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	protipožární EI 30 DP1 S200 (CHUC) materiál - kovový rám s vkládacími dvířky pro mediplyny											
OS 23	Dvířka do šachty medicinálních plynů 800/600 mm	ks	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	protipožární EI 30 DP1 materiál - kovový rám s vkládacími dvířky pro mediplyny											
OS 24	Dvířka do šachty medicinálních plynů 600/900 mm	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	protipožární EI 30 DP1 S200 (CHUC) materiál - kovový rám s vkládacími dvířky pro mediplyny											
OS 25	Dvířka do šachty medicinálních plynů 1100/900 mm	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	protipožární EI 30 DP1 materiál - kovový rám s vkládacími dvířky pro mediplyny											
OS26	Podlahový kanál s odnímatelným krytem pro vedení technologických kabelů CT	m	8,10	8,10	8,10	0	0	0	0	0	0	0
	plechový žlab š. 300 mm, v. 100 mm, zakrytí pochozím plechem s nalepenou podlahovinou materiál - plech, osazení do betonové podlahy včetně uchycení rozsah bude revidován v souvislosti se skutečně dodaným zařízením CT											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 27	Podlahový kanál s odnímatelným krytem pro vedení technologických kabelů CT	m	11,20	11,20	11,20	0	0	0	0	0	0	0
	plechový žlab š. 250 mm, v. 100 mm, zakrytí pochozím plechem s nalepenou podlahovinou materiál - plech, osazení do betonové podlahy včetně uchycení rozsah bude revidován v souvislosti se skutečně dodaným zařízením CT											
OS 28	Podlahový kanál s odnímatelným krytem pro vedení technologických kabelů CT	m	3,60	3,60	3,60	0	0	0	0	0	0	0
	plechový žlab š. 200 mm, v. 100 mm, zakrytí pochozím plechem s nalepenou podlahovinou materiál - plech, osazení do betonové podlahy včetně uchycení rozsah bude revidován v souvislosti se skutečně dodaným zařízením CT											
OS 29	Instalační žlab drátěný 100/60 mm v CT pro technologické kabely	m	6,60	6,60	6,60	0	0	0	0	0	0	0
	nutnost zajistit přístup do žlabu nad podhledem CT rozsah bude revidován v souvislosti se skutečně dodaným zařízením CT											
OS 30	Svislá instalační lišta 100/60 s odnímatelným krytem	m	3,10	3,10	3,10	0	0	0	0	0	0	0
	od kanálku v podlaze po žlab v podhledu materiál - plech včetně uchycení rozsah bude revidován v souvislosti se skutečně dodaným zařízením CT											
OS 31	Kotevní deska a kotvení ke stropu pomocí chemických kotev - do betonu	ks	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	ocelová deska tl. 12 mm 600 x 600 mm + 8 kotev - včetně statického posouzení dodavatele materiál - plech včetně uchycení upřesněno bude v souvislosti se skutečně dodaným zařízením CT											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 32	Kotvení stativů (pevných a otočných) a operačních svítidel do stropu (prvky medicinálních plynů) - do betonu 8 kotev chemických kotev včetně statického posouzení dodavatele na konkrétní výrobky podle požadavku na konkrétní výrobek případně kotevní deska (plech) upřesněno bude v souvislosti se skutečně dodaným zařízením	ks	7	7	0	0	2	2	2	0	0	1
OS 33	Kotvení stropních svítidel do stropu (prvky medicinálních plynů) - do betonu 8 kotev chemických kotev včetně statického posouzení na konkrétní výrobky podle požadavku na konkrétní výrobek případně kotevní deska (plech) upřesněno bude v souvislosti se skutečně dodaným zařízením	ks	15	15	0	0	6	5	0	2	1	1
OS 34	Kotvení zdrojových mostů do stropu (prvky medicinálních plynů) - do betonu 8 kotev chemických kotev včetně statického posouzení na konkrétní výrobky podle požadavku na konkrétní výrobek případně kotevní deska (plech) upřesněno bude v souvislosti se skutečně dodaným zařízením	ks	5	5	0	0	0	0	5	0	0	0
OS 35	Sprchová zástěna skleněná otočná na lůžkových pokojích Sprchová zástěna otočná o 90°, rektifikovatelná ve dvou krajních polohách na nosné nerezové konstrukci, 50 mm nad podlahou šířka 600 mm, výška 2100 mm	ks	72	72	-	-	1	-	13	27	27	4
OS 36	Sprchová zástěna skleněná otočná na lůžkových pokojích s pevnou částí Sprchová zástěna otočná o 180°, rektifikovatelná ve třech krajních polohách na nosné nerezové konstrukci, 50 mm nad podlahou šířka otočné části 600 mm (zavěšená na pevnou část), šířka pevné části 250 mm výška 2100 mm	ks	7	7	-	-	5	-	-	1	1	-
OS 37	Sprchová zástěna skleněná rohová na lůžkových pokojích s jednou otočnou částí na nosné nerezové konstrukci, jedna stěna pevná a druhá otočná (rektifikace), otočná část 50 mm nad podlahou pevná část utěsněná na podlaze (nerez rám) 900 x 900 mm, výška 2150 mm	ks	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 38	Sprchová zástěna skleněná rohová s dveřmi na rohu - pro personál na nosné nerezové konstrukci, otevíravý roh, pevná část utěsněná na podlaze (nerez rám) 900 x 900 mm, výška 2150 mm	ks	9	9	-	2	-	6	-	1	-	-
OS 39	Sprchová zástěna skleněná rohová s dveřmi na rohu - pro personál na nosné nerezové konstrukci, otevíravý roh, pevná část utěsněná na podlaze (nerez rám) 950 x 950 mm, výška 2150 mm	ks	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-
OS 40	Sprchová zástěna skleněná rohová s dveřmi na rohu - pro personál na nosné nerezové konstrukci, otevíravý roh, pevná část utěsněná na podlaze (nerez rám) 700 x 900 mm, výška 2150 mm	ks	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
OS 41	Sprchová zástěna skleněná s otočnými dveřmi - pro personál na nosné nerezové konstrukci, dveře šířky min. 700 mm pevná část utěsněná na podlaze (nerez rám), výška 2150 mm 1300 mm 1335 mm 1415 mm 1500 mm 1600 mm 1800 mm 1850 mm	ks	12	12	2	5	1	1	1	2		
					-	-	1	-	-	-	-	-
					-	-	3	-	-	-	-	-
					-	-	1	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1	-	-
					-	2	-	-	-	-	1	1
					-	-	-	-	-	-	-	1
					-	-	-	-	1	-	-	-
OS 42	Sprchový práh - atypická nerezová podlahová lišta, výška cca 10 mm - tvořící přelivovou hranu v koupelnách pacientů u lůžkových pokojů a současně přechodovou lištu včetně kotvení do podlahy dl.800 mm	ks	68	68	0	0	1	0	11	28	28	0

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 43	Sprchový práh - atypická nerezová podlahová lišta, výška cca 10 mm	ks	11	11	0	0	6	0	1	0	0	4
	- tvořící přelivovou hranu v koupelnách pacientů u lůžkových pokojů a současně přechodovou lištu včetně kotvení do podlahy dl. 900 mm											
OS 44	Sedátko do sprchy pacientů a do asistované lázně	ks	89	89	0	0	8	0	15	31	30	5
	nástěnné, sklopné s min. nosností 150 kg nerezové, s nerezovou konstrukcí a přichycením, může být s nohou 450 x 450 mm (nebo dle aktuální ČSN)											
OS 45	Akustická skládací stěna pro rozdělení prostoru	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	akustická stěna na horní kolejnici s naskládáním panelů na jednu stranu délka 7400 mm, výšky 2750 mm, kotvení kolejnice nad podhledem do železobetonové stropní desky min. 54 dB pro upřesnění viz příloha č.1 (na konci tabulky)											
OS 46	Pódium se schůdky do místnosti D.01.074	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	rozebiratelný, skládací praktikábl o rozměrech 3 x 2 m, výška 450 mm, vysoká únosnost hliníková konstrukce, nášlapná vrstva v barvě podlahy v místnosti, protiskluzný povrch součástí dodávky schůdky š. 1500 mm (3x 150/300 mm), boční kapotáž položka řešena mimo hlavní rozpočet (v rámci interiéru)											
OS 47	Zábradlí u rampy v m.č. D.08.001 v 8.NP	m	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	8,70
	typový výrobek včetně osazení skla do nerezového rámu (shora), výšky 900 mm s madlem a vodící tyčí (ve výšce 900 mm a 200 mm) - nerez, průměr 50 mm (o 300 mm delší než zábradlí) kotvení z boku rampy (část zapuštěná do podlahy), spojovací a kotvící prvky součástí výrobku viz detaily vnitřních prvků - madlo a vodící tyč součástí zábradlí											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 48	Madla u rampy v m.č. D.08.001 v 8.NP na straně bez zábradlí	m	17,70	17,70	0	0	0	0	0	0	0	17,70
	nezerové tyče, průměr 50 mm madlo a vodící tyč (ve výšce 900 mm a 200 mm) kotvení do stěny, spojovací a kotvící prvky součástí výrobku , výrobek sladěn se zábradlím na schodišti											
OS 49	Zábradlí u schodiště v m.č. D.01.104 v 1.NP	m	2,30	2,30	2,3	0	0	0	0	0	0	0,00
	typový výrobek včetně osazení skla do nerezového rámu (shora), výšky 900 mm s madlem a vodící tyčí (ve výšce 900 mm a 200 mm) - nerez, průměr 50 mm (o 300 mm delší než zábradlí) kotvení z boku schodiště, spojovací a kotvící prvky součástí výrobku madlo a vodící tyč součástí zábradlí											
OS 50	Dřevěný posedový parapet š. 450 mm (denní místnosti pacientů, lůžkové pokoje 6., 7., 8.NP)	m	292,30	292,30	0	0	0	0	0	121,33	120,63	50,34
	atypický prvek tvořící lavici u okna (parapet zakončený nosem), včetně nosné konstrukce a zaklopení viz. detaily vnitřních prvků dubová lakovaná spárovka o tloušťce 30 mm a hloubce 450 mm, v místě pilířů zúžená nosnou část tvoří ocelový úhelník 160x160x12 mm kotvený k železobetonové konstrukci 29,26 kg/m svislá část bude doplněna tepelnou izolací tl. 30 mm (deska z minerálních vláken) s vloženou latí 30/50 mm, zaklopená SDK 12,5 mm											
OS 51	Dřevěný posedový parapet š. 300 mm (denní místnosti pacientů, lůžkové pokoje 6., 7., 8.NP)	m	32,96	32,96	0	0	0	0	0	10,07	9,96	12,93
	atypický prvek tvořící lavici u okna (parapet zakončený nosem), kotvený k betonovému parapetu dubová lakovaná spárovka o tloušťce 30 mm a hloubce 300 mm,											
OS 52	Dřevěný parapet u prosklených stěn š. 220 mm (D.04.105 a D.04.74)	ks	6	6	0	0	0	6	0	0	0	0
	atypický prvek tvořící parapet u okna délky 5,2 m, (parapet zakončený nosem), kotvený k parapetu SDK dubová lakovaná spárovka o tloušťce 30 mm a hloubce 220 mm											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 53	Madla u schodiště v m.č. D.01.104 v 1.NP	m	4,60	4,60	4,6	0	0	0	0	0	0	0,00
	nezerové tyče, průměr 50 mm madlo a vodící tyč (ve výšce 900 mm a 200 mm) kotvení do stěny, spojovací a kotvicí prvky součástí výrobku, výrobek sladěn se zábradlím na schodišti											
OS 54	Antibakteriální závěs k postelím (D.4.016, 4.074 a 4.105) - včetně nosné konstrukce a kotvení	ks	11	11	0	0	0	11	0	0	0	0
	Kolejnice pro závěs do úrovně podhledu, kotvená do stropu Antibakteriální závěs dl. 2500 mm, šířka na délku kolejnice +25% dl.kolejnice 2300 mm											
OS 55	Antibakteriální závěs ke křeslům (D.2.055, 4.016, 4.074 a 4.105)- včetně nosné konstr. a kotvení	ks	33	33	0	11	0	22	0	0	0	0
	Kolejnice pro závěs do úrovně podhledu, kotvená do stropu Antibakteriální závěs dl. 2500 mm, šířka na délku kolejnice +25% dl.kolejnice 1600 mm											
OS 56	Ochranný portál u výtahu	ks	76	76	11	11	11	9	9	9	9	7
	obklad portálu výtahu nerezovým plechem, obklad rohů a nadpraží s přesahem 100 mm na celou výšku portálu											
OS 57	Větrací komínek pro výtahovou šachtu	ks	9	9	0	0	0	0	0	0	2	7
	materiál - pozinkovaný plech, minerální vata délka 1300 mm, průměr dle výtahu výtahy V1, V2, V3 profil 350 mm výtahy V4, V5, V6, V7, V8, V9 profil 300 mm Vzduchotechnické kruhové potrubí z pozinkovaného plechu s protipožární a akustickou ochranou z minerální vaty tl. 40 mm vyústěné nad rovinu střechy a ukončené větrací hlavicí											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 58	Kotvící síť pro větší rostliny (stromky)	ks	33	33	0	13	0	0	0	0	20	0
	včetně přikotvení ke střešní konstrukci kari 150/150/6 mm, 1,2 x 1,2 m											
OS 59	Lanka pro popínavé rostliny včetně kotvení ke stěně	m	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	střecha nad 1.NP - okolo prostoru místnosti ticha nerezová lanka kotvená ke stěně, lanko 2 mm stěna - délka 15,70 m, výška 3,70 m , lanka svisle a 200 mm											
OS 60	Kačirková lišta výšky 180 mm	m	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
	střecha nad 7.NP - u betonových obrubníků 2 x (155,9 + 121,6) materiál - hliník											
OS 61	Prosklená stěna na betonových prvcích na střeše nad 7.NP	m	63,00	63,00	0	0	0	0	0	0	0	63,00
	typový výrobek včetně osazení skla do rámu (shora) stěna výšky 1,35 m kotvená do betonových prefabrikátů stěna délky 42,4 m s 2 ks atypických dveří šířky 800 mm stěna délky 20,6 m s 1 ks atypických dveří š. 800 mm											
OS 62	dřevěná lavička - deska šířky 500 mm ze západního červeného cedru, tl 50 mm	m	42,80	42,80	0	0	0	0	0	0	0	42,8
	střecha nad 7.NP - kotvená do prefabrikovaných prvků obrubníků a květníků na některých místech navazuje na pódium včetně nosníků, vzpěr a uchycení do betonových prefabrikátů, nosnost min 300 kg/m květníky - délka 2 x 9,42 m u pódia 6,92 + 6,75 m samostatně 6,7 + 3,59 m											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 63	Plechová stříška pro rozvaděče na střeše 8.NP	ks	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	systémová stříška kotvená do ocelových sloupků protihlukové stěny , vyspádovaná za rozvaděče o rozměrech 3500 mm x 1300 mm, výšky 2400 - 2500 mm barva RAL 7024											
OS 64	Protihluková (akustická) stěna na střeše 8.NP - vnější prostředí	m	102,00	102,00	0	0	0	0	0	0	0	102
	typový výrobek, nehořlavý, na ocelových sloupcích (protéká pod nimi dešťová voda) v patě stěny instalován topný kabel, ve stěně 1 x dveře 1800/2000, 1 x dveře 900/2000 mm) výška 4,25 m (ke kotvení do betonové desky stropu), výška s akustickou funkcí 3,75 m min. plošná hmotnost 10 kg/m2 stěny tvořící celistvou konstrukci, min. neprůzvučnost 30 dB											
OS 65	Pojistný přepad pro odvodnění střech	ks	20	20	0	5	0	0	0	4	0	11
	trubka DN 125, průtok 7,6 l/s, ochranná mřížka, délka 1000 mm trubka DN 125, průtok 7,6 l/s, ochranná mřížka, délka 800 mm trubka DN 75, průtok 1,9 l/s, ochranná mřížka, délka 1000 mm integrovaná manžeta				11							
					5							
					4							
OS 66	Pojistný přepad pro odvodnění střech	ks	8	8	0	0	0	0	0	0	8	0
	trubka DN 125, průtok 7,6 l/s, ochranná mřížka délka 2000 mm atypický, manžeta											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 67	Krycí zábradlí na atice	ks	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	viz detail 03 vnější prvky zábradlí délky 22,4 m, složené z nosné ocelové konstrukce a vnější kompozitní desky ocelová komnstrukce jekl 80/80/3 mm, dl. 1000 mm - 7,17 kg/m, 7,17 kg/ks - 17 ks - 121,89 kg jekl 50/50/3 mm, dl. 165 mm - 4,25 kg/m, 0,70125 kg/ks - 34 ks - 23,84 kg jekl 50/50/3 mm, dl. 570 mm - 4,25 kg/m, 2,4225 kg/ks - 17 ks - 41,18 kg <u>jekl 50/50/3 mm, dl. 22 400 mm - 4,25 kg/m, 95,2 kg/ks - 2 ks - 190,4 kg</u> 377,31 kg <u>kotvení, pomocný materiál 10%</u> 37,73 kg celkem 415, 04 kg kompozitní deska s jádrem, s oboustranně AL plech - celkem min. 3 mm plocha 0,57 x 22,4 = 12,80 m2											
OS 68	Zábradlí na střeše nad 1.NP - dvoutyčové (spodní 200 mm nad pochozí plochou)	m	20,40	20,40	0	20,4	0	0	0	0	0	0
	střecha nad 1.NP - okolo úniku (zídka a schody) výška 900 mm, délky 9,6 + 10,5 +2x0,15 z nerez trubek profil 50 mm, sloupky á 1,5 m											
OS 69	Světlovody na rovnou střechu	ks	15	15	0	10	0	0	0	0	0	5
	v 8.NP, ve 2.NP - kruhový difuzor délka 0,7 m tepelně izolační s trojsklem pro použití do pasivních domů, EI 30 DP1 průměr 430 mm, osazení tepelně izolačním prvkem U=1 součástí prvku jsou také všechny detaily zajišťující PBR											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 70	Světlovody pro rovnou střechu umístěné v hale v květináčích	ks	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	ve 2.NP kruhový difuzor délka 0,7 m - v květináčích pro použití do pasivních domů, EI 45 DP1 průměr 330 mm součástí prvku jsou také všechny detaily zajišťující PBR											
OS 71	Květníky v hale - atypický designový výrobek	m	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plechový květník šířky 300 mm, výšky 1200 mm včetně čel konstrukce květníku je zahrnuta v zámečnických výrobcích - Z044 z vnitřní strany opatřený svářeným květináčem na míru z primárního polypropylenu součástí květníku zemina, substrát a osazení rostlinami délky 0,65 + 0,65 + 5,3 + 2,1 + 3,8 + 4,9 m											
OS 72	Květníky v hale - atypický designový výrobek	m	22,74	22,74	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plechový květník šířky 400 mm, výšky 1200 mm včetně čel konstrukce květníku je zahrnuta v zámečnických výrobcích - Z043 z vnitřní strany opatřený svářeným květináčem na míru z primárního polypropylenu součástí květníku zemina, substrát a osazení rostlinami délky 2,72 + 2,72 + 4,22 + 6,28 + 6,2 m											
OS 73	Květníky v hale - atypický výrobek	m	15,29	15,29	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plechový květník šířky 500 mm, výšky 1200 mm včetně čel konstrukce květníku je zahrnuta v zámečnických výrobcích - Z043, Z044 a Z069 z vnitřní strany opatřený svářeným květináčem na míru z primárního polypropylenu součástí květníku zemina, substrát a osazení rostlinami délky 3,5 + 3,6 m +8,19 m											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 74	Květníky v hale - atypický výrobek, povrch do haly - omítka	m	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plechový květník šířky 500 mm, výšky 900 mm včetně čel provedený z plechu tl. min. 5 mm, vyztužený, se zajištěním horní hrany, obložený sádrokartonem z vnitřní strany opatřený svářeným květináčem na míru z primárního polypropylenu součástí květníku zemina, substrát a osazení rostlinami délky 0,83 + 6,45 + 6,2 m											
OS 75	Požární kastlíky pro vedení medicínálních plynů v CHUC - třístraná ochrana	m	42,60	42,60	18,20	-	-	-	17,90	6,50	-	-
	vnitřní rozměry 700 x 150 mm - dl. 2,5 m (1.NP) vnitřní rozměry 500 x 150 mm - dl. 8,0 m (1.NP) vnitřní rozměry 400 x 150 mm - dl. 7,7 m (1.NP) vnitřní rozměry 350 x 150 mm - dl. 4,4 m (5.NP) vnitřní rozměry 250 x 120 mm - dl. 13,5 m (5.NP) vnitřní rozměry 300 x 150 mm - dl. 6,5 m (6.NP)											
OS 76	Výztuhy sádrokartonových příček - pro sedátko do sprchy pacientů a asistovaných lázní	ks	89	89	0	0	8	0	15	31	30	5
	- min. nosnost 160 kg											
OS 77	Výztuhy sádrokartonových příček - pro madla ve WC, sprchách a koupelnách pacientů,	ks	657	657	12	4	60	24	105	203	214	35
	asistovaných lázních (min. nosnost 160 kg)											
OS 78	Výztuhy sádrokartonových příček - výztuhy dveří	ks	817	817								
	- viz tabulky dveří											
OS 79	Výztuhy sádrokartonových příček - pro madla na chodbách	m	501	501	0	0	107	0	91	141	142	20

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 80	Výztuhy sádrokartonových příček - zdrojové rampy medicinálních plynů	ks	23	23	0	0	6	1	8	5	2	1
	pro jednolůžkovou rampu											
OS 81	Výztuhy sádrokartonových příček - zdrojové rampy medicinálních plynů	ks	66	66	0	0	5	2	10	13	26	10
	pro dvoulůžkovou rampu											
OS 82	Výztuhy sádrokartonových příček - zdrojové rampy medicinálních plynů	ks	22	22	0	0	2	6	0	10	1	3
	pro třílůžkovou rampu											
OS 83	Výztuhy sádrokartonových příček - svítidla - medicinální plyny	ks	9	9	0	0	7	0	0	0	2	0
	pro svítidlo ze stěny											
OS 84	Poklop 600/900 mm s požární odolností EI 60 kouřotěsný	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	s plynovými vzpěrami											
OS 85	Ochranná šachta vpustí pro zelené střechy, půdorysný rozměr 400 x 400 mm	ks	29	29	6	13	0	0	0	0	10	0
	stěny propustné pro vodu, stavebnicový systém (prodlužovací díly + plné víko)											
	15x v.25 0mm				2	13						
	2x v.400 mm				2							
	1x v.450 mm				1						9	
	9x v.650 mm											
	1x v.750 mm				1							
	1x v.1050 mm										1	

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 86	Ochrana rohů - hospodářský dvůr	ks	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0
	ocelový profil L 80/80/6 - dl. 3 m ks - (5x4)+2 ocelový profil L 80/80/6 - dl. 2 m ks - 6x4 včetně kotvení do sloupu, včetně nátěru hmotnost celkem 114 m x 7,34 kg/m = 836,76kg + kotvení 10% hmotnost celkem 920,436 kg				22 24							
OS 87	Revizní dvířka 600x600 mm do podhledu (RTCH)	ks	280	280	17	45	36	30	31	46	46	29
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK pro chlazení a topení				17	45	36	30	31	46	46	29
OS 88	Revizní dvířka 300x600 mm do podhledu (RTCH)	ks	265	265	6	41	36	30	31	46	46	29
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK pro chlazení a topení				6	41	36	30	31	46	46	29
OS 89	Revizní dvířka 400x400 mm do podhledu (RTCH + slaboproudy)	ks	350	350	59	67	75	30	32	35	36	16
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK pro chlazení a topení, u dveří pro slaboproudy (požadavek nemocnice)				59	67	75	30	32	35	36	16
OS 90	Revizní dvířka 300x300 mm do podhledu (VZT)	ks	774	774	142	217	68	75	75	57	107	33
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK pro vzduchotechniku				142	217	68	75	75	57	107	33
OS 91	Revizní dvířka 400x300 mm do podhledu (ZTI)	ks	77	77	12	30	5	8	6	7	5	4
	dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně rámečku a kotvení, materiál SDK pro ZTI - poloha upravena na místě				12	30	5	8	6	7	5	4

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 92	Revizní dvířka 150x150 mm pro ZTI ve stěně	ks	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0
	revizní dvířka pro čistící kus splaškové kanalizace materiál - kovový rám s vkládacími dvířky na magnet s nalepenou výplní dle povrchu- (SDK deska nebo obklad) umístění 1 m nad podlahu revizní dvířka pro čistící kus splaškové kanalizace materiál - kovový rám s vkládacími dvířky na magnet s nalepenou výplní dle povrchu- (SDK deska nebo obklad)				70	0	0	0	0	0	0	0
OS 93	Revizní dvířka 150x150 mm pro ZTI ve stěně	ks	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0
	dvířka revizních otvorů materiál - kovový rám s vkládacími dvířky na magnet s nalepenou výplní dle povrchu- (SDK deska nebo obklad) pro ZTI - poloha upravena na místě				81	0	0	0	0	0	0	0
OS 94	Květníky v hale včetně vertikální zahrady - atypický designový výrobek	ks	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	plechový květník šířky 2500-4300 mm, délky 15000 mm, výšky 1200 mm včetně čel provedení ocelové konstrukce je zahrnuto v Z 068, se zajištěním horní hrany, obložený dřevem resp. imitací součástí prvku je zelená stěna - samozavlažovací vertikální zahrada komplet včetně zavěšovacích nosných prvků, modulárních truhlíků, systému zavlažování a odvodnění výška zelené stěny je 3 m, délka 13,2 m (návrh je nutné projednat a odsouhlasit s architektem) součástí květníku (svislé i vodorovné části) je zemina, substrát a osazení rostlinami				1	0	0	0	0	0	0	0
OS 95	Dilatační objektová lišta včetně podlahy	m	52	52	18	13	12	0	0	0	9	0
	vnitřní dilatační lišty - hliníkové profily upevněné do podlahy nerezovými šrouby s vloženým pružným elastomerním pásem odolným vůči olejům, živícím a kyselinám, osazen v úrovni povrchové nášlapné vrstvy podlahy, dilatační pohyb +-10mm				18	13	12	0	0	0	9	0

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 96	Dilatační podlahová lišta	m	38,80	38,80	3,70	12,90	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
	vnitřní dilatační lišty - hliníkové profily upevněné do podlahy nerezovými šrouby s vloženým pružným elastomerním pásem odolným vůči olejům, živícím a kyselinám, osazen v úrovni povrchové nášlapné vrstvy podlahy, dilatační pohyb +-10mm				3,7	12,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
OS 97	Dilatační stropní lišta	m	90,80	90,80	21,70	25,90	15,70	3,70	3,70	3,70	12,70	3,70
	Protipožární zajištění objektové dilatační spáry ve stropní konstrukci minerální výplň, protipožární tmel, zajišťovací plech ze spodní strany železobetonové konstrukce				21,7	25,9	15,7	3,7	3,7	3,7	12,7	3,7
OS 98	Dilatační stěnová lišta	m	131,40	131,40	31,00	39,40	18,60	6,20	6,60	5,80	18,00	5,80
	systémové krytí dilatačním nerezovým plechem				31	39,4	18,6	6,2	6,6	5,8	18	5,8
OS 99	Přechodová lišta v podlaze	m	881	881	140	123	109	108	110	117	118	56
	- mezi různými typy podlahových krytin, pohledově pouze tenká linka včetně kotvení do podlahy				140	123	109	108	110	117	118	56,4
OS 100	Dilatační lišta v hodpodářském dvoře	m	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0
	- mezi různými konstrukcemi a propisuje se na povrch včetně kotvení do podlahy , vnější prostředí, zatížení dopravou				65	0	0	0	0	0	0	0

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 101	Výztuhy sádrokartonových příček - pro zavěšení horních skříněk kuchyňské linky (1200 - 5900 mm) dl. 850 (3), 950 (4) dl. 1000 (4), 1100 (1), 1150 (2), 1200 (21), 1250 (2), 1300 (4), 1400 (3), 1450 (1), 1550 (2), 1700 (4) dl. 1750 (1), 1800 (20), 1900 (2), 2000 (1), 2100 (1), 2150 (1), 2200 (1), 2300 (3), 2350 (2), 2400 (16) dl. 1600 (1), 2475 (1), 2550 (1), 2650 (2), 2700 (1), 2800 (2), 2900 (1), 3000 (1) dl. 3100 (1), 3350 (1), 3400 (1), 3450 (1), 3500 (4), 3900 (4), 4000 (1), 5100 (1) dl. (2850+900), (2150+1200+2150), (1950+1350), (3650+850), (3550+1650) dl. (3040+1800), (2450+1900), (3650+3400), (2375+1960+1825)	m	281	281								
				281	8,45	30,87	77,05	38,625	33,55	24,99	33,2	34,06 6,35
					2,8	9,62	11,35	6	4,2	5,65	2,5	13,35
					2,15	6	38,7	13,85	11,85	10,15	12,5	4,2
						2,55		15,425	2,7		5,45	
					3,5	3,45	24,7	3,35	5,1		6,9	4
						9,25	2,3		9,7			
										9,19	5,85	6,16
OS 102	Výztuhy sádrokartonových příček - pro zavěšení skříněk v lůžkových pokojích (5500 - 8050 mm)	ks	88	88	0	0	10	0	10	26	29	13
OS 103	Výztuhy sádrokartonových příček - pro zavěšení skříněk na sezení a stolu v lůžkových pokojích (5500 - 8050 mm)	m	60	60	0	0	5	0	8	23	24	0
OS 104	Výztuhy sádrokartonových příček - pro zavěšení dávkovačů, osoušečů, zásobníků, osoušečů - 684 ks technologie, 473 ks interiér	ks	1157									
OS 105	Výztuhy sádrokartonových příček - pro samostatná umyvadla, pisoáry a samostatné dřezy a výlevky	ks	76	76	11	11	11	9	9	9	9	7
OS 106	Výztuhy sádrokartonových příček - pro nosiče TV a monitorů	ks	125									

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 107	Výztuhy sádrokartonových příček - pro vnitřní okna	ks	141									
OS 108	Výztuhy pro přebalovací pult závěsný	ks	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0
OS 109	Výztuhy pro zrcadla	ks	211									
OS 110	Zrcadla sklopné - rám nerez	ks	28	28	3	1	1	8	4	4	5	2
	Bezbariérové toalety Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru.											
OS 111	Zrcadlo zavěšené š. 900 x v. 600 mm	ks	115	115	2	12	14	6	16	29	28	8
	(horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp. se zárubní) položka řešena mimo hlavní rozpočet (v rámci interiéru)											
OS 112	Zrcadlo zavěšené šířka dle konkrétního prostoru, v. 900 mm	ks	44	44	4	10	4	8	6	5	6	1
	(horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp. se zárubní) položka řešena mimo hlavní rozpočet (v rámci interiéru)											
OS 113	Zrcadlo zavěšené šířka dle konkrétního prostoru, š. 1700-2500 x v. 900 mm	ks	11	11	5	3	-	3	-	-	-	-
	(horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp. se zárubní) položka řešena mimo hlavní rozpočet (v rámci interiéru)											

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 114	Zrcadlo zavěšené šířka dle konkrétního prostoru, š. 3550 x v. 900 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp. se zárubní) položka řešena mimo hlavní rozpočet (v rámci interiéru)	ks	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-
OS 115	Sklopné madlo u WC délka cca 700 mm (musí přesahovat záchodovou mísu o 150 mm) materiál: nerez Pro bezbariérové wc, asistované lázně a koupelny na LJ pro pacienty	ks	103	103	3	1	9	9	13	31	32	5
OS 116	Sklopné madlo s držákem na toaletní papír délka cca 700 mm (musí přesahovat záchodovou mísu o 150 mm) - nerez materiál: nerez Pro asistované lázně	ks	87	87	-	-	7	-	15	30	30	5
OS 117	Pevné madlo u WC délka cca 900 mm (musí přesahovat záchodovou mísu o 200 mm) materiál: nerez Pro bezbariérové wc, asistované lázně a koupelny na LJ pro pacienty	ks	42	42	3	1	7	8	4	7	8	4
OS 118	Svislé madlo u umyvadla a sprchy délka minimálně 500 mm materiál: nerez Pro bezbariérové wc a asistované lázně	ks	179	179	3	1	14	8	28	58	58	9

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 119	Madlo u sklopného sedátka délka cca 700 mm materiál: nerez Pro bezbariérové wc, asistované lázně a koupelny na LJ pro pacienty	ks	87	87	-	-	7	-	15	30	30	5
OS 120	Svislé madlo u WC délka cca 700 mm materiál: nerez Pro asistované lázně	ks	8	8	-	-	1	-	2	2	2	1
OS 121	Vodorovné madlo do srpchy délka minimálně 600 mm materiál: nerez Pro koupelny na LJ pro pacienty	ks	79	79	-	-	6	-	13	28	28	4
OS 122	Zrcadlo zavěšené šířka dle konkrétního prostoru, š. 2900-3550 x v. 900 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp. se zárubní) Včetně ztužující ocel. konstr. pro předsazení zrcadla a umístění elektrického osoušeče a dávkovačů položka řešena mimo hlavní rozpočet (v rámci interiéru) Veřejné toalety pro pacienty, koordinace se zabudovanými spotřebiči viz D.2. PS 04 Interiér- 2.6 Tabulka doplňků khygienického vybavení	ks	4	4	2	-	2	-	-	-	-	-
OS 201	Provozní řád budovy zpracování provozního řádu během stavby, dle pater počet v sadě	SADA ks v sadě	1	1								

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 202	Systém centrálního klíče (generálního klíče) včetně přístupové matice	SADA	1	1								
	Struktura systému											
	1. Generální klíč - 5 ks											
	nejvyšší úroveň oprávnění (otevívá všechny zámky v rámci pavilonu včetně speciálních prostor (serverovny, strojovny, odpady atd.)											
	2. Klíče oddělení - 5 ks ke každému oddělení											
	rozděleno podle oddělení a patra, klíč oddělení umožní přístup do všech prostor v rámci daného oddělení na konkrétním patře (lékařské pokoje, sklady, ordinace, sesterny atd.)											
	3. Speciální klíče pro zvláštní prostory											
	a) IT - 5 ks											
	speciální klíč umožňující přístup pouze do serveroven a IT provozů											
	b) technický úsek - 5 ks											
	speciální klíč umožňující přístup do všech strojoven, technických místností a rozvoden											
	c) odpady - 5 ks											
	d) archivy - 5 ks											
	e) bufet - 5 ks											
	f) studijní prostory - 5 ks											
	4. individuální klíče (nejnižší úroveň) - 846 ks											
	ke každým dveřím (zámku) jeden klíč - týká se také dveří v prosklených stěnách											
	Systém centrálního klíče bude upřesněn uživatelem před dokončením stavby											
OS 203	Značení únikových cest	SADA	1	1								
	Pro značení únikových cest bez nouzového osvětlení jsou předepsány fotoluminiscenční tabulky (svítící po nasvícení).											
	přesný počet a umístění řešeno uživatelem spolu s požárníkem během výstavby											


Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 204	Dokumentace požárních evakuačních plánů	SADA	1	1								
	zpracování dokumentace požárníkem při dokončení stavby evakuační plány rozmístěny dle požadavků PBR např. chodby, čekárny apod. jedna sada obsahuje příslušný počet ev. plánů, počet bude upraven požárníkem	 ks v sadě	 42									
OS 205	označení pomocí piktogramů hasící přístroj nebo hydrant	ks	179	179								
	piktogram , vyřezávaný, lepený (popřípadě vyřezaná folie) barva červená značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení VŠECHNA ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENA VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU											
OS 206	rozšíření systému generálního klíče	sada	1	1								
	do struktury systému generálního klíče objektu K bude doplněna matice o zámky ke dveřím oddělení vyšetřovacích metod (prostory MRI, CT) 5x generální klíč, 5x klíč oddělení, 16 klíč k jednotlivým dveřím do oddělení v 7.NP obj. K bude doplněn 1 klíč, v 1.NP k technickému úseku 7 klíčů bude zahrnuto do celkovém systému centrálního klíče ONN rozšířením stávajícího generálního klíče dle příslušných oddělení. (nutná koordinace s uživatelem před dokončením stavby)											
OS 207	Dilatační podlahová lišta	m	1175,00	1175,00								
	vnitřní dilatační lišty podlah - hliníkové nebo nerezové profily upevněné do podlahy s vloženým pružným elastomerním pásem odolným vůči olejům, živícím a kyselinám, osazen v úrovni povrchové nášlapné vrstvy podlahy - povlakové konstrukce, max. šířka spáry 10 mm nutnost vyzorkování a konzultace s architektem a jeho schválení, prioritou je řešení bezesparé a případně pouze tenká linka nesmí vystupovat nad rovinu podlahy - eliminace hluku při přejezdu postelemi a vozíky !				195,00	200,00	125,00	95,00	100,00	175,00	180,00	105,00
					195	200	125	95	100	175	180	105
OS 208	Podlahový kanál pro vedení elektro rozvodů v podlaze k podlahové přístrojové krabici	m	70,38	70,38								
	plechový uzavřený žlab 150 x 50 mm (možno použít i plastovou variantu při splnění únosnosti)				25,88	5,97	-	7,40	8,36	7,55	9,24	5,98

Označení	Název	ks/ m	CELKEM ONN	SO 01								
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				CELKEM	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
OS 209	Plastová trubka průměru 32 mm do betonu pancéřová izolační trubka z PVC pro elektrorozvody v ZB pro rozvody u schodiště trubky včetně přístrojové krabice, rozbočovací krabice, vložky do bednění a vývodky projektu interieru	m	565,00	230,00 105,00 230,00	schodiště S 01 schodiště S 02 schodiště S 03							

K ostatním výrobkům patří také instalační dvířka, větrací mřížky apod., jejichž počet nelze přesně specifikovat a budou např. součástí sádkartonových příček a podhledů atd.

Ostatní výrobky pro hygienické zázemí (předsíně, hyg. buňky apod.) bude rozměr zrcadla upraven na základě vybraného typu obkladu.

Všechny položky OS pro hygienické buňky, WC, předsíní apod. budou sjednoceny tvarem a stylem, dle předložených vzorků

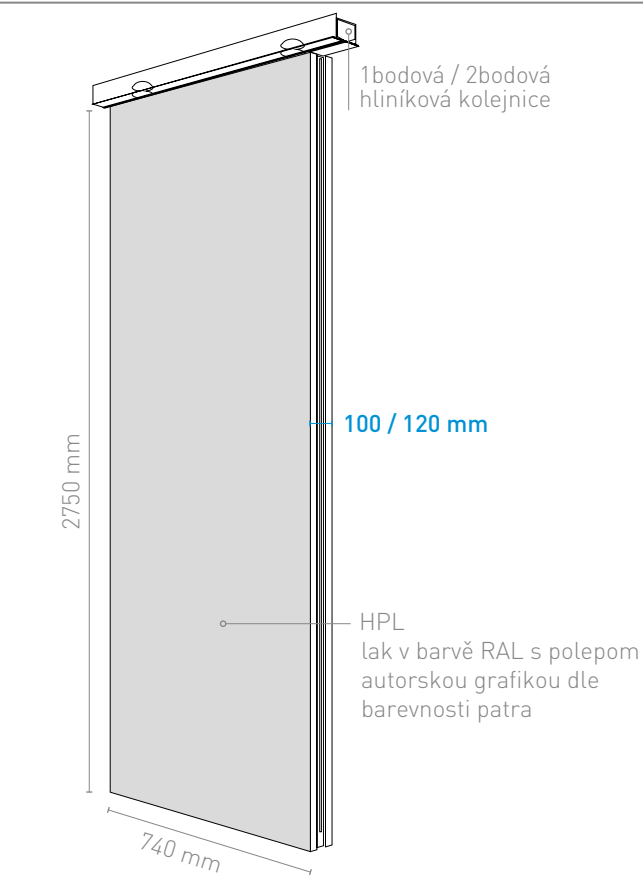

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Použití:	mobilitní stěna kolejnicový systém
Ovládání:	manuální fixace klikou

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w :

Plný panel:	54 dB
-------------	-------

STANDARDNÍ ROZMĚRY PANELŮ:

Tloušťka:	100 / 120 mm
Šířka:	740 mm
Výška:	2750 mm

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:

Viditelné profily:	hliníkové profily elox
Povrch plné výplně:	HPL lak v barvě RAL s polepom autorskou grafikou dle barevnosti patra
Rám:	kombinovaný hliník + ocel
Kolejnice:	hliníková jedno nebo dvoubodová



TYPY SPOJŮ PANELŮ - 120 mm

TYPY PARKOVÁNÍ PANELŮ

TYP KOTVENÍ 03

Materiál:
2 x SDK 12,5 mm
2 x izolační desky z kamené vlny 60 mm
Vzduchová neprůzvučnost R_w : **59 dB**

